




VILKÅR

Emne: Masnedøværket
J.nr.: 8-76-1-397-1-1995 /sap
Dato: 23. maj 1995

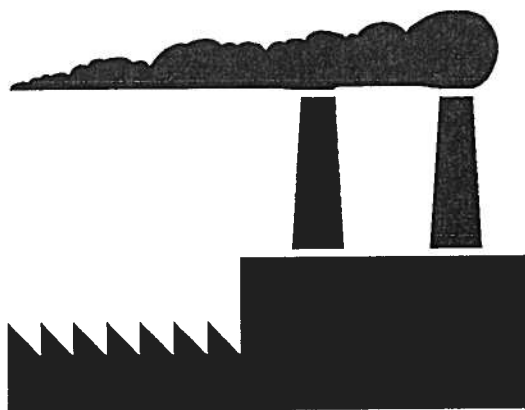

Storstrøms Amt
Udvalget for teknik og miljø

Indholdsfortegnelse.

Indledning	side 3
Generelt	3
Støj	4
Luftforurening	5
Støvforurening	7
Lugt	8
Spildevand	8
Sanitært spildevand	
Overfladevand	
Processpildevand	
kølevand	
Kemikalier og affald	10
Øvrigt	11
Journalføring og indberetning	11
Til orientering	12

Indledning.

Storstrøms amt modtoag den 15. juli 1993 en ansøgning, fra ELKRAFT A.m.b.A. på vegne af I/S Sjæl-landske Kraftværker, om tilladelse til etablering af et halmfyret kraftvarmeanlæg, MAV 12, samt om en samlet godkendelse af hele den eksisterende virksomhed.

Kraft- og varmeproducerende anlæg, som på denne virksomhed er det primære anlæg, med en indfyret effekt på mere end 50 MW, herunder gasturbiner og gasmotoranlæg, er omfattet af listen over godkendelsespligtige virksomheder med listebetegnelse G1 med amtsrådet som godkendende myndighed i 1. instans.

De samlede fyringsanlæg, som godkendes hermed, består af et halmfyret kraftvarmeværk på 33 MW, MAV 12, og et gasoliefyret gasturbineanlæg på 70 MW, MAV 31, med tilhørende anlæg.

På denne baggrund samt vedlagte miljøtekniske beskrivelse og miljøtekniske vurdering (begge den 10. maj 1995), udarbejdet af Industrikontoret, har Udvalget for teknik og miljø på mødet den 23. maj 1995 besluttet at meddele godkendelse til det ansøgte i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 på følgende vilkår:

Generelt

1. Virksomheden skal indrettes og drives som anført i den vedlagte miljøtekniske beskrivelse og miljøtekniske vurdering udarbejdet af Industrikontoret. Begge af den 10. maj 1995.
2. Inden MAV 12 sættes i prøvedrift skal tilsynsmyndigheden underrettes. Endvidere skal prøvedriftens forventede varighed oplyses.
3. Der må kun fyres med halm og flis i MAV 12. Dog må mængden af flis kun udgøre maks. 30% af den årlige indfyrede mængde.

Tilsynsmyndigheden kan efter accept give tilladelse til, at den indfyrede mængde af flis øges, hvis virksomheden ansøger skriftligt herom. Ansøgningen skal i den forbindelse indeholde en redegørelse for den miljømæssige påvirkning.

4. MAV 12 og MAV 31 skal mindst én gang årligt gennemgå eftersyn, kontrol, rensning, justering m.v. jævnfør anvisninger fra leverandøren. Virksomheden kan selv foretage nævnte undersøgelse.

Eftersyn, kontrol, rensning og justering skal følges op med de nødvendige reparationer og udskiftninger, så anlægget altid er i god driftstilstand.

5. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at et uvildigt firma eller leverandøren gennemfører en undersøgelse efter vilkår 4 på MAV 12 og/eller MAV 31, dog højst en gang om året. Virksomheden afholder udgifterne til ovennævnte undersøgelse.

Støj

6. Virksomhedens samlede støjbidrag - målt udendørs - som det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) må i intet punkt udenfor virksomhedens egen grund overstige de nedenfor anførte værdier i område B15, B19 og H2 (Bilag 3 i miljøteknisk beskrivelse), B19 og B20 (Bilag 4 i miljøteknisk beskrivelse):

Dage	Tidspunkt	dB(A)
Mandag - fredag	07.00 - 18.00	55
Lørdag	07.00 - 14.00	55
Lørdag	14.00 - 22.00	45
Søn- og helligdage	07.00 - 22.00	45
Alle dage	18.00 - 22.00	45
Alle dage	22.00 - 07.00	40

Maksimalværdien af støjniveauet må ikke overstige 50 dB målt med tidskonstanten FAST i perioden kl. 22.00 - 07.00.

7. Virksomhedens samlede støjbidrag - målt udendørs - som det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) må i intet punkt udenfor virksomhedens egen grund overstige de nedenfor anførte værdier i område E6 og E8 (Bilag 4 i miljøteknisk beskrivelse):

Dage	Tidspunkt	dB(A)
Mandag - fredag	07.00 - 18.00	60
Lørdag	07.00 - 14.00	60
Lørdag	14.00 - 22.00	60
Søn- og helligdage	07.00 - 22.00	60
Alle dage	18.00 - 22.00	60
Alle dage	22.00 - 07.00	60

8. Senest 4 måneder efter ibrugtagningen af MAV 12 skal der udføres støj-målinger/-beregninger til dokumentation af, at støjkravene i vilkår 6 og 7 er overholdt. De foreslåede referencepunkter vurderes og endelige referencepunkter fastlægges efterfølgende.

Målingerne skal udføres som beskrevet i vilkår 9.

9. Målingerne skal udføres af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - ekstern støj" eller akkrediteret af DANAK.

Støjmålinger/-beregninger skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder eller efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder (Fælles Nordisk Beregningsmetode).

Målingen skal foretages, mens anlægget er i fuld drift.

Måle-/beregningspunkter, antal m.v. i forbindelse med undersøgelsen af-tales på forhånd med tilsynsmyndigheden.

Et eksemplar af rapporten med dokumentation af måle-/beregningresultaterne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest én måned efter målingernes udførelse. Rapporten skal desuden opbevares i mindst 3 år på virksomheden.

Udgifterne til støjmåling/-beregning afholdes af virksomheden.

10. Såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan denne kræve udført yderligere støjmålinger/-beregninger til dokumentation af, at de i vilkår 6 og 7 fastsatte støjkrav overholdes, dog højst 1 gang årligt. En eventuel ommåling i forbindelse med overskridelse af en kravværdi jfr. vilkår 6 og 7 tæller dog ikke med.

Luftforurening

11. Røggassen fra MAV 12 skal afledes gennem skorsten med en afkasthøjde mindst 35 meter over terræn og røggassen fra MAV 31 gennem en skorsten på 40 meter over terræn.

12. Afkastet fra MAV 12, skal ved måling forsynes med varige målestudse i overensstemmelse med bilag D i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

Endvidere skal der etableres automatisk måleudstyr til kontinuert måling og registrering af O₂, CO og temperatur på røggassens *afkast*

13. Afkastet fra MAV 12 skal være forsynet med et automatisk måleudstyr til måling og registrering af støvemissionen efter opacitetsprincippet eller metoder af mindst tilsvarende kvalitet.

Kvaliteten af instrumentet til automatisk støvmåling skal belyses ved dokumentation af instrumentets følsomhed, nulpunktsdrift, måleusikkerhed og tidskonstant. Denne dokumentation skal accepteres af tilsynsmyndighed inden instrumentet tages i brug.

14. Instrumenter nævnt i vilkår 12 og 13 skal serviceres og vedligeholdes regelmæssigt af kvalificeret personale i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

Instrumenterne skal kalibreres af virksomheden efter producentens anvisninger, dog mindst én gang ved starten af hver kontrolperiode (se vilkår 18).

Data fra de automatiske målere skal registreres og lagres på EDB eller strimmel samt være tilgængelig for det daglige driftpersonale på det normale arbejdssted og for tilsynsmyndigheden efter anmodning.

Data skal registreres og opgives i referencetilstanden (mg/Nm³ ved 10% ilt).

15. MAV 12 skal overholde nedennævnte luftemissionskrav:

Parameter	Kravværdi	Referencetilstand
CO	0,05 volumenprocent midlingstid = 1 time	Tør røggas ved 10% O ₂
Røggastemperatur	Maks. 130 °C	
Støv	40 mg/Nm ³ midlingstid = 1 time	Tør røggas ved 10% O ₂ omregnet til normaltilstanden (0 °C, 101,3 kPa, tør røggas)

16. De samlede afkast fra Masnedøværket må maksimalt bidrage til en immisionskoncentration (B-værdi) af NO_x (beregnet som NO₂) i luften på 125 µg/m³.
B-værdien er en timemiddelværdi af 99%-fraktilen, jævnfør Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990.
17. Der skal én gang årligt foretages måling af støv og CO i afkastet fra MAV 12. Målingen skal foretages som beskrevet i vilkår 19.
18. Middelværdien af CO- og støvkoncentrationen i røggassen fra MAV 12 må ikke overstige kravværdien, nævnt i vilkår 15, i kontrolperioden. Kontrolperioden er én kalendermåned. Middelværdien beregnes for de perioder i måneden, hvor MAV 12 har været i drift.

Måle- og kalibreringsdata fra de automatiske CO- og støvmålere omhandlende de første 3 kalendermåneder, hvor MAV 12 er i drift, sendes til tilsynsmyndigheden senest ved udgangen af den efterfølgende måned. Disse måldata skal omfatte timemiddel- og månedsmiddelværdier af de målte CO- og støvkoncentrationer.

Efterfølgende måle- og kalibreringsdata fra de automatiske CO- og støvmålere sendes til tilsynsmyndigheden hver 6. kalendermåned, så disse er tilsynsmyndigheden i hænde senest ved udgangen af den efterfølgende måned. Disse måldata skal omfatte månedsmiddelværdier af de målte CO- og støvkoncentrationer for alle de måneder, hvor MAV 12 har været i drift.

Såfremt time- eller månedsmiddelemissionen af CO og støv fra MAV 12 på noget tidspunkt overstiger tre gange kravværdien, nævnt i vilkår 15, skal der umiddelbart ske indberetning til tilsynsmyndigheden.

19. På baggrund af målinger af NO_x, jvf. vilkår 20, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der udføres beregninger til dokumentation af, at vilkår 16 er overholdt.

Kravværdien i vilkår 16 er overholdt, når den målte emission af NO_x ikke overstiger værdier, der ved anvendelsen af Miljøstyrelsens beregningsmodeller OML-point eller OML-multi resulterer i totale immisionsbidrag større end den i vilkår 16 anførte B-værdi. Ved

anvendelse af beregningsmodellen OML-point adderes afkastenes bidrag.

Såfremt der foreligger dokumentation for, hvor stor en andel af røggassens NO_x-indhold, der udgøres af NO₂, kan NO₂-emissionen anvendes som input i beregningerne. Dokumentation for, hvor stor en andel af røggassens NO_x-indhold, der udgøres af NO₂, skal accepteres af tilsynsmyndigheden.

20. Tilsynsmyndigheden kan, udover de i vilkår 17 nævnte målinger, kræve yderligere målinger af støv, CO og NO_x.

Målingerne kan højst kræves én gang årligt.

En eventuel ommåling i forbindelse med overskridelse af en kravværdi jævnfør vilkår 15 og 16 tæller dog ikke med.

Driftssituationen ved disse målinger skal på forhånd aftales med tilsynsmyndigheden.

Målingerne, der skal bekostes af virksomheden, skal udføres og rapporteres af et anerkendt uvildigt laboratorium i overensstemmelse med bilag D i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

En måleserie skal omfatte mindst 3 målinger af mindst én times varighed.

Kravværdierne for emission af CO og støv fra MAV 12 er overholdt, hvis gennemsnittet af de tre én-timesmålinger er mindre eller lig med kravværdien, jævnfør vilkår ~~14~~ 5

21. Såfremt I/S Sjællandske Kraftværker ønsker, at MAV 31 skal overgå til en permanent fuldlastdrift med mere end 500 driftstimer pr. kalenderår, skal der fremsendes særskilt ansøgning herom. En eventuel godkendelse til dette vil i givet fald blive meddelt i en særskilt afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Støvforurening o.l.

22. Opbevaring, transport og håndtering af halm, træflis og aske på hele virksomheden skal ske således, at det ikke, efter tilsynsmyndighedens skøn, giver anledning til støvgener eller halmflugt udenfor virksomhedens egen grund.
23. Al halm skal opbevares indendørs i halmlade. Undtaget herfor er et sæsonlager på max. 3000 tons.
24. Sæsonlageret skal altid være overdækket med pressening, som kun fjernes når til- og frakørsel af halm foregår. Sæsonlageret må kun bruges som reservelager for halmladen.
25. Halmladen, der etableres i forbindelse med etableringen af MAV 12 skal være lukket, d.v.s. forsynet med både vægge og tag.

26. Den anvendte træflis skal være uforurenet og ubehandlet.
27. Opbevaring af aske og slagge skal ske i lukkede containere.

Lugt

28. Virksomhedens drift, herunder bl.a. opbevaring af halm og træflis, anvendelse af kemikalier og oprensning af neutralisationsbassin, skal ske således, at det ikke, efter tilsynsmyndighedens skøn, giver anledning til lugtgener udenfor virksomhedens egen grund.

Spildevand

Sanitært spildevand

29. Sanitært spildevand skal tilledes det eksisterende mekaniske/biologiske renseanlæg på virksomheden.

Overfladevand

30. Tag- og overfladevand skal udledes gennem de eksisterende regnvandsudløb. Udløbskanalen skal være forsynet med en permanent flydespærre monteret efter udløbet af processpildevand.

Der skal være etableret flydespærre. Såfremt virksomheden ønsker at udskifte eller fjerne flydespærren skal virksomheden ansøge tilsynsmyndigheden særskilt herom.

Processpildevand

31. Procesvand fra RO-anlægget og totalafsaltningsanlægget skal tilledes processpildevandsledningen.
32. Procesvand fra regeneration af RO-anlæggets membranmoduler skal føres til en CIP-beholder, hvor væsken pH-justeres til at ligge i intervallet 6,5-8,5 inden udledning til processpildevandsledningen.
33. Alt processpildevand skal udledes gennem udløb nr. 5 (Bilag 8 i miljøteknisk beskrivelse).
34. Processpildevandsudløbet skal være forsynet med en ventil, således at det er muligt at lukke for udledning af processpildevand ved uheld.
35. Udløbsbrønden skal være forsynet med udstyr til kontinuert måling og registrering af pH-værdien og udløbsmængden, som lagres på EDB eller strimmel.

36. Før udlødning af processpildevand skal dette ledes gennem sandfang og olieudskiller.

Olieudskilleren skal være helstøbt under til- og afløb.

Sandfang og olieudskiller skal monteres og anvendes i overensstemmelse med Byggestyrelsens VA-godkendelse.

37. Olieudskilleren skal være monteret med automatisk flydelukke, der lukker for afløbssiden, når opsamlingskapaciteten er fuldt udnyttet.

Olieudskilleren skal pejles jævnligt og tømmes ved den i leverandørens vejledning anbefalede olietykkelse i opsamlingskammeret. Oplysninger om olieudskilleren skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 4 uger efter godkendelsens ikrafttræden.

Mindst 1 gang årligt skal olieudskilleren og sandfanget tømmes helt og inspiceres. Efter tømning og inspektion skal olieudskilleren fyldes med vand.

Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskiller skal opbevares af virksomheden i mindst 5 år.

Der skal føres driftsjournal over anlægget. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om pejlinger, tømninger, bortkørte sand- og oliemængder, inspektioner og reparationer, således at tilsynsmyndigheden kan vurdere, om anlægget drives forsvarligt og ikke overbelastes.

38. Udløbet af processpildevand skal efter olieudskilleren være forsynet med en prøveudtagningsbrønd med V-overfald.

39. Spildevandsprøverne i udløbet skal udtages som øjebliksprøver under udlødning af processpildevand fra MAV12.

Prøverne skal analyseres for følgende parametre:

<u>Parameter</u>	<u>Analysemetode</u>	<u>Kravværdi</u>
Temperatur		-
Reaktionstal (pH)	DS 287	6,5 - 8,5
Suspenderet stof	DS 207	-
Kemisk iltforbrug	DS 217	-
Biologisk iltforbrug	DS/R 254	-
Total-kvælstof	DS 221+SM 418A	-
Total-fosfor	DS 292	-

Prøverne skal analyseres efter de foreskrevne analysemetoder. Hvis andre analysemetoder anvendes, skal dette aftales med tilsynsmyndigheden.

Der skal udtages 6 prøver i hvert kalenderår, jævnt fordelt over kalenderåret, når der udledes processpildevand.

Alle prøver udtages som egenkontrol og bekostes af virksomheden. Analyseresultaterne skal løbende fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Den akkumulerede udledte processpildevandsmængde for kalenderåret, skal registreres ved hver prøvetagning. Resultaterne skal løbende indføres på en logblanket. Logblanketten skal omfatte et kalenderår, og kopi heraf skal opbevares på virksomheden.

40. Til hver spildevandsprøve, der udtages, skal der udfyldes en prøve- og analyseblanket. Udformningen af prøve- og analyseblanket og logblanket aftales mellem virksomheden og tilsynsmyndigheden. Prøve- og analyseblanketter skal forsynes med fortløbende identifikationsnumre.

Prøve- og analyseblanketten skal følge prøven til laboratoriet og skal underskrives af den person, der udfører prøveudtagningen og analysen. En kopi af prøve- og analyseblanketten skal opbevares af den person, der henholdsvis har udtaget prøven eller har udført analysen. Prøve- og analyseblankettens original går videre til attestering/afrapportering.

Virksomhedens årlige afrapportering af egenkontrollen skal kvitteres af den på virksomheden, der er ansvarlig for udførelsen af egenkontrollen, og den på virksomheden, som er ansvarlig for at miljøgodkendelsens overholdelse.

Efter første kalenderår kan prøveantal og kravværdier tages op til revision af tilsynsmyndigheden. Ændringer vil i givet fald blive meddelt af tilsynsmyndigheden i en særskilt afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven.

41. Virksomheden skal senest 14 dage efter udløbet af hvert kalenderår indrapportere de samlede resultater af egenkontrollen til tilsynsmyndigheden. Såfremt der er overskridelser af vilkår, skal indrapporteringen samtidig indeholde en redegørelse for årsagen til overskridelserne og afhjælpende foranstaltninger.
42. Virksomheden kan lade et uvildigt akkrediteret firma/laboratorium stå for prøvetagningen i henhold til vilkår 39. Indrapporteringen skal ske efter vilkår 41.

Kølevand

43. Uforurenet kølevand må udledes med en maksimal temperaturforskel på 10°C på indtaget vand og udledt vand.
Der må maksimalt udledes 1030 m³/h i kølevandskanalen.

Virksomheden skal senest 3 måneder efter godkendelsens ikrafttræden til tilsynsmyndigheden accept redegøre for, hvordan vilkår 43 vil blive kontrolleret og dokumenteret.

Kemikalier og affald

44. Kemikalier og olie- og kemikalieaffald skal opbevares indendørs i lukkede beholdere og på en sådan måde så eventuelt spild ikke kan tilledes udendørs arealer eller afledes til kloak.

Øvrigt

45. Oliebeholdere til smøreolie i forbindelse med MAV 12 skal placeres over tæt befæstet areal og med opsamlingskapacitet, således at spild til kloaknet og omgivelser ikke kan forekomme.
46. Evt. oliespild fra turbinen på MAV 12 og MAV 31 skal ledes til opsamlingskar, således at spild til kloaknet og omgivelser kan forhindres.
47. Olietankene til fyringsolie skal placeres over tætte grave, hvor siderne er tætte og som kan rumme hele rumfanget af olietankene, således at spild til kloaknet og omgivelser kan forhindres og en jordforurening begrænses.
48. Oliebeholderne ved transformerstationen skal placeres i tætte tankgrave, som hver kan rumme hele rumfanget af de respektive oliebeholdere.
49. Olieholdige transformatorer skal placeres over tætte betongrave, som kan rumme hele olie-indholdet i transformatorerne.
50. Der skal være etableret lukke på alle udløb fra havnekaj, således at eventuelt oliespild ikke tilledes Masnedsund.
51. Olieledningen, fra olietanke til MAV 31, skal trykprøves inden MAV 31 sættes i drift, for at sikre at spild til kloaknet og omgivelser ikke kan forekomme.
53. Levering af halm og flis til kraftvarmeanlægget må kun foregå mandag til fredag i tidsrummet 07.00 til 18.00 og lørdag i tidsrummet 07.00 til 14.00.
54. MAV 12 og på MAV 31 skal være udstyret med et automatisk kontrol- og reguleringssystem (SRO-anlæg), der standser anlægget, hvis der er sikkerhedstruende driftsforstyrrelser.

Journalføring og indberetning

55. Der skal løbende føres driftjournal, der som minimum skal indeholde oplysninger om væsentlige driftsforstyrrelser eller andre uregelmæssigheder i driften.

Der skal for ovenstående angives dato, tidspunkter, beskrivelse, årsag, afhjælpende foranstaltninger.


Driftjournalen skal endvidere indeholde oplysninger om afleveret kemikalieaffald til Kommunekemi A/S, Nyborg. Der skal angives dato og mængde for hvert afleveret affaldsprodukt, som nævnt under punkt 8 i den miljøtekniske beskrivelse.

Driftsjournalen skal endvidere indeholde oplysninger om dato for eftersyn og rensning af MAV 12 og MAV 31, jævnfør vilkår 4.
Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i en 5-årig periode.

- Tilladelse til at anvende fuelolie med et højere svovlindhold end 2,5% i kombination med kul, givet af Ministeriet for forureningsbekæmpelse Miljøstyrelsen, d. 6. august 1973.
- Miljøstyrelsens udtalelser om gasturbineanlæg (MAV 31), givet af Ministeriet for forureningsbekæmpelse Miljøstyrelsen, d. 29. august 1973.
- Udvidelse af elfilter på Masnedøværket, givet af Storstrøms amtskommune, d. 8. februar 1978.
- Flyveaskesilo på Masnedøværket, givet af Storstrøms amtskommune, d. 9. september 1978.
- Etablering af kulknuser, givet af Storstrøms amtskommune, d. 26. oktober 1978.
- Etablering af kulknuser, givet af Storstrøms amtskommune, d. 9. maj 1980.
- Etablering af 6,3 MW kulstøvfyrket kedel på Masnedøværket, Vordingborg kommune, (MAV 65), givet af Storstrøms amtskommune, d. 26. januar 1983.


Storstrøms amt
 Udvalget for teknik og miljø
 23. maj 1995

BILAG 1
OVERSIGTSKORT
MASNEDØ-VORDINGBORG

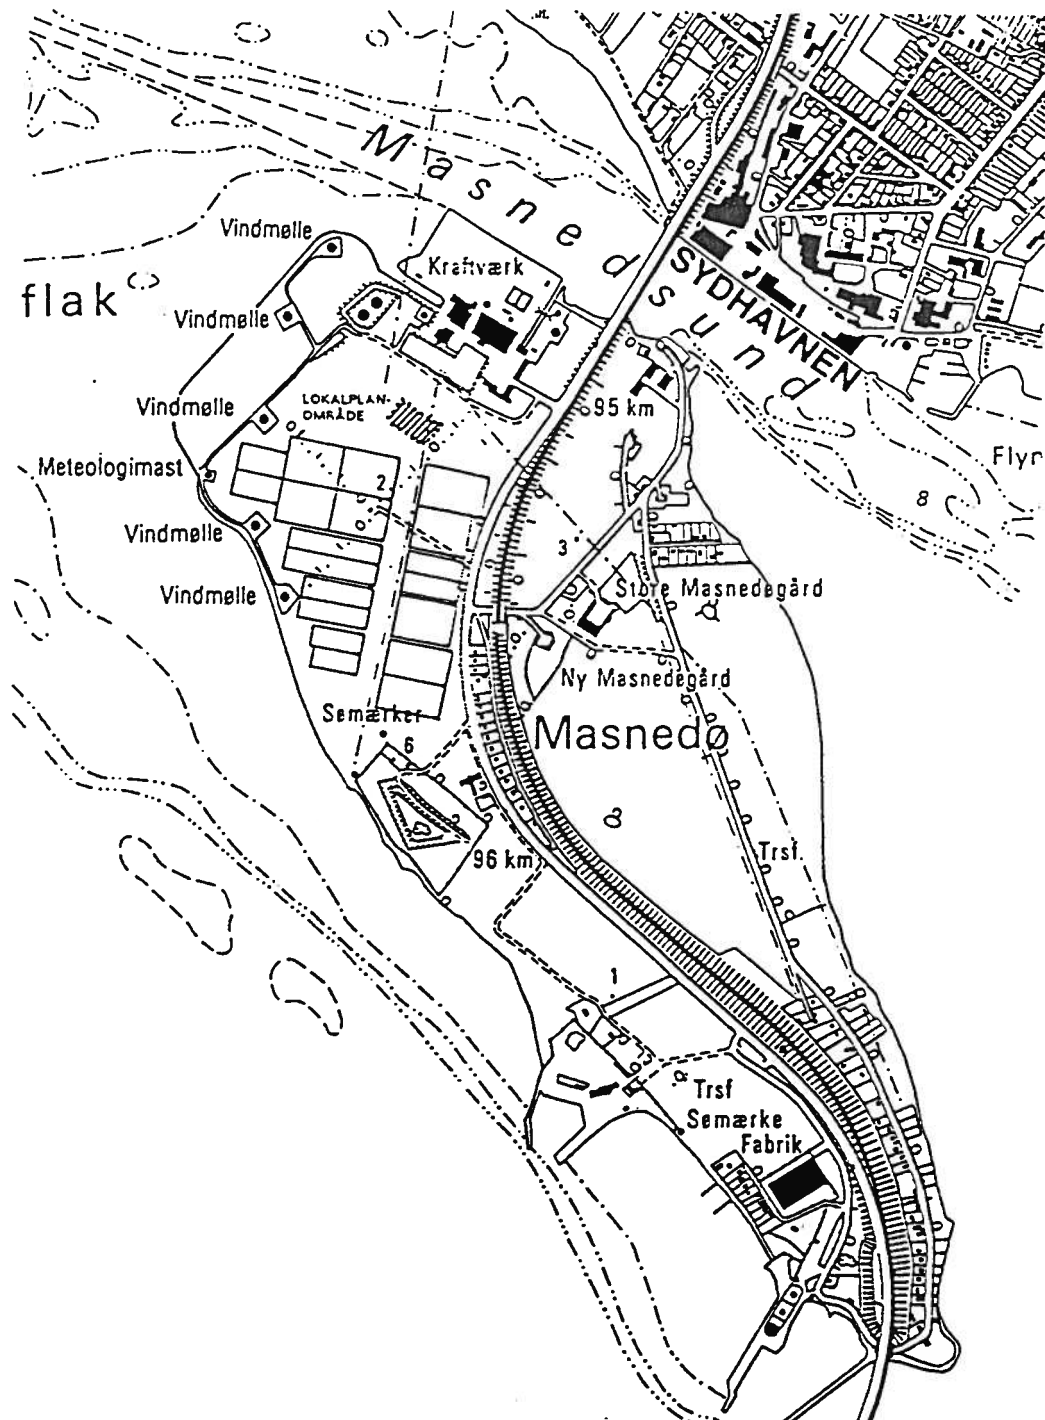

BILAG 2

OVERSIGTSKORT





JAKENZATH

Spildevands
udløb nr. 8

[illegible]

BILAG 3
KOMMUNEPLAN
MANEDSUND - ORE

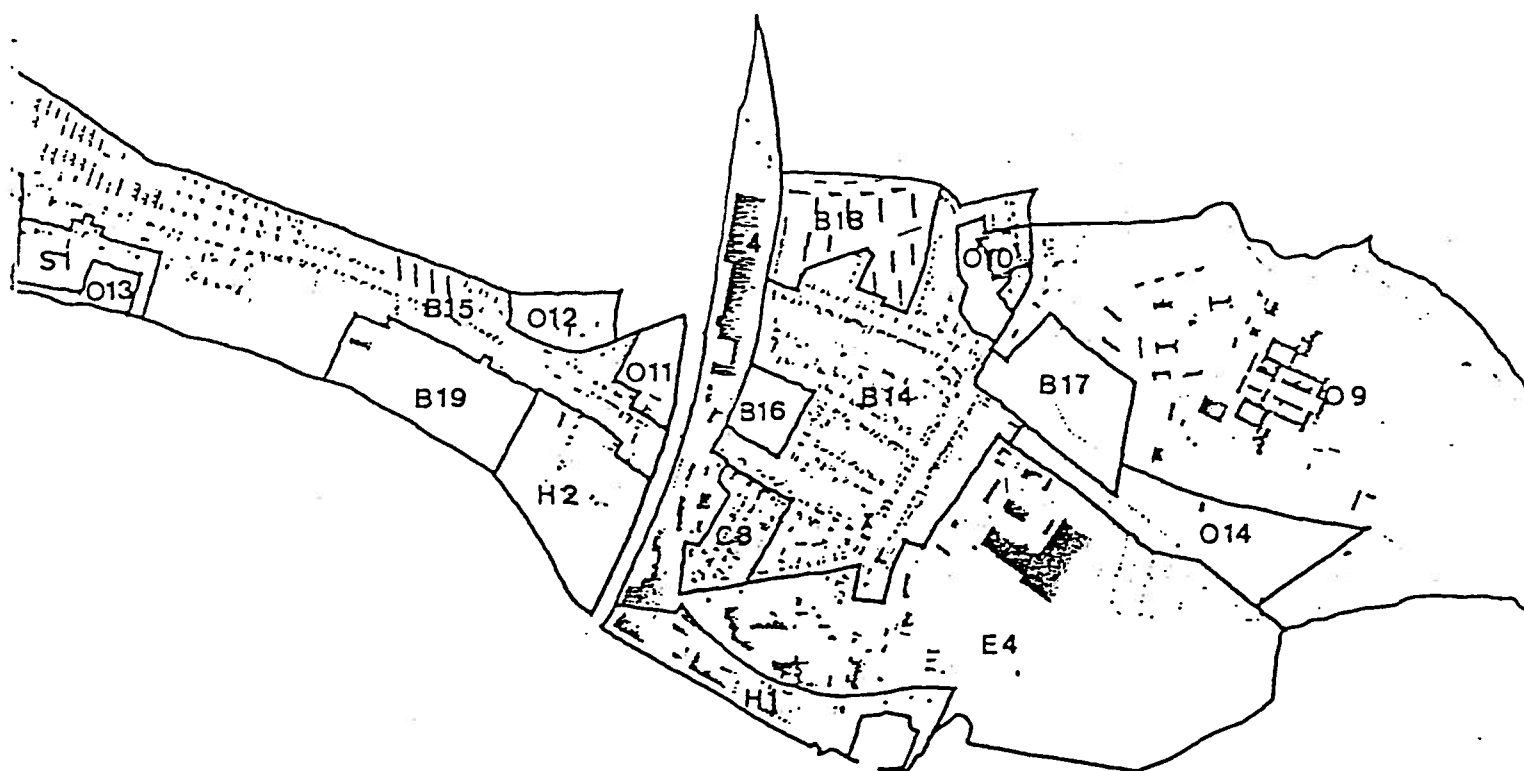

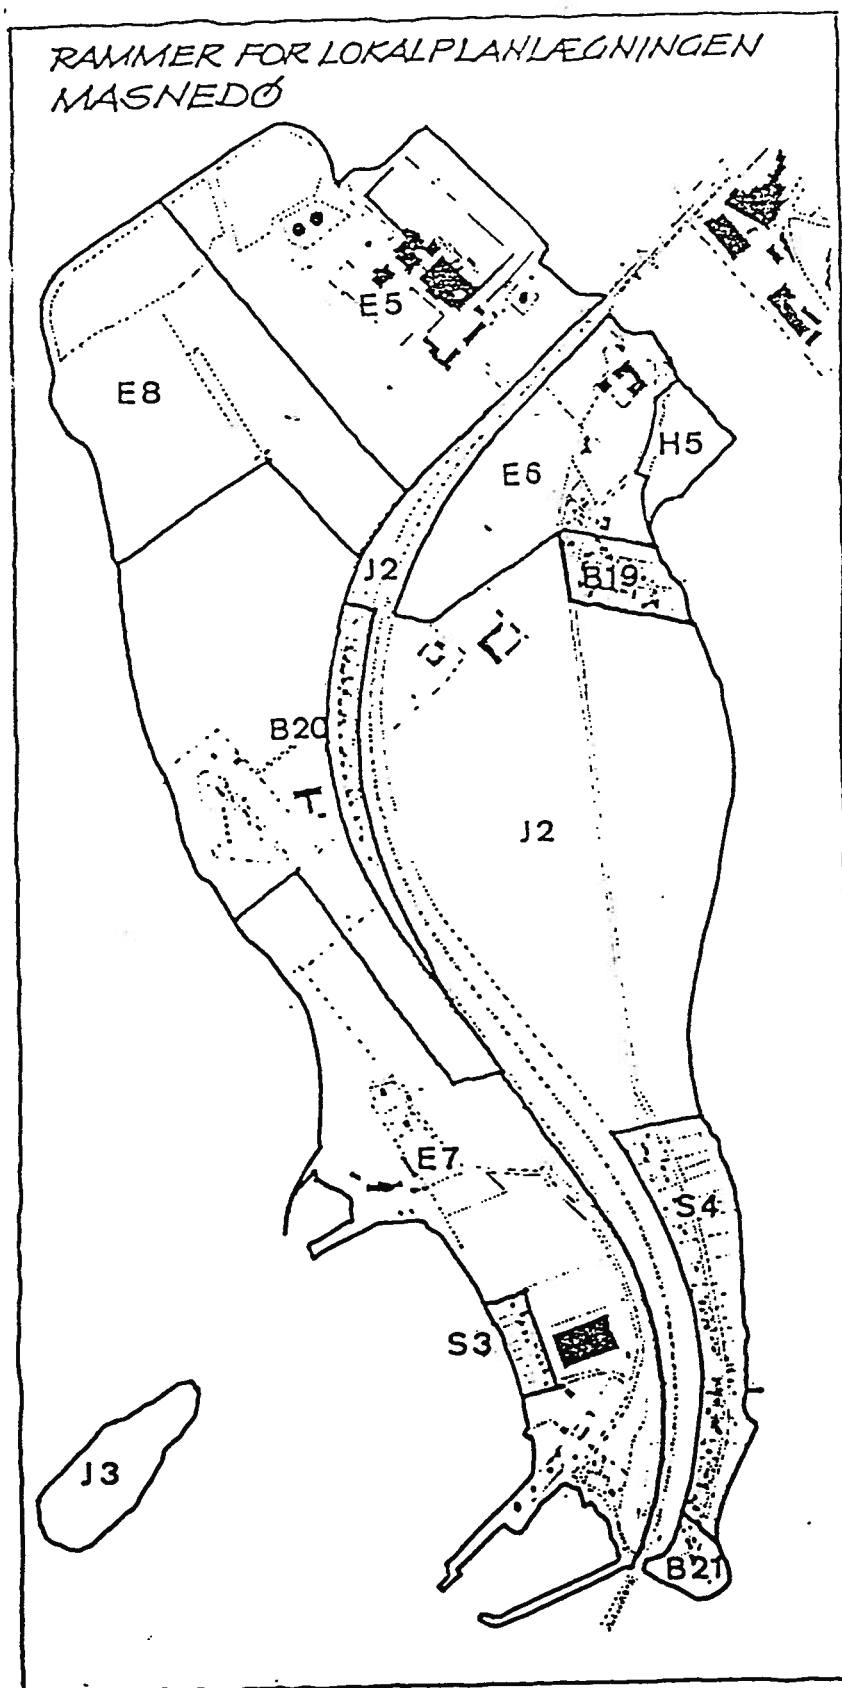

BILAG 5 DIAGRAM - RO-ANLÆG

MODTAGER	Proj. arkiv	HAV-ffg	Egifab-ali	Egifab-kjn	Eg f= -ocv	Kro, ja-elli	Eginet-tcl	KYVbos-vdp
ANTAL	096.	1	1	1	1	1	1	1

CAD
LOW

SK energi

1/s SJÆLLANDSKE KRAFTVERKER
PROJEKTDIVISIONEN

LAUTRUPHUS 5. 2750 BALLERUP
Tlf. 39473947 FAX 44659957

PROJEKT
MASNEDØVERKET BLOK 12

RO-Anlæg
Blok-diagram

TEGNET AF
klr/vdp 28.02.94

KONTROLLERET AF
vdp 28.02.94


ANSV. GRP
eq/fdb

HALFORN.
CA3

SAGS NR./AKTIVITET
XXXX DD.MM.AA


UCCAVEDATO
/

FREMIDT TEGN. NR.
TEGN. NR.

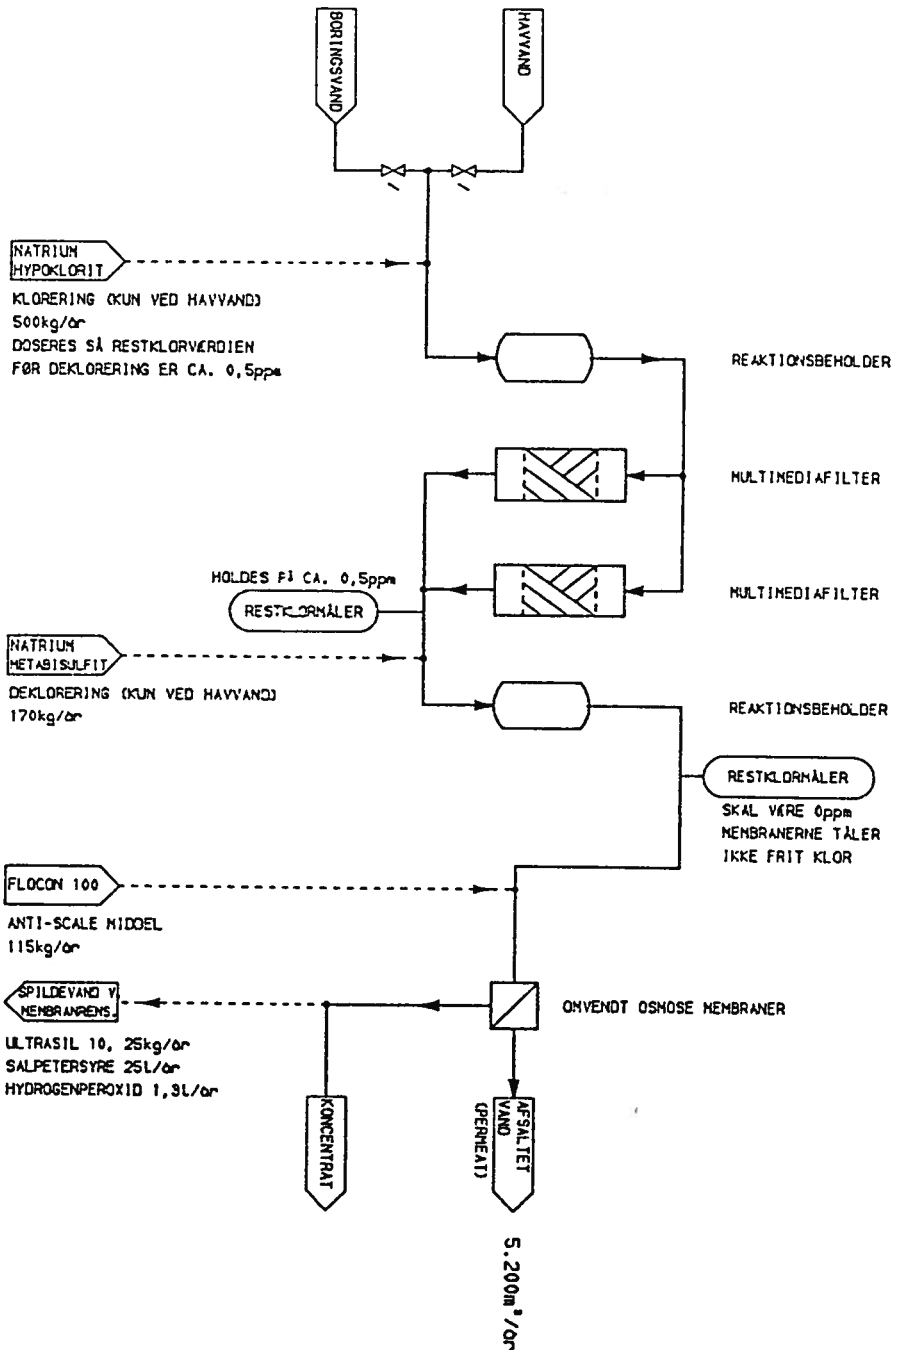

776CF/P001 - /

BILAG 6 DIAGRAM - KØLEVAN

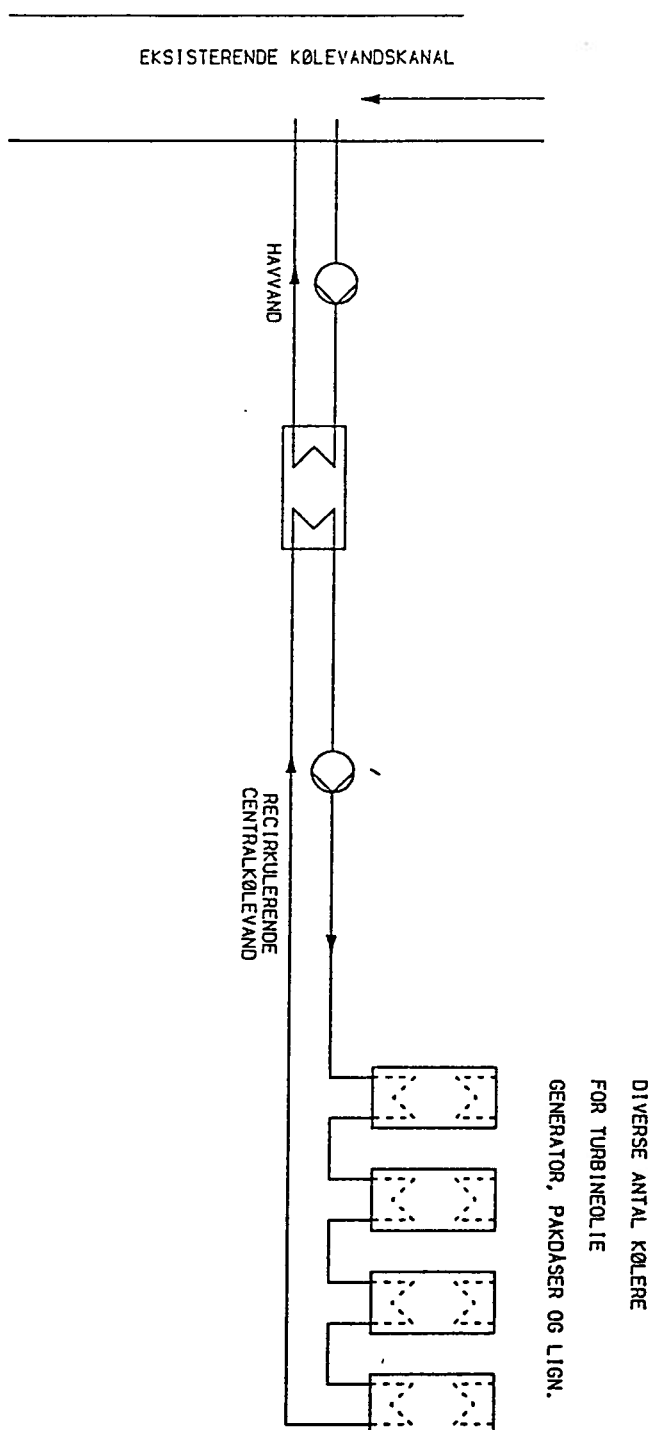

SK energi

I/S SJÆLLANDSKE KRAFTVERKER
KYNDBYVERKET

3630 JÆGERSPRIS
T.L.F. 42321101 FAX 42321166

TEKST
MAY 12 PRINCIPDIAGRAM
CENTRALKØLEVANDSSYSTEM

TEGNET AF	KONTROLLERET AF	ANSV. GRP	HÅLFØRH.	FORMAT	STED	SAGSNR./AKTIVIT	UDGAVEDATO	FREMVED TEGN.NR.	TEGN.NR.
VDP/VNI 17.03.95	VDP 17.03.95	/	/	CA3	/	/	VNI 17.03.95	/	
77VNI01 - A									UDG.