

De Grønne Busser I/S
Suensonsvej 6
8600 Silkeborg

Att.: Per Nielsen
pn@dgbus.dk

15. januar 2018

Miljøtilsyn hos De Grønne Busser I/S, Suensonsvej 6, 8600 Silkeborg

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos jer i 2017.

Virksomheden fremstår som en miljømæssigt veldrevet virksomhed.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Olietanken fra 2006 har G nr 01-5013. Det betyder, at tanken er en dobbelt-vægget cylindrisk tank til indendørs opstilling med offeranoder (se bilag 3). Det betyder at tanken skal opstilles i opvarmet rum dvs. inden for en opvarmet bygnings ydervægge. Da rummet, hvor tanken står, ikke er opvarmet vurderer Silkeborg Kommune, at tanken ikke er lovligt opstillet. Forholdet skal derfor lovliggøres ved fx at indrette et opvarmet rum eller installere en ny tank. Dokumentation for lovliggørelse bedes fremsendt inden 1. april 2018.

Til orientering kan det oplyses, at der ikke er krav til isolering af rum, som opvarmes til max. 5 grader. Isolering af rum, som opvarmes over 5 grader skal opfylde bygningsreglementet punkt 7.3.2. Indretning af et sådant rum kræver dog ikke byggetilladelse.

2. Palletank med adblue samt dunke med sprinklervæske og kølervæske opfylder ikke Silkeborg Kommune forskrift for [oplag af olie- og kemikalier](#). Det indskræpes at oplaget skal overhold forskriften inden den 15. februar 2018. I kan fx placere tanke/dunke på en spildbakke, som kan rumme indholdet af den største beholder. Dokumentation fx i form af billeder bedes indsendt inden den 1. februar 2018.

Jeg kan oplyse at også bl.a. Århus Kommune håndhæver, at adblue skal opbevares så afledning til kloak mm ikke er mulig. Miljøstyrelsen har udgivet en [branchevejledning](#), hvor adblue også er omtalt.

3. Dokumentation for tømningen af olieudskiller i december 2017 bedes indsendt inden 1. februar 2018 sammen med dokumentation for at der er automatisk flydelukke installeret jf. vilkår 1.3.2 i tilslutningstilladelsen fra 2. maj 1992. Olieudskilleren og sandfang skal tømmes ved behov, dog minimum 1 gang årligt.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Timeprisen for 2017 og 2018 er hhv. 318 kr. og 322 kr. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2018.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke tale om ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte mig på 8970 1503 eller hl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Hanne B Lorentzen
Civilingeniør

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	07.12.2017
Virksomhed	De Grønne Busser I/SDe Grønne Busser I/S
CVR-nummer	13071543
P-nummer	1003625388
Adresse	Suensonsvej 6
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Kontaktperson	Per Nielsen (4083 9473)
E-mail	pn@dgbus.dk
Telefonnummer	86942929
Virksomhedstype:	H51 - Garageanlæg > 3 stk.
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Fra virksomheden	Per Nielsen
Tilsynsførende	Hanne B Lorentzen

Silkeborg Kommune har ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor.

Virksomheden reguleres af tilslutningstilladelsen fra 3. maj 1996. I 2004 er der dispenseret så olieudskilleren skal tømmes hvert 2. år da der kun var tilknyttet tre busser. Silkeborg Kommune betragter dispensationen som bortfaldet idet forudsætningerne for dispensationen ikke længere er opfyldt. Der er i dag tilknyttet 16 busser.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med specialkørsel – kørsel af personer med specielle behov. Virksomheden har kontrakt med Silkeborg Kommune minimum i 4 år.

Virksomhedens busser bliver repareret på virksomhedens værksted i Hinnerup.

En del af garageanlægget og 2 af busserne er udlejet til Malling Turist.

Virksomhedens maskinpark og – anlæg samt processer

Der er tilknyttet 16 minibusser til virksomheden.

Virksomheden har en dieseltank, der står indendørs på betonbelægningen med afløb til sandfang og olie- og benzinudskiller.

Der er en indendørs vaskeplads med beton belægning med afløb til olie og benzinudskiller.

Virksomhedens areal

Virksomhedens samlede indendørs areal er på ca. 650 m².

Antal ansatte

16 chauffører, som tilknyttet Silkeborg Afdelingen.

Driftstid

Mandag - fredag kl. 6⁰⁰ – 17⁰⁰

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes følgende råvarer og hjælpeoffer:

Råvarer	Mængde pr. år	Opbevaring
Dieselolie	Ikke oplyst	Overjordisk tank, i garage
Adblue	Ikke oplyst	Palletank på betongulv med afløb til spildevandskloak
Kølervæske	120 L	60 L dunke i betongulv med afløb til spildevandskloak
Sprinklervæske	120 L	60 L dunke i betongulv med afløb til spildevandskloak

Tabel 1 Råvareforbrug og opbevaring.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstyper	Mængde pr. år	Transportør	Modtager (hvis muligt at få oplyst)
Hg-kontakter og lysstofrør		Virksomheden selv	Kører det til virksomhedens afdeling i Hinnerup.
Slam fra olie- og benzinudskillere		Bundgård Kloakservice	
Erhvervsaffald		Selv	Kører det til virksomhedens afdeling i Hinnerup.

Tabel 2 Affaldsoversigt.

Olieudskilleren og sandfang, som er placeret på forpladsen er bestilt tømt 11. december 2017. Brønddæksler ligger under grus. Olieudskilleren blev ikke besigtiget ved tilsynet.

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Virksomheden benytter ikke genbrugspladsen.

LUFTEMISSIONER

Der er ikke etableret udsugningsanlæg på virksomheden.

Opvarmning

Virksomhedens kontorlokaler opvarmes ved hjælp af el.

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår
1	Dieselolie	Uopvarmet garage	4000 l	2006 G nr 01-5013

SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form vaskevand. Der anvendes blød børste og slange. I slutningstilladelsen fra 1996 er krav om flydelukke på olieudskilleren.

Olieudskilleren er planlagt tømt i ugen efter tilsynet.

Der er i 2016 kommet ny viden om olieudskilleres tæthed. Miljøstyrelsen vurderer, at mindst 35% af olieudskillere anlagt før 1990 formentligt er utætte. Utætheder kan betyde, at jorden omkring olieudskilleren er forurenede. Der vil muligvis komme lovgivning på dette område i fremtiden.

STØJ OG VIBRATIONER

Der er ikke væsentlige kilder støj fra virksomheden.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Der er på virksomheden truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

MILJØSCORE


Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Der er ført tilsyn med	Hele virksomheden
Jordforurening	Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening
Påbud, forbud el. indskærpelser	2 indskærpelser
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser
Opfølgning på tilsyn	Der følges op hhv. 1. februar og 1. april 2018

Bilag 2

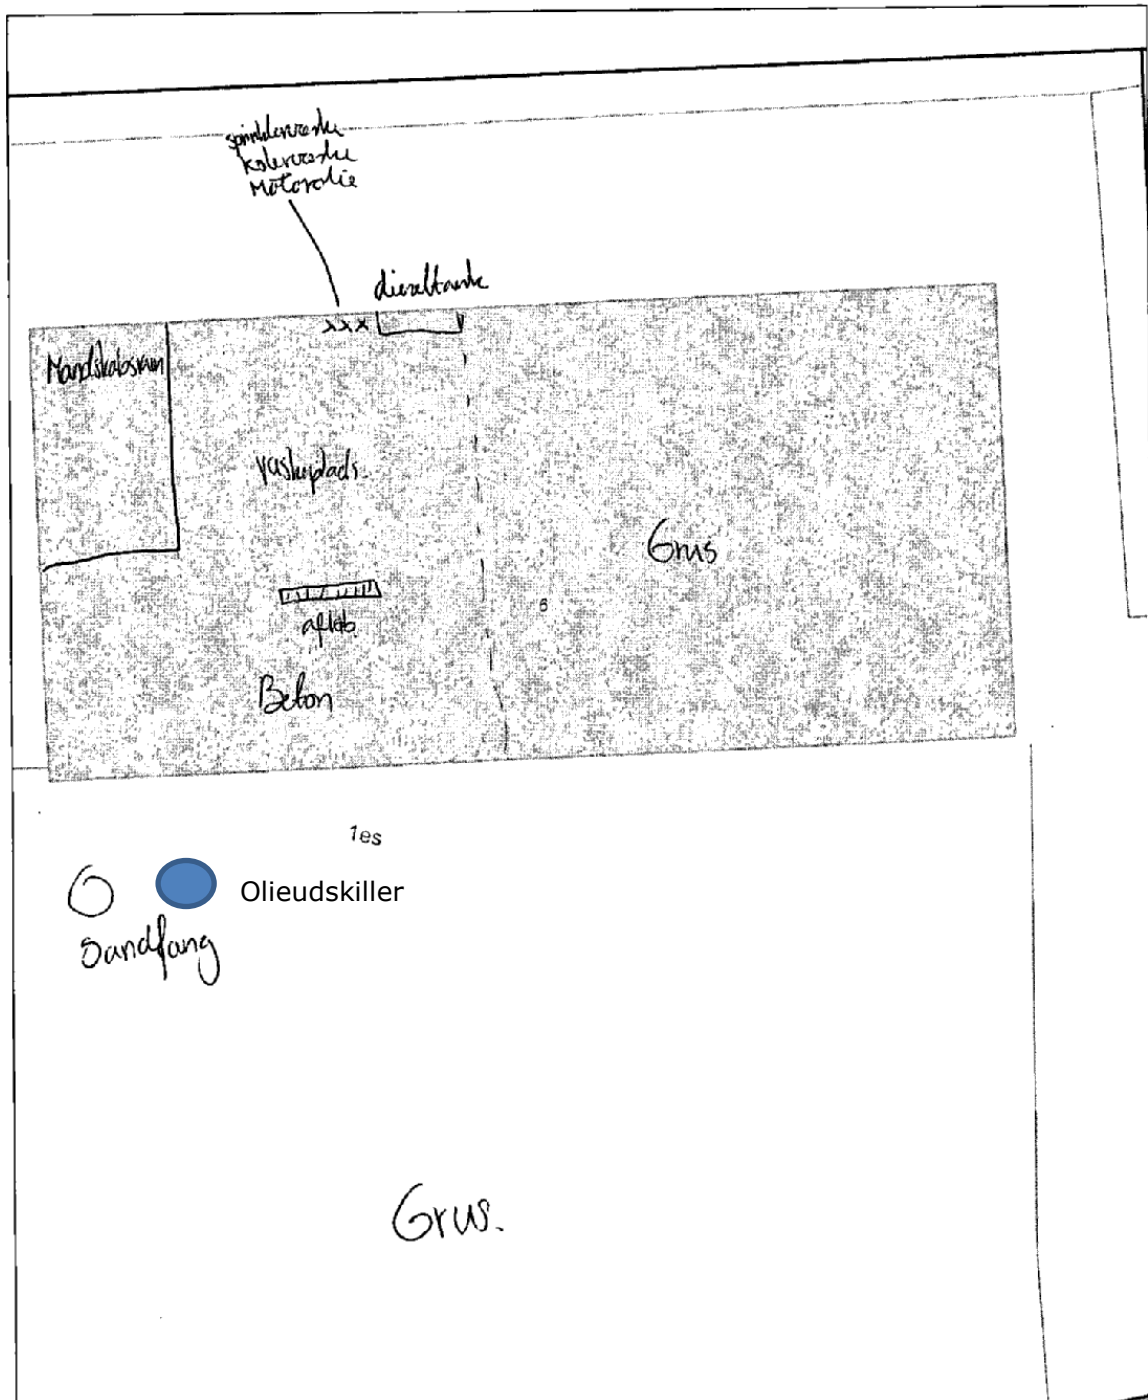

System for PUFO godkendelsesnumre

Anvendes for godkendelser til bek. 829 fra 2000 og fremefter

Der anvendes 6 cifre (tal) AB-CDEF

A & B	Fabrikantnr.	01,	AB identificerer fabrikantene. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet for første ansøgning.
		02,	
		...	Numrene videreføres kontinuert fra den første anvendelse af G-numre i boligministeriets godkendelsesudvalg.
C	Placering	1	Nedgravet
		2	Overjordisk generelt
		3	Overjordisk lodret cylinder
		4	Villatank u. mandehul, nedgravet
		5	Villatank u. mandehul, overjordisk
D	Konstruktion	0	Cylindrisk ståltank, evt m. indvendige afstivningsringe
		1	Cylindrisk ståltank med indvendige skot
		2	Cylindrisk ståltank med udvendige afstivningsringe
		3	Oval ståltank
		4	Kasseformet ståltank
		5	Dobbeltvægget cylindrisk ståltank
		6	Dobbeltvægget tank af anden konstruktion
		7	Tank af Nylon
		8	Tank af polyethylen
9	Tank af GUP		
E	Udv. Korrosions beskyttelse	0	GUP
		1	Indendørs opstilling
		2	Udendørs opstilling
		3	Endoprene 868.06 (kun for dobbeltvæggede nedgravede)
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
9			
F	Indv. Korrosions beskyttelse	0	Ubehandlet
		1	Epoxy
		2	GUP
		3	Offeranoder
		4	Uorganisk Zn-stovmaling
		5	Metalsprøjtning med Zn
		6	Bundkar med belægning
		7	
		8	
9			