

OljOlaTerminals A/S
Stenakaj 3
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

18. december 2024

**Rapport efter risikotilsyn den 28. november 2024 med OljOlaTerminals A/S,
Stenakaj 3, 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2024-04932

Dokumentnummer: 8228819

Sagsbehandler:

Birthe Lene Sloth

Telefon: 98 45 63 53

Risikomyndighederne har den 28.11.2024 været på risikotilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Fleet Manager Tom Nilsson, Terminal Manager Kim Kjaer og Terminal Operator Martin Vinde.

Fra risikomyndighederne deltog Arbejdstilsynet med Anja Bramsløw, Nordjyllands Beredskab med Jørgen W. Pedersen og Troels Guldbrandtsen, Nordjyllands Politi med Peter Redder, og Frederikshavn Kommune med Jette Brønnum og Birthe Sloth.

OljOla Terminals A/S er omfattet af regelsættet omkring risikovirksomheder og er en kolonne 3 virksomhed.

Jf. bilag 9 i Risikobekendtgørelsen skal risikomyndighederne føre et årligt tilsyn på kolonne 3 virksomheder. Tilsynsfrekvensen kan ændres efter en konkret vurdering. Risikomyndighederne har vurderet, at et årligt tilsyn fastholdes foreløbig.

Forinden tilsynet har risikomyndighederne udarbejdet tilsynsprogram og program for besigtigelse for OljOlaTerminals A/S. Tilsynsprogram og program for besigtigelse har været fremsendt til virksomheden på forhånd og har ligget til grund for gennemførelse af tilsynet.

Virksomheden indledte tilsynet med at orientere om opstart af terminalen, herunder udfordringer og erfaringer. OljOlaTerminals A/S overtog terminalen 11. januar 2024 og meddelte idriftsættelse den 17. januar 2024. Der har siden starten været ca. 800 operationer. Der har været fokus på en sikker opstart og denne er forløbet meget tilfredsstillende. Der har ikke været håndværkere siden juni 2024, og anlægget er i fuld drift. De fire mindste tanke er ikke taget i brug, de planlægges benyttet til bioolie. For at hindre korrosion er der i øjeblikket gasolie i tankene.

OljOlaTerminals A/S er certificeret i forhold til kvalitet (9001), miljø (14001) og arbejdsmiljø (ISM).

Efterfølgende blev tilsynsprogrammet gennemgået ved PC'er i mødelokale samt i kontrolrummet. Opbygningen af ledelses- og vedligeholdelsessystemet tager udgangspunkt i opbygningen af sikkerhedsrapporten.

Bemærkninger til fotos - taget på tilsynet - er indsat i bilag 1. Bemærkninger til tilsynsprogram og program for besigtigelse er vedlagt som bilag 2 og 3 til denne tilsynsrapport.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler og bemærkninger:

1. Fremsendelse af revideret version af den interne beredskabsplan af 25. november 2024.
2. Fremsendelse af årlig evaluering af sikkerhedsledelsessystemet (planlagt til januar 2025).
3. Flugtvejen angives tydeligere ved hegn og samlingspladsen markeres ved tydelig skiltning/maling.
4. Ventiler som Nordjyllands Beredskab skal håndtere, skal være let identificerbare. Disse er pt. mærket for utydeligt.

Frederikshavn Kommune forventer en tilbagemelding på punkt 1 inden den 17. januar 2025, og en tilbagemelding på punkt 2 så snart materialet foreligger. Tilbagemelding på punkt 3 og 4 forventes inden 1. marts 2025.

Det er aftalt, at Nordjyllands Politi fremsender den eksterne beredskabsplan, når denne er revideret.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden den 17. januar 2025. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er udarbejdet i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen).

- Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen
På risikomyndighedernes vegne

Birthe Sloth

Bilag 1 - Billeder og observationer fra besigtigelsen



Kedelrum




Kedelrum, vandprøver udtages fra olieudskillere én gang månedlig, afledes til recipient



Læsserampe til lastbiler



Vapour-slange ved læsserampe

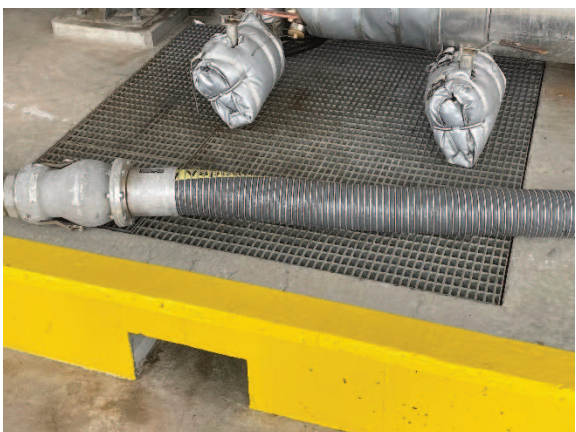

Opsamlingsump ved læsserampe



Spildopsamlingsudstyr ved læsserampe



Kulfilter ved læsserampe



To af i alt fire kulfiltre




Pumperum, tre motorer til læsserampe



Pumperum, fire motorer til tankanlæg



Pumperum, spildopsamling

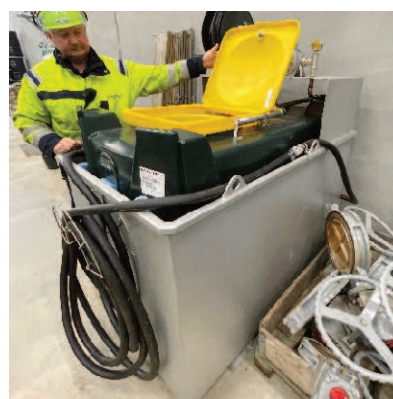

Pumperum, opsamling til olierest ved vedligehold, ledes til BLF



Tank til farveadditiv, er ikke taget i brug endnu



Ventil til afledning af regnvand fra spildopsamling



Fyringsanlæg



Navngivning og faremærkning




Påkørselssikring af rørledninger



Overdækkede rørledninger til BLF



BLF platform

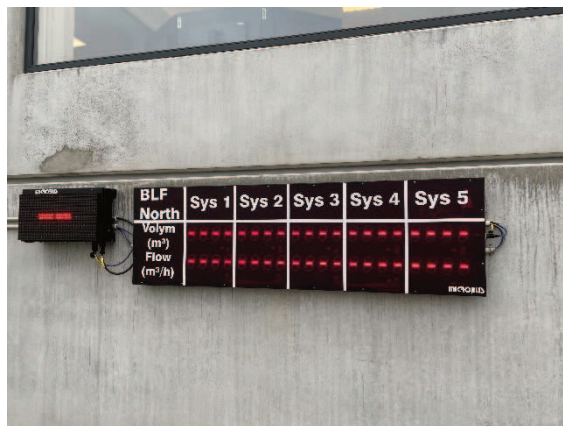

BLF platform, tavle med tid, volumen og flow



BLF platform, spildopsamling i tank under gitterrist



BLF platform, break away kobling



Flydespærre placeret ved BLF platform



Tre containere med flydespærre



Båd, der kan benyttes til udlægning af flydespærre



Mærkning af brønde og olieudskillere



Reparationer i tankgårdsmur



Reparationer i tankgårdsbund



Inspektionsbrønd til kontrol af tankbundes tæthed



Termoføler i tank



Trykluftssystem til flytning af produkt



Én ud af to brandhaner på anlægget