



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1862
Ref. MAPOU/LOPED
Dato: 4. Februar 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Ydernæs Losseplads
Virksomhedens adresse	Kanalvej 73, 4700 Næstved
CVR nummer	29189625
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	4.2.2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	
Deltagere fra virksomheden	Jannie Kristensen. Næstved Kommune.
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Martin Poulsen og Lone Grunnet
Tilsynet omfattede	Generel besigtigelse Om der fortsat er tilledning af spildevand fra AFATEK. Drøftelse af om der fortsat er ønske om udvikling af arealer på Ydernæs Losseplads
Materiale udleveret	-

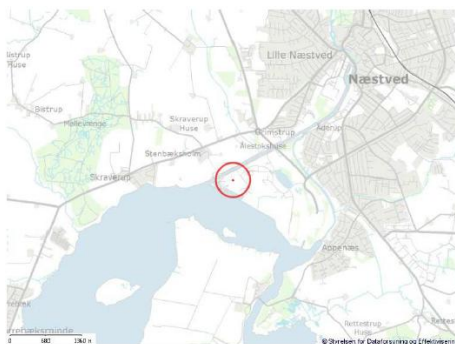


Fig. 1 Ydernæs Losseplads

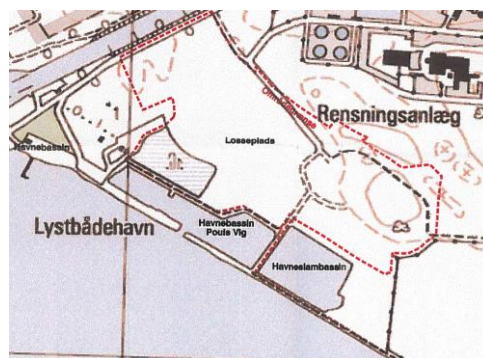


Fig. 2 Afgrænsning af lossepladsen

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Der har ikke været krav om egenkontrol i denne periode.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- 1. Miljøgodkendelse, retablering og slutfærdigelse af Ydernæs Losseplads, 14. august 2002.
- 2. Påbud om ændring af vilkår 2.3 vedr. slutfærdigelses tykkelse på Ydernæs Losseplads, 13. maj 2019

Generelle forhold

Ydernæs Losseplads modtog affald til deponering fra 1970'erne frem til 1992. Lossepladsen er anlagt uden perkolatopsamling. Der udføres ikke monitoring, og fysisk tilsyn på lossepladsen er derfor alene en generel besigtigelse af lossepladsen og dens slutfærdigelse.

Besigtigelse

Ydernæs Losseplads er jævnt bevokset med græs og urteagtig vegetation med mindre partier af buske og træer.

Nedsivning

Afatek Slaggesorteringsanlæg er nabo til Ydernæs Losseplads og har nedsivet overskudsvand på Ydernæs Losseplads via en underjordisk rørføring. På tilsynet blev området besigtiget, men der blev ikke fundet synlige installationer. På fig. 3 ses området, hvor nedsivningsanlægget er beliggende.

Miljøstyrelsen har oplyst at egentligt spildevand. Jf. affaldsbekendtgørelsens¹ § 54 må affald i flydende form ikke afleveres til deponeringsanlæg.

Ved tilsyn oplyste Næstved Kommune at AFATEK er ophørt med at udlede spildevand til Ydernæs Losseplads. Det blev oplyst at AFATEK nu er tilsluttet kloak.



¹ Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021

Udvikling af arealerne på Ydernæs Losseplads

Næstved Kommune oplyser at man for nuværende ønsker at udvikle arealerne på Ydernæs Losseplads, i forbindelse med omlægning af Næstved Havn.

Miljøstyrelsen har tidligere oplyst, at der er gode muligheder for at etablere visse aktiviteter på arealerne, selvom lossepladsen stadig er i efterbehandlingsfasen. Det kræver dog en nærmere beskrivelse af projekterne, og en ansøgning herom gennem BOM (Byg og Miljø), hvorefter Miljøstyrelsen vil tage stilling til, hvorvidt det ansøgte er godkendelsespligtigt.

Ansøgning om overgang til passiv tilstand

Næstved Kommune har tidligere anmodet om, at Ydernæs Losseplads kunne overgå til passiv tilstand. Jf. deponeringsbekendtgørelsen defineres passiv tilstand som: *"Tilstanden, hvor miljøbelastningen fra deponeringsanlægget eller deponeringsenheden anses for at være acceptabel, og nedlukningen eller, hvis der skal ske efterbehandling, efterbehandlingen af deponeringsanlægget eller deponeringsenheden dermed er afsluttet"*.

Næstved Kommune har d. 7. februar 2020 fremsendt en risikovurdering i forhold til lossepladsens udsivning af perkolat samt lossepladsgas med anmodning om, at Ydernæs Losseplads overgår til passiv tilstand.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at materialet ikke er fyldestgørende, da det ikke indeholder tilstrækkelig viden om perkolatets sammensætning og påvirkning af recipienter, og overgang til passiv drift kan ikke imødekommes.

På tilsyn blev mulighed for etablering af overvågning diskuteret, og Næstved Kommune opfordret til at fremsende et udkast til overvågning som kan danne et kvalificeret grundlag for en revision af risikovurdering.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger, der er dog spørgsmål som ønskes besvaret, se billeder herunder.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.



Der henlå udover ovenstående ikke affald på deponiet.




Oplag udenfor deponiet mod øst.



Næsteds Kommune bedes oplyse hvilken rørføring/funktion denne brønd er tilsluttet?



På nær ovenstående var al overfladevand på pladsen bundfrossent. Næstved Kommune bedes oplyse om der tilledes spildevand til sø/afvandingsbassin?

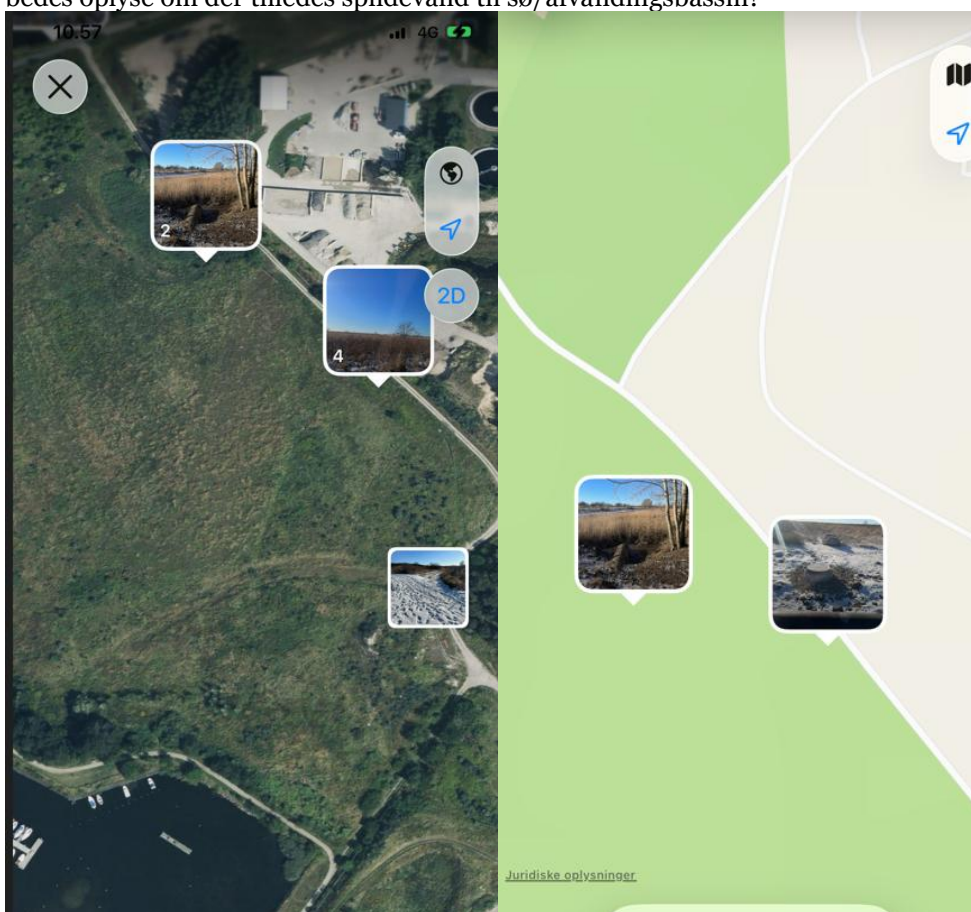

Gerkodet oversigt over fotos.