

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	25.06.2018
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	61082913
P-nummer	1003139472
Virksomhed	Q8 Service
Adresse	Sønderskovvej 6
Postnummer og by	8520 Lystrup
Telefon	86221275
Mobil	
e-mail	misp@Q8.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	Servicestation med brændstofsalg.
Opstartsdato	01.07.1993
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Ania (Q8 stationen) og Thor Kappel (Vision+)
Aarhus Kommune	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.
- Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg (Benzinstationsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.
- Bekendtgørelse nr. 866 om miljøtilsyn af 23. juni 2017.
- Olietankbekendtgørelsen

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<p>Det blev ifm. tilsynet aftalt følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Teksten "FORVASK" etableres på forvaskepladsen og 100 mm hvide striber etableres omkring forvaskepladsen.• Der opsættes to skilt på væggen med tekst: "Forvask kun tilladt i afmærket område".• Spande og børster flyttes så vidt muligt til forvaskepladsen.• Opmarcharealet til vaskehallen markeres med teksten "KØ" på belægningen.• Aarhus Kommune sørger for, at der uden beregning etableres 3 stk. forbudspiktogrammer på belægningen ved de to regnvandsafløb nedenfor forvaskepladsen samt et regnvandsafløb midt på ejendommens indkørselsareal.• I 2018 skal der foretages tankinspektioner og tæthedsprøving af enkeltvæggede påfyldningsrør. Dokumentation bedes fremsendt når dette er udført.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomheden bedes fremsende dokumentation for seneste kontroller og bundtømmning af olie- og benzinudskillere på stationen/vaskehallen. <p>Servicestationens olie- og benzinudskillere (påfyldningsplads og salgspladser) er ikke med i den kommunale tømningssordning, men tømmes/kontrolleres årligt via Q8's egen entreprenør (Marius Pedersen). Udskillerne tømmes udelukkende hvis der er behov efter reglerne i Benzinstationsbekendtgørelsen.</p> <p>Vaskehallens olie- og benzinudskillere er ikke med i den kommunale tømningssordning, men tømmes/kontrolleres årligt via Q8's egen entreprenør (Marius Pedersen). Ifølge Aarhus Kommunes affaldsregulativ <u>skal udskillere bundtømmes mindst en gang om året.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ABC-vurdering af vaskeprodukter fremsendes. Dette er allerede fremsendt og der er ingen A- og B-stoffer i produkterne. • Information om egenkontrol med OBU alarmer. Det er efterfølgende allerede oplyst, at alle OBU alarmer testes en gang om året af Q8 (ved WFS).
Opfølgning fra sidste tilsyn	I forbindelse med sidste tilsyn blev forhold vedr. indretning af forvaskeplads bemærket. Stationen har siden ændret på kloakeringen, således at vaskevand fra forvask afledes til spildevandssystemet og ikke til regnvandssystemet.
Egenkontrol	<p>Egenkontrol føres i henhold til reguleringsgrundlag i Benzinstationsbekendtgørelsen. Vedr. vaskehallen er der ingen særlige egenkontrolkrav.</p> <p>Egenkontrol i henhold til Benzinstationsbekendtgørelsen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Årlig funktionsprøvning af alarmer i udskillere og magasinbrønde (§ 12, stk. 2). <p>Testes en gang om året af Q8 (ved WFS).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Årlig inspektion og rensning af sandfang, magasinbrønde og udskillere (§ 12, stk. 3). <p>Servicestationen er ikke med i den kommunale tømningssordning, men får via Q8's egen entreprenør (Marius Pedersen) årligt kontrolleret olieudskilleren, som tømmes hvis der er behov.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Månedlig beholdningsregnskab ved målinger (§ 15, stk. 2). <p>Måles kontinuerligt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tæthedsprøvning af enkeltvæggede påfyldningsrør hvert 10. år (§ 15, stk. 3). <p>Salgsstedets påfyldningsrør, der er enkeltvæggede, er senest tæthedsprøvet i 2008 og skal tæthedsprøves igen i 2018.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ingen miljøledelse.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Servicestation med brændstofsalg samt tilhørende vaskehal. Virksomheden har den 8. oktober 2002 fremsendt erklæring på, at salgsstedet er opgraderet, så kravene i Benzinstationsbekendtgørelsens kapitel 3 overholdes.
------------------	--

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i et blandet bolig- og erhvervsområde.
-------------	--

Driftstid for vaskehal

Hverdage	kl. 7-22
Lørdage	kl. 7-22
Søn- og helligdage	kl. 7-22

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra vaskehallen til skel til nærmeste boligejendom er lidt over 20 meter. Ifølge Autobranchebekendtgørelsen gælder følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt. Til- og frakørsel til benzinstation samt påfyldning af brændstof kan dog ske hele døgnet. • I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver stærkt støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.
Væsentlige støjklender	- Vaskehallen - Kompressor

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Køretøjer i drift på ejendommen
Vurdering af støj	Kompressor til standere og luftpåfyldning er placeret indendørs i lukket teknikrum. Porte til vaskehal er lukket ved vask og kan ikke åbnes ved vask. Vaskehallen er åben i tidsperioden kl. 7-22, hvilket opfylder kravet i Autobranchebekendtgørelsen.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden har ingen udsugningsanlæg.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Salgsstedet er indrettet med både opsamling af benzindampe ved leveringer (Stage I) og med genindvinding af dampe ved benzinpåfyldning (Stage II) i henhold til gældende regler. Genindvindingsudstyrets sugsevne testes mindst hvert kvartal og registreres i miljøhåndbogen. Ekstern kontrol af anlægget foretages af Doms-Instituttet hver år.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der forekommer ingen særligt lugtende processer.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Virksomhedens spildevandsudledning omfatter processpildevand i form af vand fra vaskehal samt overfladevand fra påfyldningsplads og salgspladser.</p> <p><u>Påfyldningsplads og salgspladser:</u> Aflledning fra påfyldningsplads (ikke overdækket) afledes til spildevandskloak via en olie- og benzinudskiller.</p> <p>Aflledning fra salgspladser (overdækkede) sker til regnvandskloak via en anden olie- og benzinudskiller.</p> <p><u>Vaskehal:</u> Aflledning fra vaskerhallen sker til spildevandskloak via sandfang og en tredje olie- og benzinudskiller.</p> <p>I vaskerhallen benyttes der vaskeprodukter fra Istobal, som er oplyst til ikke at indeholde miljøproblematisk liste A- og B-stoffer.</p> <p><u>Forvaskeplads:</u> Der er i 2016 blevet etableret en ny forvaskeplads med hældning mod en afløbsrende der er tilkoblet spildevandskloak. Pladsen er ikke overdækket og har et maksimalt areal på 25 m². Nedenfor forvaskepladsen er der 2 afløbsbrønde til regnvandskloak.</p> <p>Der er ikke foretaget nogen afmærkning af forvaskepladsens område eller nogen form for skiltning. Da en del kunder fortsat udfører forvask udenfor arealet til forvask, blev der ifm. tilsynet aftalt følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teksten "FORVASK" etableres på forvaskepladsen og 100 mm hvide striber etableres omkring forvaskepladsen. • Der opsættes to skilt på væggen med tekst: " Forvask kun tilladt i afmærket område". • Aarhus Kommune sørger for at der etableres 3 stk. forbudspiktogrammer på belægningen ved de to regnvandsafløb nedenfor forvaskepladsen samt et regnvandsafløb midt på ejendommens indkørselsareal. • Spande og børster flyttes så vidt muligt til forvaskepladsen. • Opmarcharealet til vaskerhallen markeres med teksten "KØ" på belægningen. <p>Ovennævnte forventes at blive udført i august 2018.</p>



Ny forvaskeplads med afløbsrende til spildevandskloak. Skal afmærkes tydeligere som forvaskeplads som skitseret.



Disse to regnvandsbrønde nedenfor forvaskepladsen udstyres med piktogram om spildevand ikke må tilledes.



Denne regnvandsbrønd midt på ejendommens indkørselsareal udstyres med piktogram om spildevand ikke må tilledes.



Disse tre regnvandsafløb vil blive markeret med følgende forbudspiktogram:



Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	<p>Der er tre aktive olie- og benzinudskillere på ejendommen.</p> <ol style="list-style-type: none">1. En ifm. vaskehallen med tilhørende sandfang2. En ifm. påfyldningspladsen3. En ifm. salgspladserne. <p>Udskillerne er etableret med flydelukke og alarm. OBU alarmer testes en gang om året af Q8 (ved WFS).</p>
Tømning / kontrol af udskillere	<p>Servicestationens olie- og benzinudskillere er ikke med i den kommunale tømningsordning, men tømmes/kontrolleres årligt via Q8's egen entreprenør (Marius Pedersen). Udskillerne tømmes udelukkende hvis der er behov efter reglerne i Benzinstationsbekendtgørelsen.</p> <p>Vaskehallens olie- og benzinudskillere er ikke med i den kommunale tømningsordning, men tømmes/kontrolleres årligt via Q8's egen entreprenør (Marius Pedersen). Ifølge Aarhus Kommunes affaldsregulativ skal udskillere bundtømmes mindst en gang om året.</p> <p>Virksomheden bedes fremsende dokumentation for seneste kontrol og bundtømning af olie- og benzinudskillere på stationen.</p>

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Virksomheden har ikke farligt affald, udover slam fra sandfang og olieudskillere.
Øvrigt affald	Brændbart erhvervsaffald: Bortskaffes til affaldsforbrændingen i Lisbjerg via Miljø Logistik.



Virksomheden har i alt 6 containere til erhvervsaffald.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Virksomheden skal have en fritagelse for at benytte den kommunale tømningsordning fra Aarhus Kommune, AffaldVarme.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie, benzin og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar																														
Olietanke	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Etableret</th> <th>Størrelse</th> <th>Godk.nr.</th> <th>Løbenr.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1991</td> <td>20.000</td> <td>12003</td> <td>1503</td> <td>Aktiv</td> </tr> <tr> <td>1991</td> <td>20.000</td> <td>12003</td> <td>1436</td> <td>Aktiv</td> </tr> <tr> <td>1991</td> <td>20.000</td> <td>12003</td> <td>1439</td> <td>Aktiv</td> </tr> <tr> <td>1991</td> <td>20.000</td> <td>12003</td> <td>1441</td> <td>Aktiv</td> </tr> <tr> <td>1986</td> <td>20.000</td> <td>01003</td> <td>356836</td> <td>Sløjfet</td> </tr> </tbody> </table>	Etableret	Størrelse	Godk.nr.	Løbenr.		1991	20.000	12003	1503	Aktiv	1991	20.000	12003	1436	Aktiv	1991	20.000	12003	1439	Aktiv	1991	20.000	12003	1441	Aktiv	1986	20.000	01003	356836	Sløjfet
	Etableret	Størrelse	Godk.nr.	Løbenr.																											
	1991	20.000	12003	1503	Aktiv																										
	1991	20.000	12003	1436	Aktiv																										
	1991	20.000	12003	1439	Aktiv																										
1991	20.000	12003	1441	Aktiv																											
1986	20.000	01003	356836	Sløjfet																											
	Tankene blev sidst inspiceret i 2008 for utætheder og tilstand og skal inspiceres igen i 2018. Rapporter fremsendes til miljømyndigheden ifølge aftale.																														
Rørføringer til olietanke	Rørføringerne til BF92, BF95 og diesel er alle tæthedsprøvet og godkendte i 2008 og skal kontrolleres igen i 2018. Rapporter fremsendes til miljømyndigheden ifølge aftale.																														

Oplysninger om tanke og rørføringer


Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningssterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Der opbevares udelukkende olie- og benzinholdigt affald i de to olie- og benzinudskillere. Det blev oplyst, at olieudskilleren ved påfyldningspladsen er blevet tæthedsprøvet indenfor de seneste par år.
Opbevaring af flydende råvarer	Vaskekemikalier opbevares i dunke med spildsikring i teknikrummet. Der er ikke nogen kloak afløb i teknikrummet, men der er et kabelrør der kommer op af gulvet, hvor evt. større spild vil kunne løbe i jorden. Spildsikringen forhindrer, at spild kan løbe i kloak eller i jorden.
Påfyldningsplads for brændstof	Påfyldningsplads og salgspadser er indrettet efter reglerne i benzinstationsbekendtgørelsen.
Belægninger	Vaskehallen: Tæt belægning med afløb til benzin- og olieudskiller. Påfyldningsplads og salgspads: Tæt betonbelægning med afløb til benzin- og olieudskiller.
Jordforurening	Der blev ved tilsynet ikke observeret forhold der kan have givet anledning til jordforurening.



Vaskekemikalier står i dunke over spildsikring i teknikrummet.

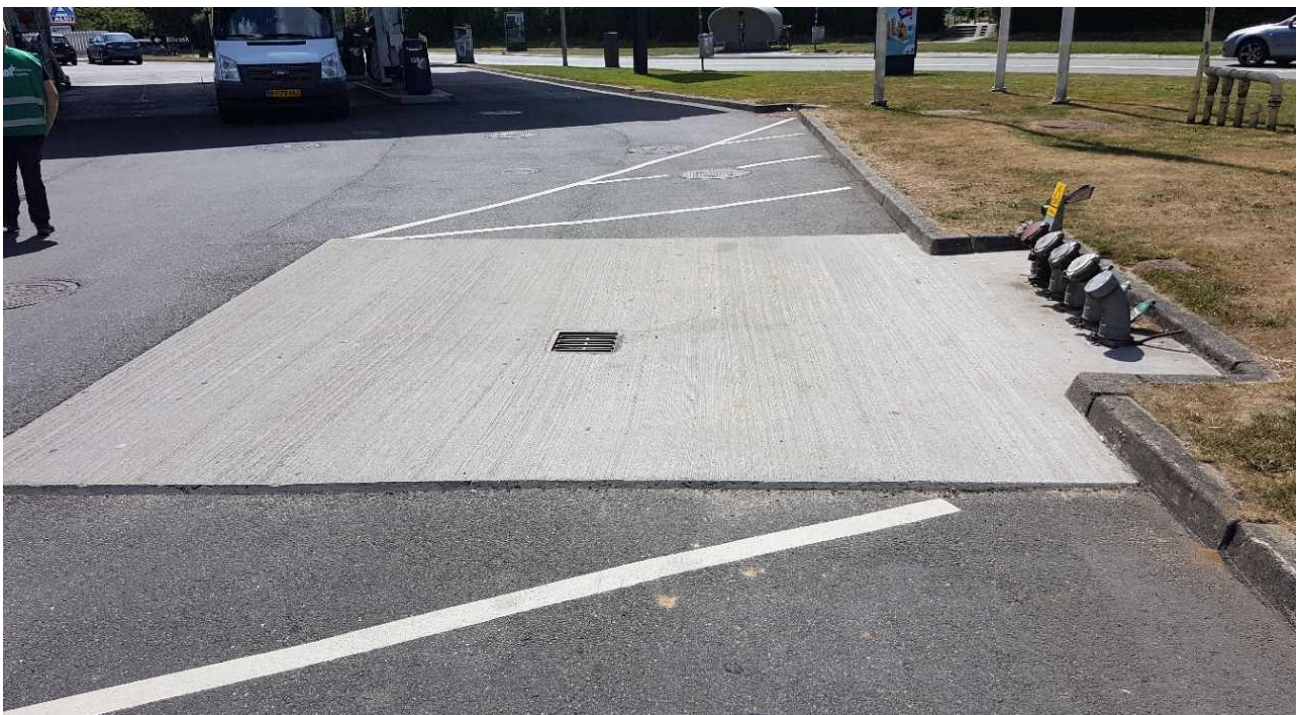

Ny betonbelægning på påfyldningsplads.



Betonbelægning med konturer på salgspladser.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk