

Grenaa Havn A/S
Neptunvej 1
8500 Grenaa

Dato: 23. oktober 2013
Reference: Gunver Møller Madsen
Direkte telefon: 89 59 41 07
E-mail: gmm@norddjurs.dk
Journalnr.: 10/7009

TILLADELSE TIL UDLEDNING AF OVERFLADEVAND FRA NORDHAVNEN I GRENAA

Der meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28 udledningstilladelse til udledning af normalt overfladevand fra befæstet areal på Nordhavnen i Grenaa til havnebassinet/Kattegat.

Ansøgning

NIRAS har med brev af den 13. oktober 2010 på vegne af Grenaa Havn søgt om tilladelse til udledning af overfladevand fra Nordhavnen. Denne ansøgning påpeger, at Grenaa Havn har besluttet, at de ikke vil håndtere skrot på den nye kajgade. Ansøgningen omhandler således kun afledning af det normale og ikke skrot forurenede overfladevand.

Brevet skal ses som et supplement til tidligere ansøgninger af 11. februar, 20. april, 31. maj og 14. juli 2010.

Udledningstilladelse

Der meddeles hermed udledningstilladelse i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/6 2010), jf. § 12 i bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v., tilladelse til udledning af overfladevand fra Nordhavnen i Grenaa til Kattegat.

Udledningstilladelsen består i:

- Udledning af overfladevand fra kajgade på Nordhavnen i Grenaa.

Vilkår

Udledninger skal være i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen, dog skal følgende vilkår overholdes:

Udledningen må ikke være til hinder for at målsætningen kan opfyldes i Kattegat.

Der må ikke udledes sand og/eller slam der giver anledning til aflejring i vandområdet.

Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i havnebassinet eller omkring udledningerne.

Hvis der sker ændringer, der har betydning for udledningerne, skal der ansøges om en ny udledningstilladelse.

Ingen forurenende oplag på arealet.

Udledningen sker iht. nedenstående skema.

Udløbsnr.	Total areal [ha]	Reduceret areal [ha]*
N2	0,48	0,48
N3	0,48	0,48
N4	0,78	0,62

*Placeringen af udløbene kan ses i bilag 1. For området med fiberbetonbelægning er reduktionsfaktoren sat til 1, mens den er sat til 0,8 ved betonstensbelægningen.

Projektoplysninger

I forbindelse med det nye havneareal etableres der ca. 21.300m² kajgade fordelt på 493m ny kaj. Kajgaden, som er 40m bred, etableres med ensidigt fald mod bagkant, hvor overfladevandet føres til rendestensbrønde (se bilag 1 og 2).

Heraf er 7.720m² af arealet belagt med betonsten. Overfladevandet herfra samles i en samlebrønd, hvorefter det udledes i havnebassin i en ø315 regnvandsledning.

De resterende 13.600m² er beklædt med tæt fiberbetonbelægning. Den tætte belægning er opdelt i 1 sektion á 4.000m² og 2 sektioner á 4.800m². Overfladevandet fra de 3 tætte sektioner samles herefter i 3 ventilbrønde, hvorefter det udledes til havnebassin i en ø250 regnvandsledning.

Grenaa Havn ejer tre af de fire ovennævnte sektioner med udløbene N2, N3 og N4, jf. ovenstående tabel. Det er således disse tre sektioner, der gives en udledningstilladelse til.

Recipientoplysninger

Udledningen af overfladevandet sker til havnebassinet og derefter Kattegat.

Norrdjurs Kommunes vurderinger

Tilladelsen er givet under ovenfor nævnte vilkår. Hvis der sker ændringer, der har betydning for udledningerne som f.eks. udvidelse af befæstede arealer eller ændret anvendelse skal der søges om en ny tilladelse.

I vejledningen til bekendtgørelsen om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (nr. 5/1999) fremgår, at udledninger af tag- og overfladevand fra befæstede arealer sker med varierende mængder og afløbstid. Udledninger vil kun sjældent have en varighed på mere end 1 døgn. Desuden vil risikoen for påvirkning af de modtagende vandområder være størst i starten af regnhændelsen, idet koncentrationerne af stoffer her vil være størst og fortyndingen i det modtagne vandområde mindst. Denne situation vil altså være kortvarig, måske ½-1 time.

Kvalitetskrav fastsættes for at give en beskyttelse af vandområder overfor en langtidsvirkning fra udledninger. Det vil sige, at vurderingen af, om kvalitetskravet kan opfyldes, skal ske for længere tidsperioder, end det normalt er aktuelt for regnhændelser. Ved længere regnhændelser vil koncentrationerne endvidere være relativt lave og fortyndingen desuden være høj.

Ud fra disse betragtninger vurderes det almindeligvis ikke at være nødvendigt at basere fastsættelsen af udledervilkår for udledninger af normalt tag- og overfladevand fra befæstede arealer, på kvalitetskrav fastsat efter bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

Norrdjurs Kommune vurderer således, at kunne give udledningstilladelsen, og at udledningerne ikke vil være til hinder for at målsætningen for det berørte vandområde kan overholdes.

Forhold til anden lovgivning

VVM

Reglerne om VVM administreres efter bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Det vurderes ikke, at projektet af omfattet af bilag 1 eller 2 i VVM-bekendtgørelsen, og at der derfor ikke skal foretages nogen sagsbehandling i forhold til denne lovgivning.

Myndighedsforhold m.m.

Norrdjurs Kommune er tilladelsesmyndighed for spildevandsudledninger.

En udledningstilladelse efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven kan efter lovens § 30 tilbagekaldes eller ændres, hvis det er nødvendigt for opretholdelse af et tilfredsstillende miljø i det vandområde, hvor udledningen sker til, herunder hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes.

Udtalelse fra anden myndighed

Ifølge § 12, stk. 4 i bekendtgørelsen skal kommunen indhente vejledende udtalelse fra det statslige Miljøcenter inden afgørelsen træffes.

Daværende Miljøcenter Århus har i mail af 21. december 2010 kommenteret tilladelsen.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- virksomheden,
- ejeren af ejendommen, hvor anlægget er beliggende,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- embedslægeinstitutionen,
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En eventuel klage bedes sendt til Norrdjurs Kommune, Teknik- og miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa, dog så vidt muligt elektronisk på norrdjurs@norrdjurs.dk

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet på 500 kr.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Norrdjurs Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Klagefristen er 21. november 2013. En klage skal senest være modtaget i kommunens ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber.

Klagen videresendes derefter til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. Ansøger vil straks få besked, hvis der indgives en klage over afgørelsen.

Ansøgeren vil for egen regning og risiko kunne udnytte tilladelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Tilladelsen kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den dag, hvor tilladelsen er meddelt, eller 6 måneder efter den dag at en endelig administrativ afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen



Lotta D. Sandsgaard
Byg- og miljøchef



Gunver Møller Madsen
Civilingeniør

Bilag til afgørelsen

1. Skitse over det interne kloaksystem
2. Skitse af placeringen

Underretning om afgørelsen

Følgende underrettes om afgørelsen:

Grenaa Havn A/S, Kirsten Schmidt: khs@grenaaahavn.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dnnorddjurs-sager@dn.dk


Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Greenpeace, info.nordic@greenpeace.org

Dansk Sejlunion, ds@sejlsport.dk

Dansk Ornitologisk Forening, norddjurs@dof.dk

Bilag 1: Internt kloaksystem

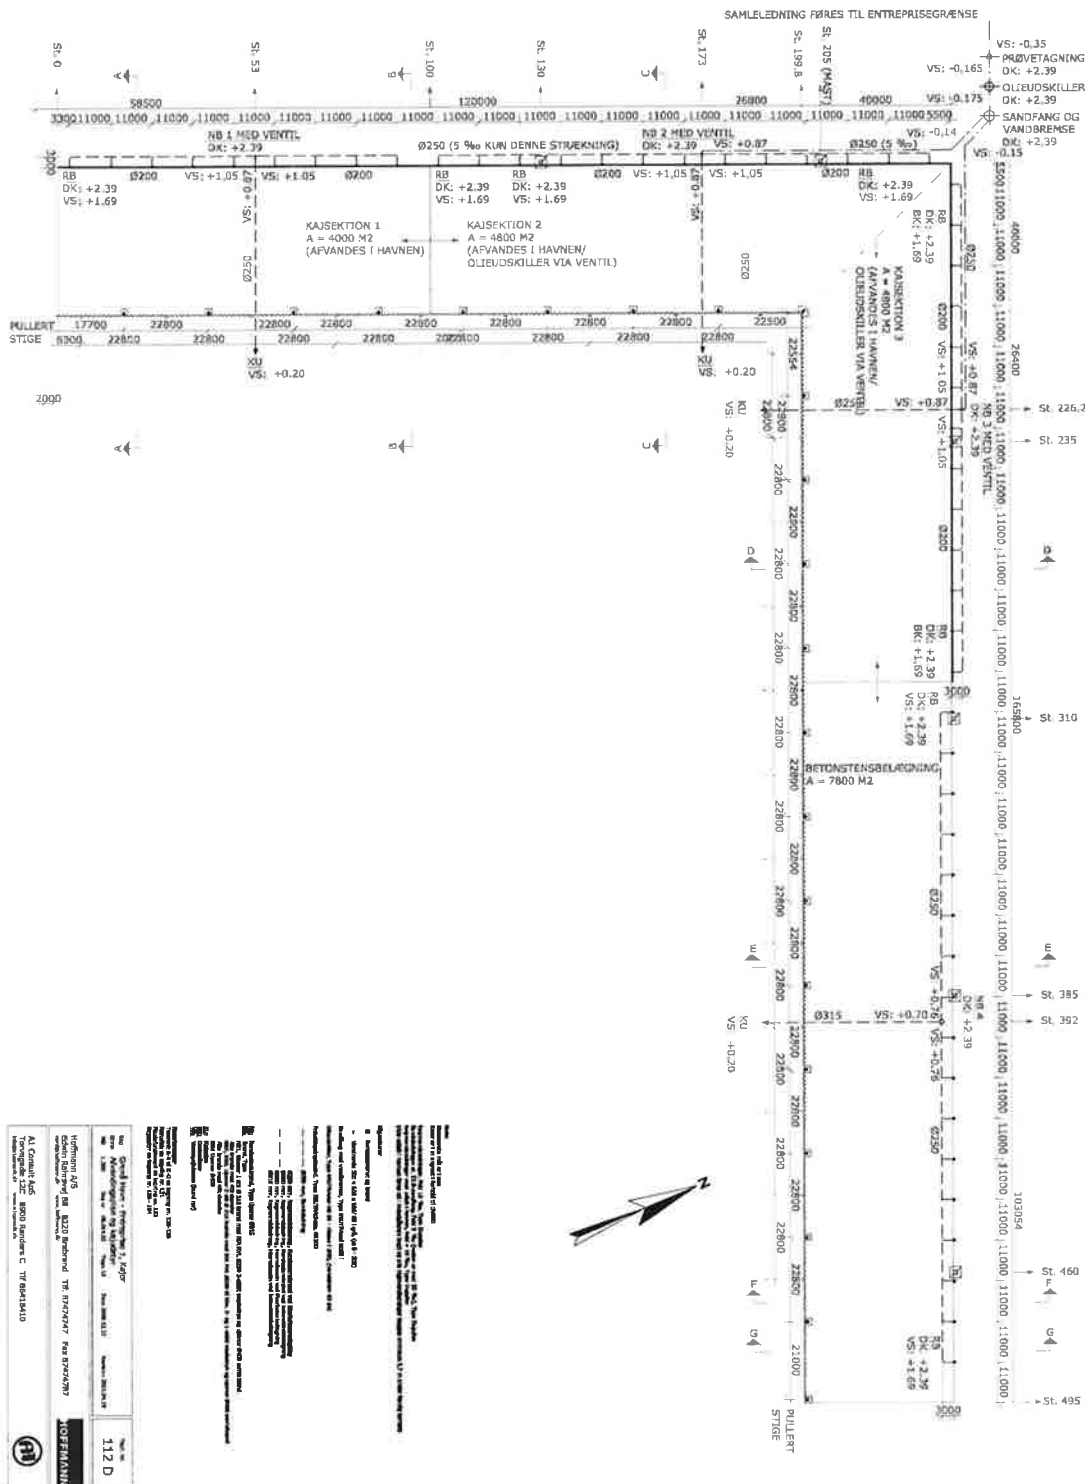

Bilag 2 . Skitse af placeringen



 **norddjurs**
kommune

Målforshold

1:4000

Dato

29/8-2013