



JAMMERBUGT
KOMMUNE

HKSCAN DENMARK A/S
Elmegårdsvej 4
9460 Brovst

Vækst og Udvikling
Industri
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777
raadhus@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk

Steen Jakobsen
Direkte 7257 7358
sja@jammerbugt.dk

23-06-2022
Sagsnr.: 09.08.00-P19-1-22

§19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven¹ til opsætning af 95 m³ Spæncom bufferspildevandstank på Elmegårdsvej 4, 9460 Brovst.

Jammerbugt Kommune meddeler hermed tilladelse til HKSCAN DENMARK A/S til opsætning af en bufferspildevandstank på 95 m³ på matr. nr. 20T Torslev By, Torslev, beliggende Elmegårdsvej 4, Brovst.

Tilladelsen gives efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 på baggrund af oplysningerne i ansøgningen og supplerende materiale på følgende vilkår:

1. Tanken skal være som beskrevet i ansøgningsmaterialet til bufferspildevandstank.
2. Tanken skal placeres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
3. Tanken skal hver 10 år gennemgå en kontrol fra beholderkontrolordningen <https://www.beholderkontrol.dk/>
4. Der skal være placeret en målerbrønd ved tanken. Min. Ø 315 mm i diameter. Målerbrønden skal være placeret, så den er til under bunden af tanken. Dette er for at måle grundvandsstanden, således bunden af tanken ikke bliver skudt op ved for høj grundvandsstand, hvis tanken tømmes helt.
5. Hvert tiende år skal der udføres en tæthedsprøve, som gør, at der skal graves ned til bunden af tanken på et af beholderkontrollantens udpeget sted.
6. Tanken skal være forsynet med tæt betonlåg.
7. Rundt om tanken må der ikke asfalteres eller cementeres da materialerne arbejder forskelligt – Der skal minimum være en bræmme på 2 meter, hvor der er løst materiale som stabilgrus eller lignende.

¹ Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 787 af 4. maj 2021

8. Anlægget skal inspiceres visuelt minimum 1 gang om måneden.

Tilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens §19 kan Jf. Miljøbeskyttelsesloven § 20 til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis der er fare for forurening af vandindvindingsanlæg eller risiko for miljøet i øvrigt.

Jammerbugt Kommune er tilsynsmyndighed og fører blandet andet tilsyn med at vilkårene i denne tilladelse overholdes.


§ 19 tilladelsen vedrører alene virksomhedens miljøforhold med hensyn til opstilling af den 95 m³ buffer spildevandstank og fritager ikke virksomheden for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Virksomheden kan udnytte tilladelsen straks efter at virksomheden har modtaget den. Dog skal ovenstående vilkår være opfyldt. Hvis der kommer en klage, kan Klagenævnet dog bestemme, at tilladelsen ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver tilladelsen udnyttet i klageperioden, eller mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar.

Ansøgning

Ansøgningsmateriale modtaget fra Byg den 10. maj 2022 og supplerende materiale modtaget fra jer.

Tankplacering vist på luftfoto.

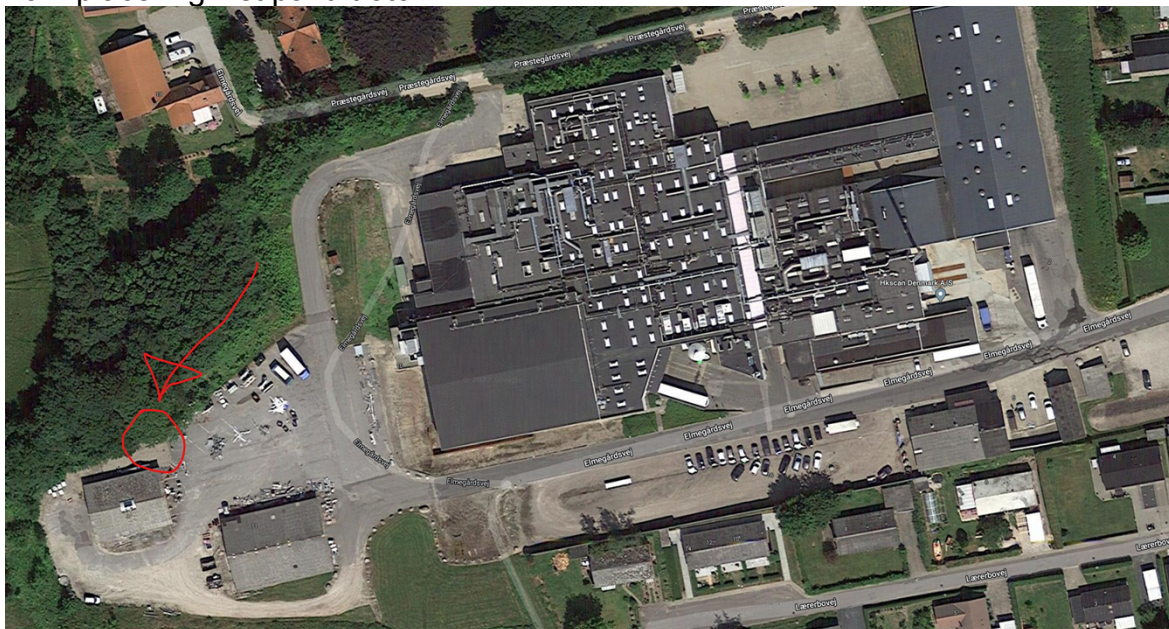

Bufferspildevandstanken er en 95 m³ Spæncom-tank i forspændt beton. Tanken skal nedgraves således at topdækslet er plant med jordoverfladen. Rundt om tanken vil der være stabilgrus. Tanken er 3,15 meter høj og 6,38 meter i diameter.

Baggrund

HKScan A/S ønsker at etablere en nedgravet buffertank for spildevand på 95 m³ til deres interne rensningsanlæg.

Tanken skal placeres i et område med drikkevandsinteresse (ikke OSD), ca. 800 meter til Skovsgaard Vandværk. HKScan har egne vandboringer på stedet, der bruges i produktionen. Der er ca. 250 meter til nærmeste sø eller vandløb.

Området hvor tanken placeres i er områdeklassificeret efter Jordforureningsloven.

Vurdering

Jammerbugt Kommune vurderer, at med denne tank og med disse vilkår er risikoen for udslip til jord og grundvand ubetydelig.

VVM-screening

Det ansøgte er ikke omfattet af miljøvurderingsloven². Projektet er derfor ikke screenet for VVM-pligt.

Jammerbugt Kommune har på grundlag af virksomhedens ansøgning truffet afgørelse efter § 21 i Miljøvurderingsloven om, at projektet ikke er omfattet af krav til miljøvurdering. (Vurderingen er foretaget efter bilag 2 punkt 11b.)

Der er foretaget screening, om der ikke skal foretage miljøvurdering den 22. juni 2022.

Jammerbugt Kommune har ligeledes gennemført en habitatvurdering den 22. juni 2022 i henhold til § 6 stk. 1 i habitatbekendtgørelsen om, at etablering af tanken ikke kan påvirke den beskyttede natur eller Natura-2000 områder væsentligt.³

Partshøring

Udkast til afgørelsen har været sendt til HKSCAN DENMARK A/S. I har den 22. juni 2002 meddelt, at I ikke har bemærkninger til § 19 tilladelsen.

Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen

² Miljøvurderingsloven, LBK nr. nr. 1976 af 27. oktober 2021.

³ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021. (Habitatbekendtgørelsen)

- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige inden fredag den 22. juli 2022.

Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Jammerbugt Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Søg på ordet "klageportal" eller "klag" og log derefter ind med NEM-ID.

Jammerbugt Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevarerådet, hvis afgørelsen fastholdes.

Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagsakter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevarerådet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerådet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Jammerbugt Kommune skal gøre jer opmærksom på, at I har ret til aktindsigt jævnfør § 9 i Forvaltningsloven.



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Er der spørgsmål til sagen, er I velkommen til at kontakte mig på tlf. 72 57 73 58 eller mail sja@jammerbugt.dk.

Venlig hilsen
Steen Jakobsen

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk (Tilsynsmyndighed)
Sundhedsstyrelsen, senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, djammerbugt-sager@dn.dk
Region Nordjylland, region@rn.dk

Kopi sendt til konsulent: Torben Brandt Sørensen fra HKscan.