

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.
Østerskovvej 2b
5932 Humble

Teknik og Miljø
Fredensvej 1,
5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 60 00
E-mail: teknik.miljoe@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk

Dato: 19.12.2024 J. nr.: 24/2060 Ref.: Sankml

Registrering af bestående kedelanlæg samt afgørelse om dispensation til støjgrænser.

Langeland Kommune har den 1. september 2023 modtaget en anmeldelse af en 2 bestående kedelanlæg på adressen, Østerskovvej 2b, 5932 Humble, fra Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Langeland Kommune har efterfølgende modtaget yderligere oplysninger om anlæggene.

Kedelanlæggene er omfattet af MCP-bekendtgørelsen¹. Fyringsanlæg, der er sat i drift inden den 20. december 2018, og har en produktion større end 5MW men mindre end 50MW, skal sende en anmeldelse og registreres hos tilsynsmyndigheden, hvis de fortsat skal være i drift efter den 1. januar 2025.

Registrering af kedelanlæg

Langeland Kommune har registreret nedenstående anlæg jf. § 73 i MCP-bekendtgørelsen. Det er Langeland Kommunes vurdering at det anmeldte kan drives i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen fra den 1. januar 2025.

Afgørelse om dispensation

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a. søger om dispensation fra MCP-bekendtgørelsens grænseværdi for støj.

Langeland Kommune giver Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a dispensation fra støjgrænserne som fremgår af §36 stk. 1 og 2.

Virksomheden skal overholde grænseværdier svarende til de vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, som fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr.5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Bortfald af miljøgodkendelse


Frem til 1. januar 2025 er Miljøgodkendelsen fra 22. juni 1993 samt tillæg til miljøgodkendelsen fra 6. marts 2003 gældende, hvorefter den erstattes af MCP-bekendtgørelsens vilkår og bestemmelser.

¹ BEK nr 1408 af 27/11/2023, Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren på e-mail: dpo.langeland@bechbruun.com eller tlf. 72 27 30 02.

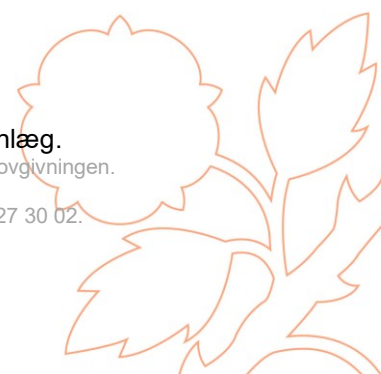



Øvrige bemærkninger

Langeland Kommune gør opmærksom på at jf. §22, stk 2. skal der på bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5MW udføre første præstationskontrol inden 1. maj 2025.

Brugerbetaling

Sagsbehandling er omfattet af brugerbetaling². I 2024 er timetaksten 468,96 kr. pr. time. Brugerbetalingen opkræves i november 2025.

Offentliggørelse

Registrering af bestående fyringsanlæg og de oplysninger som fremgår af MCP-bekendtgørelsens kapitel 11 bliver offentliggjort på Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>

² Bek. Nr 1519 af 29/06/2021 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
2/5





Langeland Kommunes vurdering


Beskrivelse af den anmeldte

Anmeldelsen er modtaget via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) 1. november 2023. Supplerende oplysninger er modtaget den 13. november 2024

Oplysninger om de anmeldte kedler, som fremgår af det tilsendte ansøgningsmateriale, ses i Tabel 1.

Tabel 1 : Viser data på de anmeldte kedler.

Anlægsnavn	Nominel indfyret termisk effekt (MW)	Idriftsættelses år	Forventede årlige driftstimer	Brændselstype 1
Halmkedel 1	7	30-01-2003	1000	Halm
Oliekedel	7,4	01-04-1994	<50	Gasolie

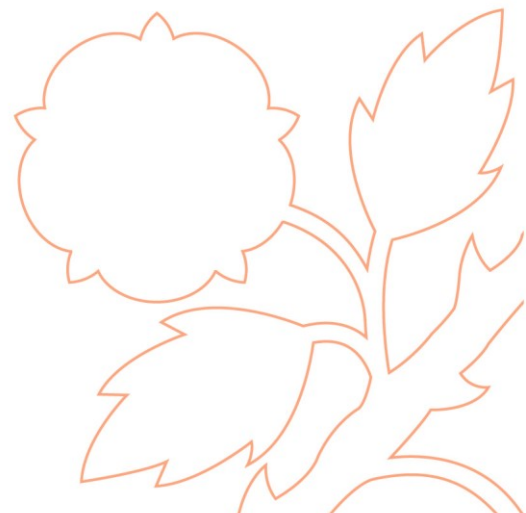



Baggrund for dispensation


Langeland Kommune kan jf. § 53 give dispensation fra at overholde støjgrænserne i §36 stk. 1 og 2.

Den gældende miljøgodkendelse fra 22. juni 1993 har vilkår om, overholdelse af grænseværdier svarende til de vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, som fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr.5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Tabel 2: Udsnit at grænseværdierne

Område	Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer) dB(A)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer) dB(A)	Alle dage kl. 22-7 (½ time) dB(A)
Enkeltliggende boliger i det åbne land	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

Langeland kommune vurderer at Sydlangeland Fjernvarme vil kunne leve op til de vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, som fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr.5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

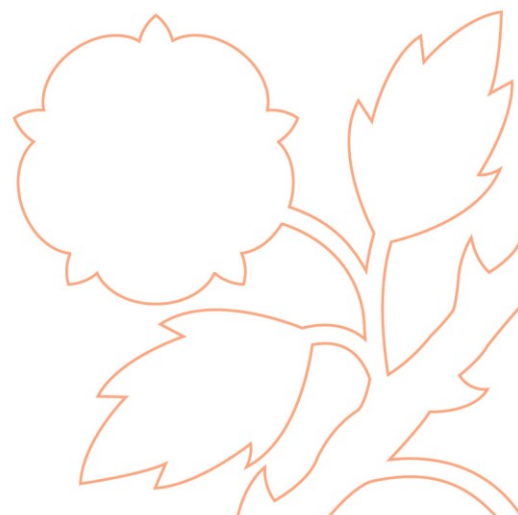



Klagevejledning

Langeland Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen om dispensation kan jf. §97 MCP-bekendtgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91.

Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98, 99 og 100.

Sådan indsendes en klage over afgørelsen om dispensation

En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige inden den 16.01.2025

Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Langeland Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Søg på ordet "klageportal" eller "klag" og log derefter ind med MIT-ID.

Langeland Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagens akter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Kopi til

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, DOF@DOF.DK
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

Venlig hilsen

Sandra Kirk Møller
Miljøsagsbehandler Natur og Miljø

Tlf.: 63 51 60 40 / 21 52 44 68
Email: sankml@langelandkommune.dk

