

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-04-2019 på ejendommen:

Ejstrupvej 18
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesiloer mod nord:
 - Afløb mod nord: Ingen afløb og ingen murafrænsning.
 - Afløb mod syd: Delvist afløb til brønd.
 -
- Ensilagesiloer mellem stalde:
 - Afløb: Der er brønd (pumper til kostald) ved siden af ensilagesilo, men der er ikke fald ind mod brønden.
 -
- I markvandingsboringens brønd stod der ved tilsynet vand.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Ensilagesiloer/-plads skal etableres med korrekt afløb mod syd samt mod nord, hvis ikke der etableres en mur mod nord. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. **Afløbet skal etableres inden 01-11-2019.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 18 stk. 2.

Håndhævelser

09-04-2019	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal have etableret murafrænsning/afløb mod nord samt korrekt afløb ud mod vej.
------------	---------------------	--

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse


Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	06-08-2018
Sidste tilladelse	29-05-2015

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse §16a fra 2018: <ul style="list-style-type: none">- Ny kostald er ikke etableret.- Tilbygning til kalvestald er ikke etableret.- Nye ensilagesiloer er ikke fuldt ud etableret.<ul style="list-style-type: none">o Ensilagesilo mod vest er udvidet med ca. 5 meter bredde.- Gyllebeholdere er ikke etableret. <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Eksisterende stalde: <ul style="list-style-type: none">- Malkekøer:<ul style="list-style-type: none">o Dybstrøelseo Sengestald med spalter- Opdræt:<ul style="list-style-type: none">o Dybstrøelse- Ny kostald:<ul style="list-style-type: none">o Fast, drænet gulv med skraber og ajlefløb.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav i §16a miljøgodkendelse.

Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder på 4.288 m³ skal have teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. <ul style="list-style-type: none"> ○ Det kan accepteres at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. ○ Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. <p><u>Vurdering:</u> Luge på teltoverdækning er ved tilsynet åbent, idet der køres gylle fra beholderen.</p> <p>Ejer vil fremadrettet være opmærksom på at få lugen lukket rettidig.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p>Dybstrøelse køres fremadrettet til biogasanlæg.</p> <p>Ved tilsynet var dybstrøelse placeret i plansilo langs med kostald. Dybstrøelsen var ved at blive kørt til biogasanlæg.</p> <p><u>Vær opmærksom på:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Møddinger, markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.. - Kravet gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <p>Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommende efterår. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Bygningsoversigt – Ejstrupvej 18, 6900 Skjern

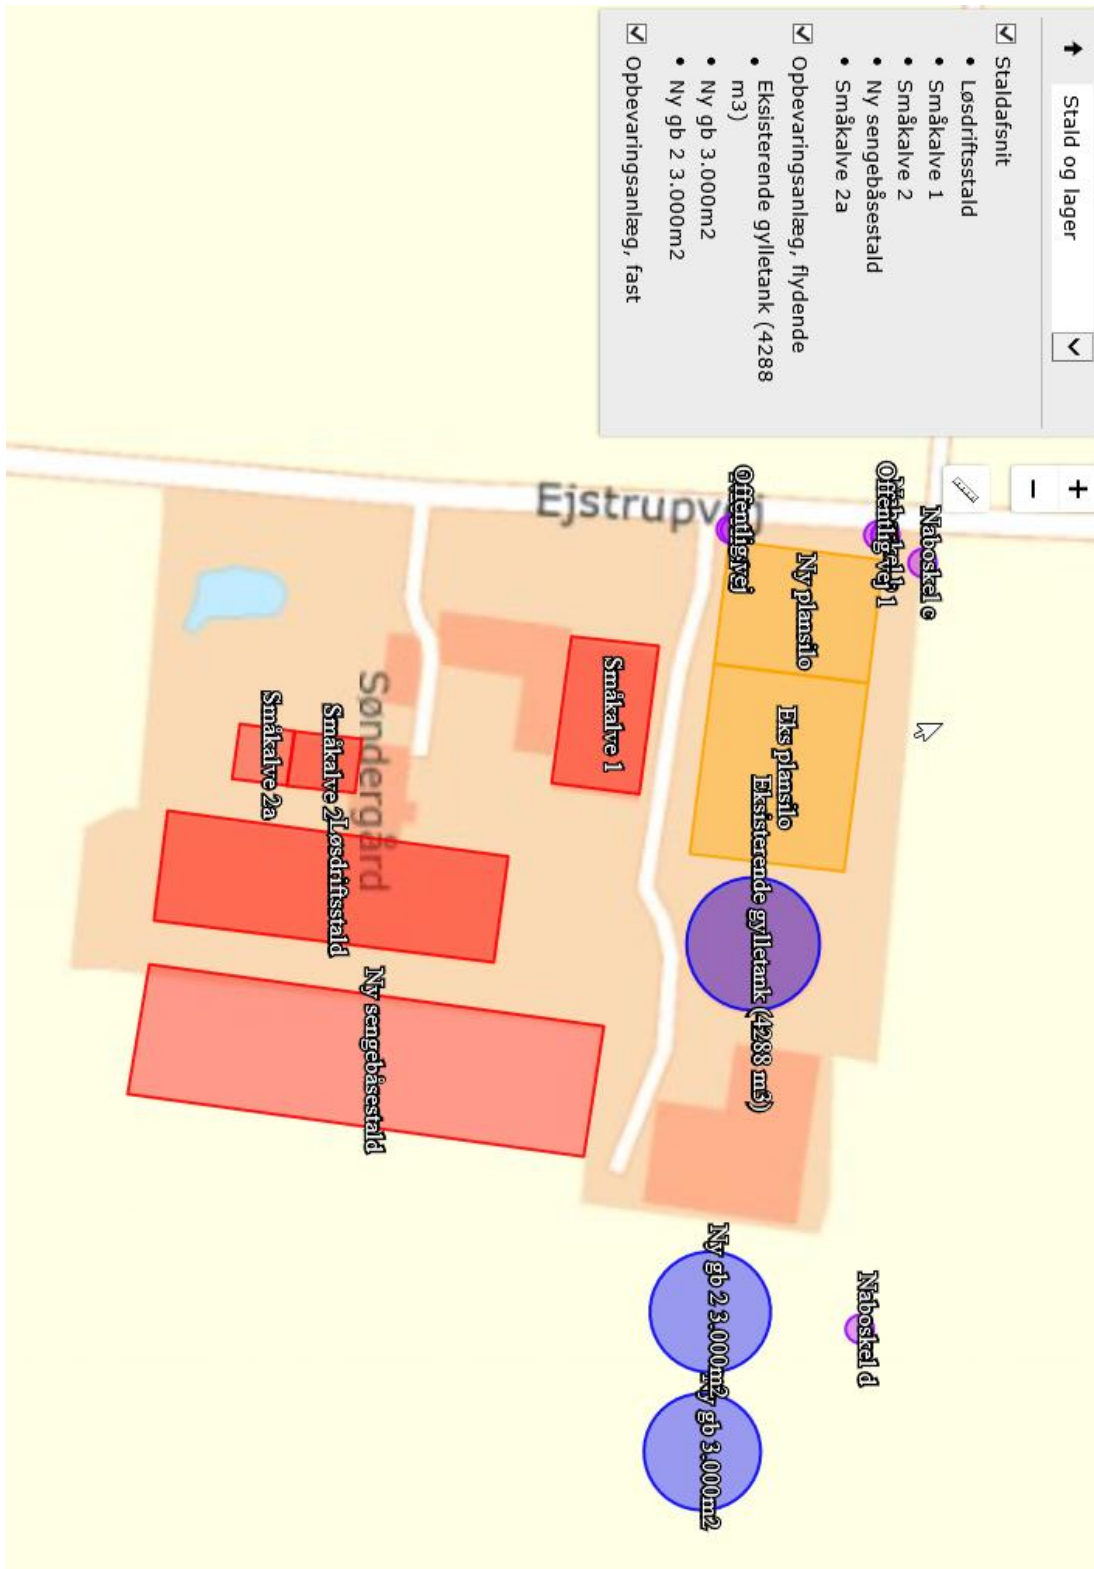

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	222	315,58	6.839,55	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	61	16,42	0,00	195,18
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	28	11,81	159,54	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	104	0,58	0,00	5,68
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	0,00	15,37

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2017/2018</p> <p><u>Ifølge CHR-register 08-04-2019:</u> 220 køer, 86 kvier (0-8 mdr. og ca. 20-24 mdr.) og 7 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 222 årskøer, 61 småkalve (0-6 mdr.), 28 kvier (6 mdr.-kælvning), 104 slagtekalve (40-49 kg.), 2 heste. - 2016/2017: 205 årskøer, 52 småkalve (0-6 mdr.), 32 kvier (6 mdr.-kælvning), 103 slagtekalve (43-54 kg.), 2 heste. - 2015/2016: 194 årskøer, 56 småkalve (0-6 mdr.), 36 kvier (6 mdr.-kælvning), 90 slagtekalve (43-53 kg.) <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01- 1995	420	1.000	0	Anvendes ikke.
Ensilageplads	01-01- 2002	200	200	0	Afløbsforhold skal udbedres.
Ensilageplads	01-01- 2010	2.250	4.000		Afløb mod syd til brønd.
Ensilageplads	06-08- 2018	1.280	2.000		§16a miljøgodkendelse - ikke fuldt etableret ved tilsyn.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Ensilagesiloer mod nord:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb mod nord: Ingen afløb og ingen murafrænsning. - Afløb mod syd: Delvist afløb til brønd. <ul style="list-style-type: none"> o Fast strøm til pumpe skal genetableres, så pumpen altid kan pumpe til gyllebeholder. <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensilagesiloer skal mod nord enten have etableret en minimum 1 meter høj mur eller have etableret korrekt afløb til opsamling/udsprinkling. - Ensilagesiloer skal mod syd have etableret afløb ud mod vejen, da det ved tilsyn blev konstateret, at ensilagesilo mod vest ikke har afløb, samt at saftafløb/restvand fra ensilagesilo mellem stalde løber ud mod vejen. <p><u>Ensilagesiloer mellem stalde:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anvendes ved tilsynet delvist til møddingsplads. - Murafrænsning mod syd. - Afløb mod nord: Der er brønd (pumper til kostald) vest siden af ensilagesilo, men <u>der er ikke fald ind mod brønden</u>. <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal enten etableres korrekt fald ind mod brønd eller alternativt skal der etableres afløb ud mod vej, som beskrevet ovenfor. <p>Ensilagesiloer, syd for gyllebeholder: Anvendes ikke til opbevaring af ensilage.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Murafrænsning mod øst. - Afløb: Ingen afløb.

Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads. Ved tilsynet blev ensilagesilo mellem stalde anvendt til opbevaring af dybstrøelse.
-------------------------------------	---

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak ved tilsynet.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Jørgen Solsø Hindhede	Skovvejen 3		1.200,0 0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1999	02-04-2019	10	750	4.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 02-04-2019.
Gyllebeholder	06-08-2018		10	710	3.000	Intet	Ikke etableret ved tilsyn 09-04-2019.
Gyllebeholder	06-08-2018		10	758	3.000	Intet	Ikke etableret ved tilsyn 09-04-2019.
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1981			0	0		
Gyllekanaler	02-01-1997			1.000	1.000	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er gylleopbevaringskapacitet til gylle ved brug af lejet gyllebeholder på Skovvejen 3 og opbevaringsaftaler igennem Nr. Vium Maskinstation.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2019. - Dykket indløb: ok. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Luge på teltoverdækning er ved tilsynet åbent, idet der køres gylle fra beholderen. <ul style="list-style-type: none"> o Ejer vil fremadrettet være opmærksom på at få lugen lukket rettidigt.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ godkendt i §16a er ikke etableret ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ , nr. 2, godkendt i §16a er ikke etableret ved tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier, sprøjter ikke selv. Rengøringsmidler til malkeanlæg står på fast bund med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ved tilsynet ikke etableret udsprinklingsanlæg. Eventuel etablering af udsprinklingsanlæg blev ved tilsynet drøftet. <ul style="list-style-type: none"> - Vær opmærksom på, at ensilagesiloer ikke må anvendes til dybstrøelse, hvis der etableres udsprinkling af restvand fra ensilagesiloer. <p>Ved evt. etablering af udsprinklingsanlæg: Send gerne skitse ind over etableringen, så kommunen kan tage stilling til evt. opsamlingsbeholder og placering af udsprinklere.</p>

Vaskeplads - læsseplads	På beton, afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	<ul style="list-style-type: none"> - Tagvand fra kostald ledes til sø. - Tagvand fra øvrige bygninger ledes ud på terræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Regnvandet opsamles i sø i haven.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
17a	1210452			Tank (Produkt på væskeform)		1965	Mineralske olieprodukter		Indendørs		
17a	1210452			Tank (Produkt på væskeform)		1985	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		
17a	1210452			Tank (Produkt på væskeform)		1987	Mineralske olieprodukter		Indendørs		
17a	1210452			Tank (Produkt på væskeform)		2006			Indendørs		
17a	1210452		08MM14571	Tank (Produkt på væskeform)		2008		2.500	Over terræn, udendørs		

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
17a	1210452		011379	Tank (Produkt på væskeform)		2009		1.200	Indendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<ul style="list-style-type: none"> - 1.200 liters olietank fra 2009 står på fast bund i garage. - 2.500 liters olietank fra 2008 står på fast bund i maskinhus. <ul style="list-style-type: none"> o 1.200 liters olietank fra 2006 anvendes ikke længere. Olietanken er ifølge ejer solgt, men står stadig på ejendommen. o Olietanken er registreret på adressen. Hvis/når den flyttes fra adressen skal dette registreres via www.bygomiljoe.dk. <p>I forbindelse med tilsynet blev nedgravet olietank fra 1985 og overjordiske olietanke fra hhv. 1965 og 1987 fjernet fra BBR-register.</p>
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen..

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Brændbart affald kommer i container, der tømmes af Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket på beton ved ensilagesiloer. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Ved tilsynet stod der vand i boringens brønd.</p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 94.2247 ved ejendom, 94.2308 og 94.2405 ved Hostedhøj 8): 57.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <p>Zone rundt om boring ved ejendom: ok</p> <p>Boringer ved Hostedhøj 8 ikke set ved tilsynet.</p> <p><u>Ragedal 13:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 94.2436): 18.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <p>Boring ikke set i forbindelse med tilsynet.</p>
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-04-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.