



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af nye ventilationssanlæg og en tørkøler

For:

Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri



MILJØGODKENDELSE af nye ventilationsanlæg og en tør- køler

For:

Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri

Adresse: Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro
Matrikel nr.: 8p
CVR-nummer: 25313763
P-nummer: 1003024820
Listepunkt nummer: 6.4 c
J. nummer: 2025 - 6726

Miljøgodkendelsen omfatter:

Etablering af fire nye ventilationsanlæg som erstatter to gamle anlæg. De nye ventilationsanlæg placeres på taget af pakkeri- og lagerbygninger. Derudover etableres også en tørkøler som placeres på taget af kølelager.

Dato: 22. august 2025

Godkendt: Niclas S. L. Jacobsen

Annonceres den 22. august 2025

Klagefristen udløber den 22. september 2025

Søgsmålsfristen udløber den 22. februar 2026

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	3
2.	Afgørelse og vilkår	4
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	4
A	Generelle forhold	4
F	Støj	5
3.	Vurdering og bemærkninger	6
3.1	Begrundelse for afgørelse	6
A	Generelle forhold	7
B	Indretning og drift	7
C	Luftforurening	8
D	Lugt	8
E	Spildevand, overfladevand m.v.	8
F	Støj	8
G	Affald	9
H	Jord og grundvand	9
I	Til og frakørsel	9
J	Indberetning/rapportering	9
K	Driftsforstyrrelser og uheld	9
L	Ophør	9
M	Bedst tilgængelige teknik	9
3.2	Udtalelser/høringssvar	11
4.	Forholdet til loven	13
4.1	Lovgrundlag	13
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	14
4.3	Tilsyn med virksomheden	14
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	15
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	16

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

Figurer og tabeller

Kort over virksomhedens beliggenhed	18
Kort over lokalplanrammer	19
Kort over kommuneplanrammer	19
Kort over drikkevandsinteresser	20
Kort over beskyttede naturtyper og Natura 2000 områder	20
Kort over jordforurening	21

1. Indledning

Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri (herefter "Rødkærsbro Mejeri") ligger på Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro, i et område der af lokalplanen (E133-2) er udlagt til erhvervsformål. Mejeriet har produceret ost siden 1989, hvor produktionen begyndte med hvid ost. I dag fremstiller Rødkærsbro Mejeri udelukkende mozzarellaost og producerer årligt omkring 80.000 tons

Rødkærsbro Mejeri har den 23. januar 2025 (opdateret materiale er indsendt den 13. juni 2025) ansøgt via Byg og Miljø om miljøgodkendelse til udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg med nye, mere energieffektive anlæg. Projektet omfatter etablering af fire nye ventilationsanlæg, som skal erstatte to ældre anlæg. Derudover omfatter projektet også opsætning af en tørkøler. Alle nye anlæg vil blive placeret på taget af eksisterende bygninger. Formålet med udskiftningen er at forbedre anlæggenes driftsforhold samt gøre dem mere energieffektive.

Ansøgningsmaterialet, herunder en støjrapport og tekniske beskrivelser, er vedlagt som bilag A.

En væsentlig del af Miljøstyrelsens vurdering vedrører støjforholdene, idet ventilations- og køleanlæg udgør støjklender for omgivelserne. Virksomheden har indsendt en støjrapport, der dokumenterer, at støjbidraget fra de nye ventilationsanlæg ikke vil medføre en forøgelse af det samlede støjniveau fra virksomheden.

Projektet indebærer, at nogle gamle støjklender tages ud af drift og erstattes af anlæg med lavere støjniveau, hvilket Miljøstyrelsen vurderer ikke vil lede til væsentlig ændring af virksomhedens støjbillede. Derudover forventes projektet ikke at medføre emission af lugt eller støv.

På baggrund af den fremlagte dokumentation vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil føre til væsentlig miljøpåvirkning i området.

Basistilstandsrapport (BTR)

Miljøstyrelsen har d.d. truffet afgørelse om, at Rødkærsbro Mejeri ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt. Afgørelsen kan ses i bilag E.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed etablering af fire ventilationsanlæg som erstatter to gamle ventilationsanlæg samt godkender Miljøstyrelsen etablering af en tørkøler.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

A3 Virksomheden skal give besked til tilsynsmyndigheden den dato godkendelsen tages i brug. Ved ibrugtagning forstås, at ét eller flere af de nye ventilationsanlæg tages i brug. Såfremt, at alle anlæg ikke tages i brug på én gang, skal tilsynsmyndigheden orienteres hver gang, at ét eller flere anlæg tages i brug.

F **Støj**

Støjgrænser

F1 Det samlede støjbidrag fra alle de nye ventilationsanlæg (VE07, VE08, VE09 og VE10) må ikke give anledning til mere end 15 dB i området RØDK.B1.01 - område for åben og lav boligbebyggelse omfattet af kommuneplanrammen.

F2 Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagning jf. vilkår A3 af godkendelsen dokumentere overholdelse af F1.

Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 2 måneder efter, at målingerne er udført og senest 6 måneder efter, at de nye ventilationsanlæg er taget i brug.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Krav til støjmåling

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Måling af maksimalværdi skal foretages ved mindst 5 forekomster af den driftstilstand, der giver anledning til maksimalværdien, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over-godkendte laboratorier.

Definition på overholdte støjgrænser

Støjgrænsen anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket den udvidede usikkerhed er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Projektet indebærer energieffektivisering gennem udskiftning af ventilationsanlæggene til mere moderne og energieffektive systemer. Støjbidraget fra de nye ventilationsanlæg vurderes ikke at øge det samlede støjniveau i nærområdet. I særdeleshed i område RØDK.B1.01, hvor der gælder lempede støjgrænser, vil det forventede støjbidrag være så beskedent, at det ikke vil forhindre virksomheden i på sigt at overholde de vejledende støjgrænser. Dermed sikres både en forbedret energieffektivitet og et støjniveau, der tager hensyn til områdets rammer.

Miljøstyrelsen vurderer samtidig, at denne afgørelse sikrer, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi, herunder overholdelse af BAT-konklusionerne i BREF-FDM.

På baggrund af dette meddeles afgørelse om miljøgodkendelse til de nye ventilationsanlæg og tørkøler.

3.1.1 Planforhold og beliggenhed

Rødkærsbro Mejeri er beliggende på Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro, matrikel nr. 8 p Elsborg By.

Virksomheden er beliggende i rammeområde RØDK.E2.02 i kommuneplanen 2013-2025 for Viborg Kommune. Området er udlagt til erhvervsformål.

De nærmeste boligområder, kommuneplanrammeområde RØDK.B1.01, ligger i en afstand af ca. 200-300 meter fra erhvervsområdet. Afstanden til den nærmeste bolig er ca. 140 meter.

Virksomhedens beliggenhed fremgår af bilag B.

Drikkevandsinteresser

Rødkærsbro Mejeri er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, og delvist inden for indvindingsopland uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Mejeriet indvinder selv grundvand fra borer placeret uden for ejendommen og har eget vandbehandlingsanlæg. Kort over drikkevandsinteresser kan ses i bilag C.

Spildevandsplan

Rødkærsbro Mejeri er separatkloakeret i overfladevand, sanitærspildevand og processpildevand, og er fritaget for tilslutningspligt for processpildevand, som renses internt og udledes direkte til recipient. Overfladevand ledes dels til kommunens regnvandsbassin via regnvandsledning og dels via virksomhedens eget regnvands-

bassin med udledning til Vindelsbæk. Visse udendørs arealer med risiko for forurening afleder til offentligt rensesanlæg. De resterende udendørs arealer afledes til mejeriets eget rensningsanlæg.

Naturbeskyttelsesinteresser

Der er på Rødkærsbro Mejeris arealer registreret mindre arealer omfattet af §3 beskyttelse. Der er tale om virksomhedens regnvandsbassin samt engarealer i den nordligste del af grunden.

Inden for en kilometer fra mejeriet, er der registreret flere arealer med §3 beskyttelse. Se bilag C for kort over naturbeskyttede arealer i området.

Jordforurening

Hele matriklen som Rødkærsbro Mejeri ligger på (matr. nr. 8p Elsborg By, Elsborg) er V1 kortlagt. Lokalitetsnummeret er 791-00657 og kortlægningen skyldes den historiske anvendelse til mejeridrift. Kort over arealet fremgår af bilag C. Rødkærsbro Mejeri har per 8. juli 2025 modtaget varsling af afgørelse om kortlægning af forurening på en del af matriklen fra Region Midtjylland: *"Region Midtjylland kortlægger en del af matriklen som forurennet (vidensniveau 2, V2). En del af matriklen udgår af kortlægningen og en del vil fortsat være kortlagt som muligt forurennet (vidensniveau 1, V1)."* Miljøstyrelsen vurderer ikke, at det har nogen betydning for nærværende miljøgodkendelse.

3.1.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

Vilkår A3

Virksomheden skal give besked til tilsynsmyndigheden den dato godkendelsen tages i brug. Såfremt alle anlæggene ikke tages i brug på én gang, skal tilsynsmyndigheden have besked hver gang ét eller flere af anlæggene tages i brug.

B Indretning og drift

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke ændrer på mejeriets indretning eller drift, og derfor er der ikke fastsat vilkår vedrørende disse forhold.

C Luftforurening

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke ændrer på mejeriets luftforurening, og derfor er der ikke fastsat vilkår vedrørende disse forhold.

D Lugt

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke ændrer på mejeriets lugtemissioner, og derfor er der ikke fastsat vilkår vedrørende disse forhold.

E Spildevand, overfladevand m.v.

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke ændrer på mejeriets spildevandsforhold, og derfor er der ikke fastsat vilkår vedrørende disse forhold.

F Støj

Vilkår F1

Virksomheden har lempede natstøjgrænser for område RØDK.B1.01, hvor natstøjgrænsen derfor er på 40 dB. Støjbidrag fra nye kilder må ikke give anledning til at virksomheden ikke på sigt kan komme ned på den vejledende natstøjgrænse (35 dB). Virksomheden har fremlagt en støjrapport (kan ses i bilag A), der gør rede for, at ventilationsanlæggenes støjmissionen i område RØDK.B1.01 (R3) er 15 dB. Det er 20 dB under den vejledende støjgrænse for området og dermed under et niveau, der vurderes at kunne give anledning til merstøj. Når støjbidraget ligger under dette niveau, bidrager ventilationsanlæggene ikke til den overordnede støj i referencepunktet. På denne baggrund har Miljøstyrelsen fastsat ved vilkår F1, at det samlede støjbidrag fra de nye ventilationsanlæg ikke må overstige 15 dB i område RØDK.B1.01, for at sikre, at støjen fra projektet ikke er til hinder for at virksomheden på sigt kan komme ned på de vejledende støjgrænser i området.

Det skal desuden bemærkes, at støjbidraget fra projektet i de øvrige referencepunkter – uden for område RØDK.B1.01 – alle er under 15 dB.

Områderne fremgår af bilag B, kort over kommuneplanrammer.

Projektet indebærer udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg, og i den forbindelse vil ældre støjkloder med et højere samlet støjbidrag, blive taget ud af drift.

På baggrund af det fremlagte materiale vurderer Miljøstyrelsen, at støjen fra projektet ikke vil føre til en væsentlig miljøpåvirkning i området.

Bemærkning til fremtidigt projekt - kartoffelmelssilo

Støjrapporten inkluderer også støj fra en fremtidig kartoffelmelssilo (støj fra indblæsning af kartoffelmel). Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at denne del af støjrapporten ikke vurderes som en del af nærværende projekt.

Vilkår F2

Det er stillet krav om, at virksomhedens støjbidrag kontrolleres ved ibrugtagning af de nye ventilationsanlæg. Endvidere, hvis ventilationsanlæggene tages i brug i

flere omgange, skal der fremsendes dokumentation for overholdelse af vilkår F1 efter hver ibrugtagning. På den måde undgås eventuelle overskridelser ved delvis idriftsættelse, og tilsynsmyndigheden får løbende indsigt i støjforholdene.

I afgørelsen er det væsentligt at præcisere vilkårene for virksomhedens egenkontrol med støjgrænserne og driftsforholdene under denne kontrol.

I egenkontrollen er der fastsat krav til kontrol- og målemetode, og det er anført, hvorledes måleresultaterne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden, alt sammen for at vilkåret skal kunne kontrolleres entydigt og korrekt.

Der er ligeledes fastsat en definition for, hvornår støjgrænserne er overholdt, så dette er entydigt for både virksomhed og tilsynsmyndighed.

G Affald

Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse.

H Jord og grundvand

Jord og grundvand skal beskyttes mod forurening. Rødkærsbro Mejeri er i forvejen omfattet af vilkår der har til formål at beskytte jord og grundvand mod forurening.

I Til og frakørsel

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke ændrer på mejeriets til- og frakørsel, og derfor er der ikke fastsat vilkår vedrørende disse forhold.

J Indberetning/rapportering

Mejeriet har i forvejen vilkår om, at de skal føre journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer jf. vilkår J2 i miljøgodkendelse af 16. november 2015.

K Driftsforstyrrelser og uheld

Der sker ikke ændringer som påvirker risici for eller typerne af driftsforstyrrelser eller uheld som kan forekomme på mejeriet, hvorfor der ikke stilles vilkår herom.

L Ophør

Virksomheden er allerede omfattet af vilkår vedrørende ophør, som fastsætter de nødvendige krav og procedurer for en korrekt afslutning af driften. Derfor finder vi det ikke nødvendigt at opstille yderligere vilkår på dette område i forbindelse med den aktuelle afgørelse.

M Bedst tilgængelige teknik

Rødkærsbro Mejeri har implementeret miljøledelsessystem der opfylder kravene i ISO 14001 (BAT 1). Det betyder der arbejdes systematisk med miljøforbedringer, blandt andet ved at fastsætte konkrete forbedringsmål og ved at reducere risikoen for driftsforstyrrelser. Generelt gennemføres løbende optimeringer af både produktions- og rengøringsprocesserne.

Udskiftning af ventilationsanlæg med henblik på at forbedre energieffektiviteten betragtes som BAT (Bedst Tilgængelig Teknologi). Implementeringen af energieffektive løsninger er omfattet af BAT 6 i BAT-konklusionerne for FDM-BREF.

3.2 Udtalelser/høringssvar

3.2.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Udtalelse fra Viborg Kommune

Planforhold

Arealet til etablering af ventilationsanlæg og tørkøler er omfattet af kommuneplan-ramme RØDK.E2.02 samt lokalplan E.133-2 for et erhvervsområde ved Århusvej og Vindelsbækvej i Rødkærsbro.

Det skal sikres at ventilationsanlæggenes og tørkølerens placering og omfang er i overensstemmelse med lokalplanen.

Byggeri har ikke sendt nogle bemærkninger til projektet.

Spildevands- og grundvandsforhold

Da både ventilationsanlæg og tørkøler etableres på taget, befæstes der ikke nye arealer og den afledte mængde af tagvand, må derfor forventes at være den samme. Området er separatkloakeret, der skal derfor være opmærksomhed på, om der kan være kondensatvand eller andet fra de nye anlæg, der har et kemisk indhold, der ikke må ende i regnvandssystemet.

Da der i ansøgningen ikke sker ændringer i forhold til grundvand, er der ingen bemærkninger hertil.

Bilag IV-arter, Natura 2000-områder, rødlistede arter

Ifølge høringsbrev fra MST, bedes Viborg Kommune oplyse, om der er kendskab til

1. bilag IV-arter inden for projektområdet, som kan forventes at påvirke,
2. særlige forhold i de nærliggende Natura 2000 områder, som skal inddrages i vurdering af ansøgning,
3. rødlistede arter.

Vedr. 1.

Der er ikke kendskab til bilag IV-arter inden for projektområdet. Nærmeste bilag IV-arter er ifølge Arter.dk flagermus 975 meter øst for og odde 260 meter SØ for. Viborg Kommune forventer ikke, at det ansøgte vil påvirke disse arter, da de nye anlæg i ansøgningen etableres på de eksisterende bygninger.

Vedr. 2.

Inden for Viborg Kommune er N34 'Brandstrup Mose' det nærmest beliggende Natura 2000 område, der ligger cirka 3 km N for. Der er ikke kendskab til særlige forhold, der kan påvirke i den afstand.

Vedr. 3.

I følge Arter.dk er der registreret flere rødlistede arter indenfor og omkring virksomhedsbygningen. Dette vedrører gulbug (VU), spurvehøg (VU), husrødstjert (NT) og lille præstekrave (NT). Desuden er svampearten *Erythricium aurantiacum* (VU) registreret (rød markering med kamerasignatur). Der er ikke kendskab til andre arter, end de, der fremgår af Arter.dk

Øvrige områder

Ingen bemærkninger

3.2.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 26. marts 2025. Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.2.3 Udtalelse fra virksomheden

Virksomheden har haft udkast til afgørelsen i høring og har den 11. august 2025 fremsendt følgende bemærkninger:

- *Afsnit indledning: Rødkærsbro Mejeri fremstiller mozzarellaost og pizzatopping og producerer årlig omkring 80.000 tons. I udkast er skrevet mere end 85.000 tons.*
- *Afsnit 3.1.1 Planforhold og beliggenhed om Drikkevandsinteresser: Det er korrekt at Rødkærsbro Mejeri har egne vandboringer. Boringerne er dog ikke placeret på ejendommen.*
- *Afsnit 3.1.1 Planforhold og beliggenhed om Spildevandsplan: "Visse uden-dørs arealer med risiko for forurening afleder til offentligt renseanlæg". Eller afleder til mejeriets eget rensningsanlæg.*
- *Afsnit 3.1.1 Planforhold og beliggenhed om Jordforurening: På baggrund af V1 kortlægning af mejeriets matrikel, er der udført forureningsundersøgelser for kortlægning. Vi har modtaget varsling af afgørelse om kortlægning af forurening på en del af matriklen fra Region Midtjylland. I varsling står følgende: Region Midtjylland kortlægger en del af matriklen som forurennet (vidensniveau 2, V2). En del af matriklen udgår af kortlægningen og en del vil fortsat være kortlagt som muligt forurennet (vidensniveau 1, V1). Dato for varsling er den 8. juli 2025. Sagsnr. 1-51-71-178-23.*

Miljøstyrelsen har tilrettet indledningen samt Afsnit 3.1.1..

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens øvrige miljøgodkendelser og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte godkendelser overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Hovedaktiviteten på Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri er omfattet af godkendelsens bekendtgørelsen bilag 1, punkt 6.4 c) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, inkl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis).

4.1.3 Basistilstandsrapport

Der er tidligere den 29. september 2022 udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden.

Miljøstyrelsen har d.d. truffet afgørelse om, at Rødkærsbro Mejeri ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag E og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ("[direktivet for industrielle emissioner](#)") (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres

miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

Revurderingen er påbegyndt da EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

4.1.6 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Rødkærbro Mejeri i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Projektet omfatter udskiftning af ventilationsanlæg som samlet vil give et støjbidrag der ikke vil føre til øget støjemissionen fra virksomheden.

Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

4.1.7 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:

- Miljøgodkendelse og tilladelse til direkte udledning af spildevand af den 16. november 2015.
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 14. september 2016.
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 16. december 2016.
- Miljøgodkendelse af den 1. juni 2018.
- Miljøgodkendelse til kemikalietanke, modtageområde for kemi, samt oplæsningsområde for mælk af den 29. marts 2021.
- Miljøgodkendelse - Installation af kombinationsbrændere på dampkedel samt kedel 2, anvendelse af gasolie som brændsel på de to anlæg samt opstilling af 40 m³ olietank af den 12. oktober 2022.

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66, inkl. direkte udledning af spildevand.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 22. september 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevarerklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevarerklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Viborg Kommune – CVR: 29189846

Danmarks Naturfredningsforening - CVR: 60804214

Friluftsrådet - CVR: 56230718

Styrelsen for Patientsikkerhed - CVR: 37105562

Bilag

**Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk
beskrivelse**

Notat Rev 04. Ekstern støj Rødkærsbro Mejeri

Etablering af nye ventilationsanlæg, kartoffelmelssilo og tørkøler

1 Indledning

Nærværende notat beskriver den eksterne støj fra Arla Foods Rødkærsbro Mejeri i forbindelse med virksomhedens planer om en række udvidelsesprojekter i form af nye ventilationsanlæg, ny kartoffelmelssilo og en tørkøler.

Denne version af notatet indeholder i afsnit 4 dels en opgørelse af den nuværende støj fra mejeriet, efter at den nuværende støj er gennemregnet med den seneste udgave af beregningssoftwaren Soundplan 9.0 udgave update 17.2.2025, dels en nærmere opgørelse af støj fra kilder, der bortfalder og støj fra kildegrupper, der kommer til.

I nærværende revision af notatet er der endvidere indarbejdet skærpede krav til støjudsendelsen fra de mest støjende dele af de nye ventilationsanlæg, for at reducere støjbidragene af de nye anlæg til ukritiske niveauer, og så det undgås at udføre kompenserende støjdæmpning.

Der er senest i 2019 ved statusrapport nr. P4.004.19 og i 2022 ved notat N4.030.22 redegjort for den eksterne støj omkring mejeriet. Notat N4.030.22 blev udarbejdet i forbindelse med en række ændringer af kørselsintensiteter for de mobile kilder. Redegørelserne er alle udarbejdet i beregningsværktøjet Soundplan – senest i version 8.1.

Rapport og notat forudsættes bekendte.

Siden redegørelsen fra 2022 er der foretaget eller foretages følgende ændringer på virksomheden, som er indarbejdet under den nuværende støjbelastning:

- I natperioden foretages af- og pålæsninger af trailere ved rampe F7-F10 foretages som "stille læsning", med en støjsvag truck og nedsat kørehastighed over læsserampen og i trailer. Kildestyrken er målt til $L_{WA} = 69 \text{ dB(A)}$ i 2022.
- I natperioden foretages af- og pålæsninger af trailere ved rampe F1-F6 foretages som "stille læsning", med en støjsvag stabelløfter/palleløfter eller med truck, og nedsat kørehastighed over læsserampen og i trailer. Kildestyrken er målt til $L_{WA} = 79 \text{ dB(A)}$ i 2022.

2 Tilkomne og nedlagte kilder

2.1 Nye ventilationsanlæg

På taget af pakkeriet opsættes 4 nye ventilationsanlæg der benævnes VE07, VE08, VE09 og VE10 og planlagt placering ses på figur 1 og bilag 2.

Sweco

Lars Bjerrekær

Seniorrådgiver, Civ. Ing. Acoustica

larschristian.bjerrekaer@sweco.dk

Telefon direkte 0045 8928 8104

Mobil 0045 2723 8104

Dokumentnavn: N4.037.24 Nye ventilationsanlæg mv. ver 4b

Asmildklostervej 11, 2. sal.

8800 Viborg

Denmark


Telefon +45 72 20 72 07

www.sweco.dk

Sweco Danmark A/S

CVR nr. 48233511

Reg. kontor København S

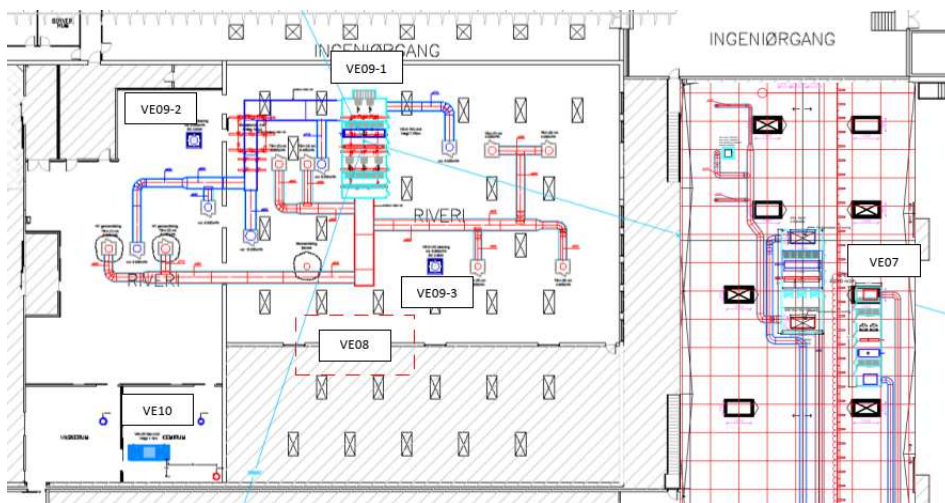

Figur 1: Projekteret placering af 4 nye ventilationsanlæg. Ikke i mål.

Støjen fra de nye ventilationsanlæg er indregnet med følgende projekt data (kildestyrke):

- VE07 – Ventilationsanlæg IQF Foodservice – hovedventilation, $L_w = 71$ dB(A).
- VE08 – Ventilationsanlæg pakkeri – Varmepumpe installation, Afkast $L_w = 64$ dB(A) og indtag $L_w = 64$ dB(A).
- VE09 – Ventilationsanlæg riveri
 - VE09-1 Hovedventilation, $L_w = 70$ dB(A), luftindtag $L_w = 70$ dB(A).
 - VE09-2 udsugningshætte 1, $L_w = 70$ dB(A).
 - VE09-3 udsugningshætte 2, $L_w = 69$ dB(A).
- VE10 – Ventilationsanlæg kemi/vaskerum – Krydsveksler ventilation, indtag $L_w = 68$ dB(A), afkast $L_w = 69$ dB(A).

Kildernes regningsmæssige placering kan ses på bilag 2.

I forbindelse med etableringen af de nye ventilationsanlæg er der en række anlæg, der nedlægges. Disse er:

- Pakkeri ventilation kilde nr. 9605.01, 9605.02 og 9605.03
- Pakkeri ventilation kilde nr. 9606.01, 9606.02 og 9606.03
- Udsug kokekar pakkeri 1. sal kilde nr. 8352

2.2 Ny kartoffelmelssilo

Ved mejeriets sydfacade etableres en ny kartoffelmelssilo. Nye støjklender i tilknytning hertil er indregnet med nedenfor anførte data for kildernes støjudsendelse. Krav til kildens støjudsendelse fsv. angår støj fra udblæsning af kartoffelmelssilo skal skærpes med 3 dB overfor leverandøren for at tage hensyn til den usikkerhed, der normalt accepteres ved en efterfølgende kontrol. Kørsel med lastbil og støj fra indblæsning er hhv. standarddata fra støjatabogen eller data fra Acousticas database over støjklender. Det bemærkes, at støjen fra indblæsning er ret konservativ. Den faktiske støjudsendelse kan godt være noget lavere. Dette kontrolleres senere ved målinger.

- Kørsel med lastbil $L_w = 59,2$ dB(A)/m
- Indblæsning af kartoffelmel i silo, $L_w = 110$ dB(A).

- Udblæsning ventilation i kartoffelmelsrum, $L_w = 73 \text{ dB(A)}$

2025-06-12

Levering af kartoffelmel til silo, sker på hverdage i dagperioden kl. 06-18 og lørdag formiddag kl. 06-14. Der er ingen levering om aftenen eller natten kl. 18-06, lørdag eftermiddag kl. 14-18 eller søndag kl. 06-18. Der regnes med at indblæsningen af kartoffelmel tager 30 min.

Projektnummer: 41002489

Projekt: Rødkærsbro Mejeri. Ekstern støj. Att. Lene Winther

Kørevej og kilders placering kan ses på bilag 2.

2.3 Tørkøler

Der etableres en ny tørkøler på taget mod øst. Den er indregnet med følgende data, baseret på oplysninger fra leverandøren af tørkøler.

- Tørkøler, $L_w = 68 \text{ dB(A)}$

Kildens placering kan ses på bilag 2.

3 Resultater

Der er foretaget beregninger af støjbelastningen i alle tidligere anvendte referencepunkter. Referencepunkternes placering er vist på Bilag 1. Som anført indledningsvis, er beregningerne udført med Soundplan 9,0. Det bemærkes at brug af nyere programversioner kan give anledning til mindre forskydninger af støjbelastningen i omgivelserne i forhold til tidligere anvendte versioner.

I nedenstående tabeller er støjbelastningen vist for de 6 mest kritiske referencepunkter. Tabellerne viser desuden støjbidrag fra nye ventilationsanlæg, ny kartoffelmelssilo og tørkøler og samlet nuværende støjbelastning. Endvidere er hidtil meddelte støjgrænser fra virksomhedens miljøgodkendelse angivet.

Tabel 1. Samlet støjbelastning, bidrag fra nye kilder og støjbelastning efter udvidelse. Alle niveauer er dB(A).

	R1			R2			R3		
Bidrag	dag	aften	nat	dag	aften	nat	dag	aften	nat
Samlet nuværende støjbelastning, L_r	33,9	33,7	34,2	33,3	33,3	34,5	39,4	38,7	39,8
Støj fra faste kilder, der udgår	16,4	16,4	16,4	14,3	14,3	14,3	19,6	19,6	19,6
Kilder ny ventilation	12,6	12,6	12,6	8,8	8,8	8,8	15,0	15,0	15,0
Kilder ny Kartoffelmelssilo	11,7	2,0	2,0	12,8	3,5	3,5	35,5	10,3	10,3
Kilder tørkøler	0,8	0,8	0,8	-2,4	-2,4	-2,4	2,4	2,4	2,4
Samlet støjbelastning, L_r	33,9	33,7	34,2	33,3	33,3	34,5	40,8	38,6	39,8
Støjgrænse, L_r	45	40	35	45	40	35	45	40	40
Eventuel afvigelse, dB	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: Samlet støjbelastning, L_r er farvet: rød indikerer en stigning, grøn indikerer et fald og sort indikerer uændret støjbelastning ift. den samlede nuværende støjbelastning.

	R6			R7			R8		
Bidrag	dag	aften	nat	dag	aften	nat	dag	aften	nat
Samlet nuværende støjbelastrning, L _r	36,0	34,1	35,0	40,8	38,3	38,5	40,2	37,7	39,0
Støj fra faste kilder, der udgår	16,1	16,1	16,1	16,0	16,0	16,0	15,0	15,0	15,0
Kilder ny ventilation	8,0	8,0	8,0	13,1	13,1	13,1	14,2	14,2	14,2
Kilder ny Kartoffelmelssilo	35,4	8,8	8,8	41,8	14,1	14,1	39,6	10,4	10,4
Kilder tørkøler	1,2	1,2	1,2	5,4	5,4	5,4	5,2	5,2	5,2
Samlet støjbelastrning, L _r	38,7	34,1	35,0	44,4	38,3	38,5	42,9	37,7	39,0
Støjgrænse, L _r	45	40	35	45	40	40	45	40	40
Eventuel afvigelse, dB	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: Samlet støjbelastrning, L_r er farvet: rød indikerer en stigning, grøn indikerer et fald og sort indikerer uændret støjbelastrning ift. den samlede nuværende støjbelastrning.

Levering af kartoffelmel sker op til en gang dagligt og alene på hverdage i dagperioden. Støjbelastrningen om lørdagen og søndagen i dagperioden ændres stort set ikke og er fortsat ukritisk.

Stedvis forøges støjbelastrningen i dagperioden som følge af leveringen af kartoffelmel. Det skyldes væsentligst støj fra indblæsningen af kartoffelmel, som foreløbigt er indregnes med en høj støjudsendelse.

I øvrige perioder er der ingen betydende forskydninger i støjbelastrningen. Støjen er overalt fortsat på eller under de opstillede støjgrænser.

4 Støjdæmpning

Miljøstyrelsen har ved brev af 19. februar 2025 i forbindelse med behandlingen af ansøgning om miljøgodkendelse af projekterne anmodet om supplerende oplysninger. Bl.a. anmodes om at finde løsninger, der vil bidrage til at reducere støjniveauet i et referencepunkt (punkt R3), hvor der er meddelt en lempet natstøjgrænse, således at den samlede støj ikke øges.

Det er siden foretaget en revurdering og skærpelse af den projekterede støjudsendelse til de nye støjklider i projektet, så bidragene fra de nye ventilationsanlæg reduceres til et lave ikke kritiske niveauer, og så der ikke opstår behov for at udføre kompenserende støjdæmpning.

Støjen fra de tilkomne anlæg, hvor støjen fra gruppen af nye ventilationsanlæg andrager 15 dB i punktet, er i sig selv ikke er hindrende for en eventuel senere reduktion af støjen til den vejledende natstøjgrænse på 35 dB i punktet. Den klart dominerende støj i punktet hidrører fra mobile klider, som alene giver anledning til et bidrag på ca. 38 dB, og som fortsat er hovedårsagen til nødvendigheden af en lempet natstøjgrænse i punktet.

Bidragene fra de nye anlæg giver heller ikke anledning til ændringer af de dæmpningsmuligheder, der er fremkommet ved den teknisk-økonomiske optimering af et støjdæmpningsforløb, som er præsenteret i rapport T4.003.21 om BAT-relevant støjdæmpning.

4.1 Forudsætninger og krav til støj fra levering af kartoffelmel

Støj fra levering af kartoffelmel er indregnes med en foreløbig kildestyrke LwA 110 dB, som er en høj konservativ støjudsendelse. Den kommende støjudsendelse kan godt være lavere. Støjen generes af en såkaldt kapselblæser, der sidder på køretøjet. Kapselblæsere kendes bl.a. fra foderstofbranchen og andre virksomheder, der modtager tørprodukter der blæses op i siloer mm. Mejeriet har iværksat en undersøgelse af den faktiske forventede støjudsendelse fra køretøjernes blæsearrangement hos leverandøren og mulighederne for en mere støjsvag levering.

5 Konklusion

Udvidelserne med 4 nye ventilationsanlæg, kartoffelmelssilo og tørkøler kan foretages under overholdelse af de hidtil meddelte støjgrænser i virksomhedens nuværende miljøgodkendelse.

Støjen fra de tilkomne anlæg, hvor støjen fra gruppen af nye ventilationsanlæg andrager 15 dB i punkt 3, hvor der er meddelt en lempet natstøjgrænse, er i sig selv ikke er hindrende for en eventuel senere reduktion af støjen til den vejledende støjgrænse på 35 dB i punktet. Den klart dominerende støj i punktet hidrører fra mobile kilder, som alene giver anledning til et bidrag på ca. 38 dB, og som fortsat er hovedårsagen til nødvendigheden af en lempet natstøjgrænse i punktet.

Bidragene fra de nye anlæg giver heller ikke anledning til ændringer af de dæmpningsmuligheder, der er fremkommet ved den teknisk-økonomiske optimering af et støj dæmpningsforløb, som er præsenteret i rapport T4.003.21 om BAT-relevant støj dæmpning.

Viborg 12. juni 2025

Lars Bjerrekær
Sweco afd. Acoustica




Signaturforklaring
 Bygning
 Referencepunkt

Stamoplysninger
Kunde:
Arla Foods
Sag:
Arla Foods Rødkærsbro Mejeri
Sagsnummer:
41002489
Rapportnummer:
N4.037.24
Beregning:
0 - -
Udarbejdet af:
DKHEBU - 30-10-2024

Bemærkninger:



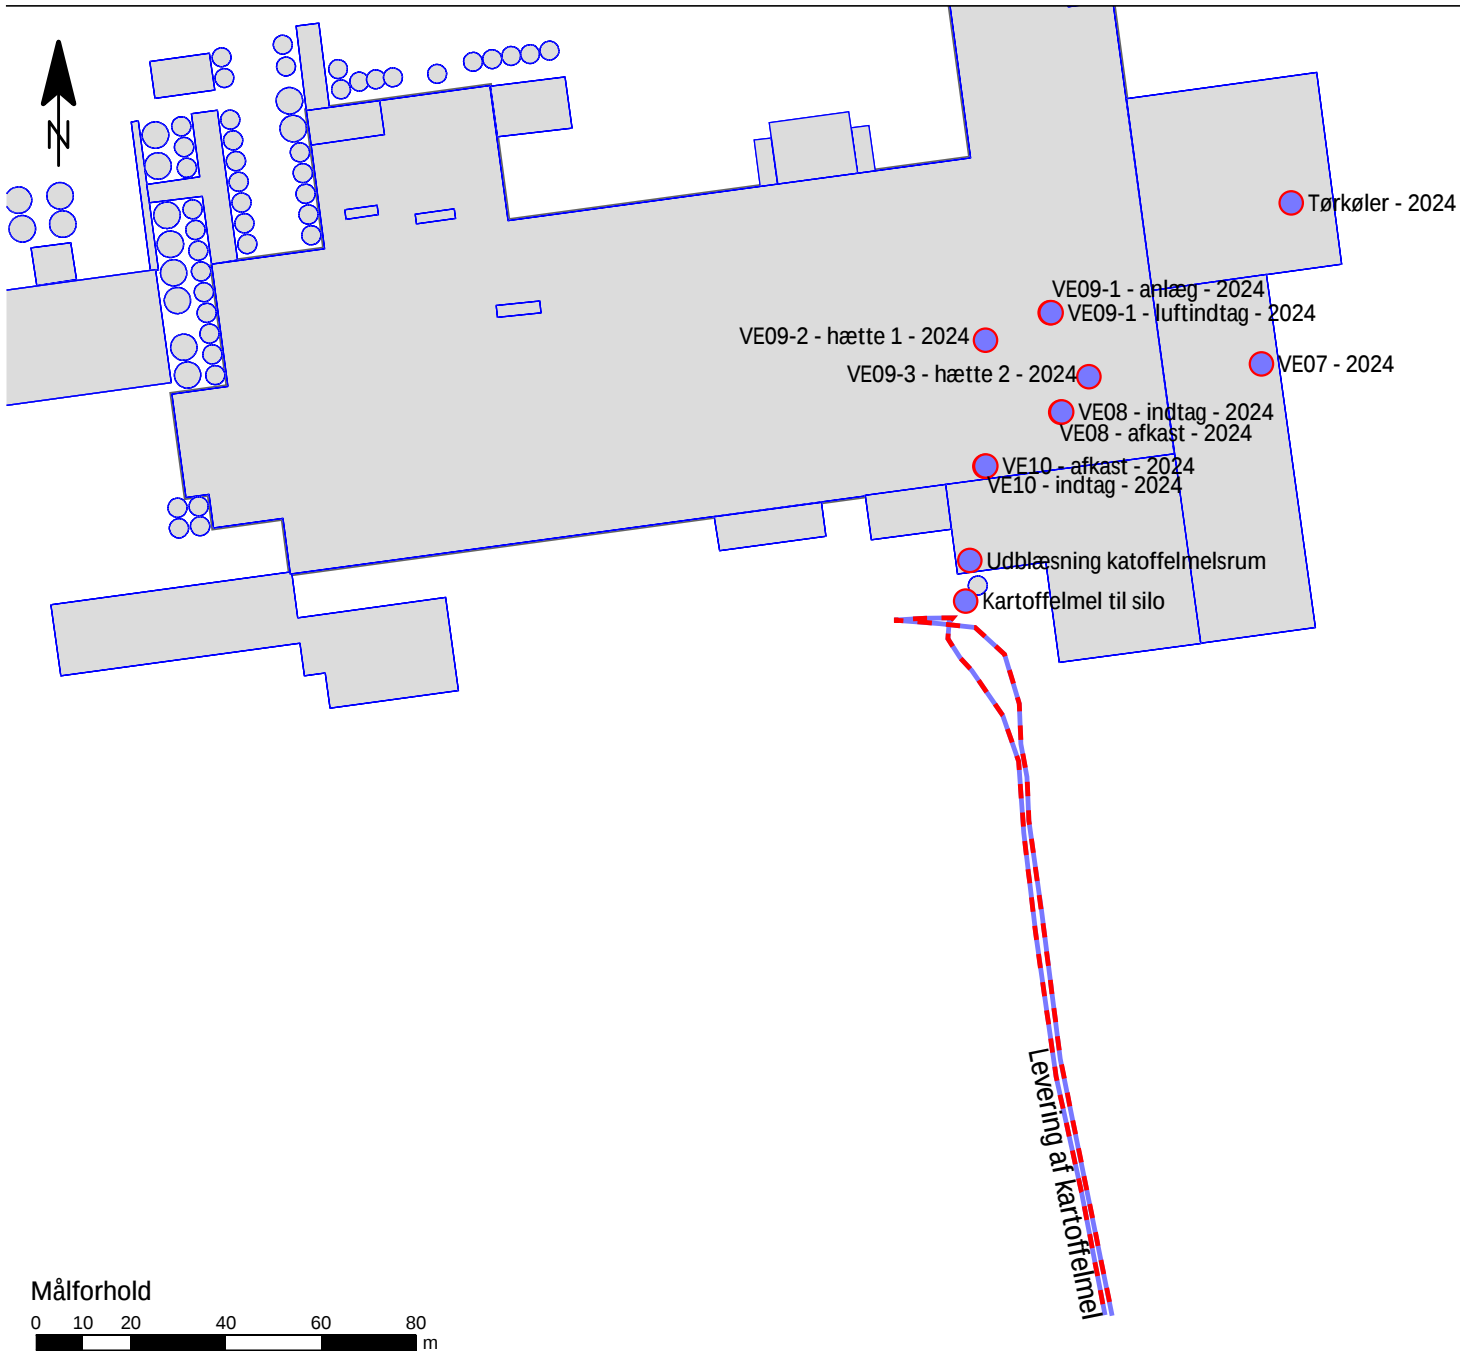

Signaturforklaring

- Bygning
- Punktkilde
- Linjekilde
- Areakilde

Stamoplysninger

Kunde:
Arla Foods
Sag:
Arla Foods Rødkærsbro Mejeri
Sagsnummer:
41002489
Rapportnummer:
N4.037.24
Beregning:
0 - -
Udarbejdet af:
DKHEBU - 30-10-2024

Bemærkninger:




Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000




Kort over virksomhedens beliggenhed


Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)

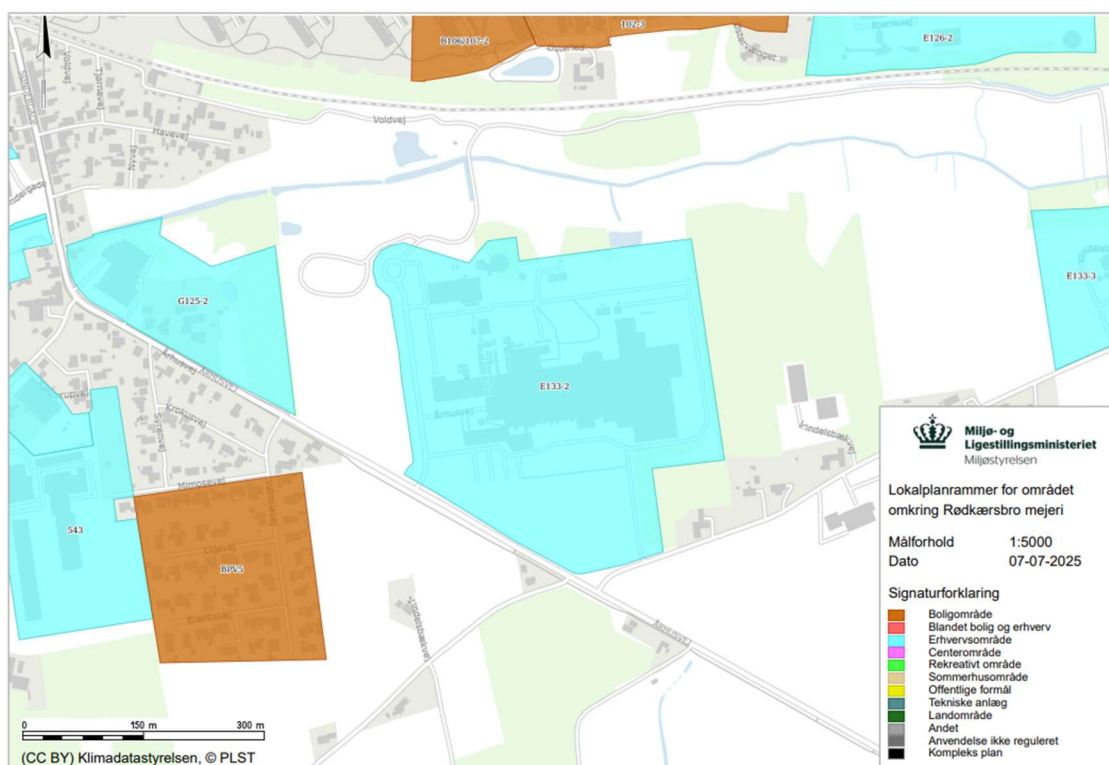


Kort over lokalplanrammer

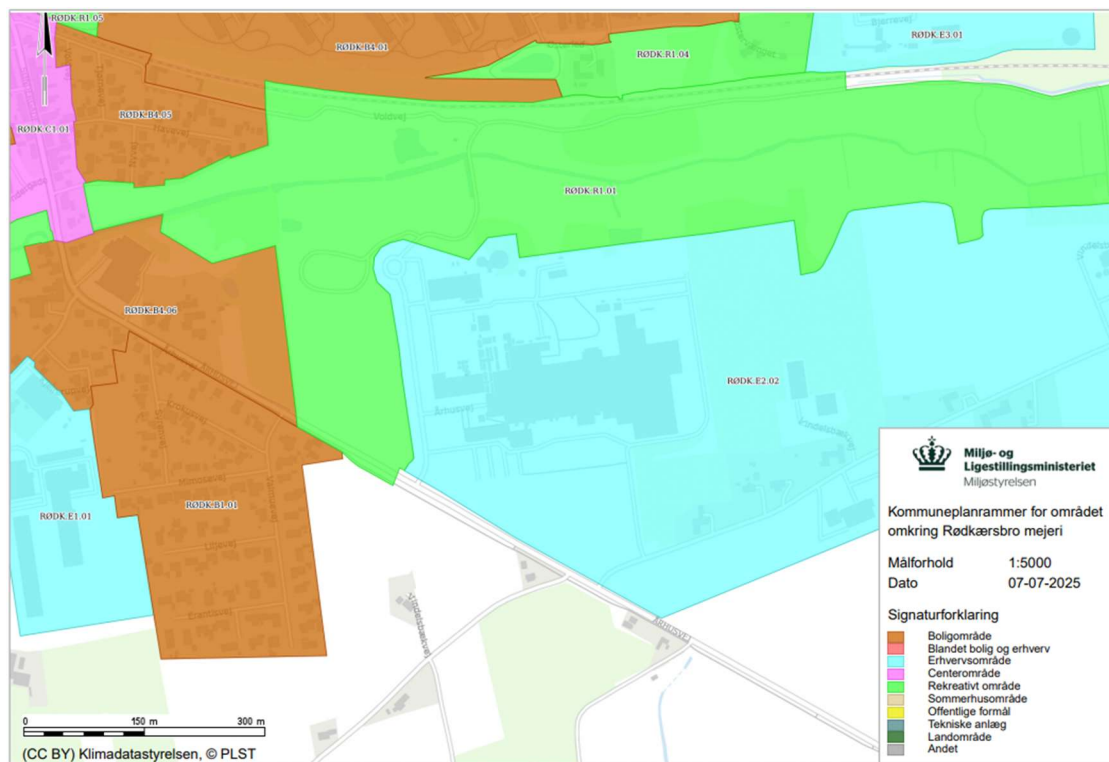


Kort over kommuneplanrammer

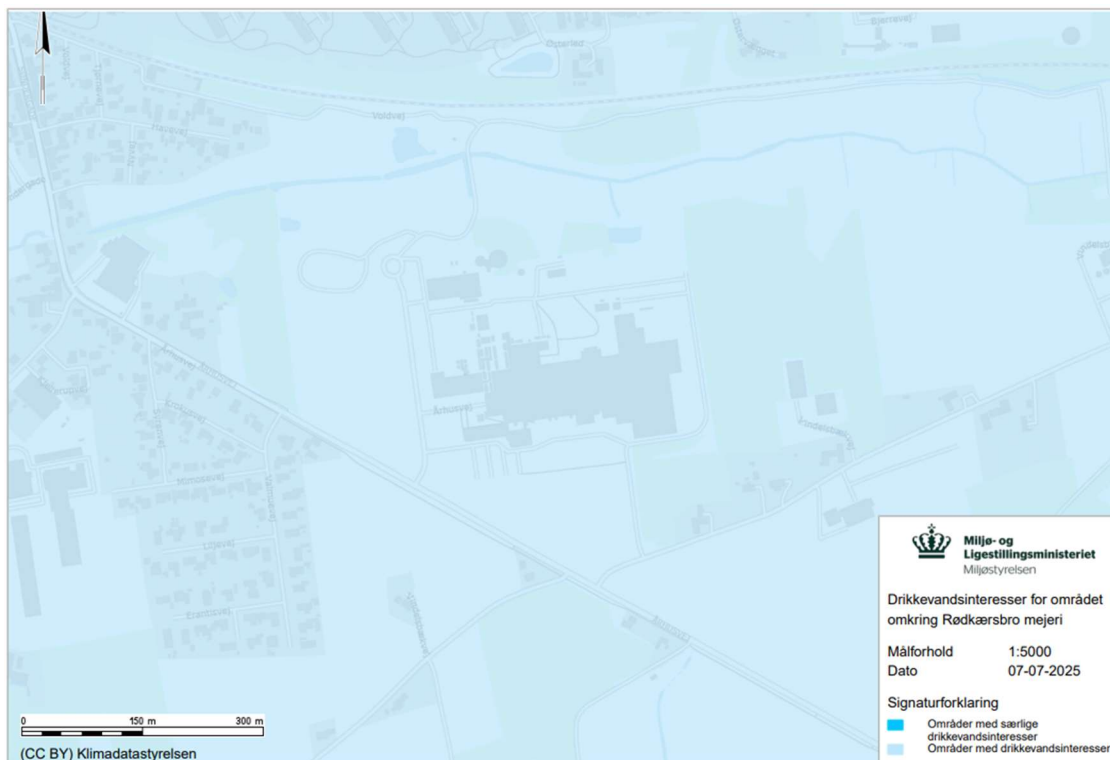

Kort over drikkevandsinteresser

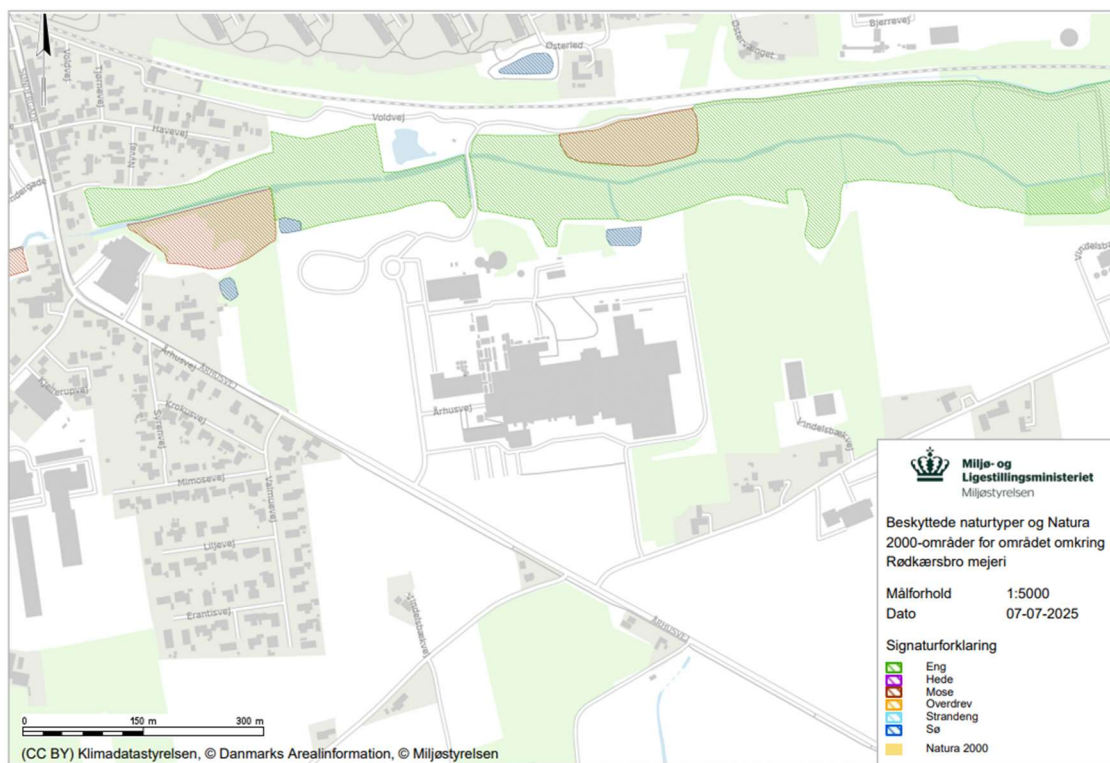

Kort over beskyttede naturtyper og Natura 2000 områder

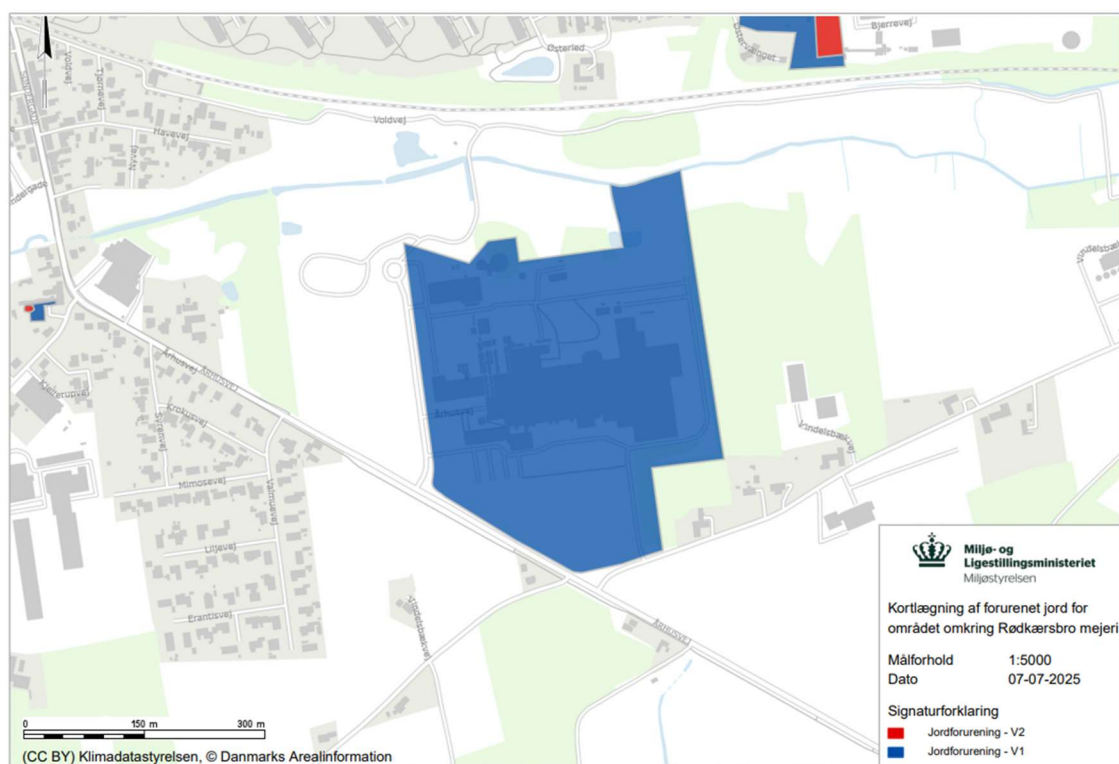

Kort over jordforurening

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Jordforureningsloven (JFL):

[Lovbekendtgørelse om forurennet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.](#)

Planloven (PL):

[Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Naturbeskyttelsesloven:

[Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.](#)

Offentlighedsloven:

[Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 145 af 24. februar 2020.](#)

Forvaltningsloven:

[Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Bekendtgørelse om gebyr af visse sager efter lov om miljøvurdering:

[Bekendtgørelse om gebyr for Miljøstyrelsens myndighedsbehandling af visse sager efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\) nr. 831 af 24. juni 2024.](#)

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.](#)

Habitatbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

Bekendtgørelse om udledning af visse forurenende stoffer:

[Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, nr. 1433 af 21. november 2017.](#)

Bekendtgørelse om miljømål:

[Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, nr. 796 af 13. juni 2023.](#)

Bekendtgørelse om lov om vandplanlægning:

[Bekendtgørelse om lov om vandplanlægning nr. 126 af 26. januar 2017.](#)

Bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter:

[Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 797 af 13. juni 2023](#)

Jordflytningsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord nr. 1452 af 7. december 2015.](#)

Drikkevandsudpegningsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, nr. 935 af 22. juli 2024.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

Støjvejledningen:

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

Supplement til støjvejledningen:

[Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen

[Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø](#)

[Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksomheder](#)

[Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept](#)

[Arbejdsrapport nr. 8/2008 om acceptkriterier i Danmark og EU](#)

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-bref/>

Andet materiale

Risikohåndbogen <https://risikohaandbogen.dk/>

DS 455, Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, 1985 (rettet 2012 udgave)

DS2399 Afløbskontrol-Statistisk kontrolberegning af afløbsdata

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften, Rapport nr. 72, Grænseværdier for anlæg til direkte tørring, 27. november 2015: <https://ref-lab.dk/wp-content/uploads/2020/01/72-Direkte-tørring-Revideret-31-01-2020.pdf>

CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3

REACH's kandidatliste: European Chemicals Agency: Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, <https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table>

EU's liste over harmoniserede klassificeringer: Bilag VI til CLP-forordningen

LOUS: Listen over uønskede stoffer. Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010

BTR-vejledningen: [Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, 2014/C 136/03](#)

Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport



Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri
Århusvej 15
8840 Rødkærsbro

Virksomheder
J.nr. 2025-6726
Ref. Nislj/laumo
Den 22. august 2025

Sendt digitalt til CVR: 25313763
Samt til marfn@arlafoods.com og lewi@arlafoods.com

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri

Miljøstyrelsen har den 23. januar 2025 modtaget en ansøgning om etablering af nye ventilationsanlæg og en tørkøler fra Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri

Miljøstyrelsen har i forbindelse med en tidligere ansøgning modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Rødkærsbro Mejeri er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.4.c i godkendelsesbekendtgørelsen².

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret den 29. september 2022.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Oplysninger

Rødkærsbro Mejeri har 29. september 2025 oplyst til Miljøstyrelsen, at oplaget af ammoniak ikke vil blive forøget og at der derudover ikke vil bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen³ i forbindelse med det ansøgte projekt.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen vurderer, at Rødkærsbro Mejeris ansøgning om nye ventilationsanlæg ikke udløser at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens §14, stk. 1.

Årsagen er, at de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med den ansøgte bilag 1-virksomhed og de teknisk og forureningsmæssigt forbundne aktiviteter, ikke vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende forurening af jord- og grundvand.

Partshøring

Der er foretaget høring af Rødkærsbro Mejeri i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget høringssvar den 11. august 2025. Virksomheden havde ingen bemærkninger.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101⁴. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

³ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.

⁴ Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Niclas S. L. Jacobsen

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.