



Notat fra lukketilsyn med Købbyens Maskincentral

8. februar 2021

Virksomheder og Byliv har d. 2. februar 2021 ført virtuelt lukketilsyn med:

Sagsnummer
2020-0003381

Dokumentnummer
2020-0003381-26

Virksomhed:	Købbyens Maskincentral
Adresse:	Ingerslevsgade 56, 1705 København V
CVR nr. / P nr.	64942212 / 1016451726
Deltagere:	Jørgen Hansen, maskinmester Købbyens Maskincentral, Københavns Ejendomme og Indkøb Johan Galster og Rasmus Rune Burmeister, Virksomheder og Byliv
Virksomheden er:	Omfattet af miljøgodkendelse af 25. juni 2013
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet
Formålet med tilsynet var at:	Føre tilsyn med ophør af godkendelsespligtig aktivitet
Jordforurening:	Der blev ikke oplyst om ny jordforurening på tilsynet.
Resultat af seneste egenkontrol:	Ingen bemærkninger
Konklusion på tilsynet:	Virksomhedens godkendelsespligtige aktiviteter bortfalder helt. Virksomheder og Byliv vurderer, at der ikke er behov for at erstatte godkendelsen med vilkår efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven. Fremover vil opbevaring af hjælpepestoffer og affald være opfattet af kommunens "Forskrift for olie og kemikalier", som stiller krav til håndtering og opbevaring. Der afledes fortsat kølevand fra anlægget. Kølevandet vil være omfattet af de vilkår i miljøgodkendelsen som er meddelt efter § 28 i miljøbeskyttelsesloven for afledning af

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Virksomheder og Byliv
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

	<p>spildevand indtil der meddeles en ny separat spildevandstilladelse.</p> <p>KEID opfordres til at søge om revision af spildevandstilladelsen snarest, så der kan blive meddelt en ny selvstændig spildevandstilladelse ved ophør af miljøgodkendelsen meddelt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.</p> <p>Til tilsynet var der blevet fremsendt billeder af det nedtagne ammoniakkeleanlæg, og der blev oplyst, at den resterende del af anlægget var færdigopbygget ultimo april.</p>
--	--

Opsamling:

- Separatoren er demonteret, sikkerhedsventilerne fjernet og ammoniakoplaget er bortskaffet.
- På et senere tidspunkt vil fire lokale køleenheder blive ammoniakfyldt med 95 kg hver.
- Hjælpestoffer til køletårne og kølevand vil fortsat skulle bruges, men vil fremover være opfattet af forskrift for olie og kemikalier.

Kølevand vil fortsat skulle udledes og spildevandsvilkår videreføres derfor indtil der bliver meddelt en ny tilladelse.

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Virksomheder og Bylivs afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljøriskovurdering af virksomheden

Virksomheder og Byliv skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019


Billedokumentation:



Billederne ovenfor viser, at stænkudskiller til INCO og sugeseparatoren er ved at blive skåret i stykker og siden er fjernet.



Billeder ovenfor af sikkerhedsventilerne, som er demonteret på receiveren .

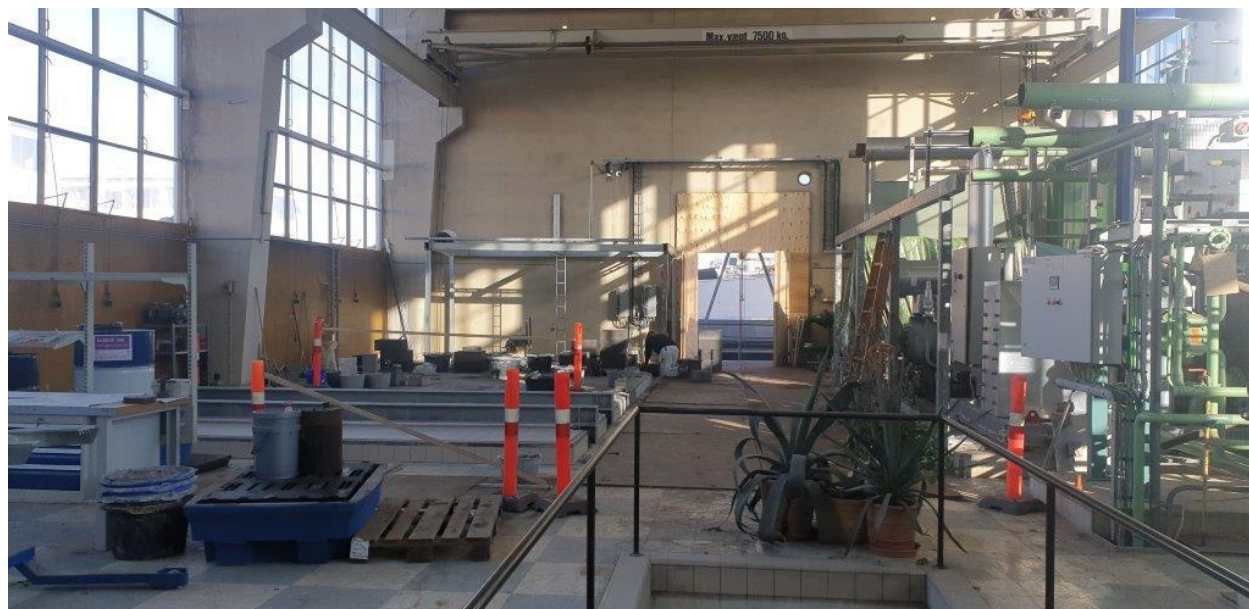

Billeder ovenfor af tom hal, hvor kompressorerne tidligere stod



Billedet ovenfor viser at anlægget i INCO syder er demonteret



Billeder af sikkerhedsventilerne, som er demonteret på receiveren.