

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	28. oktober 2025	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	14773908	
P-nummer	1012405533	
Sagsnummer	GEO-2013-020582	
Virksomhed	TDC	
Adresse	Sletvej 30	
Postnummer og by	8310 Tranbjerg	
Telefon	89452810	
Kontaktperson	Søren J. Sørensen	
Mobil	40 23 88 25	
E-mail	sjs@tdc.dk	
Virksomhedstype	G 201	Kraft- varmeanlæg 5-50 MW
Opstartsdato	1970'erne	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Søren J. Sørensen, Systems Engineer Henning Andersen – deltog ifm. ISO14001 Morten Schneider – deltog ifm. ISO14001 Mads Jacobsen – deltog ifm. affald	
Aarhus Kommune	Helle Munch Sørensen	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.


På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

INDRETNING, DRIFT, EGENKONTROL

Kort beskrivelse	TDC har tre forbrændingsanlæg: A-Net med motor 1 og 2 på hver 2,7 MW, og B-Net med motor 1 på 0,8 MW, som har været i drift siden 2014 (A-net) og 2016 (B-Net). Den samlede nominelle indfyrede termiske effekt udgør 6,2 MW. Da den samlede effekt dermed overskrider 5 MW, er virksomheden omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt G 201. Anlæggene fungerer som nødanlæg i forbindelse med TDC's datacenter på adressen.
Produktionsareal	Hele virksomhedens areal udgør ca. 80.000 m ² .
Antal ansatte	Ca. 800 i TDC. På matriklen ca. 1900.
Driftstid	Anlæggene fungerer som nødanlæg og testes hver tredje måned. De to motorer på A-Net testes samtidig, med en varighed af 60 min. Motoren på B-Net testes separat, med en varighed på 30 min.
Udvidelser / ændringer	Virksomhedens tidligere anlæg var omfattet af en miljøgodkendelse fra 13.7.1979. Aarhus Kommune udførte i 2015 et lukketilsyn på virksomheden, idet virksomheden overgik til varmepumper. Virksomheden har imidlertid i henholdsvis 2014 og 2016 idriftsat de tre nye motorer og er nu blevet opmærksom på, at aktiviteterne er omfattet af godkendelsespligt. Aarhus Kommune er ved at udarbejde en miljøgodkendelse til lovliggørelse af forbrændingsanlæggene.
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen.
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden har endnu ikke krav om egenkontrol.
Opfølgning på sidste tilsyn	Dette er første tilsyn efter etablering af de nye forbrændingsanlæg. Der har ikke været ført tilsyn med virksomheden siden 2015, hvor der blev udført et afsluttende tilsyn, idet virksomheden overgik til varmepumper.
Certificering	Virksomheden er ISO14001-certificeret.
Andet	Fx anden bruger af lokaliteten

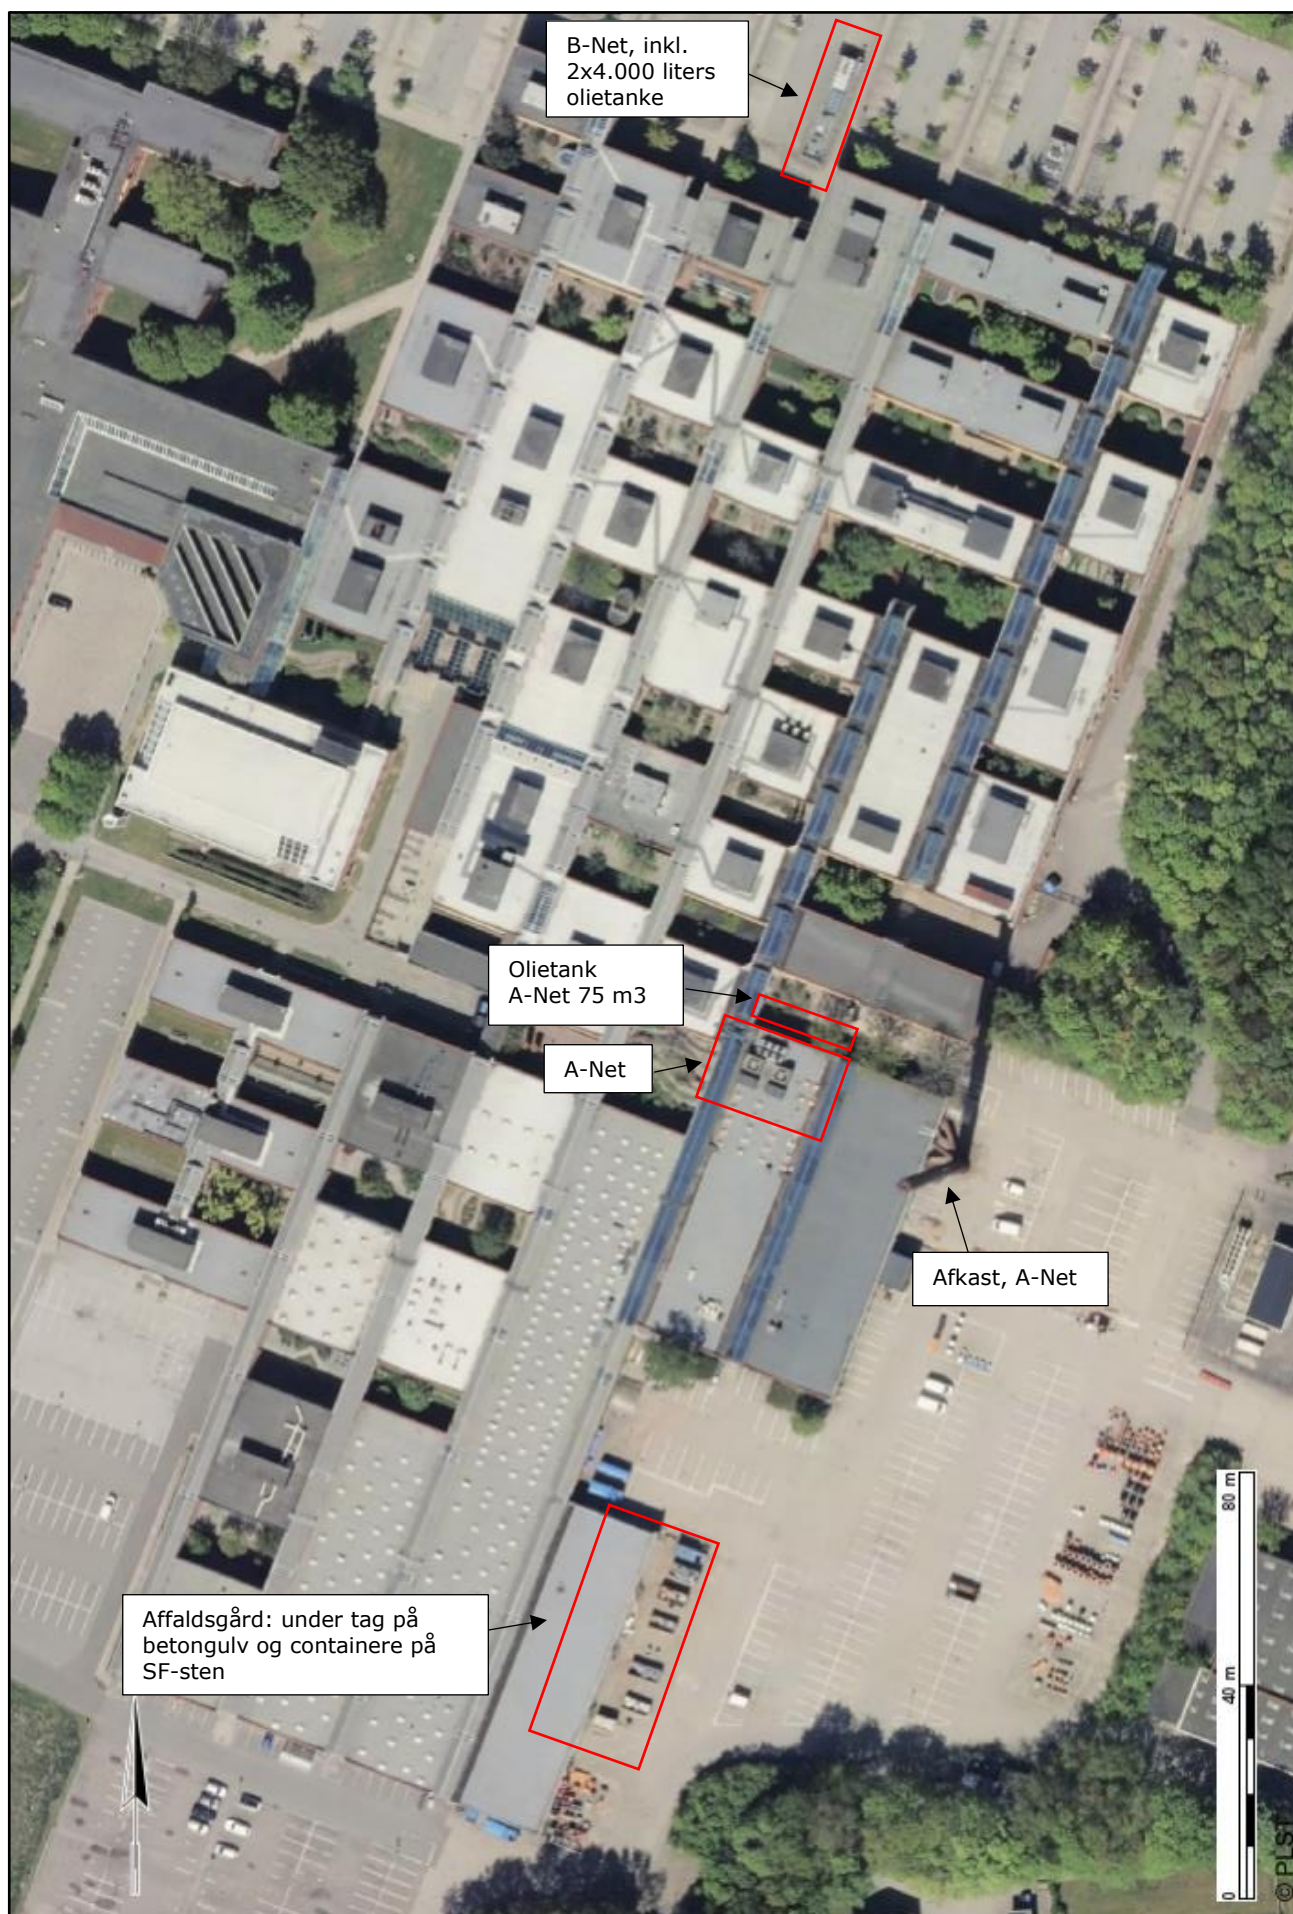

Luftfoto 2024

STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Bemærkninger	Der er et boligområde umiddelbart syd for virksomheden. Det vurderes, at der ikke forekommer væsentlige støjgener fra virksomheden. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.
--------------	--

LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)
1	A-Net	Bliver ført 22 m over terræn
2	B-Net	4 m over terræn
Bemærkninger	Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til de tre forbrændingsanlæg tilknyttet A- og B-net og byggetilladelse til forhøjelse af skorstenen til A-Net, som jf. OML-beregninger skal føres 22 m over terræn. Denne højde er ikke nødvendig for de ansøgte aktiviteter, men TDC har ønsket at sikre sig ift. eventuelt øgede aktiviteter i fremtiden. Skorstenen til B-Net er ført 4 m over terræn og er høj nok ift. OML-beregninger, der er udført i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.  B-Net og afkast	

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

RÅVARER

Der opbevares ingen råvarer.

Tanke

Tank Jf. BBR	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen	Produceret (år)	Bemærkning
3	Gasolie, A-Net	Nedgravet Fabr.nr.: 2870	75 m ³	1976	Der er udført tæthedsprøvning i 2019
20	Gasolie, B-Net	Overjordisk Fabr.nr.: 03011382	4 m ³	2016	-
21	Gasolie, B-Net	Overjordisk Fabr.nr.: 03011383	4 m ³	2016	-
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord					Nej
Er alder og type af tank ok					Ja
Bemærkninger		Rørføringerne i forbindelse med den nedgravede tank er placeret i en grav. Aarhus Kommune har vurderet, at rørføringerne skal defineres som nedgravede, og dermed er de omfattet af olietankbekendtgørelsens § 48 og kravene jf. bekendtgørelsens bilag 2. Dette har betydet, at kommunen har stillet krav til udskiftning af rørene i overensstemmelse med bilag 2 til bekendtgørelsen. Rørene er udskiftet i 2025.			

Eksisterende sløjfet og afstudet rør til anden installation



Udklip af færdigmelding fra TDC ifm. udskiftning af rør



Tanke B-Net



Mærkeplader B-NET

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

SPILDEVAND

Der er ingen processpildevand ifm. fyringsanlæggene.

Afløbet fra køkkenet ledes via en fedtudskiller, der tømmes fire gange pr. år, eller oftere hvis nødvendigt.


AFFALD

Marius Pedersen afhenter al affald fra Sletvej 30 i én samlet ordning, dvs. inkl. de øvrige virksomheder på matriklen. Der er opstillet stationer til sortering restaffald, madaffald, plast, kartoner, metal og glas rundt om på virksomheden. Virksomheden udsorterer alle forekommende typer af affald. TDC har sendt en liste over alle affaldstyper, som er for lang til at gengive i rapporten.


Affaldsgården består af containere udendørs og beholdere under tag på betongulv. Farligt affald opbevares under tag på betongulv. Farligt flydende affald, ifa. mindre beholdere med rester i, opbevares i plastkasser med kattegrus. Der opbevares ikke andet flydende farligt affald. Der er acuadræn imellem den overdækkede plads og udendørspladsen. Da det flydende farlige affald opbevares i mindre beholdere med kattegrus og i afstand til afløbene vurderes opbevaringen at ske uden risiko for forurening til omgivelserne.

Der var ved tilsynet fejl i sorteringen i containerne udendørs. Bl.a. var der elektronikaffald i containeren til metal. I containeren til deponi lå affald til bl.a. forbrænding. Det blev drøftet ved tilsynet, og det er et opmærksomhedspunkt hos virksomheden. Der er mange ansatte, og det er svært at sikre, at alle sorterer korrekt.

Desuden er der affald fra køkkenet udenfor køkkenet, som sorteres ud i madaffald, restaffald, porcelæn til genanvendelse, emballageaffald og forbrændingseget affald.

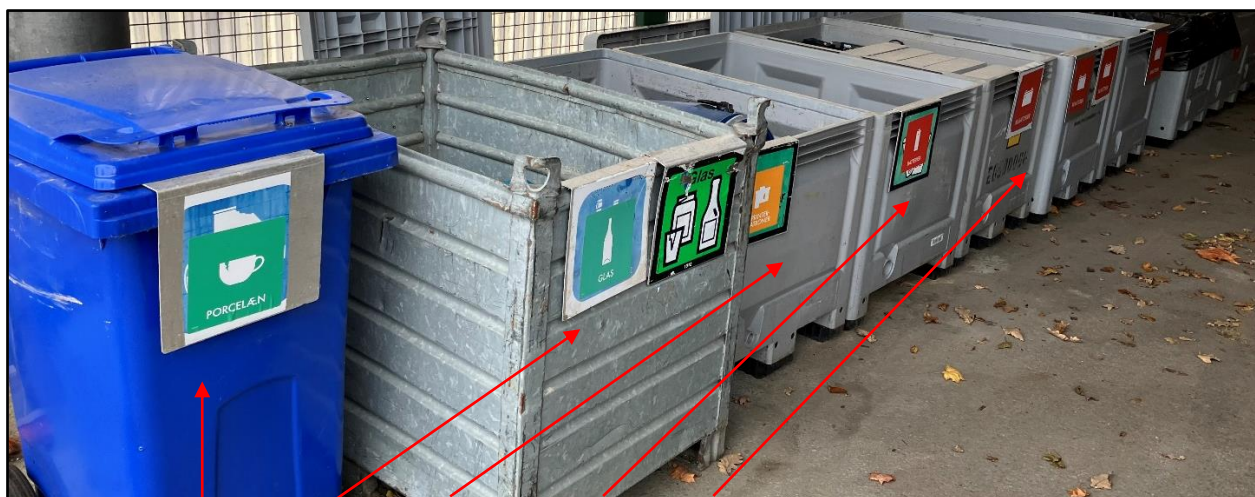

Porcelæn til genanvendelse, glas, printerpatroner, batterier, bilbatterier

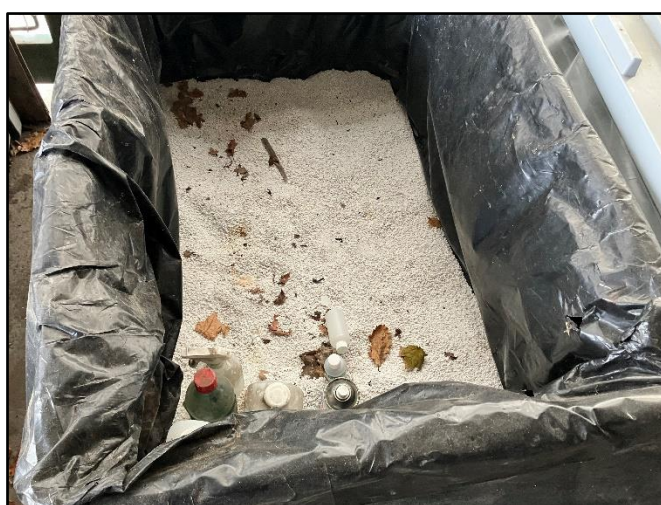

Flydende farligt affald i mindre beholdere, opbevaring i grå kasse



Eks. på containere udendørs: pap m. presse og småt brændbart



Opbevaring af køkkenaffald inkl. containere til emballage udenfor foto



Køkkenaffald: metal, porcelæn til genanv., glas

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Stand af belægninger	Der er ikke konstateret revner i betonbelægningen ved affaldsgården. Belægning ved B-Net består af SF-sten.
Spild på belægninger	Der er ikke konstateret spild på belægninger.
Udendørs oplag af farligt affald og råvarer	Farligt affald opbevares under tag og på tæt belægning.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.

BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Planforhold	Virksomheden er i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv.
Følsomme brugerområder	Boligområde umiddelbart op ad virksomhedens matrikel.
Overfladerecipienter	Flere søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor 200 m fra virksomheden.
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til flere vandværker.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Helle Munch Sørensen
Miljøsagsbehandler, industri
Tlf.: 23 83 41 12
E-mail: hemus@aarhus.dk

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 10. november 2025

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden er godkendelsespligtig efter listepunkt G 201 og har i forbindelse med lovgivning søgt om miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen er under udarbejdelse.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

Øvrig lovgivning

- Miljøtilsynsbekendtgørelsenⁱ
- Affaldstilsynsbekendtgørelsenⁱⁱ
- Affaldsbekendtgørelsenⁱⁱⁱ
- Aarhus Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald: [aarhus-kommunes-regulativ-for-erhvervsaffald-07-06-2023.pdf](#)
- Olie- og gasbekendtgørelsen^{iv}

Gebyr

Det udførte tilsyn er et kombineret miljøtilsyn og styrket affaldstilsyn. Affaldstilsynet udføres på baggrund af nye regler. De nye regler betyder bl.a., at der skal udarbejdes to særskilte fakturaer for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selvom de er udført samtidigt. Der opkræves brugerbetaling for selve tilsynet og for den tid, der bruges på kontoret med bl.a. forberedelse af tilsynet og afrapportering. I modtager to fakturaer efter den 1. november. Reglerne fastlægger, at affaldstilsynet skal være 100 % brugerfinansieret. Det betyder, at det samlede beløb kan blive lidt større, end beløbet for tidligere miljøtilsyn.

- Opkrævning af brugerbetaling for miljøtilsynet sker i henhold til reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen^v
- Opkrævning af brugerbetaling for affaldstilsynet sker i henhold til reglerne i affaldstilsynsbekendtgørelsen.

ⁱ Bekendtgørelse nr. 1536 9. december 2019 om miljøtilsyn

ⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald

^{iv} Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

^v Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.