

Notat

IAT A/S

IAT - Ajourføring sikkerhedsdokument Esbjerg

Ikke teknisk resume

Projekt nr.: 211595
Dokument nr.: 1230977618
Version 1
Revision 1

Udarbejdet af KGK
Kontrolleret af
Godkendt af

1 Ikke teknisk resume

1.1 Virksomhedsoplysninger

IAT's terminal i Esbjerg ejes af:

Esbjerg Fiskemølsfabrik A.m.b.a.

Fiskerihavnsgade 35

DK-6700 Esbjerg

Kontaktperson: Bisgaard

Lejer og bruger af anlægget er :

IAT A/S

Toldbodvej 1

DK-6700 Esbjerg

CVR 13 05 91 36

P-nummer 1021964545

Telefon: +45 79 13 10 00

Kontaktperson: Jens-Peter Broberg

1.2 Oplysninger om virksomheden som risikovirksomhed


Virksomheden klassificeres som en kolonne 2 risikovirksomhed og har været det siden 2007 hvor det første sikkerhedsdokument blev accepteret. IAT er omfattet

af bekendtgørelse 372 af 25/04/2016 grundet deres oplag af brandfarlige væsker i form af ethanol og metanol IAT er desuden opfattet grundet deres oplag af giftige stoffer i form af methanol.

1.3 Almen forståelig redegørelse af virksomhedens aktiviteter

IATs terminal ligger i den nordlige del af Esbjerg havn i baglandet til fiskerihavnen. IATs anlæg består af et tankområde, med i alt 4 tanke, hvori produkterne ethanol og methanol opbevares, samt en pier (Esbjerg Havn) hvor der modtages og udleveres produkt til skibe. Pieren er beliggende ca. 1400 m fra tanklageret og er forbundet med en i jorden liggende pipeline.

I Figur 1 er vist en skematisk illustration af hvordan IATs terminal er opbygget, mens Figur 2 viser placeringen af tanklaget og havnepier.

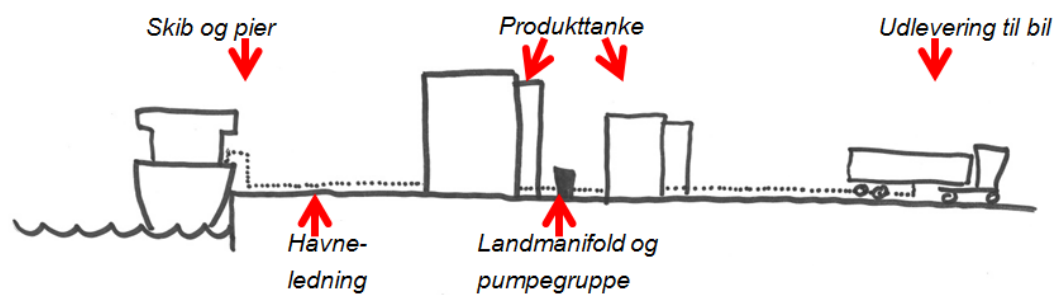


Figur 1 Skematisk illustration over terminalens opbygning



Figur 2 Overbliksbillede af placeringen af tanklageret og havnepier.

I Figur 3 er angivet placeringen af de 4 tanke. To af tankene er udstyret med betontankgårde, mens de to andre tanke har en fælles tankgård, bestående af en jordvold.

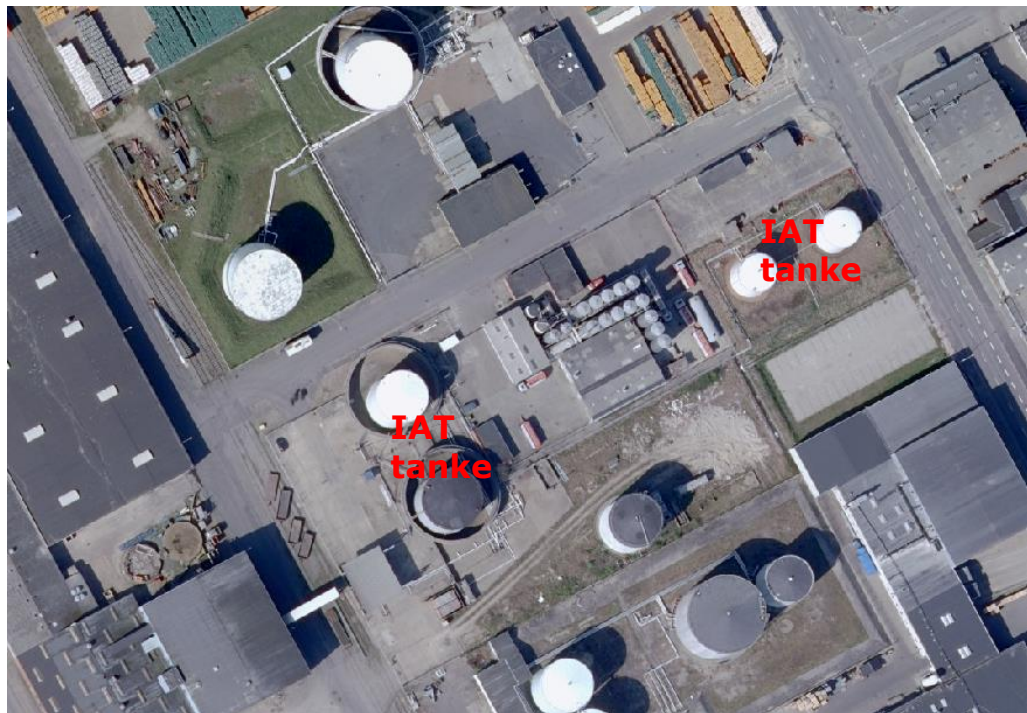

Figur 3 Overblik og placering af tanke i terminalen. Tankene er forbundet til en manifold med rørledninger, der er placeret over jorden.

1.4 Relevante farlige stoffer

IAT er omfattet af risikobekendtgørelsen (nr. 372 af 25/04/2016) grundet oplag af ethanol og methanol i 4 oplagstanke.