



I/S Vestforbrænding
Ejbyvej 219
2660 Glostrup

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 15. marts 2022

Tlf. dir.: 4175 0123
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Heidi Bay

Sagsid: 09.20.20-K08-2-22

Miljøtilsyn hos Hedegårdens Varmecentral

Ballerup Kommune har den 14. december 2021 foretaget et varslet miljøtilsyn på Hedegårdens Varmecentral, Magleparken 9, 2750 Ballerup. Tilsynet blev gennemført som et samlet basistilsyn udført af Marie Jul Ougaard fra NIRAS på vegne af Ballerup Kommune.

Formålet var at føre tilsyn med, at virksomheden er indrettet og drives i overensstemmelse med gældende miljølovgivning, herunder vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse.

De oplyste og konstaterede forhold fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

Tilsynet gav anledning til en enkelt bemærkning, der kræver opfølgning:

Alarm til olietank

Alarmen til olietanken virkede ikke under tilsynet, og ifølge den seneste inspektionsrapport anbefales det, at der udføres kontrol næste gang i 2022.

Før eventuel ibrugtagning af olietanken, skal tanken derfor inspiceres indvendigt og udvendigt, og alarmen skal repareres og serviceres. Dokumentation herfor skal sendes til Ballerup Kommune inden ibrugtagning af tanken.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Det er fastsat i bekendtgørelsen om miljøtilsyn, at vi skal offentliggøre udvalgte oplysninger fra vores miljøtilsyn på virksomheder senest 4 måneder efter miljøtilsynet. Oplysningerne bliver offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>.

Der er brugerbetaling på tilsynet

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. For tilsyn udført i 2021 er timeprisen 433,41 kr. pr. time. Ved brug af eksterne konsulenter betales 57,79 procent af regningsbeløbet ekskl. moms og kørsel. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Spørgsmål eller bemærkninger

Hvis I har bemærkninger til dette tilsynsbrev eller vedlagte tilsynsrapport, bedes I sende dem til mig snarest muligt. I er også velkommen til at kontakte Marie Jul Ougaard på mail: oug@niras.dk eller undertegnede på mail: hbay@balk.dk, hvis I har spørgsmål til tilsynet.

Med venlig hilsen

Heidi Bay
Natur, Klima og Miljø

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	I/S Vestforbrænding - Hedegårdens Varmecentral
Virksomhedens adresse	Magleparken 9
CVR nummer	48904912
Matrikel	16l, Ballerup By, Pederstrup
Virksomhedstype	G201 – Kraftvarmeanlæg 5-50 mW
Tilsynsdato	14. december 2021
Deltagere på tilsynet	Marie Jul Ougaard, NIRAS pva. Ballerup Kommune og Gavino Congiatta fra I/S Vestforbrænding.
Tilsynet omfattende	Tilsyn med emissioner, oplæg af kemikalier og forurening af jord og grundvand

Generelt

Virksomheden omfatter et reserve- og spidslastanlæg, som kan supplere I/S Vestforbrændings fjernvarmeforsyning, når der er behov for det. Aktiviteterne på virksomheden omfatter en spidslast varmecentral med 2 gaskedler og en 700.000 l olietank. Gaskedlerne har en samlet indfyret effekt på 46,5 MW. Kedlerne er tilsluttet en skorsten på 50 meter.

Olietanken var ikke i brug ved tilsynet, men virksomheden har efterfølgende oplyst, at forberedelser til ibrugtagning af olietanken er igangsat, så den kan tages i brug ved svigt i gasforsyningen.

Virksomheden er reguleret af en miljøgodkendelse, der er revurderet den 22. april 2004.

Det blev oplyst, at Vestforbrænding ejer de to gaskedler, mens boligselskabet, Baldersbo, ejer olietanken og skorstenen. Vestforbrænding står for driften af anlægget.

Luftemissioner

Virksomheden har efter tilsynet fremsendt dokumentation fra hhv. 2021 og 2022 for overholdelse af grænseværdierne på 125 mg/Nm³ for NO_x og 75 mg/Nm³ CO.

Grænseværdierne overholdes med god margin.

Opvarmning

Ejendommen opvarmes med fjernvarme fra centralen.

Støj og vibrationer

Der var ingen støj eller vibrationer fra virksomheden udendørs i forbindelse med tilsynet.

Affald

Der var ingen oplag af affald på virksomheden. Når der opstår begrænsede mængder affald i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring, bortskaffes det via boligselskabet.

Spildevand

Der er ingen processpildevand fra aktiviteterne på virksomheden. Der er afløb fra sump til olietanken via sandfang og olieudskiller.

Virksomheden har en aftale om årlig kontrol af alarmer og tømning af olieudskiller og sandfang med LMJ. Dokumentation for tømning af olieudskiller, koalescensfilter og sandfang i 2020 og 2021 samt kontrol af alarmer blev fremvist ved tilsynet.

Olietank

Der er en 700.000 l olietank på anlægget, der benyttes som reserve til naturgas. Tilstandsrapport for tilsyn og inspektion af olietanken fra 2014 blev udleveret ved tilsynet. Det fremgår af rapporten, at næste detaljerede inspektion indvendigt og udvendigt anbefales udført i 2022.

Tanken har ikke være i brug i nogle år og skal inspiceres før eventuel ibrugtagning. Alarmen til olietanken virkede ikke ved tilsynet.


Virksomheden har efter tilsynet oplyst, at alarmen er repareret, og der er udført inspektion primo 2022. Inspektionsrapporten vil blive eftersendt til Ballerup Kommune.

Vand

Virksomheden er beliggende i område med regionale drikkevandsinteresser.

Jordforurening

En del af grunden er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2. Det vil sige, at der er påvist forurening fra tidligere aktiviteter på ejendommen.

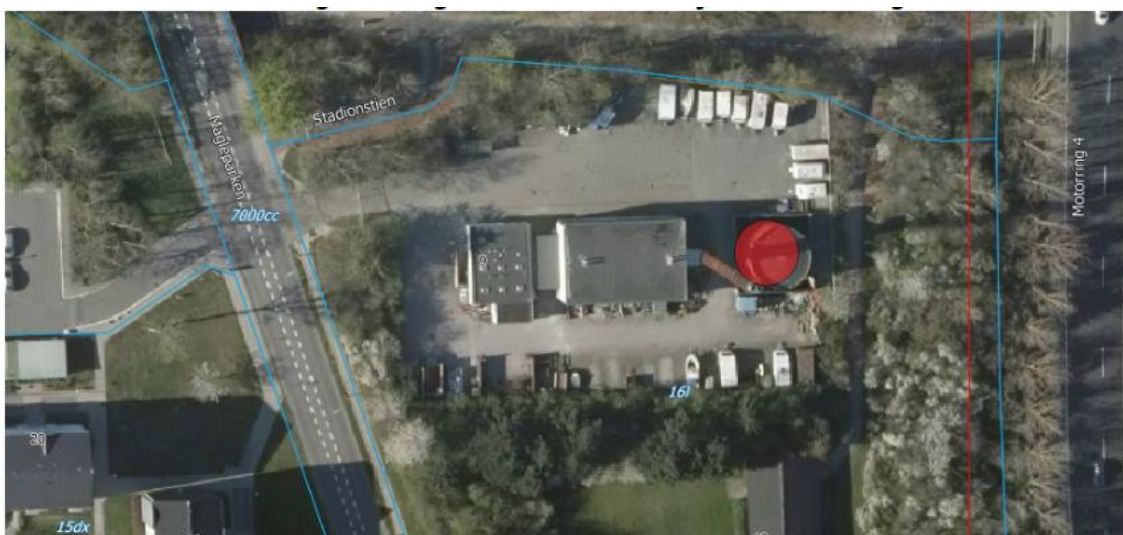

Det betyder bl.a., at det i samarbejde med Ballerup Kommune skal vurderes, om der skal ansøges om § 8 tilladelse efter jordforureningsloven, hvis der skal foretages anlægsarbejde på ejendommen.

Gennemgang af vilkår i miljøgodkendelse

Vilkårene i miljøgodkendelsen blev gennemgået ved tilsynet, og virksomhedens driftsjournal blev fremvist.

V. Hansen servicerer anlægget og medtager evt. affald i den forbindelse. Gennemgangen af vilkår gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg

Anlægget vil blive omfattet af bekendtgørelse nr. 1535 af 09/12/2019 om mellemstore fyringsanlæg fra den 1. januar 2025.

I den forbindelse gør vi opmærksom på, at bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW skal anmeldes til tilsynsmyndigheden senest den 1. september 2023. Krav til anmeldelsen fremgår af bekendtgørelsens kapitel 8.

De nærmere krav til "bestående" spids- og reserveanlæg afhænger bl.a. af antallet af årlige driftstimer.

Noteret af Marie Jul Ougaard, NIRAS