

Returadresse
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing


**NATURENS
RIGE**

Brænderigårdens Dambrug
(sendt med digital post)


Sagsbehandler
Anders Nørskov Stidsen
Direkte telefon
99741001
E-post
anders.stidsen@rksk.dk
Dato
13. oktober 2022
Sagsnummer
21-012372

Brænderigården - tilsyn 6/10 2022 på baggrund af påbudsvarsel med krav om reduceret udledning af BI5 og fosfor

BI₅-udledningen skal nedbringes, så den ligger mere stabilt omkring 1,2 kg om dagen. De høje toppe skal derfor undgås.

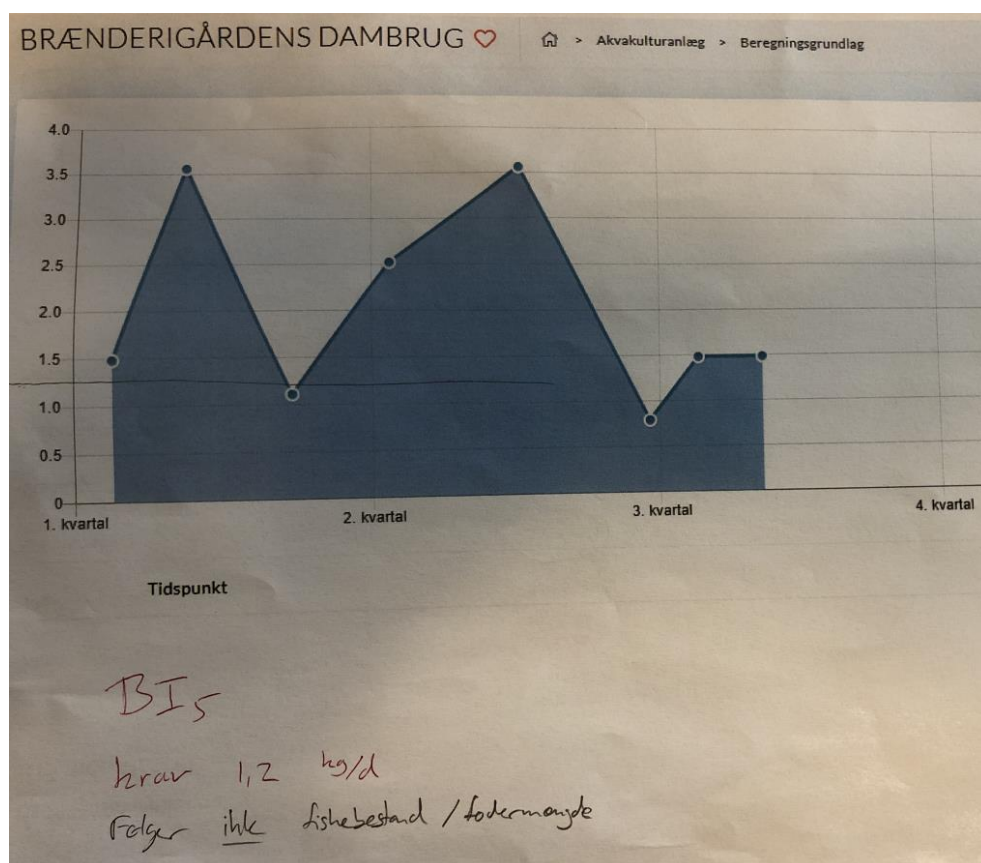

Fosforudledningen skal nedbringes, så den ligger omkring 0,11 kg om dagen. Den høje stigning fra april til august skal undgås.

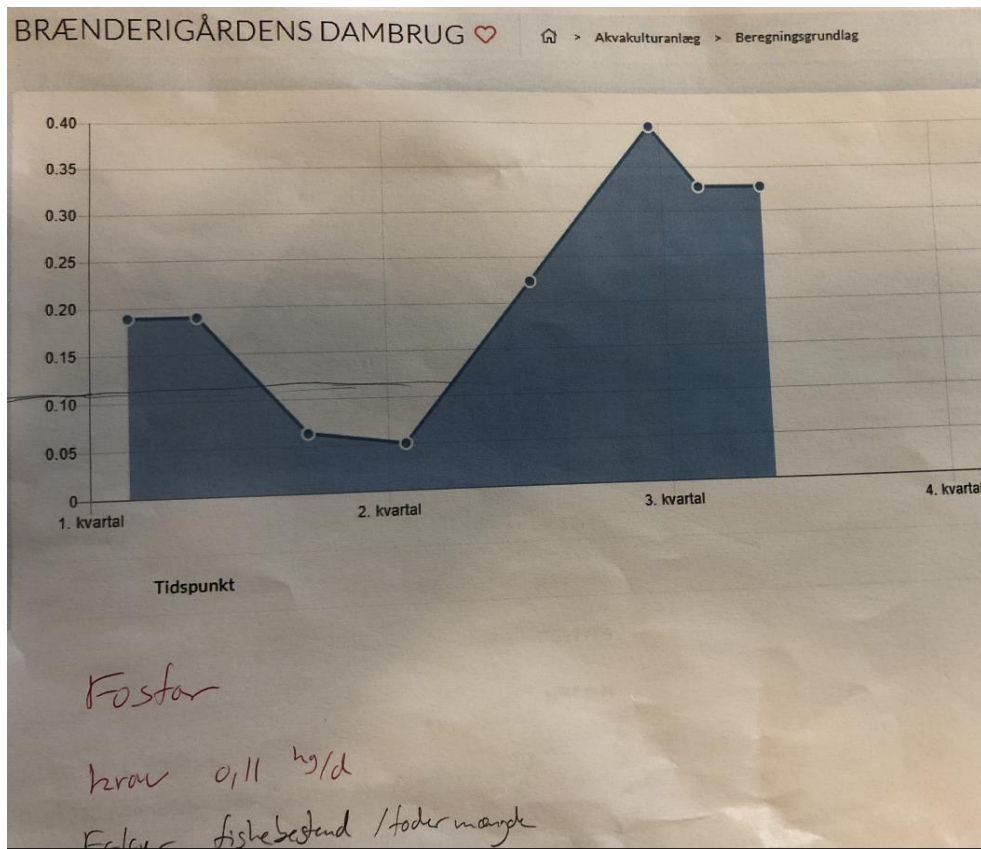

Handlinger

Slambassin med overløbsbassin tømmes som det første, for at undgå overløb til lagunen – kommunen følger op på det punkt sidst i oktober.

Brænderigården vil foretage følgende ændringer:

Interne biofiltre

De nuværende filterelementer udskiftes med bioblokke, som dambruget forventer vil give en bedre rensning.



Eksterne biofiltre

Dambruket vil fylde flere plastikelementer i kamrene og få fordelt vandstrømmen i kamrene, så rensning effektiviseres.



Slamdepot

På tilsynet kunne ses, at der var overløb fra slamdepot med meget farvet spildevand til lagunen. Der er nok en stor kilde til BI_5 og fosfor her.

Hvis ændringen af biofiltre viser sig ikke at være tilstrækkelig, vil dambruget installere pumpe fra slambassin til det eksterne biofilter for at recirkulere slamvandet.

Tidsplan

Opfølgning på tømt slambassin oktober 2022.

Opfølgning på effekt af ændrede biofiltre i februar 2023.

Venlig hilsen

Anders Nørskov Stidsen

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune