



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Skovbygaard
Alstrupvej 32
9700 Brønderslev

Plan og Miljø - Industri
Toftevej 43, 9440 Aabybro
industri@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk

Steen Jakobsen
Direkte 7257 7358
sja@jammerbugt.dk

03-10-2016
Sagsnr.: 06.01.15-P19-4-16

Spildevandstilladelse på Skovbygaard, Alstrupvej 32, V. Hjermit- lev, 9700 Brønderslev. Matr. nr. 28 a V. Hjermit- lev by, V. Hjermit- lev. Cvr. nr. 25576527.

Jammerbugt Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af oliebelastet spildevand fra ejendommen Alstrupvej 32, 9700 Brønderslev til det offentlige spildevandssystem.

Tilladelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, og består i en afgørelse om vilkår for afledning.

De nye vilkår træder i kraft straks ved meddelelsen om afgørelsen.

Vilkår

1. Gyldighedsområde

Spildevandstilladelsen træder i kraft dags dato og omfatter afledningen af oliebelastet spildevand fra vaskepladsen ved Skovbygaard, som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse.

Spildevandet skal tilkobles til det eksisterende spildevandsnet. Kloakarbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.

2. Olieudskilleren

Spildevandet fra vaskepladsen skal inden udledning til kloak ledes gennem sandfang og olieudskiller. Olieudskilleren skal opfylde kravene til en klasse I-udskiller¹.

Der må kun ske udledning fra vandfasen til kloaksystemet. Anlægget skal efterses/tømmes efter behov, dog mindst en gang årligt.

¹ En klasse I-olieudskiller er defineret ved at middelværdien af udløbskoncentrationen i en nærmere defineret testsituation er max. 5 mg/l og største enkeltværdi er max. 10 mg/l i Dansk standard "Udskillere til letflydende væsker /f.eks. olie eller benzin) – del 1", DS/EN 858-1:2002 (1. udgave).

Skovbygaard har ansvaret for at aftale eftersyn/tømning, transport og bortskaffelse af affaldet, og skal på anmodning fra Jammerbugt Kommune dokumentere, at anlægget tømmes og at affaldet bortskaffes i overensstemmelse hermed.

Hvis der konstateres fejl, skader eller andre uregelmæssigheder, skal olieudskillerne efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester.

3. Kontrolregler

Der skal etableres en målebrønd ved anlægget, hvor der kan udtages spildevandsprøver. Prøverne skal kunne udtages under normal drift, efter olieudskilleren og uden opblanding med sanitært spildevand.

Der fastsættes ingen analysefrekvenser for kontrol af spildevandstilladelsens indhold af olie, men analyser kan senere komme på tale efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

4. Årsoppgørelse

Skovbygaard skal løbende føre driftsjournal over følgende forhold:

- Forbrug af vand
- Resultat af eventuel spildevandsanalyse
- Tømning af olieudskilleren
- Bortskaffelse af slam

Driftsjournalen skal gemmes hos Skovbygaard i mindst 5 år og være tilgængelige for Jammerbugt Kommune.

5. Kemikalier / Hjælpemidler

Skovbygaard må som udgangspunkt ikke aflede andre kemiske stoffer og produkter med spildevandet fra produktionen efter rensning, end rester af olie, som oplyst i ansøgningen.

Der er oplyst, at der anvendes damprensere/hedtvandsrensere. Der anvendes ikke sæbemidler

Kemikalieaffald skal bortskaffes som farligt affald og må ikke udledes sammen med spildevandet.

6. Uheld

Ved uheld eller driftsforstyrrelser, hvor uønskede stoffer (kemikalier, olie og lignende) tilledes kloaksystemet, kontaktes Jammerbugt Forsyning A/S på tlf. 7257 9920.

Udenfor den normal åbningstid kontaktes driftspersonale på rensenanlægget direkte på 7257 8920.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune, faggruppe Industri (mail: industri@jammerbugt.dk) i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden.

Der skal af redegørelsen fremgå hvilke tiltag, der er eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidige forureningshændelser.

Baggrund

Anlægget benyttes af Skovbygaard, CVR-nr.: 25576527.

Skovbygaard er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 540 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomheder.

Kontaktperson i forbindelse med virksomhedens miljøforhold er ejer Kasper Nielsen tlf. 22 20 41 27, mail kasper-nielsen74@hotmail.com.

Murerfirmaet Peter Juul Aps, Løkkensvej 216, 9700 Brønderslev. Mail pj@pjas.dk har den 24. august 2016 søgt om etablering af indendørs vaskeplads, herunder også etablering af nyt olieudskilleranlæg.

Oplysningerne er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse, og belastningen er vurderet og beskrevet i den spildevandstekniske vurdering.

Et udkast til spildevandstilladelsen har været i partshøring hos Skovbygaard og Jammerbugt Forsyning A/S i 14 dage.

Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Spildevandsteknisk beskrivelse

Peter Juul Aps, Løkkenvej 216, 9700 Brønderslev har sendt en byggeansøgning til Jammerbugt Kommune om opførelse af en tilbygning på 772 m² til eksisterende hal på ejendommen.

Jammerbugt kommunen har den 10. august 2016 meddelt byggetilladelse hvor der i tilladelse stod at der kræves speciel tilladelse i forbindelse med etablering af en indendørs vaskeplads. Vi har efterfølgende den 24. august 2016 modtaget ansøgningsmateriale i forbindelse med etablering af udskilleranlæg med efterfølgende tilkobling til offentlig kloak.

Spildevandet fra Skovbygaard på Alstrupvej 32 består af oliebelastet spildevand fra vaskehal til rengøring af skovningsmaskiner. Al spildevand ledes via det offentlige kloaksystem til renseanlægget i Pandrup, hvor det renses, før det ledes til Limfjorden.

Vaskepladsen placeres på en impermeabel belægning med fald mod afløb.

Vaskepladsen i hallen er på 270 m² med afløbsrist i midten.

Spildevandet fra den indendørs vaskeplads afledes gennem sandfang på 2,5 m³, hvor spildevandet herefter løber til en coalescens olieudskiller fra Wavin EuroPEK ROO m/oliealarm kl. 1, med en kapacitet på 10 l/s og 150 liter i opsamlingsvolumen. Olieudskilleren er med integreret flydelukke. Den samlede maximale spildevandsbelastning er på 9 l/s. Der laves en prøvetagningsbrønd til udskilleranlægget inden spildevandet løber til den eksisterende skel- /samlebrønd.

Vurdering

Processpildevandet fra vaskepladsen vil indeholde rester af olieprodukter.

Dimensioneringen sandsynliggør, at anlægget kan behandle processpildevandet, hvis anlægget tilses og tømmes som foreskrevet i tilladelsen.

Sammenfattende vurderer Jammerbugt Kommune, at spildevandsmængden og sammensætningen ikke udgør nogen væsentlig belastning af kloaksystemet, renseanlægget eller vandkredsløbet.

Afledningen fra Skovbygaard til Jammerbugt Forsyning A/S spildevandsanlæg ligger indenfor rammerne i Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Tilladelsen er givet under forudsætninger beskrevet i vilkårene samt oplysninger i ansøgningsmaterialet.

Hvis de i ansøgningen beskrevne forhold ændres væsentligt, bortfalder denne tilladelse. Det vil sige, at hvis virksomheden udvides eller hvis der sker en ændring i produktionen, der medfører øget mængde eller ændring i sammensætningen af spildevandet. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand.

Jammerbugt Kommune forbeholder sig ret til at ændre i vilkårene i tilladelsen, såfremt forholdene i recipienten, på renseanlægget, i kloaknettet eller renere teknologi på produktionsområdet m.v. taler for en ændring.

Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Hvis du klager over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klager skal være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvilket vil sige onsdag den 2. november 2016. Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler gebyret på 500 kr. Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Nærmere vejledning om gebyr findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.

Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen/tilladelsen, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Kontakt

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til indholdet i dette brev, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 7257 7358 eller mail sja@jammerbugt.dk.

Venlig hilsen

Steen Jakobsen


Kopi sendt til:

- Ejerne Bitten Boelt Nielsen og Kasper Nielsen
- Murerfirmaet Peter Juul Aps, mail: pj@pjas.dk
- Jammerbugt Forsyning A/S, e-mail: administration@jfas.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitution Nord, e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnjammerbugt-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftsradet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk


Bilag:

- Ansøgning med tegninger og kloakplan
- Produktblad for aktuelle olieudskilleranlæg

- ~~TN: TAGNEDLØB~~
- ~~AR: AFLØBSRIST I VASKEHAL~~
- ~~SF: SANDFANGSBRØND~~
- ~~OU: OLIEUDSKILLER~~
- ~~PB: PRØVEUDTAGNINGSBRØND~~
- ~~VR: Ø 600 SANDFANGSBRØND MED RIST/VANDLÅS~~
- ~~SB: EKSIST. SKELBRØND~~

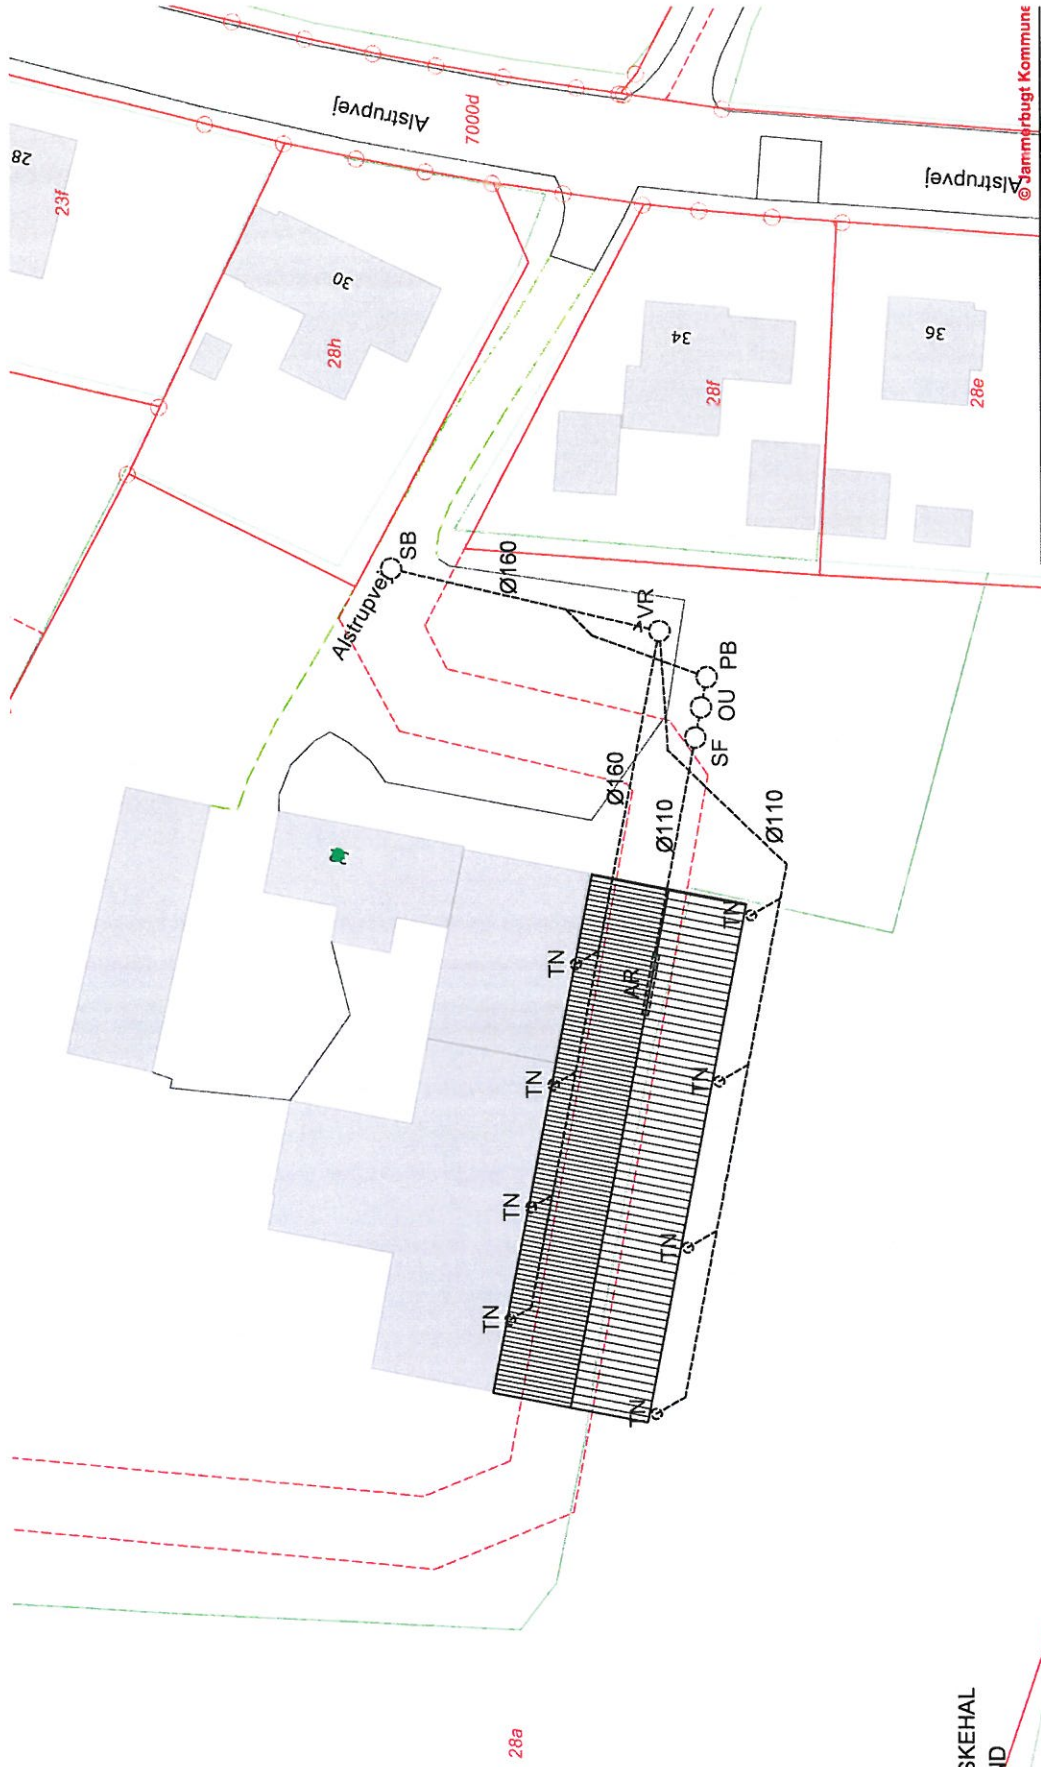

Denne tegning tilhører Murefirmaet Peter Juul ApS, og må ikke anvendes til andet formål uden tilladelse.

Rev.	Dato	Sign.
 Peter Juul ApS Murer - Tomrer - Aut. Kloakmester		
Løkkenvej 216 9700 Brønderslev Tlf. 98 83 85 85 - Fax. 98 83 87 87 www.P.Jas.dk- info@P.Jas.dk		
Kunde:	Skovbygaard v. Kasper Nielsen	
Arb. plads:	Alstrupvej 32, V. Hjermitsevej - 9700 Brønderslev	
Projekt:	Ny vaskehal og tørreri / åben hal	Mål: 1:500
Tekst:	Situationsplan	
	Dato:	14.07.2016
	Sagsnr:	-----
	Sign:	JDT
	Rev:	xx.xx.xxxx
	Tegn.nr:	(99).1.01



CONNECT TO BETTER

Spildevand / Behandling og Rensning / Olie- og benzinudskillere /



EuroPEK ROO NS10 m/olie alarm kl. 1 sort

+8535605

Generel information

EAN	5708525428488
Varenummer	+8535605
VVS nr.	223203410
DB nr.	1456905

Beskrivelse

Produkttype	Klasse 1 udskiller
Materiale	PE
Farve	Sort
Ø	10

Pakkemetode

Vægt	98.259 kg
Volume	2.41 m ³
Minimum ordreantal	1 Stk.