


Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget




Copyright Billund Kommune – SDFE – GST – COWI – Kortdata er kun vejledende.

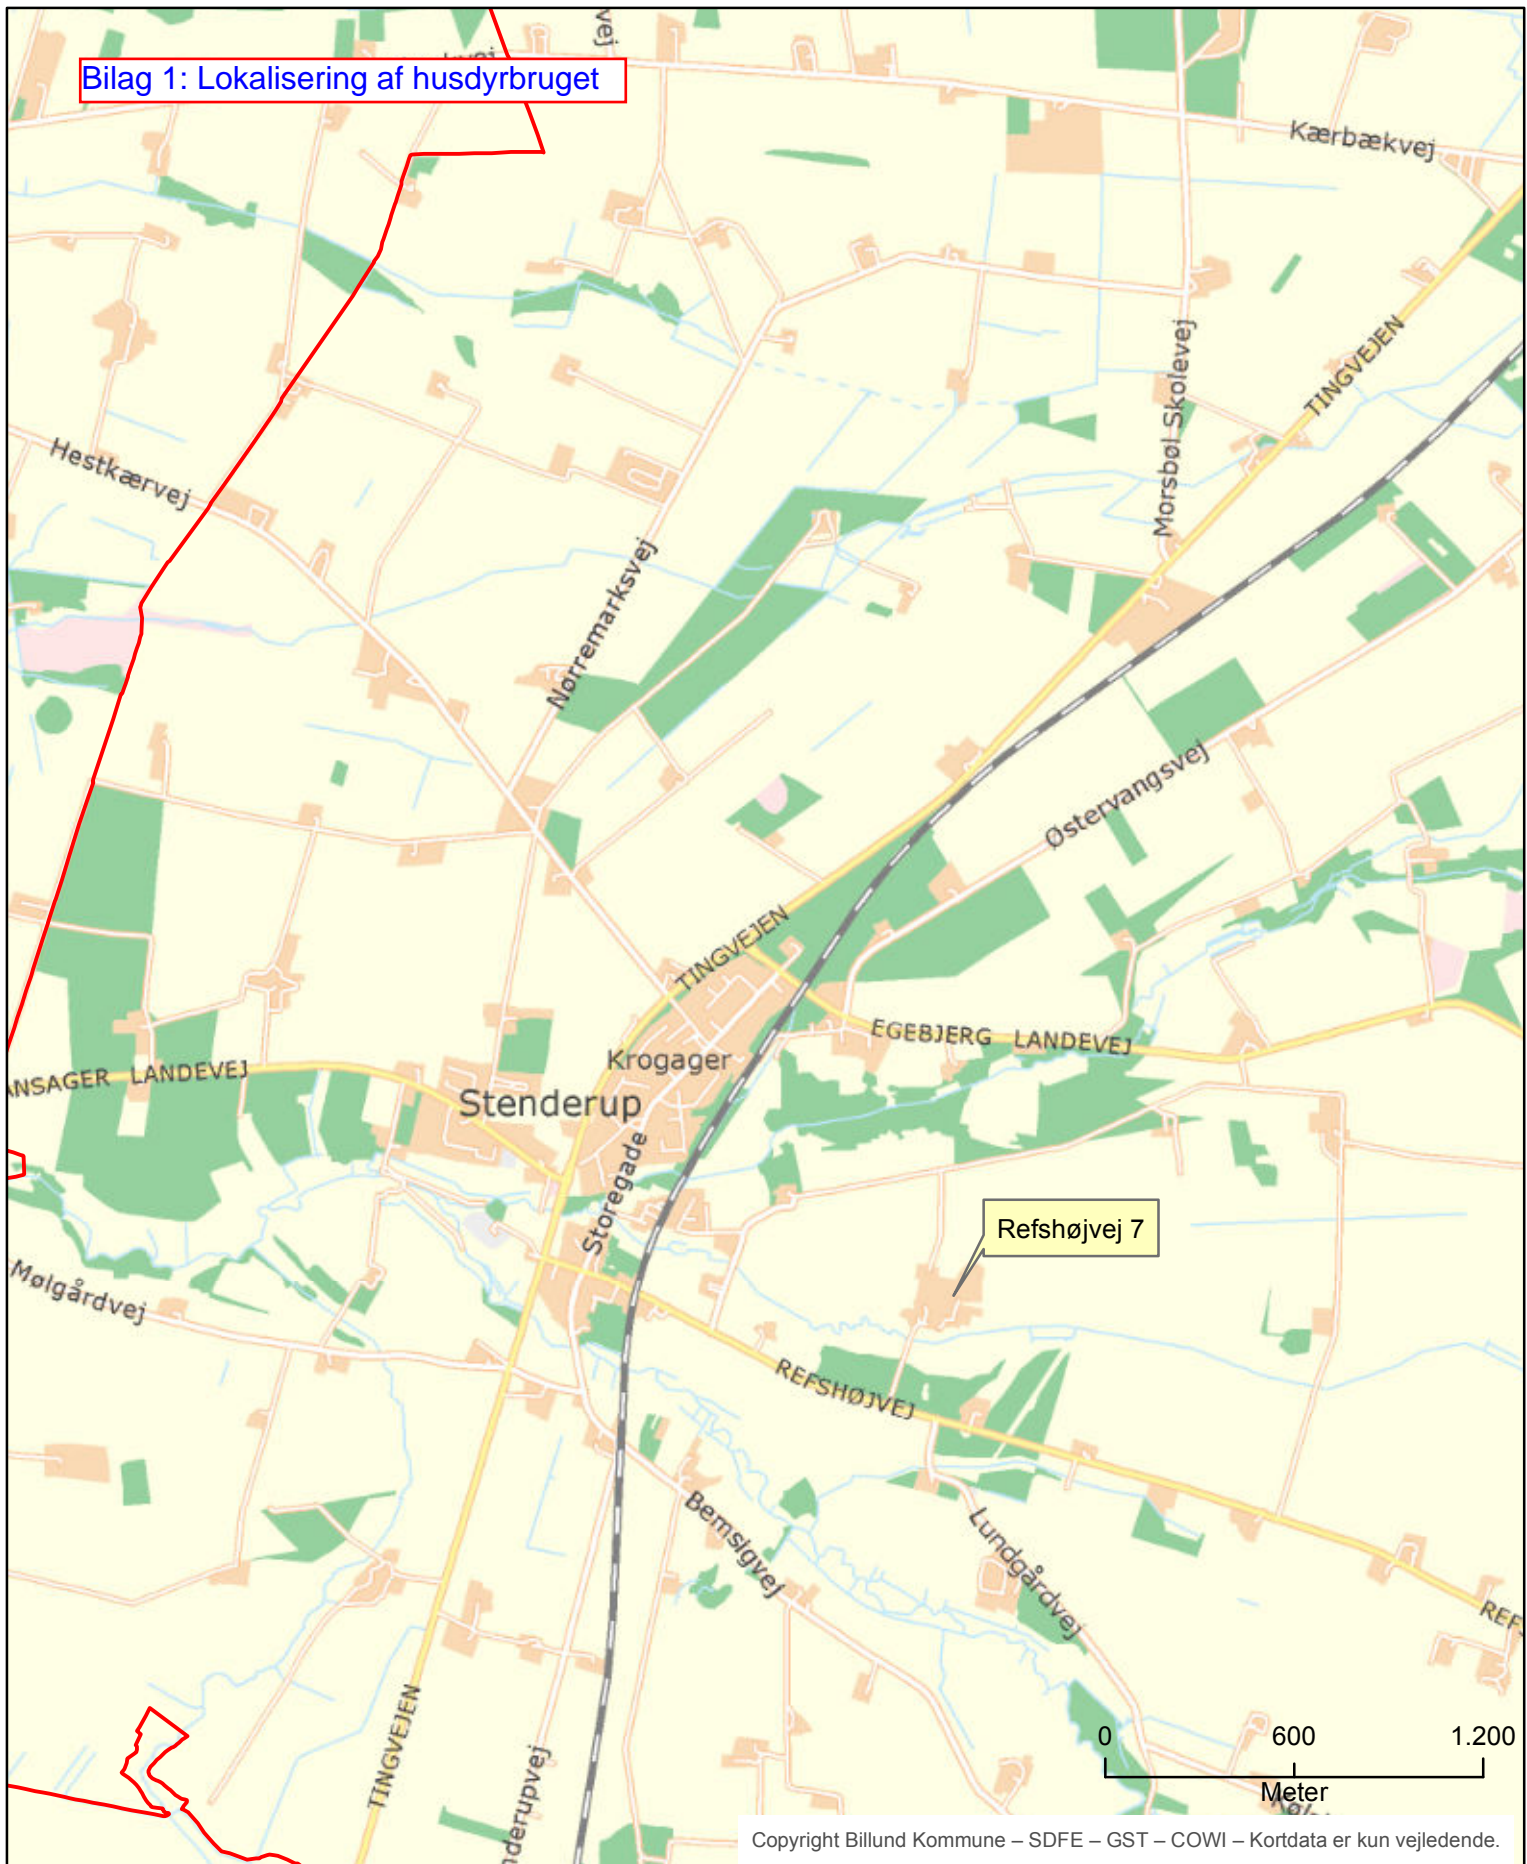

Refshøjvej 7. 7200 Grindsted




 Billund Kommunegrænse

MÅLFORHOLD: 1:24.000	TEGNING NR.: Bilag 1
DATO: 16-02-2018	
TEGNET AF: rhs	REV.:

Bilag 2: Husdyrbrugets indretning



Bilag 2A: Husdyrbrugets eksisterende indretning

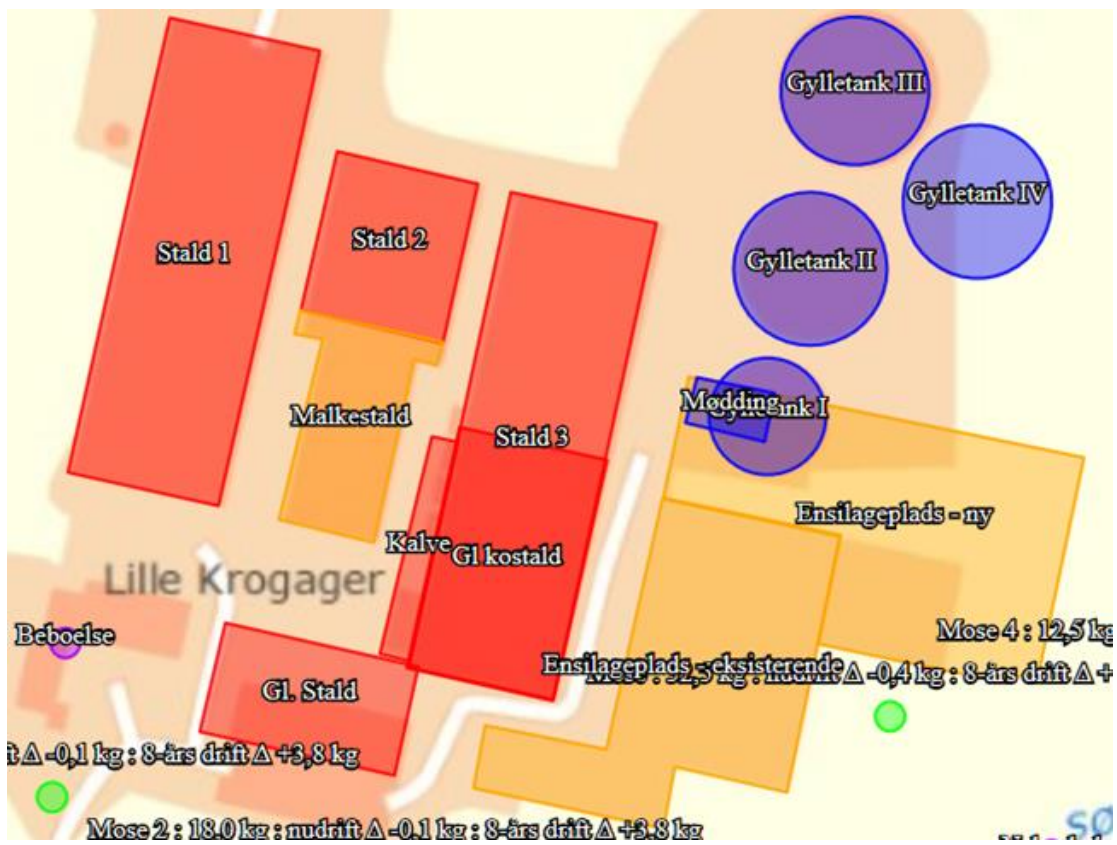

Bilag 2B: Husdyrbrugets fremtidige indretning


Bygning	Grundplan (m ²)	Bygnings-højde (m)	Taghældning (grader)	Ventilation	Anvendelse
Stald 1	4244	9	20	Naturlig	Dyr
Stald 2	1390	9	20	Naturlig	Dyr
Stald 3	4250	9	20	Naturlig	Dyr
Kalve	375	3		Naturlig	Dyr
Malkestald	1300	8	20	Naturlig	
Ensilageplads	3700	3			Ensilage
Ny ensilageplads	3500	3			Ensilage
Gylletank II	1020	9			Gylle
Gylletank III	900	9			Gylle
Gylletank IV	950	9			Gylle
Mødding	228				Dybstr.

Bilag 2C: Bygninger og anlæg


Bygning	Bygningsmaterialer/farver
Stald 1	Gråt tag, beton og røde stål plader
Stald 2	Gråt tag, beton og røde stål plader
Stald 3	Gråt tag, beton og røde stål plader
Kalve	
Malkestald	Gråt tag, beton og røde stål plader
Ensilageplads	Beton
Ny ensilageplads	Beton
Gylletank II	Beton
Gylletank III	Beton
Gylletank IV	Beton

Bilag 2D: Materialer


Bilag 3: Eksisterende stalde og gulvsystemer

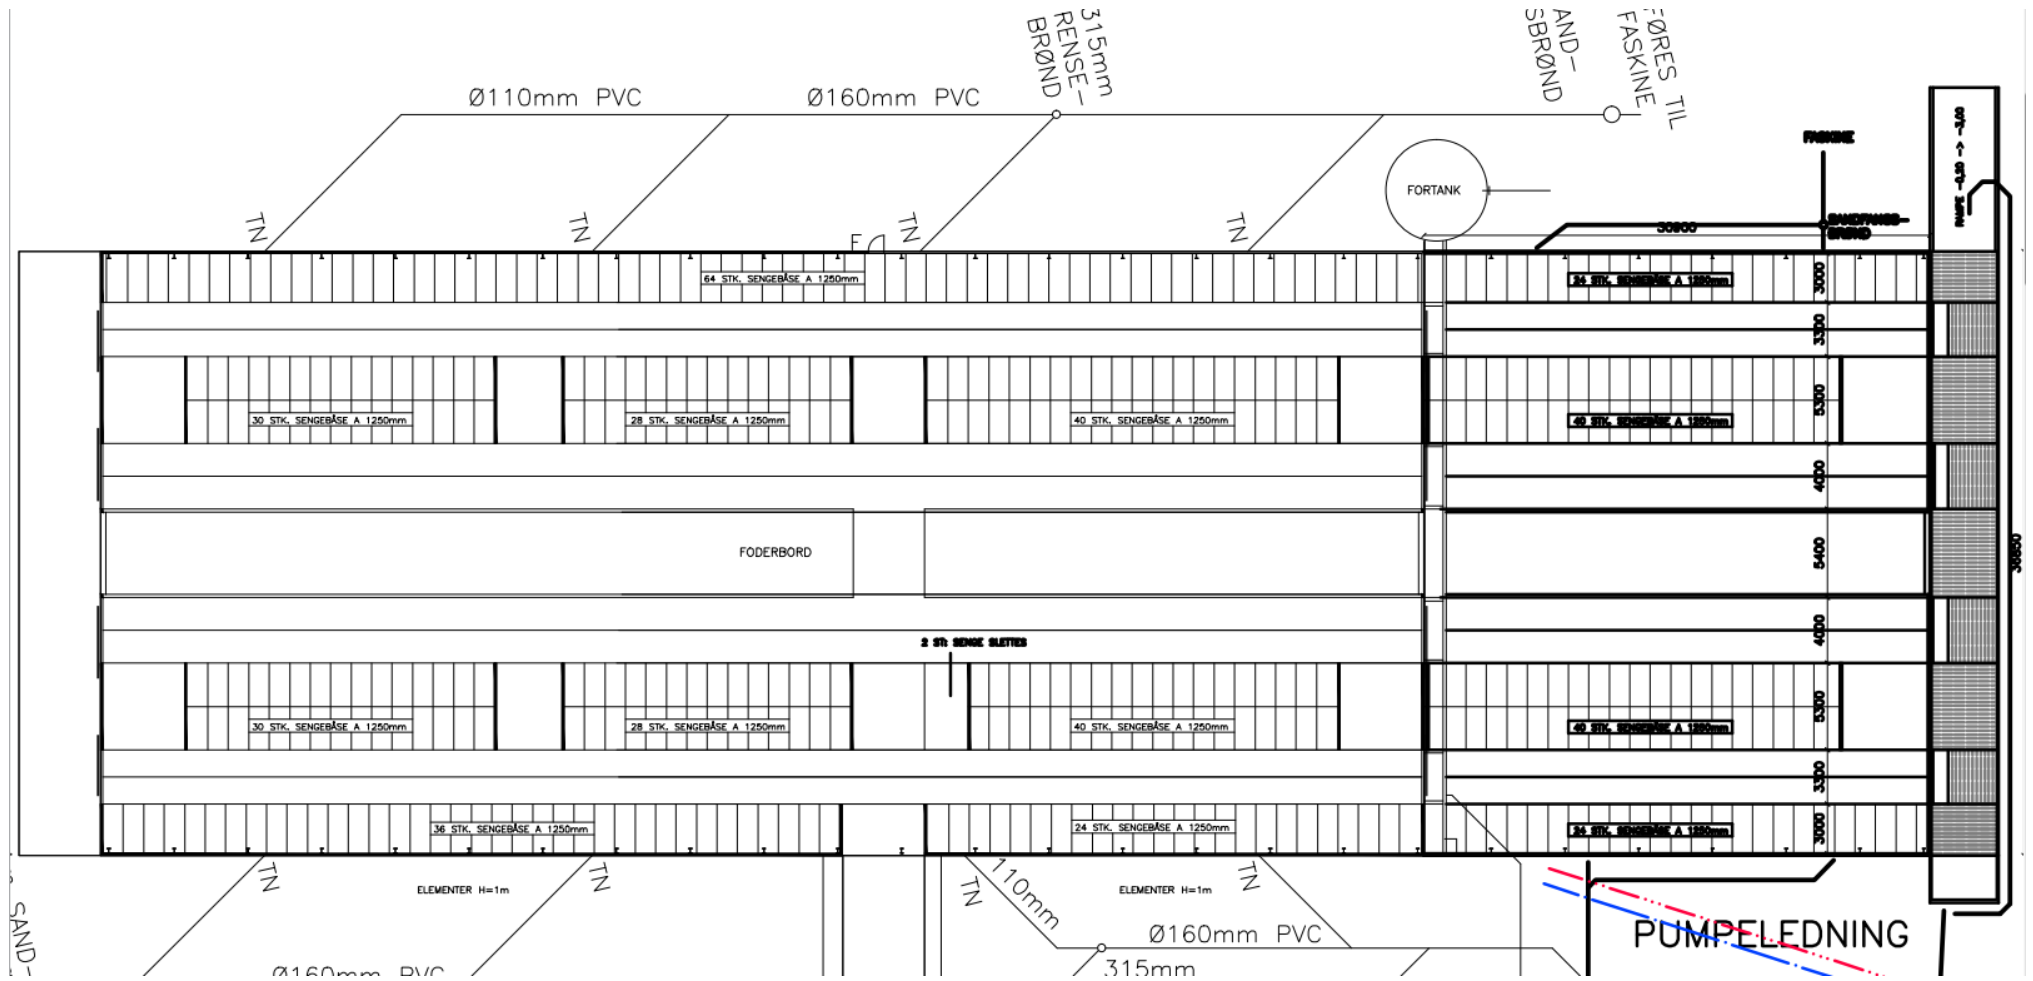


Figur 3A: Stald 1

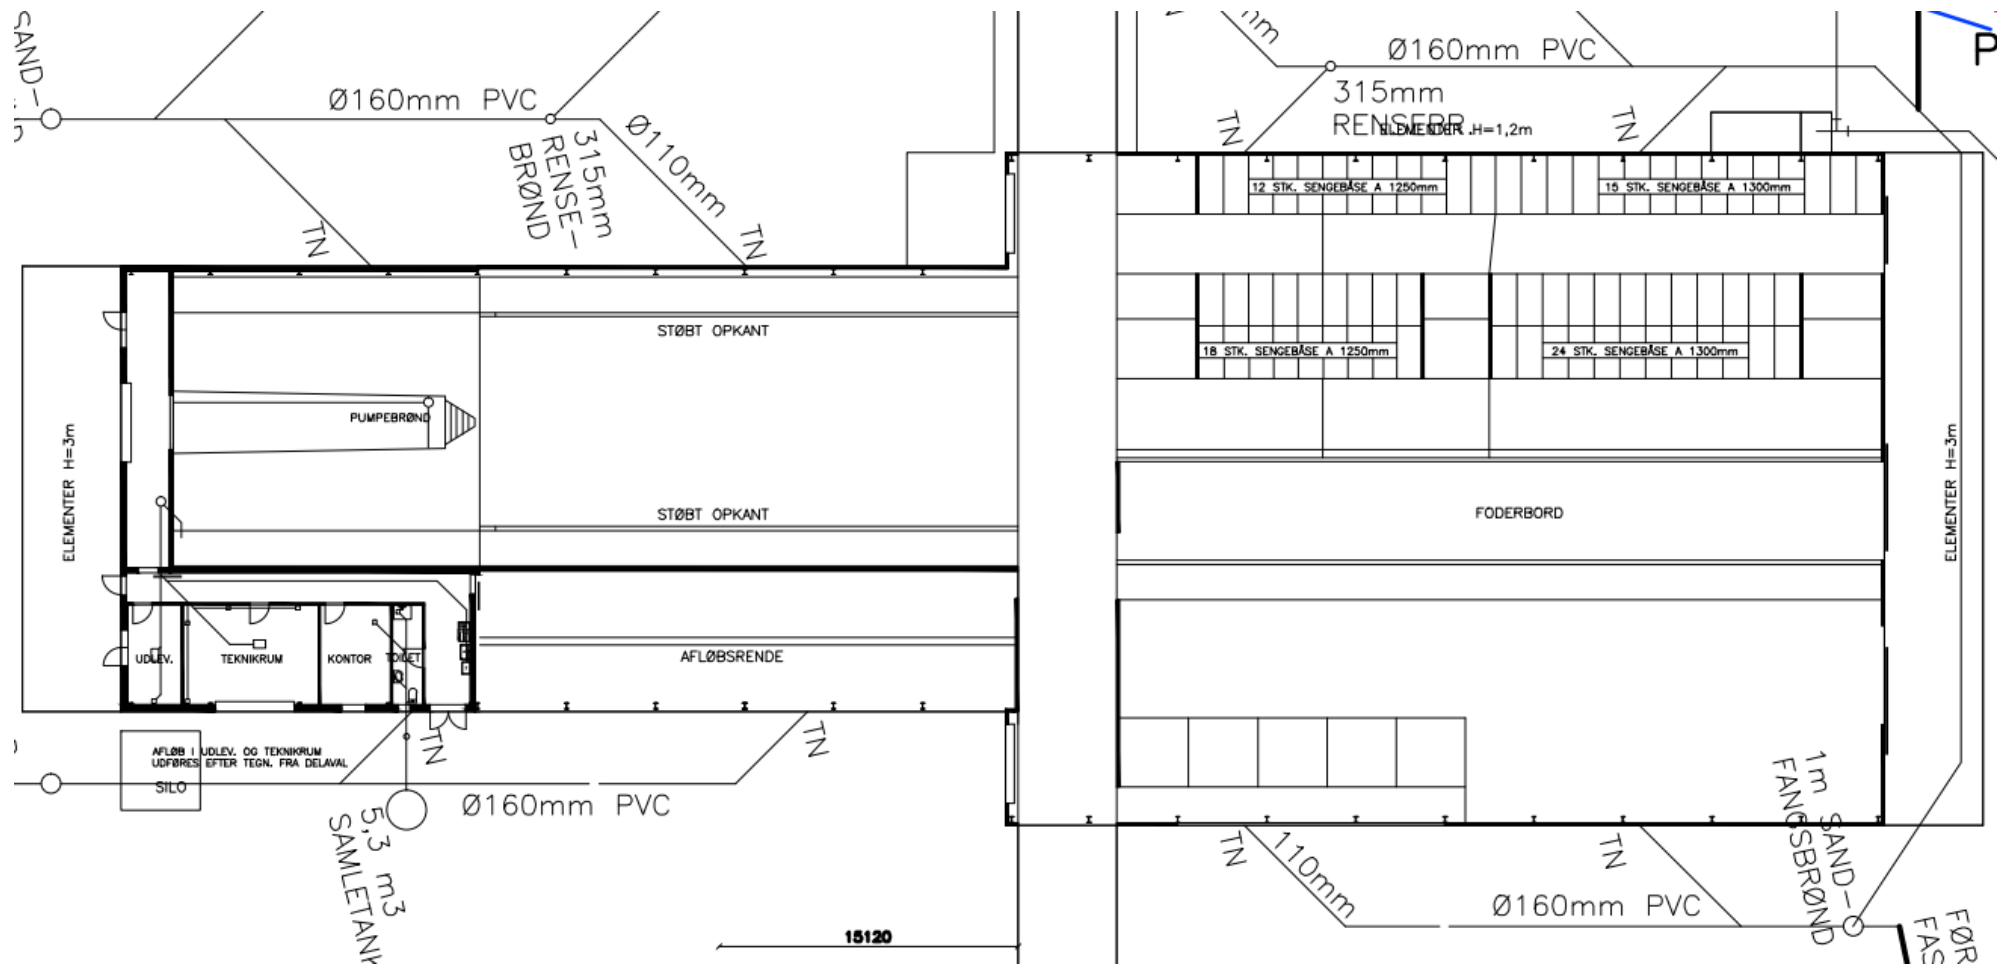

Figur 3B: Stald 2

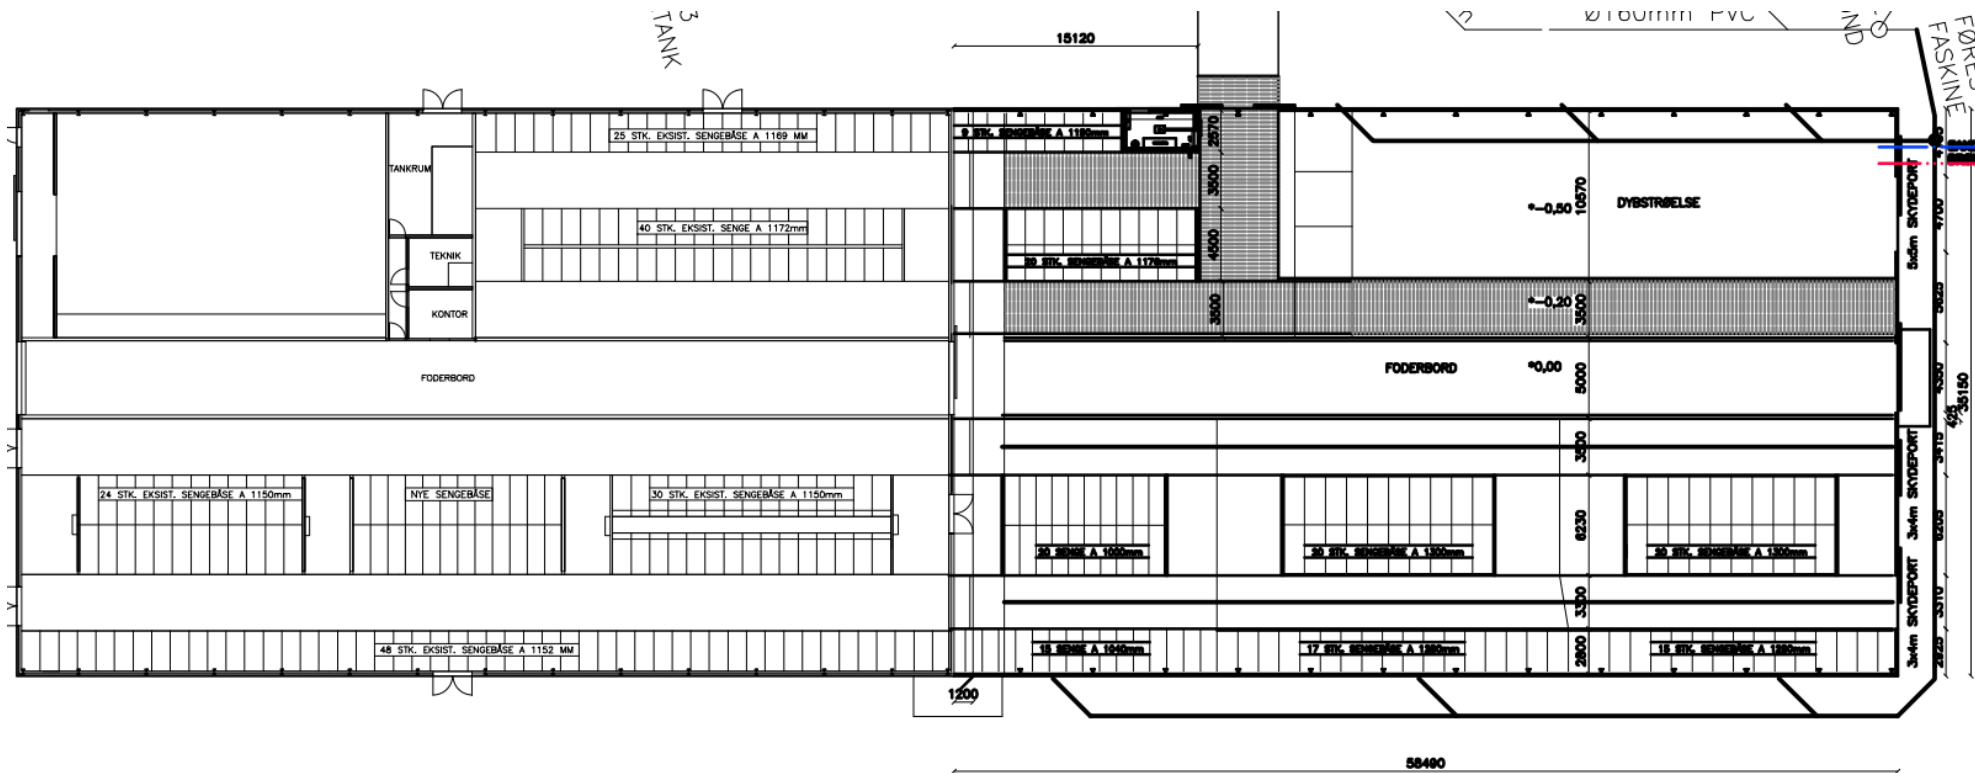

Figur 3C: Stald 3

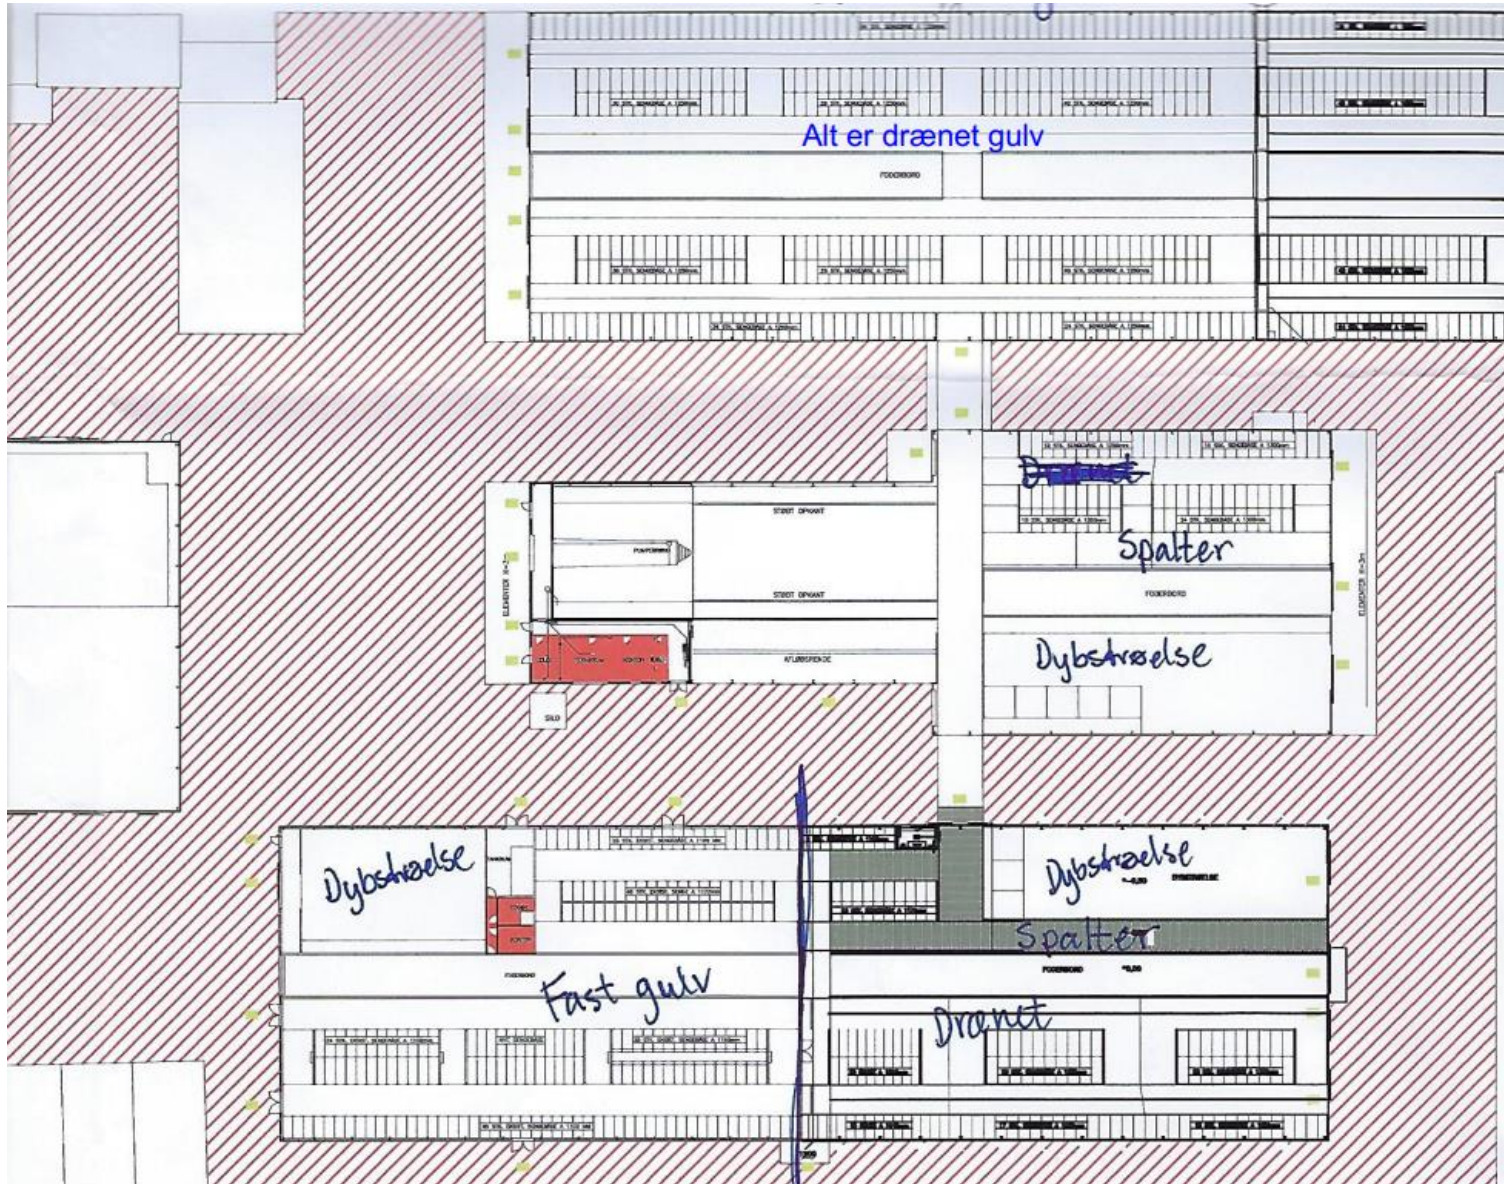

Figur 3D: Gulvsystemer

Bilag 4: Beskyttet natur indenfor 1.000 m fra anlægget



Copyright Billund Kommune – SDFE – GST – COWI – Kortdata er kun vejledende.



- - - Beskyttede vandløb
- / / / / Kategori 3-natur - potentiel ammoniakfølsom skov

MÅLFORHOLD:	1:10.000	TEGNING NR.:	Bilag 4
DATO:	18-04-2018		
TEGNET AF:	MHA	REV.:	

Bilag 5: Vilkår i miljøgodkendelse af 18. februar 2014

Indretning og drift:

1. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen. Anlæg skal opføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i den miljøtekniske beskrivelse.
2. Før etablering af nye anlæg skal der indhentes byggetilladelse iht. byggereglementet fra Billund Kommune.
3. Godkendelsen bortfalder, såfremt de ansøgte bygge- og anlægsarbejder ikke er udnyttet senest 5 år efter godkendelsens meddelelse. Det fremgår af Husdyrlovens § 33, at godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder.
4. De for husdyrbruget gældende love og bekendtgørelser skal stedse efterleves, uanset at de der nævnte krav/regler kan være en skærpelse af de stillede vilkår i denne miljøgodkendelse.
5. Vilkår vedr. drift skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
6. Ændring af ejerforhold eller ansvar for driften skal meddeles Billund Kommune senest 1 måned efter ændringen.

Anlæg

Vilkår til nye gylletanke (bygning nr. 8 og 9 jf. bilag 2 og 3):

7. Ved tankene skal, såfremt beholderen er udstyret med en pumpeanordning, etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle finder sted. Påfyldningspladsen skal dimensioneres med styrke og tæthed som en møddingsplads. Der skal være fald mod afløb, så spild opsamles. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med daglig påfyldning er afsluttet. Opsamlet spildevand skal overpumpes til gyllebeholderen. Rent overfladevand fra pladsen kan opsamles og udsprinkles eller lades nedsivet, når pladsen forinden er rengjort efter brug.

Vilkår til ny gylletank (bygning nr. 9 jf. bilag 2 og 3):

8. Gyllebeholderen skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
9. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen.

Vilkår for staldanlæg:

10. Staldene skal udføres med de i godkendelsens tabel 2 (jf. afsnittet "Driftsbygningerne") anførte staldsystemer.
11. Gulve, jf. Teknologiblad: "Faste drænedede gulve med skraber og ajlefløb (1. udgave, 30.06.2010), skal udføres med ajlefløb, og lysningsarealet til ajlefløb/gylleopsamling maksimalt udgøre 5 % af det samlede gulvareal. Gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.

12. Der skal etableres skrabe anlæg i stalde jf. vilkår 10. Skrabe anlæg skal være installeret med driftsstyring med timer, som skal være indstillet således, at gangarealet ved foderbordet skræbes hver time, mens det øvrige gulvareal skræbes hver 4. time. I stalde, hvor dyrene er udegående en del af året og / eller døgnet, kan skræbning undlades i de tidsrum, hvor dyrene ikke er i stalden.
13. For at forebygge lyspåvirkning fra de fremtidige bygninger skal eventuelle nye udendørs lamper ophænges lavt og med afskærmet lyskilde, så lysets spredning begrænses til det nødvendige operationsområde. Belysning i nye stalde skal anbringes, så lyset ikke kastes ud gennem ventilationsåbninger i bygningens rygning eller ud gennem side- eller gavilventilationsåbninger.

Produktion

14. Godkendelsen omfatter følgende husdyrproduktion (1. august til 31. juli):

Dyretype	Antal	DE*
Malkekøer, tung race	475	664,24
Opdræt, tung race (15 - 24 mdr.)	70	77,64
Opdræt, tung race (6 - 15 mdr.)	100	78,95
Småkalve, kvier og stude, tung race (1 - 6 mdr.)	100	27,83
Småkalve, kvier og stude, tung race (0 - 1 mdr.)	20	4,57
I alt		853,23

**Opgjort på baggrund af beregningsregler i bilag 1, afsnit F, i husdyrgødningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 764 af 28/06/2012) og ved en mælkeydelse på 10.000 kg mælk.*

Det i skemaet anførte antal dyr angiver det tilladte dyrehold. Beregningen af dyreenheder for køerne er sket med baggrund i mælkeydelsen på 10.000 kg mælk. Hvis mælkeydelsen falder til et lavere niveau, kan dette antal DE ikke omlægges til et forøget dyrehold. Såfremt mælkeydelsen overstiger 10.000 kg mælk, skal der ske en tilsvarende reduktion i dyreholdet, så husdyrproduktion ikke overstiger 853,23 DE.

Gødningsopbevaring og håndtering:

15. Husdyrbruget skal til enhver tid kunne dokumentere, at have opbevaringskapacitet for husdyrgødning i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen.
16. Af- og påfyldning af gylletanke skal foregå under opsyn.
17. Markstakke må ikke etableres i nitratfølsomme indvindingsområder eller nærmere end 300 m fra de særlige naturområder, der er omfattet af lovens § 7.

Energi- og vandforbrug

18. Vand- og energiforbrug må ikke væsentligt overstige de i den miljøtekniske beskrivelse nævnte størrelser.

Affald:

19. Husdyrbrugets opbevaring og håndtering af affald skal foregå sådan, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

20. Dagrenovation skal være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning i henhold til Billund Kommunes regulativ for dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra erhverv.
21. Erhvervsaffald, herunder brændbart affald, affald til deponi og farligt affald skal håndteres i henhold til Billund Kommunes affaldsregulativer, som kan findes på kommunens hjemmeside. Genanvendeligt erhvervsaffald skal håndteres i henhold til gældende regler.
22. Animalsk affald skal opbevares på et befæstet areal og overdækkes indtil afhentningstidspunktet således, at der ikke opstår uhygiejniske forhold.
23. Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares

Spildevand /overfladevand

24. Overfladevand fra arealer, hvor der kan ske spild med forurenende foder eller gødning eller opstå anden forurening, må ikke afledes til dræn, vandløb eller nedsivning. Afledningen af ejendommens overfladevand må ikke udvides, inden kommunen har meddelt tilladelse hertil.
25. Tagvand fra bygning 3, 3a, 4, 4a, 5 og 6 skal nedsives i faskiner i overensstemmelse med gældende vejledning, medmindre kommunen har meddelt tilladelse efter spildevandsbekendtgørelsen til anden afledning.

Lugt:

26. Husdyrbruget må ikke give anledning til lugtpåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlige. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtfrembringelse begrænses mest muligt.
27. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at virksomheden giver anledning til væsentlig lugtpåvirkning, skal virksomheden foranledige sagkyndig undersøgelse af husdyrbrugets anlægs- og driftsmæssige kilder til lugtfrembringelse udført og i fornødent omfang iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat krav om sagkyndig undersøgelse, skal myndigheden tilsendes den sagkyndiges redegørelse med anbefalede lugtreducerende tiltag, samt en tids - og handlingsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger.
28. Markstakke med ensilage eller dybstrøelse ikke må anbringes nærmere end 100 meter fra beboelse.

Støj:

29. Virksomheden skal planlægge flest mulig støjende aktiviteter afviklet i dagperioden og være særlig agtpågivende omkring støjfrembringelse i natperioden (kl. 22.00 – 07.00), herunder fra mobile støjkluder.
30. Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau, ved omliggende beboelse og deres udendørs opholdsarealer, må maksimalt udgøre følgende værdier:

Dagtimer			Midlingstid
Mandag-fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB (A)	8 timer

	kl. 18.00 - 22.00	45 dB (A)	1 time
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	55 dB (A)	7 timer
	kl. 14.00 - 22.00	45 dB (A)	4 timer
Søn - og helligdage	kl. 07.00 - 22.00	45 dB (A)	8 timer
Alle dage*	kl. 22.00 - 07.00	40 dB (A)	½ time

*Støjens spidsværdi må om natten (kl. 22.00 - 07.00) ikke overstige 55 dB (A).

Støjgrænserne omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Støjgrænserne gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Til - og frakørsel:

31. Virksomheden skal planlægge mest mulig transport afviklet i dagperioden. Det årlige kørselsbehov må ikke udvides med mere end 10 % i forhold til den i de tekniske beskrivelser angivne.
32. Udstyr, der anvendes til transport og udkørsel af husdyrgødning, skal være tæt og effektivt renholdt ved udkørsel til offentlig vej.
33. Tilkørselsveje og arealer omkring bygningerne, siloerne og gyllebeholdere m.m. skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, jord m.v.
34. Evt. spild skal fjernes efter arbejdets afslutning og/eller samme dag ved arbejdstids ophør.

Støv:

35. Husdyrbruget må ikke give anledning til støvpåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlig. I tørre perioder, hvor transport kan give gener ved beboelser, institutioner m.v., skal virksomheden i nødvendigt omfang tilrettelægge arbejdets udførelse med henblik på at begrænse støvpåvirkning fra transport mellem ejendommen og markerne, herunder om nødvendigt ved anvendelse af støvdæmpende foranstaltninger eller ved indstilling af transporterne under ugunstige vindforhold.

Skadedyrsbekæmpelse:

36. Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse, i henhold til de veterinære bestemmelser.
37. Husdyrbruget ikke må give anledning til fluegener i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlige. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at virksomheden giver anledning til væsentlige fluegener, skal virksomheden foranledige sagkyndig undersøgelse af husdyrbrugets anlægs- og driftsmæssige kilder til fluefrembringelse udført og i fornødent omfang iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat krav om sagkyndig undersøgelse, skal myndigheden tilsendes den sagkyndiges redegørelse med anbefalede fluereducerende tiltag, samt en tids- og handlingsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger.
38. Opbevaring af foder m.m. skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Lys

39. Husdyrbruget ikke må give anledning til lyspåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlige.

Olietank:

40. Olietanke skal drives jf. gældende olietankbekendtgørelse (aktuelt: Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, BEK nr. 1321 af 21/12 2011).

Driftsforstyrrelser og uheld

41. Der skal udarbejdes en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen.
- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
- Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.
- En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, og som kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal indsendes til tilsynsmyndigheden (Billund Kommune), inden de nye stalde tages i brug, og der skal herefter til enhver tid forefindes en opdateret beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

42. Olier og kemikalier skal opbevares således, at væsker ikke kan tilledes jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip.

43. Påfyldningspumper og slanger skal holdes i en sådan tilstand, at de ikke giver anledning til spild. Påfyldning af brændstof på traktorer og andre landbrugsmaskiner skal ske på betonlagt plads, der er indrettet på en sådan måde, at evt. spild ikke medfører risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand og afløbssystemer. Tankpistol må ikke kunne fastlåses i åben stilling under påfyldning, medmindre pistolen er udstyret med en automatisk stopfunktion, som afbryder pumpning, når tanken er fuld.

44. Ved uheld, som medfører risiko for forurening af miljøet, skal virksomheden straks foretage alarmering af alarmcentralen på telefon nr. 112, og afværgeforanstaltninger jf. beredskabsplanen skal iværksættes.

Udbringningsarealer

45. Husdyrbrugets udbringningsarealer fremgår af kortbilag 1. Ændringer i udbringningsarealer, der ligger udover kortbilaget, skal anmeldes til Billund Kommune for vurdering af arealernes følsomhed.

46. På bedriftens 153,74 ha udbringningsarealer (jf. kortbilag 1) må maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til 338 DE (33.800 kg N og 4.901 Kg P) pr. planår (1/8-31/7), og således at der ikke udbringes mere end 2,20 DE/ha. Gødning herudover kan afsættes til biogasanlæg.

Der må ikke tilføres anden organisk gødning til bedriftens arealer. Dog kan der i perioden indtil miljøgodkendelsen er fuldt udnyttet, og i eventuelle år uden udbringning af husdyrgødning suppleres med anden organisk gødning under forudsætning af,

- at kvælstoftabet fra markerne ved anvendelse af anden organisk gødning ikke overstiger det kvælstoftab, der vil være ved den godkendte drift.

- at den udbragte mængde fosfor ved anvendelse af anden organisk gødning, ikke overstiger den udbragte mængde fosfor ved den godkendte drift.
- at reglerne i den til enhver tid gældende Slambekendtgørelse¹ er overholdt.

Der skal indsendes dokumentation herfor i forbindelse med anvendelsen af anden organisk gødning.

47. Der skal på bedriftens udbringningsarealer være mindst 30 % ekstra efterafgrøder, udover de til enhver tid gældende generelle krav om efterafgrøder. De ekstra efterafgrøder skal følge de samme regler, som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode, eftervirkning og kvælstofgødskning. De ekstra efterafgrøder kan dog ikke spares op, men skal etableres hvert år og kan ikke erstattes af andre alternativer.
48. Bedriftens egne og forpagtede græsningsarealer (jf. kortbilag 1) må udelukkende tilføres husdyrgødning ved afgræsning med et maksimalt dyretryk svarende til 0,74 DE/ha pr. planår (1/8-31/7). Der må derudover ikke tilføres arealerne husdyrgødning eller anden organisk gødning som f.eks. affald. Der må ikke ske tilskuds fodring på arealerne.
49. Den del af mosen, som fremgår af bilag 11, skal afgræsses med et dyretryk svarende til minimum 0,3 DE/ha pr. planår og maksimum 0,5 DE/ha pr. planår. Dyrene må tidligst sættes på arealet den 15. juli og skal derpå minimum afgræsse arealet 3 måneder, medmindre særlige vejræssige forhold forhindrer dette. Såfremt der anvendes kvæg, bør det være ekstensive racer såsom Galloway, Skotsk Højland, Angus, Dexter, Skovracen eller lignende. Der må ikke ske tilskuds fodring på arealet.
50. Der skal etableres en 10 meter bred dyrkningsfri bræmme på udbringningsarealerne 103 og 115, som angivet på kortbilag 11.
51. Der skal etableres en 10 meter bred bræmme på udbringningsarealerne 101, 110, 111, 113, 121, 125 og 126, som angivet på kortbilag 10 og 11. I bræmmen må jorden ikke bearbejdes fra høst til 1. marts, der må ikke dyrkes vintersæd, og al jordbearbejdning skal ske parallelt med grænsen mellem udbringningsarealerne og naturarealerne.

Bedste anvendelige teknik (BAT)

52. Der skal anvendes lavenergibelysning i de nye staldbygninger (bygning nr. 8 og 9 jf. bilag 2 og 3), og lyskilderne i de eksisterende driftsbygninger skal erstattes med energibesparende lyskilder, efterhånden som de skal udskiftes.
53. På tilsynsmyndighedens anmodning skal virksomheden redegøre for, at husdyrbrugets anlæg og drift er i overensstemmelse med de i bilag 4 oplyste teknikker. Tilsynsmyndigheden kan stille krav til, i hvilken form redegørelsen skal leveres, herunder f.eks. procedurebeskrivelser, driftsregistreringer, regnskabsforhold mv.
54. Mælkekøleanlægget skal kontrolleres og vedligeholdes således, at det altid kører energimæssigt optimalt.

Tilsyn og kontrol/Egenkontrol:

55. Der skal på husdyrbruget føres egenkontrol med den til enhver tid gældende produktion. På tilsynsmyndighedens anmodning og ved miljøtilsynets besøg på ejendommen skal forevises en opgørelse med tilhørende bilag over produktionen, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år.

¹ BEK nr. 1650 af 13/12/2006. Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål

56. Der skal til enhver tid over for kommunen kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner for de seneste 5 år, som kan dokumentere, at husdyrgødningen udbringes i henhold til gældende lovgivning samt i overensstemmelse med de i denne godkendelse stillede vilkår.
57. Husdyrbruget skal føre egenkontrol med energi, vand og råstofforbrug.
58. Der skal på husdyrbruget føres journal til egenkontrol af overholdelse af vilkår omkring afgræsning af mosen (vilkår 45). Journalen skal indeholde dato og antal individer for alle flytninger af dyr til og fra mosen. Journalen skal gemmes i 5 år og forelægges tilsynsmyndigheden på forlangende.
59. Såfremt tilsynsmyndigheden modtager støjklager fra husdyrbrugets drift og produktion, er husdyrbruget på tilsynsmyndighedens anmodning forpligtet til at føre følgende egenkontrol:

For egen regning skal husdyrbruget dokumentere, at de stillede støjkrafter er overholdt. Dokumentation kan maksimalt kræves én gang pr. år, hvis støjgrænserne er overholdt. Målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller en person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på maksimalt ± 3 dB(A).

Resultaterne af målinger og beregninger skal være afrapporteret til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter at tilsynsmyndigheden har fremsat anmodning herom.


60. Skraberanlæg skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
61. Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at husdyrbrugets skraberanlæg er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbogen med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end 2 uger.

Ophør

62. Ved ophør af bedriften skal stalde, gyllekanaler/kummer, gødningsopbevaringsanlæg mv. tømmes og rengøres. Gødningsrester og spildevand skal bortskaffes efter gældende regler. Al affald skal bortskaffes i overensstemmelse med ovenstående vilkår for affaldsbortskaffelse.

Bemærkninger til godkendelsen:

64. Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Billund Kommune som værende indenfor rammerne af denne godkendelse.

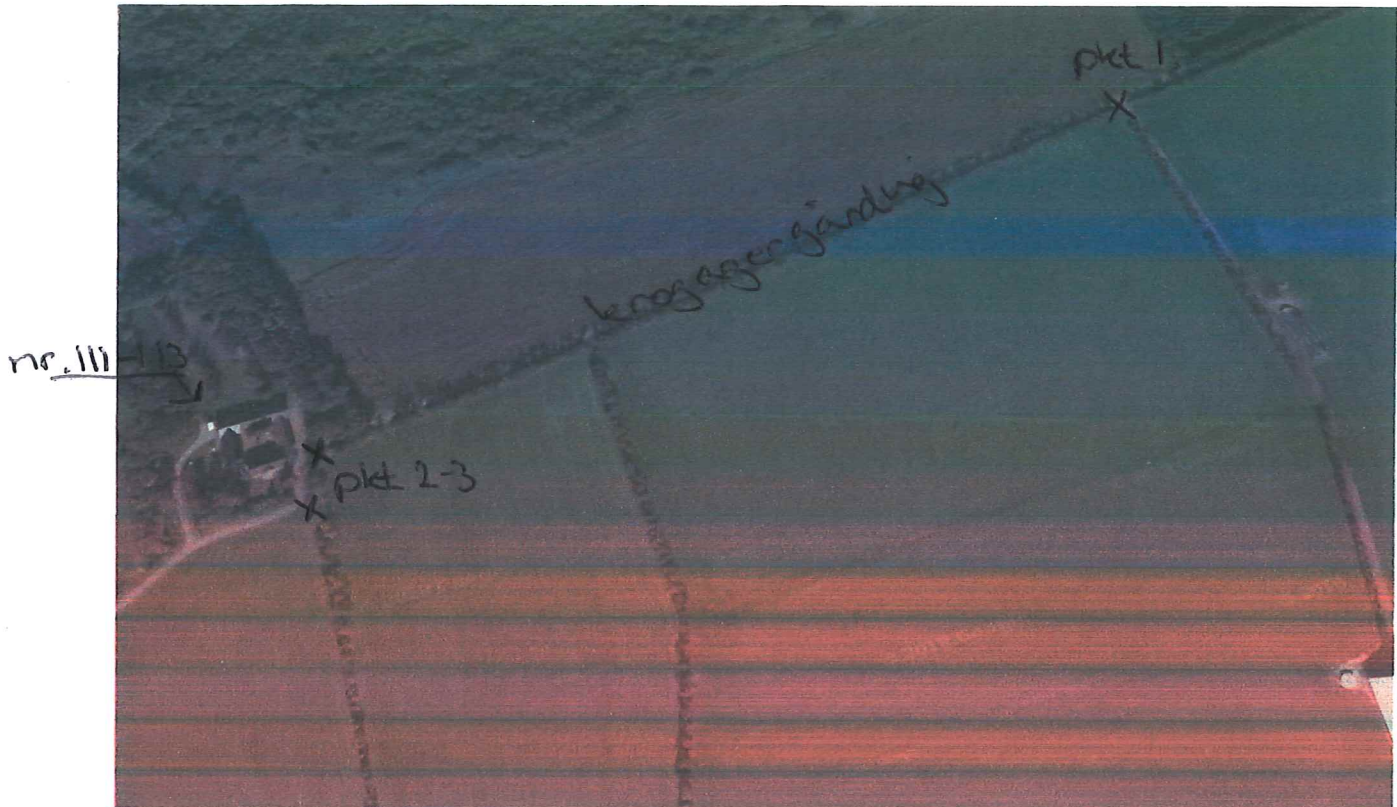

ang. udvidelse på retshøjvej 7.

vi bifalder at der skal laves plansilo da pkt 1. i vinter halv året har været ufarbar af iselagte søft. Den forøgede tunge trafik har gjort pkt 1. ikke farbar i vinter halv året. Krogagergårdvej bruges af mange borgere (en del af 5 km ruten). forslag: lidt asfalt.

pkt 2-3 er også udfordret, fordi det er 2 90° sving med meget kort afsand. moderne landbrugs maskiner har svært ved at komme forbi.

Der ønskes 2 45° sving. da en forøgelse på 24% af tung landbrugs trafik vil være til stor gene.

venlig hilsen

blf.