

SAMTANK A/S
Vesthavnsvej 31
7000 Fredericia

Accept af sikkerhedsniveauet hos Samtank A/S, Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia, CVR nr. 1233 5040

Samtank A/S Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia, cvr. nr. 1244 5040, er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 3-virksomhed. Kolonne 3-virksomheder er forpligtet til at udfærdige en sikkerhedsrapport, som beskriver virksomhedens håndtering af risikostofferne og en beskrivelse af mulige uheld samt virksomhedens forebyggelse af uheld med de oplagrede risikostoffer. Sikkerhedsrapporten skal ajourføres mindst hvert 5. år.

Samtank A/S har derfor udarbejdet en revideret sikkerhedsdokumentation efter reglerne i risikobekendtgørelsen. Den seneste udgave af sikkerhedsdokumentationen blev fremsendt den 22. marts 2023 (version 5, dateret 22. marts 2023). Desuden er der fremsendt en opdateret handleplan ved mail af 25. januar 2024, en opdateret hazop-analyse ved mail af 21. februar 2024 og opdaterede barrierediagrammer ved mail af 3. juni 2024.

De samlede risikomyndigheder, Arbejdstilsynet, Trekantområdets Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Sydøstjyllands Politi og Fredericia Kommunes Natur- og Miljøafdeling har sammen vurderet sikkerhedsrapporten og sikkerhedsniveauet på virksomheden.

Hver af myndighederne træffer afgørelse om sikkerhedsniveauet inden for eget kompetenceområde. Trekantområdets Brandvæsen har truffet accept med vilkår i afgørelse af 10. juli 2025. Arbejdstilsynet har oplyst, at de forventer at fremsende brev om afslutning af sagsbehandlingen i løbet af 1-2 uger. Politiet skal ikke meddele særskilt accept af sikkerhedsrapporten, men forestår vurdering af om virksomhedens sikring er tilstrækkelig.

Nærværende afgørelse erstatter Fredericia Kommunes tidligere meddelte accept af sikkerhedsniveauet efter miljøbeskyttelsesloven/risikobekendtgørelsen af 23. oktober 2009.

Nærværende afgørelse supplerer virksomhedens øvrige eksisterende miljøgodkendelser og spildevandstilladelser:

- Spildevandstilladelse af 6. oktober 2005
- Miljøgodkendelse af 7. september 2006 (nye, brugte benzintanke)
- Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse af 1. juni 2010 (ethanol) samt påbud af 10. juli 2017 om ændring/supplering af vilkår
- Miljøgodkendelse af 29. april 2014 (øget ethanoloplag i tank 2)

26.08.2025

Doknr.
14-2255A-1020

Sagsnr.
14-2255A

KS: Christian Nielsen

Gothersgade 20
7000 Fredericia

CVR:
69116418

Kontaktperson
Ellen Vibeke Olesen
T: 72 10 76 60
M: 25339274
E: ellen.olesen@fredericia.dk



- Miljøgodkendelse af 2. juni 2014 (nyt additiv)
- Miljøgodkendelse af 10. august 2022 (benzinoplag i tank 13, 14 og 15)

Afgørelse

Fredericia Kommune, Natur og Miljø meddeler hermed accept af sikkerhedsniveauet for Samtank A/S, Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia. Accepten gives på baggrund af "Sikkerhedsrapport, Samtank A/S, Fredericia, Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia", version 5 – 22-3-2023".

Accepten meddeles på nedenstående vilkår:

1. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i sikkerhedsrapporten med mindre andet fremgår af nedenstående vilkår.
2. Sikkerhedsledelsessystemet skal til stadighed vedligeholdes, evalueres og auditeres.
3. Virksomheden skal fortsat arbejde med at øge sikkerheden.

Eventuelle nye oplysninger og erfaringer af betydning for sikkerheden skal indarbejdes i virksomhedens sikkerhedsrapport, så unødige risici fjernes, når det er praktisk /teknisk muligt og udgiften er proportional med den gevinst, der opnås.

Mindst én gang årligt (inden 1. marts) skal virksomheden informere risikomyndighederne om mulighederne for at øge sikkerheden og nedbringe den samfundsmæssige risiko til et niveau under ALARP-området og indskrænke den stedbundne risiko, så virksomheden selv har rådighed over arealer med en individuel stedbunden risiko større end 10^{-5} .

4. De etablerede sikkerhedsforanstaltninger til forebyggelse og begrænsning af større uheld skal løbende vedligeholdes og afprøves. Dokumentation for udført vedligehold og funktionstest skal fremgå af virksomhedens driftsjournaler.
5. Der skal foretages systematisk identifikation og vurdering af risiko for større uheld ved ændringer af anlæg ud over 1:1 samt ændringer af andre forhold, der har betydning for sikkerheden – og dette skal være fastholdt i en procedure i virksomhedens sikkerhedsledelsessystem. Virksomheden skal efterfølgende kunne dokumentere, at der er foretaget en systematisk risikoanalyse.
6. Virksomheden skal til enhver tid, via tilstedeværelse af fornøden opsamlingskapacitet samt afhjælpende procedurer/instruktioner kunne håndtere de vandmængder/brandslukningsprodukter, der kan opstå fra egne sikkerhedsforanstaltninger og fra det eksterne beredskabs indsats (slukningsvand inkl. hjælpeprodukter) i forbindelse med et større uheld.

Foranstaltningerne skal sikre, at dette vand inkl. evt. brandslukningsprodukter ikke ukontrolleret ledes til det kommunale renseanlæg, til recipient (regnvandssystem/Lillebælt) eller til omgivelserne i øvrigt.

Procedurer og/eller instruktioner herom skal indgå i øvelse af den interne beredskabsplan.

Virksomheden skal tilsvarende have fornøden opsamlingskapacitet samt afhjælpende foranstaltninger og procedurer til at kunne håndtere evt. udslip af oplagrede produkter (olie, benzin og ethanol mv.), der kan opstå i forbindelse med et større uheld, så disse ikke ukontrolleret ledes til det kommunale renseanlæg, til recipient (regnvandssystem/vandløb) eller til omgivelserne i øvrigt.

Procedurer og/eller instruktioner herom skal indgå i øvelse af den interne beredskabsplan.



Begrundelse

Formålet med sikkerhedsrapporten er at dokumentere, at Samtank A/S har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø på og uden for virksomheden. Sikkerhedsrapporten er opbygget i henhold til risikobekendtgørelsens bilag 4. Med sikkerhedsrapporten har Samtank A/S dokumenteret at:

- Faren for større uheld med farlige stoffer er klarlagt.
- Der er truffet de nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge og begrænse følgerne af sådanne uheld.
- Der er en plan for forebyggelse af større uheld samt et system, der sikrer, at planen gennemføres.

I sikkerhedsrapporten beskrives de værste mulige uheldsscenarier, og der er foretaget konsekvensberegninger og risikovurderinger af disse. Samtank A/S' håndtering af nødsituationer er beskrevet i virksomhedens interne beredskabsplan.

Der er ikke følsom arealanvendelse, dvs. boliger, institutioner eller områder, hvor der kan opholde sig mange mennesker inden for sikkerhedsafstanden.

En vurdering af samfundsrisikoen inden for de områder, der kan blive påvirket af et uheld på virksomheden viser, at risikoen for dødsfald ved uheld på virksomheden er acceptabel.

De etablerede foranstaltninger til sikring mod udslip til miljøet (forebyggende og afværgende) er på et acceptabelt niveau.

Samlet set vurderer Fredericia Kommune, at virksomhedens sikkerhedsniveau er acceptabelt.

Gyldighed

Vilkårene træder i kraft efter modtagelse af dette brev. Hvis afgørelsen påklages, har en klage opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Vilkårene er ikke omfattet af retsbeskyttelse, da afgørelsen er meddelt som påbud.

Vilkårene kan til enhver tid tages op til revision, hvis der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheden.

Udtalelse fra høringsberettigede

Vilkårene i denne afgørelse har været varslet overfor virksomheden i form af udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. Samtank har i mail af 18. august 2025 oplyst, at der ikke er bemærkninger til udkastet.

Udkastet har også været sendt i høring hos Arbejdstilsynet, Trekantområdets Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen og Sydøstjyllands Politi. Myndighederne har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på Fredericia Kommunes hjemmeside og DMA portalen (Digital Miljø Administration, dma.mst.dk).

Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan man klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.



Klagefristen udløber den 23. september 2025. Man klager via Klageportalen, som findes via www.borger.dk eller www.virk.dk. Man logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredericia Kommune via Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes ens klage automatisk først til Fredericia Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Man får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser en klage, hvis den sendes uden om Klageportalen, medmindre man forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Fredericia Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt man kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Hvis afgørelsen ønskes afprøvet ved domstolene, skal sagsanlæg være anlagt senest 6 måneder efter, at denne afgørelse er modtaget eller bekendtgjort.

Lovgrundlag

At Samtank A/S er en risikovirksomhed fremgår af risikobekendtgørelsen.

Hvilke virksomheder, der er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 3 virksomhed, fremgår af § 4 stk. 1, nr. 2 i risikobekendtgørelsen.

At Samtank A/S skal udarbejde og fremsende sikkerhedsdokumentation fremgår af §§ 7 og 8 i risikobekendtgørelsen.

At virksomhedens sikkerhedsrapport skal ajourføres mindst hvert 5. år fremgår af risikobekendtgørelsens § 7 stk. 3.

Vilkårene i denne afgørelse er meddelt med hjemmel i § 41, stk. 1, jf. § 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven og er derfor ikke omfattet af retsbeskyttelse jf. § 41b i miljøbeskyttelsesloven.

At vilkårene til enhver tid kan tages op til revision fremgår af § 41a, stk. 2 punkt 6 i miljøbeskyttelsesloven.

Reglerne for klage og søgsmål fremgår af kapitel 11 i miljøbeskyttelsesloven.

Retten til at få aktindsigt fremgår af § 54 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Reglerne om, at planmyndighederne være tage højde for virksomhedens risikoforhold i forbindelse med ny planlægning fremgår af bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder.

Henvisninger til det anvendte lovgrundlag:

- Miljøbeskyttelsesloven – lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024
- Risikobekendtgørelsen – lovbekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016
- Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder – bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016
- Godkendelsesbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 1027 af 22. september 2024
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen - bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019

**Andre oplysninger**

Samtank A/S er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. Det medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 2025 udgør brugerbetalingen 487,25 kr. pr. time.

Baggrund

Samtank A/S importerer, oplagrer og udleverer benzin, gasolie og ethanol i mængder, der gør, at virksomheden kategoriseres som en kolonne 3 virksomhed i henhold til Risikobekendtgørelsen.

Hos Samtank A/S importeres gasolie, benzin og ethanol fra skib eller via rørledning fra andre lagre, oplagres og udleveres til tankbiler med henblik på videredistribution.

Af datablade på de oplagrede risikostoffer fremgår følgende egenskaber/faresætninger:

Benzin (CAS nr. 86290-81-5)

H224 Yderst brandfarlig væske og damp
H225 Meget brandfarlig væske og damp
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation.
H315 Forårsager hudirritation
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H340 Kan forårsage genetiske defekter.
H350 Kan fremkalde kræft.
H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Benzin er en yderst brandfarlig væske og damp, der kan give anledning til brand og eksplosion. Benzin er desuden giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Gasolie/diesel (CAS nr. 68334-30-5)

H115 Forårsager hudirritation
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Diesel er giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Ethanol (CAS nr. 64-17-5)

H225 Meget brandfarlig væske og damp

Ethanol er meget brandfarligt. Stoffet er vandblandbart og letnedbrydeligt.


Sikkerhedsrapporten skal dokumentere, at Samtank har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø på og uden for virksomheden. Sikkerhedsdokumentationen beskriver, hvordan beskyttelsesniveauet

fungerer i praksis, og at sikkerhedssystemerne er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed til stadighed opretholdes.

Samtank har i sikkerhedsrapporten beskrevet virksomhedens procedurer og organisation med henblik på at forebygge større uheld på selve virksomheden og i dens omgivelser. Desuden er der gennemført en identifikation og analyse af mulige uheld og hvordan disse forebygges. Samtank har beskrevet og udført beregninger på worst case scenarier for udslip af benzin, gasolie eller ethanol. Håndtering af nødsituationer er beskrevet i den interne beredskabsplan.

Virksomhedens omgivelser


Samtank A/S på Vesthavnsvej 31 er beliggende i erhvervsområde B.E.3 "Erhvervsområde, havnen" jf. Kommuneplan 2021-33. Kommuneplanen udlægger området til erhverv, kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk, tung industri, havneerhvervsområde, butikker, butikker med særligt pladskrævende varer. Området udlægges til erhverv i miljøklasse 4-6. I kommuneplantillæg nr. 7 "Havneudvidelse" fra maj 2023 er anvendelsen uændret i forhold til ovennævnte, men området udvides med den planlagte opfyldning af havnebassinet øst for kaj 19.

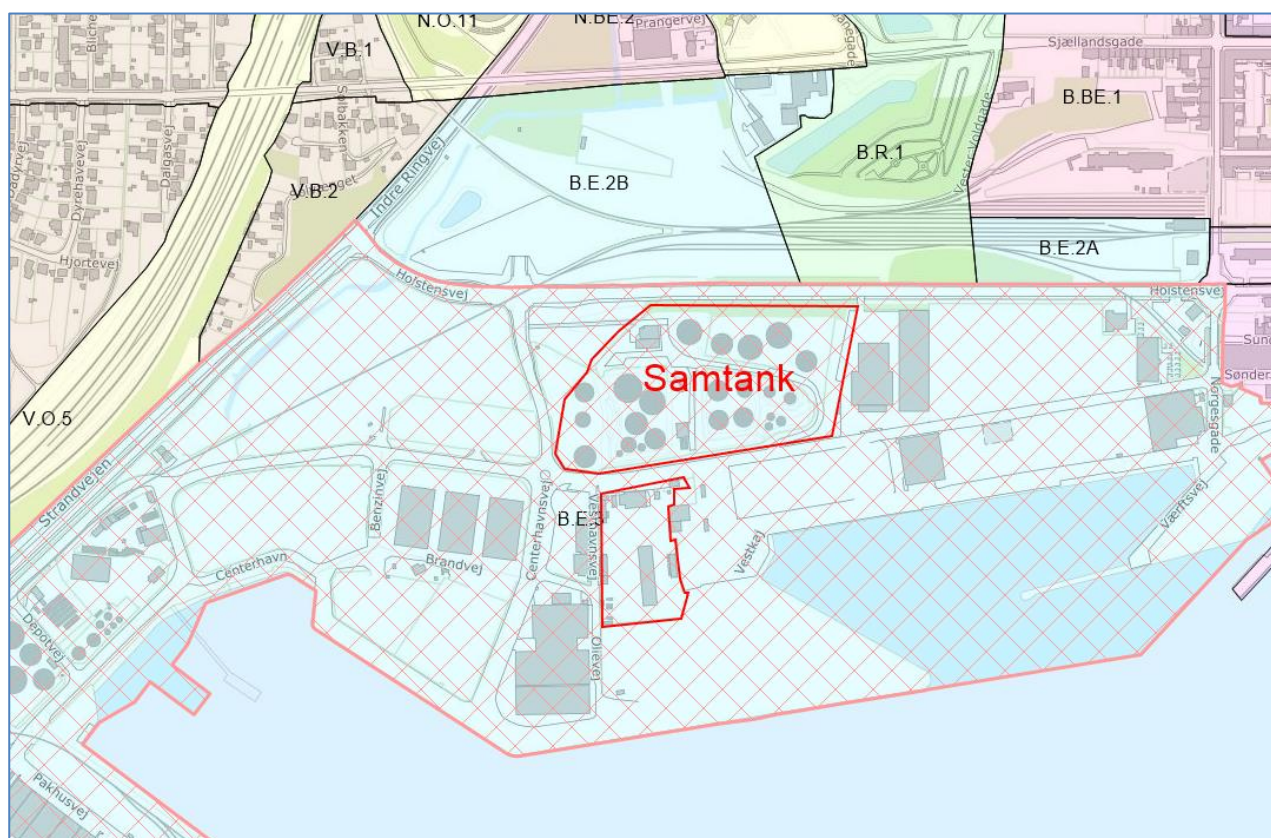

Beliggenhed af Samtank A/S, Vesthavnsvej 31 – kommuneplanramme (tillæg nr. 7)

Området, hvor Samtank ligger, er omfattet af lokalplan 387 "Havneudvidelse", der udlægger området til erhverv med havnerelaterede virksomheder i form af industri-, værksteds-, handels-, lager-, fragtmands- og oplagsvirksomheder i miljøklasse 4-6. Der kan derudover indrettes de til virksomhederne tilhørende kontorer. Der må desuden opføres containerplads, brokaj og containerkaj, herunder opstilling af kraner. Dog kan der i den aller østligste del mod Kanalbyen etableres kontor og liberalt erhverv i miljøklasse 2-3.

Nærmeste boligområde er Solbakken nord for Indre Ringvej samt boliger lang Norgesgade og Sjællandsgade. Streetsporthal og Ungdommens Hus – aktivitetshuse for unge på hhv. Norgesgade 46 og 48 – ligger cirka 330 meter nordøst for Samtank. En række kolonihaver på Solvænget og et plejehjem ligeledes nord for Indre Ringvej ligger cirka 300 meter nordvest for Samtank. En brandstation på Prangervej 7 tilhørende Trekantområdets Brandvæsen ligger cirka 160 meter nord for virksomheden.

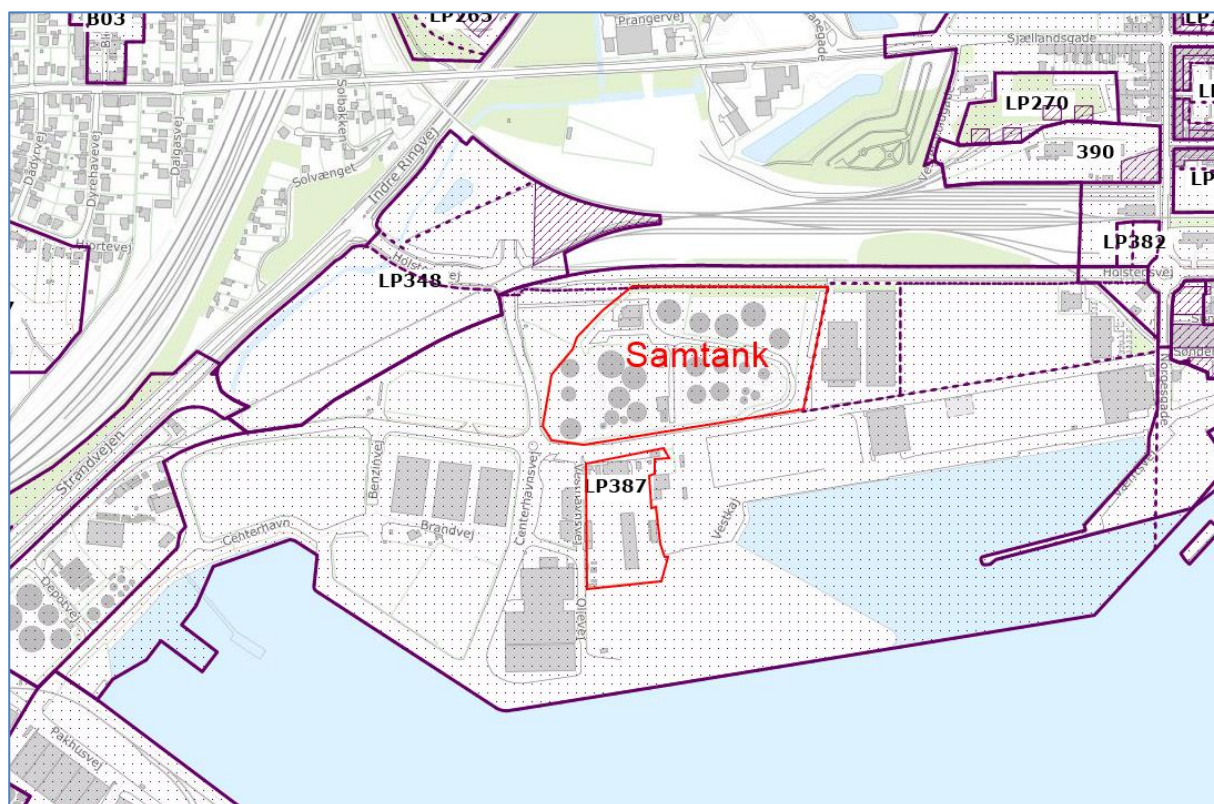

Beliggenhed af Samtank A/S, Vesthavnsvej 31 – lokalplaner.

Fredericia Kommunes vurdering

Accepten af virksomhedens sikkerhedsniveau baserer sig på sikkerhedsrapporten "Sikkerhedsrapport, Samtank A/S Fredericia, Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia, version 5, dateret 22. marts 2023.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at Samtank A/S har et sikkerhedsledelsessystem, der lever op til risikobekendtgørelsens krav, og at virksomheden har opfyldt kravene til udarbejdelse af sikkerhedsdokumentation.

Natur og Miljø vurderer at:

- Samtank A/S har gennemført en systematisk identifikation af mulige farekilder og vurdering af sikkerhedsforanstaltninger / barrierer til at imødegå disse farekilder
- De væsentligste risici for større uheld er klarlagt og forebygget
- Risikoen for at et uheld udvikler sig, så det kan medføre alvorlige farer for miljøet såvel indenfor som uden for virksomhedens område er acceptabel

- Der ikke er en uacceptabel risiko for personer uden for virksomhedens område
- Forudsætningerne for løbende at forbedre og vedligeholde virksomhedens sikkerhed er til stede med det beskrevne sikkerhedsledelsessystem


Fredericia Kommune har derfor stillet vilkår om, at virksomheden skal drives og indrettes som beskrevet i sikkerhedsdokumentationen.

Påvirkning af mennesker og samfundet ved uheld

Individuel stedbunden risiko

Inden for sikkerhedszonen bør der som udgangspunkt ikke ligge boliger eller institutioner, hvor der opholder sig mange mennesker. Sikkerhedszonen udgøres af iso-risikokurven for 10^{-6} , hvilket er den afstand fra virksomheden, hvor beregninger viser, at den individuelle stedbundne risiko for dødsfald er én gang i løbet af 1. mio. år som følge af et uheld på virksomheden. Den stedbundne individuelle risiko beregnes primært for at sikre, at ingen enkeltpersoner som følge af naboskabet til virksomheden udsættes for en væsentlig større risiko end den øvrige befolkning.

Samtank har udarbejdet iso-risikokurver for aktiviteterne på anlægget. Nedenstående figur illustrerer virksomhedens iso-risikokurver for de identificerede uheldsscenarier på virksomheden.

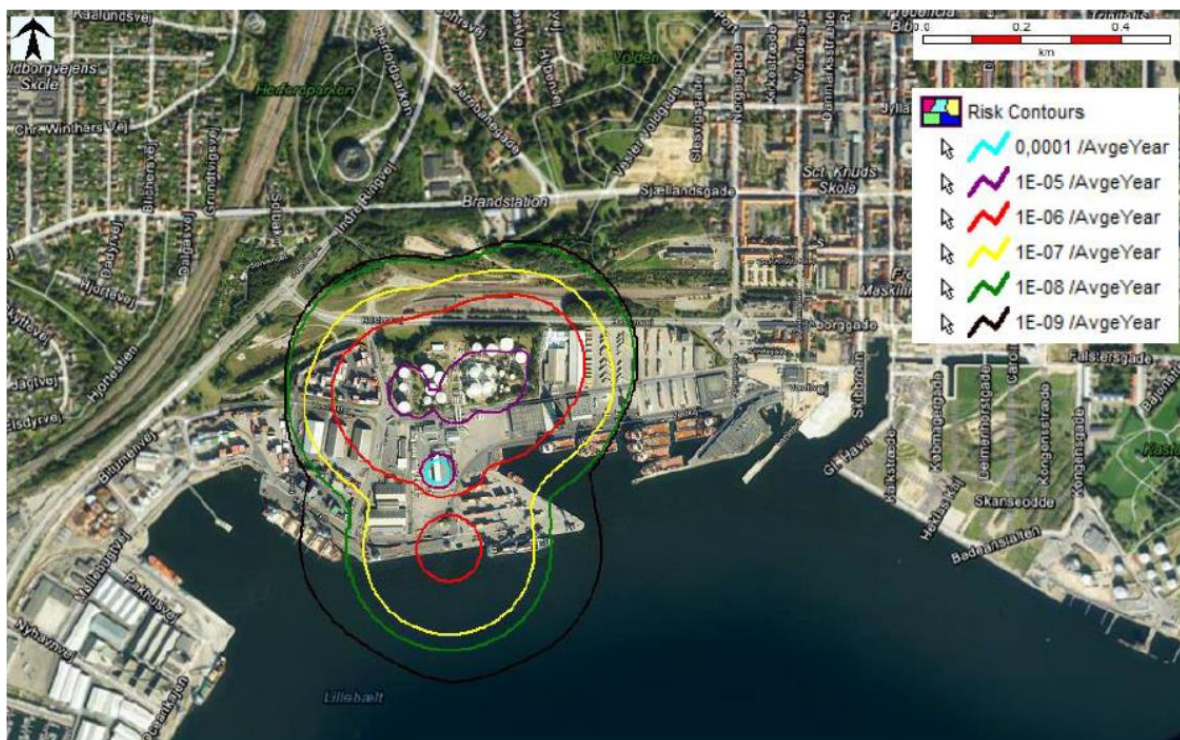

Individuel stedbunden risiko, iso-risikokurver.

Ovenstående iso-risikokurver viser, at kurven for 10^{-5} (lilla kurve) stort set ligger i virksomhedens matrikelskel, men bl.a. berører Vesthavnsvej og en del af havnearealet øst for virksomhedens sydanlæg. Som udgangspunkt skal iso-risikokurven for 10^{-5} ligge indenfor arealer, som virksomhedens selv har fuld råderet over.

Sikkerhedsafstanden defineret ved iso-risikokurven for 10^{-6} (rød kurve) omfatter yderligere områder udenfor virksomhedens skel, men disse områder anvendes udelukkende til forskellige erhvervsformål/havneaktiviteter. Dvs. at anvendelsen er i overensstemmelse med kravet om, at der i området indenfor kurven for stedbunden individuel risiko på $1 \cdot 10^{-6}$ pr. år ikke findes eller er planlagt (i lokalplan eller byplanvedtægt) følsom arealanvendelse i form af boliger eller anden følsom arealanvendelse i form af kontorer, forretninger, institutioner, hoteller med overnatning eller steder, hvor der jævnligt opholder sig mennesker (f.eks. banegårde, indkøbscentre, større parkeringsanlæg og idrætsanlæg).

Fredericia Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at den individuelle stedbundne risiko kan accepteres. Der fastsættes dog vilkår om, at virksomheden til stadighed skal arbejde på at nedbringe risikoen, således at virksomheden har fuld rådighed over arealer indenfor iso-risikokurven for 10^{-5} .



Samtanks beliggenhed i forhold til boliger.


Grøn Prik: Beboet

Rød prik: Aldrig benyttet

Blå Prik: Ubeboet

Samfundsmæssig risikovurdering

Samtank har udarbejdet en samfundsmæssig risikovurdering inden for den maksimale konsekvensafstand. Formålet med vurderingen er at sikre, at samfundet som helhed ikke udsættes for en for uacceptabel risiko. Vurderingen resulterer i en FN-kurve for den samfundsmæssige risiko, se nedenfor.

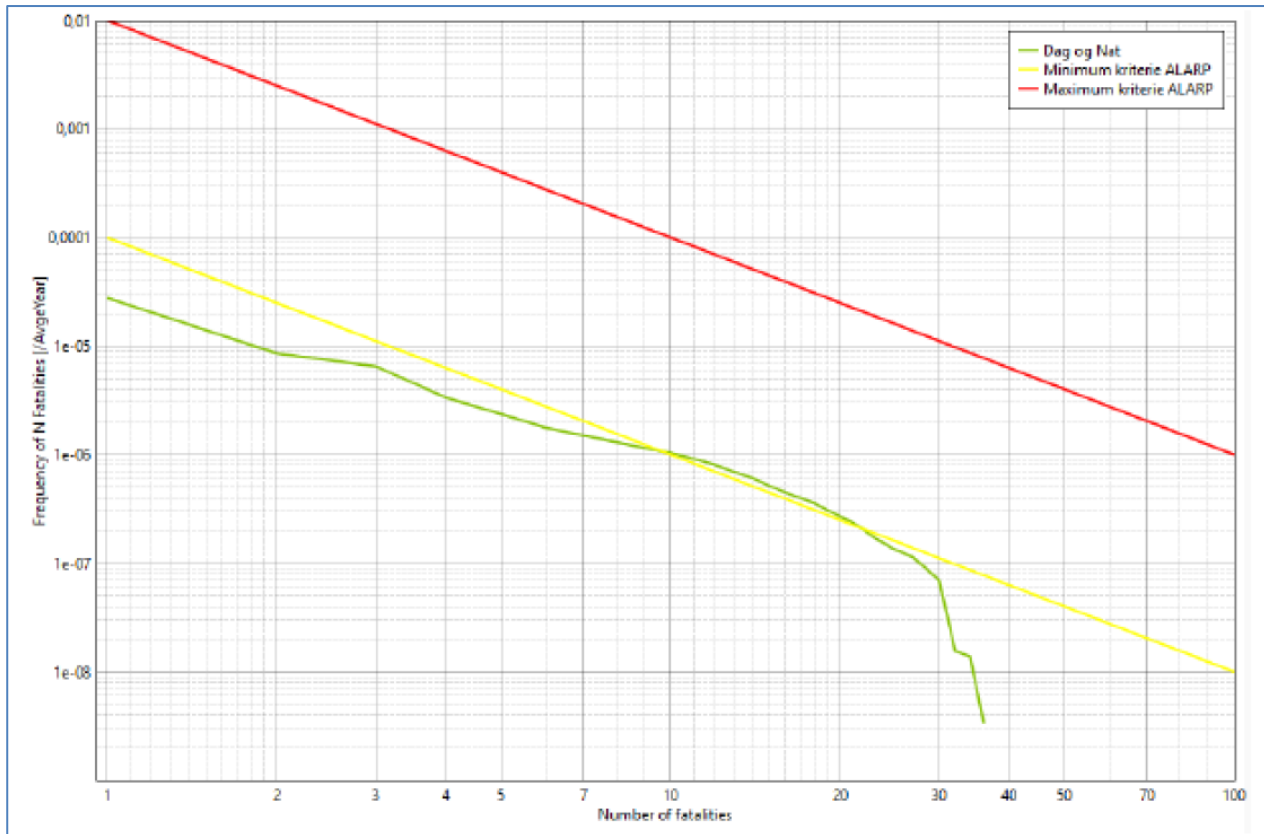

Samfundsmæssig risiko, sikkerhedsrapportens bilag 19, figur 20.

- Gul linje angiver det umiddelbart tilladelige niveau for samfundsmæssig risiko
- Rød linje angiver det uacceptable niveau for samfundsmæssig risiko
- Området mellem de to linjer kaldes ALARP-området (As Low As Reasonably Practicable)
- Grøn linje angiver den beregnede samfundsmæssige risiko

Ifølge Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 112, 1989 "Kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept" og Miljøstyrelsens arbejdsrapport nr. 8, 2008 "Acceptkriterier i Danmark" skal den samfundsmæssige risiko så vidt muligt holde sig under den gule linje, der angiver det umiddelbart tilladelige niveau. Hvis kurven for den samfundsmæssige risiko kommer op i området mellem den gule og røde linje kaldet ALARP-området (as low as reasonable possible), skal risici søges nedbragt til et niveau, der er så lavt, som det er rimeligt og praktisk muligt.

Den beregnede FN-kurve (markeret med grøn) viser, at den samfundsmæssige risiko ligger under den gule linje og dermed i det umiddelbart tilladelige område – bortset fra en mindre del af kurven med en sandsynlighed mellem 10^{-6} og 10^{-7} , hvor den ligger i den nederste del af ALARP-området.

Beregningen tager både højde for den eksisterende anvendelse og uudnyttede lokalplaner, f.eks. lokalplan for etablering af ungdomsboliger syd for Sjællandsgade (LP 270). Lokalplaner for hhv. havneudvidelsen (LP 387) og Streetsporthal på Norgesgade (LP 382) er vedtaget efter den seneste beregning af den samfundsmæssige risiko, men er i forbindelse med lokalplanprocessen vurderet at være uden betydning for den samfundsmæssige risiko. Se kort med lokalplanområder på side 7.


Fredericia Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at den samfundsmæssige risiko kan accepteres. Der fastsættes dog vilkår om, at virksomheden til stadighed skal arbejde på at nedbringe risikoen, så den ligger under ALARP-området.

Et oversigtskort, der viser den maksimale konsekvensafstand fra Samtank A/S, fremgår af bilag 1. Almindeligvis er kravet, at der i området indenfor den maksimale konsekvensafstand ikke findes institutioner, der indgår i det offentlige beredskab (hospitaller, brand- og politistationer) eller institutioner med svært evakuerbare personer, og acceptkriteriet for den samfundsmæssige risiko i øvrigt er opfyldt. Aktuelt ligger der en brandstation på Prangervej 7 på kanten af den maksimale konsekvensafstand. Beredskabsstyrelsen og Trekantområdets Brandvæsen har efter nærmere redegørelse fra og dialog med Samtanks rådgiver tilsluttet sig konklusionen om, at beliggenheden af Brandstationen ikke udgør et problem.

Uden for den maksimale konsekvensafstand vil et større uheld hos Samtank ifølge sikkerhedsrapporten ikke medføre risiko for menneskeliv. Inden for den maksimale konsekvensafstand, skal planmyndighederne være opmærksom på virksomhedens risikoforhold i forbindelse med ny planlægning jf. bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Den maksimale konsekvensafstand fastlægges dermed som planlægningszone omkring Samtank.

Påvirkning af vandmiljøet

Nærmeste beskyttede naturområde er Ullerup Bæk, der et målsat vandløb, beliggende cirka 2-300 m nord og vest for virksomheden.

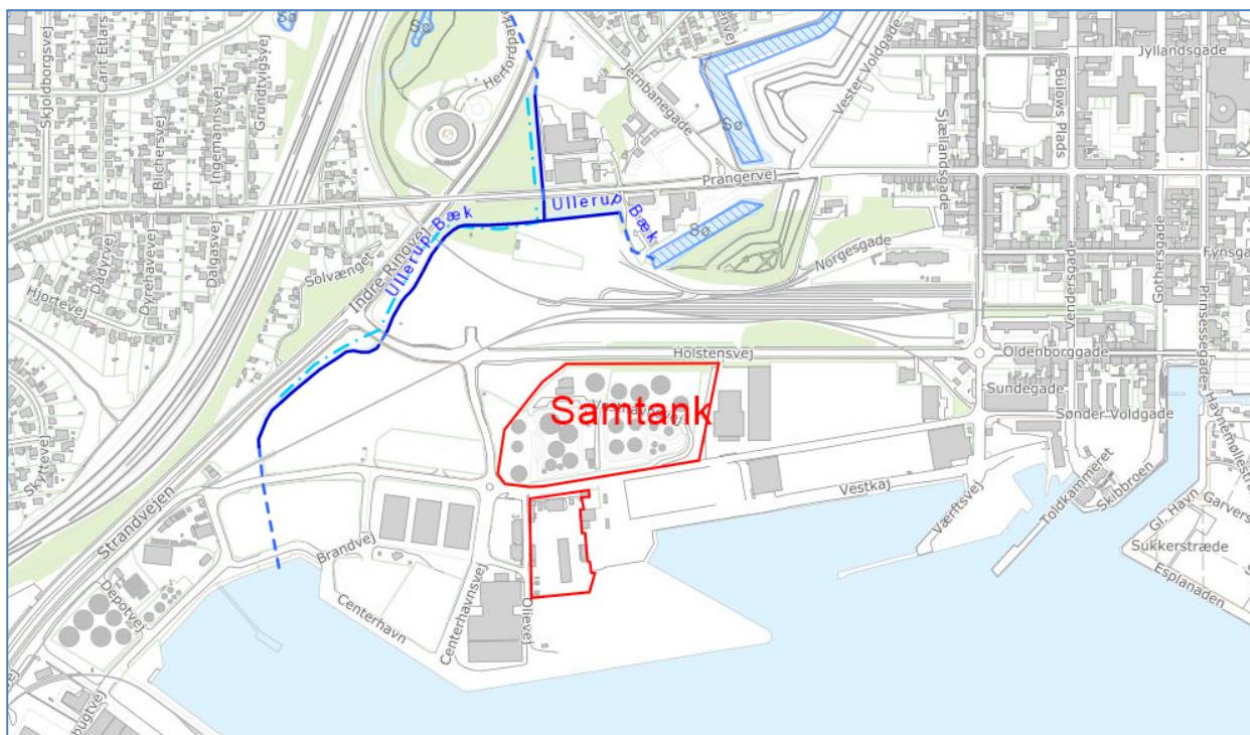

Beskyttet natur ved Samtank

- Lys blå markering: sø
- Blå linje: Ullerup Bæk (lys blå linje – beskyttet vandløb)



Overfladevand fra både syd- og nordanlægget afledes via olieudskiller til det offentlige spildevandssystem og videre til renseanlæg.

På sydanlægget er der mulighed for at afspærre kloaksystemet, der har en beregnet opsamlingskapacitet på cirka 35 m³ til tilbageholdelse af evt. spild fra læsseramper og andre arealer uden særsilt opsamlingskapacitet i form af tankgårde/opsamlingskar. Området ved additivtankene og retursugningspumperne er etableret med særsilt opsamlingskapacitet.

Overfladevand fra områder, hvor der ikke opbevares eller håndteres produkter, afledes direkte til den offentlige regnvandsledning og videre til havnebassin.

På nordanlægget er tanke etableret i tankgårde med opsamlingskapacitet svarende til indholdet af den største tank, hvorved produkt kan tilbageholdes i tilfælde af overløb eller læk. Drænvand fra tankene ledes via separationstank til spildevandssystemet og afledes sammen med overfladevand via olieudskiller.

I sikkerhedsrapporten har virksomheden redegjort for risikoen og konsekvensen, hvis der sker udslip af produkt samt redegjort for forebyggende og begrænsende foranstaltninger.

Med de etablerede sikkerhedsbarrierer og forebyggende foranstaltninger, suppleret med vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse, vurderes risikoen for, at der spredes olie og benzin mv. fra virksomhedens område at være så lille, at den er acceptabel.

Det fastholdes som vilkår, at der skal være tilstrækkelig opsamlingskapacitet samt afhjælpende procedurer der muliggør at både udslip af produkter (olie og benzin mv.) og slukningsvand kan håndteres på virksomheden uden væsentlig risiko for udslip til recipient, renseanlæg eller omgivelserne i øvrigt.

Påvirkning af jord og grundvand

Der er ingen drikkevandsinteresser i området og ingen indvindingsboringer, der vil kunne berøres af et evt. udslip. Det kan dog ikke udelukkes, at et udslip vil kunne påvirke Lillebælt.

I sikkerhedsrapporten har virksomheden redegjort for risikoen og konsekvensen, hvis der sker udslip af produkt samt redegjort for forebyggende og begrænsende foranstaltninger.

Øvrige bemærkninger

Samtank skal i henhold til risikobekendtgørelsen gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsdokumentation.

Samtank har ligeledes i henhold til risikobekendtgørelsen pligt til regelmæssigt at gennemgå sikkerhedsdokumentationen. Virksomheden skal fremsende en ajourført sikkerhedsrapport til risikomyndighederne, når forholdene begrundes det, dog mindst hvert femte år. Dvs. senest den 22. marts 2028.

Samtank skal snarest muligt efter et større uheld, eller tilløb til større uheld (og nærvæd uheld), meddele tilsynsmyndighederne, som nævnt i risikobekendtgørelsens §12, stk. 3 de oplysninger, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 7. Pligten til indberetning gælder, når stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen har eller kunne have været involveret.

Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden, såfremt der sker væsentlige ændringer i de tilstedeværende farlige stoffers karakter eller fysiske tilstand eller ændringer i de processer, hvor de anvendes.



Tilsvarende skal miljømyndigheden underrettes, hvis virksomheden lukkes eller de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, ophører.

Risikoinspektioner

Risikomyndighederne fører tilsyn med, at Samtank overholder risikobekendtgørelsens regler ved risikoinspektioner. Seneste risikoinspektion hos Samtank blev gennemført den 26. marts 2025. En risikoinspektion omfatter dels kontrol af, at vilkår fastsat efter risikomyndighedernes respektive lovgivninger overholdes, dels at Samtank efterlever risikobekendtgørelsens §7 om at en risikovirksomhed skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsrapporten.

Afsluttende bemærkninger

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 7210 7660 eller mail ellen.olesen@fredericia.dk

Med venlig hilsen

Ellen Vibeke Olesen
Civilingeniør

Kopi til:

Arbejdstilsynet, Flemming Lindegaard, e-mail: fra@at.dk

Beredskabsstyrelsen, Børge Juhl, e-mail: brs-bju@brs.dk

Sydøstjyllands Politi, Kim Nørgaard, e-mail: KNO004@politi.dk

Trekantområdets Brandvæsen, Christina Fischer, e-mail: christina.fischer@trekantbrand.dk


Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk; dnfredericia-sager@dn.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, e-mail: fr@friluftsradet.dk; astrid.e.jorge@gmail.com

Styrelsen for Patientsikkerhed, e-mail: trvest@stps.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk.

Bilag 1. Maksimal konsekvensafstand

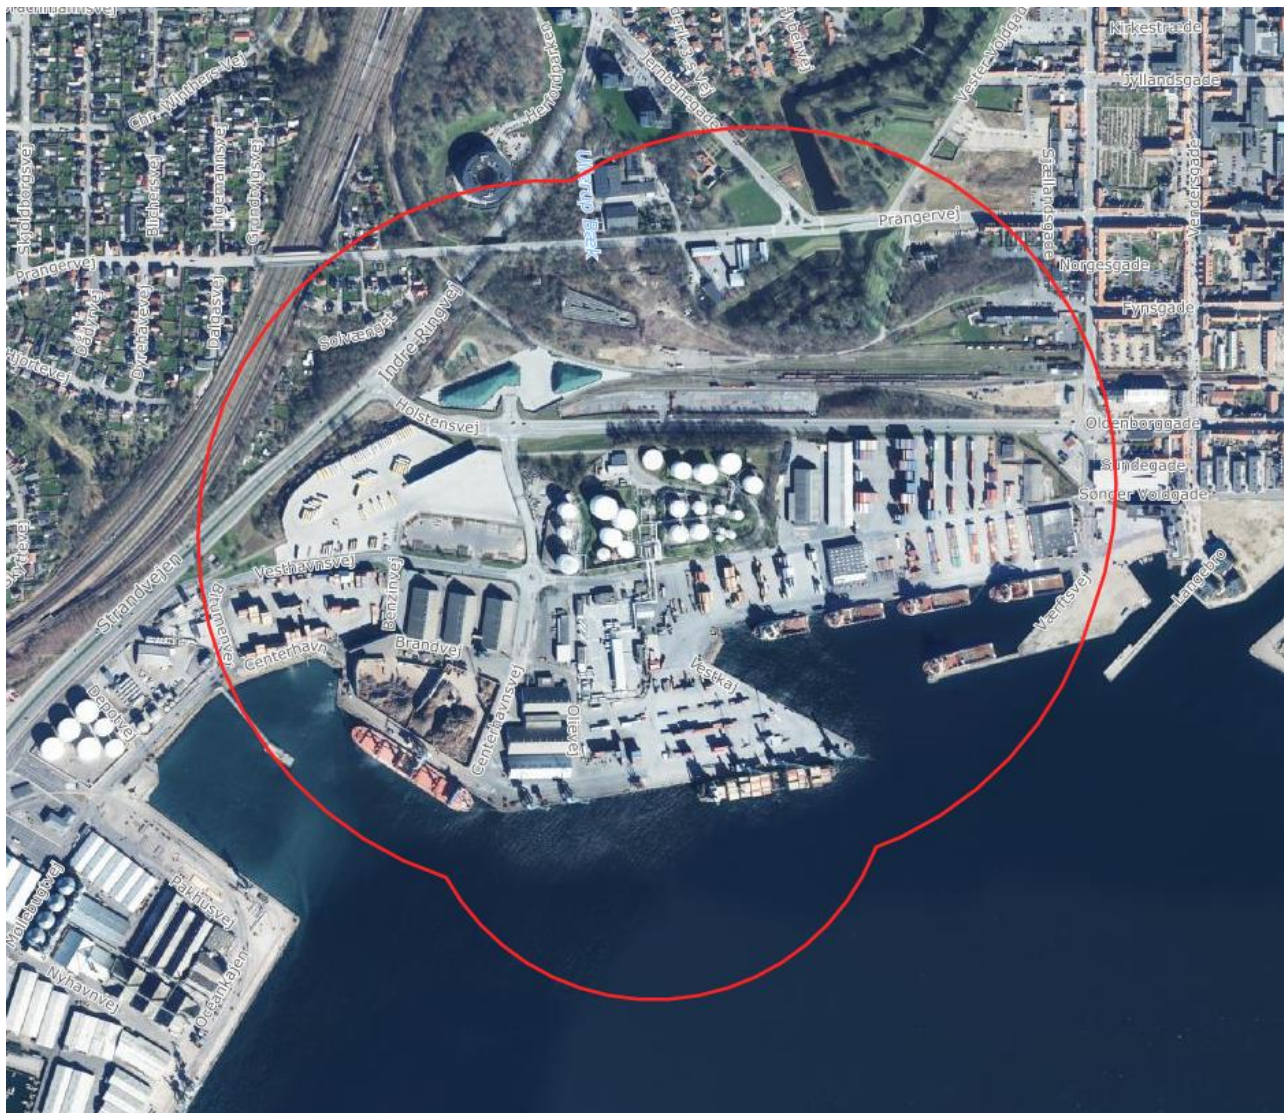

Maksimal Konsekvensafstand (planlægningszone)