



Legoland ApS
Nordmarksvej 9
7190 Billund

CVR: 36887613
P-nr.: 1.003.050.647

Dato: 26-08-2024

Nedsivningstilladelse - Tag- og overfladevand

Legoland ApS
Nordmarksvej 9
7190 Billund

Matrikel nr.: 2az, Billund By, Grene

CVR: 36887613
P-nr.: 1.003.050.647

Kontaktperson: Torben Gunderlund
T: 29228009
E: torben.gunderlund@legoland.dk

Teknik og Miljø

Erhverv og Affald
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200
www.billund.dk

Sagsnr.: 25/5515

Sagsbehandler:
Jan Hansen

Afdelingens telefon:
Tlf. 79 72 71 07

Afdelingens mail:
Virksomhed-
miljoe@billund.dk

Har du brug for at sende
fortrolige eller følsomme
oplysninger til os, skal du
gøre det med Digital
Post. Du kan læse mere
om Digital Post på:
[billund.dk/borger/digital-
post](http://billund.dk/borger/digital-post)

1. Nedsivningstilladelse

1. Ansøgning

UCON har den 15-05-2025 – med supplement den 30-06-2025 - på vegne af Legoland ApS, Nordmarksvej 9, 7190 Billund - indsendt ansøgning om tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand via faskiner for 3 projekter, beliggende i kloakoplande i henhold til kommunens spildevandsplan 2018 - 2024:

- Fire Brigade – planlagt separatkloakeret opland (BI 17)
- Drivhuset – separatkloakeret opland mod nord (BI 25) og fælleskloakeret opland mod syd (BI 24.1)
- Miljøhuset og krukkelageret – planlagt separatkloakeret opland (BI 17).

Tilladelse til afledning af spildevand og overfladevand til forsyningsselskabets spildevandsanlæg er meddelt med særskilt spildevandstilladelse af 03-05-2021.

Afledning af sanitært spildevand er ikke omfattet af denne tilladelse.

2. Afgørelse

Baseret på de givne oplysninger meddeler Billund Kommune i medfør af Miljøbeskyttelsesloven¹ §19 og Spildevandsbekendtgørelsen² §40 tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand.

3. Vilkår

Vilkår omfatter

3.1. Generelt

1. at et eksemplar af denne tilladelse skal være tilgængelig og kendt af de personer, der har ansvaret for den daglige drift og indretning
2. at faskiner er etableret af autoriseret kloakmester i overensstemmelse med ansøgningen
3. at der ikke ledes sanitært spildevand eller processpildevand til faskiner

¹ LBK nr. 1093 af 11-10-2024 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

² BEK nr. 866 af 20-06-2025 Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

4. at eventuelle tilfælde af spild af olie og kemikalier på kørearealer og arealer omkring faskiner straks opsamles og bortskaffes som farligt affald
5. at tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 1 år fra dato for denne afgørelse

3.2 Indretning og drift

6. at området omkring rensebrønde holdes ryddet, så der er fri adgang til inspektion og tømning
7. at der ikke anvendes pesticider, sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse samt vaske- og rengøringsmidler på arealer som afvandes til nedsivning
8. at oplag og håndtering af vaske- og rengøringsmidler samt olie og kemikalier sker uden fare for nedsivning til faskiner
9. at sandfangsbrønde kontrolleres mindst 1 gang årligt
10. at sandfangsbrønde - uanset planlagt tømningsfrekvens – tømmes senest når 50 % af opsamlingskapaciteten er nået
11. at meddelelse af eventuelle ændringer af anlæggene tilgår Billund Kommune

3.3 Egenkontrol

12. at virksomheden fører driftsjournal for tømning og inspektion af sandfang. Journalen opbevares af virksomheden i mindst 5 år, og skal fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende
13. at alarmcentralen underrettes straks på tlf. nr. 112, hvis der ved uheld er risiko for forurening af faskiner.

4. Miljøteknisk beskrivelse

4.1 Beliggenhed

De 3 projekter – "Fire Brigade", "Drivhuset", "Miljøhuset og krukkelageret" – er etableret på lokationer i parken, bilag 1.

Disponering af faskiner og ledningsnet for hvert projekt, fremgår af bilag 2, 3 og 4.

4.2 Faskiner

Almindelig belastet overfladevand afledes for hvert projekt til faskiner, således:

Fire Brigade, (bilag 2):

Faskine omfatter 108 stk. regnvandskassetter med samlet rumfang på 20,7 m³. Oplandet til faskinen er ca. 0,15 ha. Når faskine et fyldt, afledes vand via overløb til Legolands interne regnvandssystem og videre i separatkloakeret BI 17) opland til offentligt regnvandsbassin "Salamandersøen". Anlægget inklusive forlystelsen er etableret og taget i brug i 2005. For faskine ses ikke særskilt færdigmelding og ibrugtagningstilladelse.

Med begrundelse vurderer ansøger, at faskinen tilbageholder mere end en 2 års regnhændelse i faskinen, inden der sker overløb til regnvandskloakken.

Nedsivningsevnen er vurderet at være 5×10^{-5} m/s.

Ansøger oplyser, at Legoland ikke har haft udfordringer hvad angår anlæggets kapacitet, siden ibrugtagning.

Drivhuset, (bilag 3):

To faskiner omfatter i alt 20 stk. regnvandskassetter (10 nord + 10 syd) med et begrundet vurderet samlet rumfang på 4,0 m³. Oplandet til faskinen er halvdelen af tagfladen, ca. 0,04 ha. Overfladevand fra den øvrige halvdel af tagfladen ledes til det interne regnvandssystem/nedsives diffust på overfladen. Med begrundelse vurderer ansøger, at faskinen tilbageholder en 5 års regnhændelse inden der sker overløb til jordoverfladen.

For afledning af overskudsvand fra vanding inde i drivhuset, er etableret 4 stk. Ø 315 rendestensbrønde etableret med ral-faskiner. Med begrundelse vurderer ansøger, at faskinen kan tilbageholde en 5-års hændelse

Nedsivningsevnen er vurderet at være 5×10^{-5} m/s.

Anlægget er færdigmeldt med dato 06-04-2018.

Ansøger oplyser, at Legoland ikke har haft udfordringer hvad angår anlæggets kapacitet, siden ibrugtagning.

Miljøhus og Krukkelager, (bilag 4):

Faskine omfatter 51 stk. regnvandskassetter med samlet begrundet vurderet rumfang på 10,2 m³. Oplandet til faskinen er ca. 0,05 ha, svarende til tagfladerne på Miljøhus og Krukkelager. Der er ikke overløb fra faskine til regnvandssystemet.

Nedsivningsevnen er vurderet at være 5×10^{-5} m/s.

Anlægget er færdigmeldt med dato 30-12-2017.

Ansøger oplyser, at Legoland ikke har udfordringer hvad angår anlæggets kapacitet, siden ibrugtagning.

5. Vurdering

Projektet er beliggende uden for boringsnære beskyttelsesområder og indvindingsoplande.

Projektet er beliggende inden for områdeklassificeret areal – men er p.t. ikke registreret på hverken V1- eller V2-niveau.

Afstand fra faskine til de nærmeste drikkevandsboringer og nærmeste vandløb er større end 150 meter.

Billund Kommune vurderer

- at projektet ikke er i modstrid med vandforsynings-, spildevands-, kommuneplaner og bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogram i medfør af vandplanlægning
- at nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvandsressourcer der er anvendelige til vandforsyningsformål.

Billund Kommune vurderer desuden, at nedsivning ikke forhindrer at miljømål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet kan opfyldes.

6. Høring

To udkast til afgørelse har været i høring hos ansøger. Ansøger har den 15-07-2025 fremsendt supplerende data om færdigmeldinger. Ansøger har den 25-08-2025 meddelt, at der ikke er bemærkninger til seneste udkast.

7. Natura 2000 områder og bilag IV arter

Nærmeste Natura 2000-vandområde - EF-habitatområde nr. 48 – Hedeområder ved Store Råbjerg - er beliggende 3,5 km fra virksomhedens adresse.

Billund Kommune vurderer, at det ansøgte hverken i sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter vil kunne påvirke områderne væsentligt. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af afgørelsens virkninger på Natura 2000-områder eller på konkrete bilag IV-arter, jfr. habitatbekendtgørelsen³.

8. Klager

Billund Kommunes afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 42, men afgørelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 afprøves ved domstolene indenfor 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

9. Bilag

Bilag 1 - Projekters beliggenhed

Bilag 2 - Fire Brigade - Faskiner og ledningsnet

Bilag 3 - Drivhuset – Faskiner og ledningsnet

Bilag 4 - Miljøhus og krukkelager – Faskiner og ledningsnet

Med venlig hilsen



Jan Hansen
Miljøsagsbehandler

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbillund-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk.

³ BEK nr. 1098 af 21-08-2023 Bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



Bilag 1 – Projekters beliggenhed




Bilag 2 – Fire Brigade - Faskiner og ledningsnet



Bilag 3 – Drivhuset - Faskiner og ledningsnet

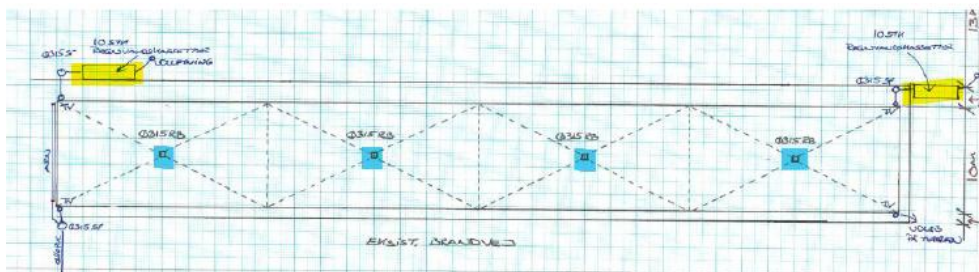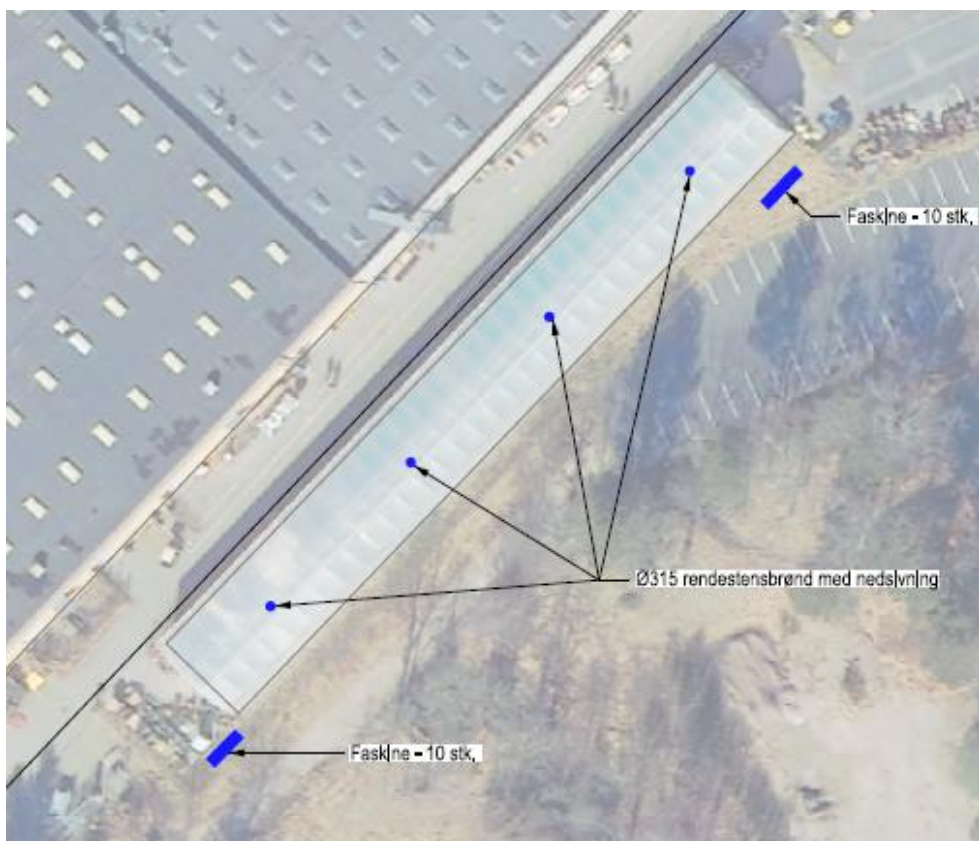

Figur 3: Faskiner ved drivhus.

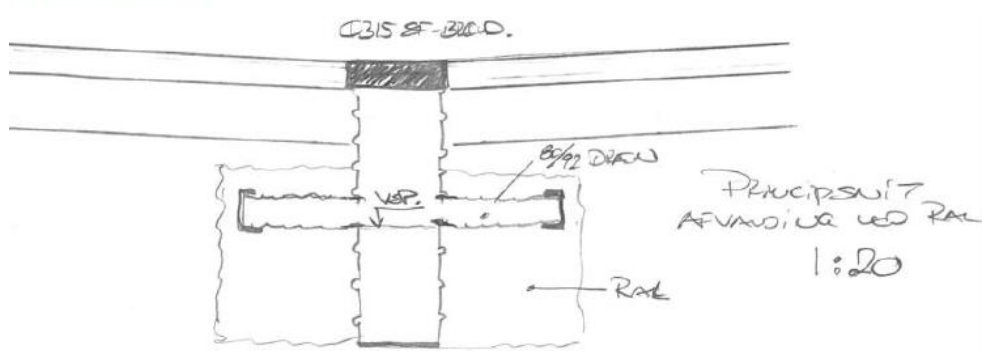

Bilag 4 – Miljøhuset og krukkelageret - Faskiner og ledningsnet

