




MILJØGODKENDELSE

Værum-Ørum Kraftvarmeværk

Godkendelsen omfatter nyt fyringsanlæg.

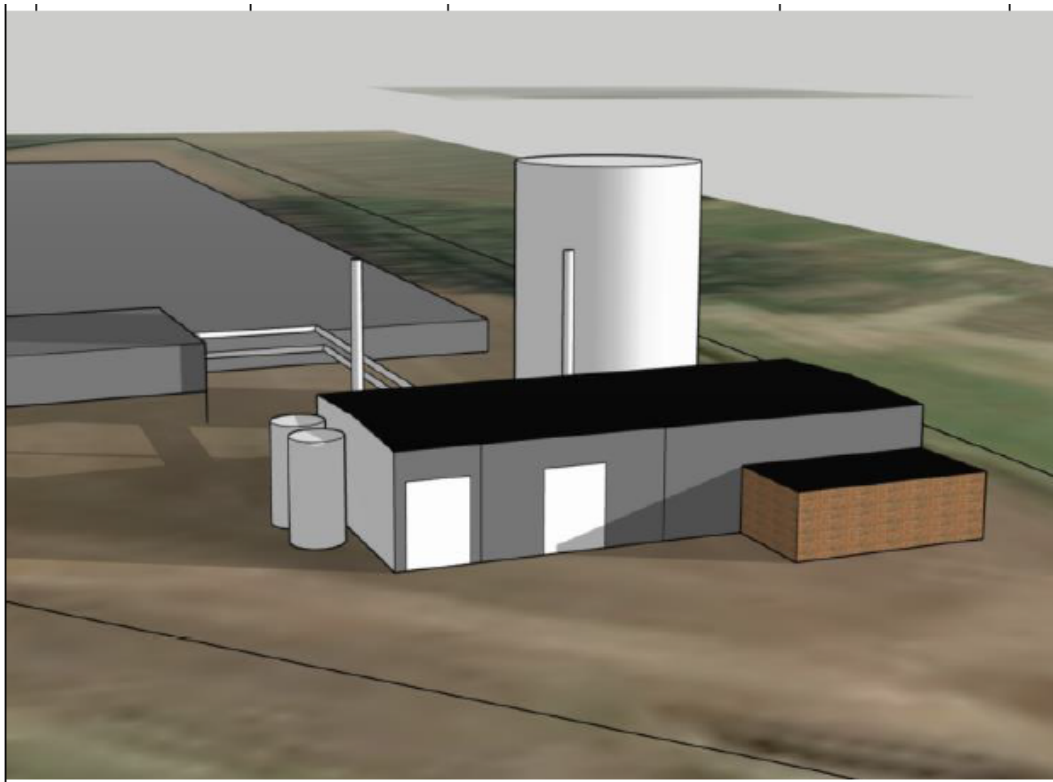

Dato: 28. marts 2023

Godkendt: Per Eriksen
ingeniør

Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven

Virksomhed:	Værum-Ørum Kraftvarmeværk
Beliggenhed:	Hammelvej 127a, 8940 Randers SV
CVR-nummer	Værum-Ørum Kraftvarmeværk
Matr. nr.:	19r og 19k Værum By, Værum
Listebetegnelse:	G202
Godkendelsesdato:	28. marts 2023
Godkendelsen omfatter:	Idriftsætning af nyt fyringsanlæg
Virksomheden ejes og drives af:	Værum-Ørum Kraftvarmeværk
Grunden ejes af:	Værum-Ørum Kraftvarmeværk

Indholdsfortegnelse:

Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven	2
RESUME	4
1. MILJØGODKENDELSE	5
1.1 Godkendelsens grundlag	5
1.2 Vilkår for miljøgodkendelsen	5
1.2.1 Afksthøjder	5
2. VURDERING OG BEGRUNDELSE	6
2.1 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen	6
2.2 Placering/fysisk planlægning	6
2.3 Indretning og drift	7
2.4 Luft	7
2.5 Støj	7
2.6 Spildevand	7
2.7 Bedst tilgængelige teknik (BAT)	8
3. TIDSBEGRÆNSNING OG RETSBESKYTTELSE	8
3.1 Tidsbegrænsning	8
4. UNDERRETNING	8
5. KLAGEVEJLEDNING	9

RESUME

Godkendelse Værum-Ørum Kraftvarmeværk Hammelvej 127 a, 8940 Randers SV

Værum-Ørum Kraftvarmeværk producerer Varme til lokalområdet.

Værum-Ørum Kraftvarmeværk ønsker at øge deres energiforsyning med et nyt biokedelanlæg med en samlet kapacitet på 1,5 MW MW.

Miljøgodkendelsen af virksomhedens nye bio kedelanlæg vil falde ind under listepunkt G202. Virksomhedens aktiviteter er for den dels vedkommende omfattet af standartvilkår.

Jf. Bekendtgørelse 2021-11-15 nr. 2079 om standartvilkår i godkendelse af listevirksomhed afsnit 12, G 202 skal godkendelse alene omfatte fastsættelse af afksthøjder. I forhold til øvrige vilkår der skal overholdes henviser derfor til reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Bekendtgørelse 2019-12-09 nr. 1535. (MCP-bekendtgørelsen)

Der er ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsens vilkår taget udgangspunkt i ansøgningen samt Randers Kommunes kendskab til virksomheden.

På baggrund af ansøgningen og de oplysninger, der i øvrigt foreligger i sagen, har Randers Kommune foretaget en samlet vurdering af virksomhedens drifts- og forureningsforhold og konkluderet, at indretningen og driften lever op til intentionerne i miljøbeskyttelsesloven, herunder bestemmelserne vedrørende anvendelse af den mindst forurenende teknologi og de bedst miljøbeskyttende foranstaltninger.

Randers Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at en godkendelse af Værum-Ørum Kraftvarmeværk på de anførte vilkår ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at virksomheden vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår.

1. MILJØGODKENDELSE

1.1 Godkendelsens grundlag

På grundlag af oplysningerne i den fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse meddeler Randers Kommune hermed miljøgodkendelse af Værum-Ørum Kraftvarmeværk Hammelvej 127B DK – 8940 Randers

Miljøgodkendelsen af virksomhedens nye biokedelanlæg vil falde ind under punkt G202. Virksomhedens aktiviteter er for den dels vedkommende omfattet af standartvilkår.

Jf. Bekendtgørelse 2021-11-15 nr. 2079 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed afsnit 12, G 202: skal godkendelse alene omfatte fastsættelse af afksthøjder. I forhold til øvrige vilkår der skal overholdes henviser derfor til reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Bekendtgørelse 2019-12-09 nr. 1535. (MCP-bekendtgørelsen)

Idet der her er beskrevet følgende: Særskilte fyringsanlæg, med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 5 MW, som sættes i drift den 20. december 2018 eller herefter, er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og skal derfor ikke reguleres via standartvilkår i afsnit 12, dog undtagen standartvilkår nr. 4 om afksthøjder.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes så snart virksomhedens nye fyringsanlæg tages i brug.

Hvis indretning eller drift ændres væsentligt i forhold til det godkendte, skal dette meddeles til tilsynsmyndigheden i god tid før ændringen iværksættes.

1.2 Vilkår for miljøgodkendelsen

1.2.1 Afksthøjder

- Afkast fra fyringsanlæggene skal etableres med en minimumshøjde af 17 m.

2. VURDERING OG BEGRUNDELSE

2.1 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Randers Kommune vurderer, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området samt at godkendelsens vilkår vil kunne overholdes.

Godkendelsens vilkår er stillet med udgangspunkt i ansøgningens beskrivelser og den bekendtgørelse der knytter sig til virksomhedens aktiviteter.

Samtidig skal der her gøres opmærksom på, at følgende standardvilkår 1-3 og 5-17, ifølge bekendtgørelse 2021-11-15 nr. 2079 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed afsnit 12 vedr. listepunkt G 202, ikke er medtaget, i det de er reguleret i MCP-bekendtgørelsen og derfor ikke vurderes relevant for denne godkendelse.

2.2 Placering/fysisk planlægning

Virksomheden er placeret i Erhvervsområde. Let industri og håndværk samt transport- og logistikvirksomheder i det nordlige østlige Randers og placeret i et Rammeområde 1.07.E.2 – Mirabellevej.

Der foreligger en godkendt spildevandsplan for området. Området er separat kloakeret.

Randers Kommune vurderer, at virksomheden er placeret og kan drives i overensstemmelse med gældende planmæssige forhold.

Godkendelse af virksomheder efter miljøbeskyttelsesloven skal vurderes i ht. Habitatbekendtgørelsen, jf. § 8, stk7. pkt. 6.

Der er ca. 800 meter til nærmeste Natura 2000 område. Det gældende område er nr. 229. Bjerre Skov og Haslund Skov.

Randers Kommune vurderer, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til negative påvirkninger af området. Vurderingen bygger på at virksomhedens emissioner er reguleret jf. omstående beskrivelser.

Virksomhedens arealer vurderes konkret heller ikke, at rumme forekomster eller potentielle levesteder for beskyttelseskrævende arter efter naturbeskyttelseslovens § 29a (og habitatdirektivets bilag IV).

Det er således Randers Kommunes samlede vurdering, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning af Natur 2000 områder eller bilag IV arter. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering.

2.3 Indretning og drift

Projektet omfatter opførelse af følgende anlæg:

- Træpille kedel med en varmeeffekt på ca. 1,5 MW varme. Anlægget forventes at producere 3.200 MWh varme årligt. Opføres i lydisoleret teknikbygning som opføres til varmepumpeanlæg og sammenbygges med eksisterende.
- Etablering af træpille siloer i forbindelse med bygning.
- Anlægget forsynes med en 17 meter høj skorsten
- Askecontainer etableres inde i bygningen.
- Øvrig styring og integration med den eksisterende varmeforsyning

Indsendt ansøgning dokumenter at virksomhedens fyringsanlæg indrettes og drives således at vilkår i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Bekendtgørelse 2019-12-09 nr. 1535 kan overholdes. Anlægget etableres med en skorsten på 17 m.

2.4 Luft

Fremsendte OML-beregning dokumenterer at normal drift af det nye fyringsanlæg ikke bidrager over B-værdier for relevante parametre.

Der er jf. MCP-bekendtgørelsen krav om at anlægget skal være forsynet med måle og reguleringsudstyr for O₂ styring af forbrændingsprocessen ligesom der er krav om O₂ niveau på over 4 %. (§15 og §17)

Jf. MCP-bekendtgørelsen stilles krav om supplerede dokumentation herunder indretning af målested og præstationskontrol.

Første præstationskontrol skal udføres senest 4 måneder efter at anlægget er sat i drift.

2.5 Støj

Virksomhedens eksisterende støj er reguleret af ikke påbud meddelelse d. 9. januar 2012 hvor kommunen har accepteret et bidrag til støjbelastningen der er 5 dB(A) over miljøstyrelsen vejledende grænseværdier ved nærmest nabo. Etablering af fyrringsanlægget vurderes ikke at påfører området mere støj da anlægget erstatter eksisterende støjkilder.

2.6 Spildevand

Virksomhedens spildevand er pt. reguleret af tilladelse til afledning af d. 17. juni 1999, anlægget som denne godkendelse omfatter, bidrager til processpildevand i stil med eksisterende fyringsanlæg.

Tilslutningstilladelse meddeles særskilt idet den omfatter en revision af tilladelse fra 17. juli 1999. Der er sendt anmodning om ny ansøgning om tilslutningstilladelse i brev af 25-10-2022.

2.7 Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Overholdelse af standart vilkår og vilkår i MCP-bekendtgørelsen anses for BAT på området.

Herudover er der mulighed for at udnytte den producerede damp bedre ved at optimerer på distributionen og anvendelsen, således at dampforbruget kan mindskes mest muligt. Tiltag til udnyttelse af overskudsvarme vil tillige mindske virksomhedens samlede energi- og ressourceforbrug.

Ved overholdelse af de fastsatte vilkår vurderer Randers Kommune, at virksomheden lever op til bedst tilgængelige teknik.

3. TIDSBEGRÆNSNING OG RETSBESKYTTELSE

3.1 Tidsbegrænsning

Der gælder ingen tidsbegrænsning af miljøgodkendelsen.

Hvis der foretages væsentlige ændringer i indretning eller drift i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage stilling til, om ændringen kræver en ny miljøgodkendelse / tillæg til nærværende miljøgodkendelse.

4. UNDERRETNING

Følgende er underrettet om godkendelsen:

- Miljøstyrelsen i Aarhus mst@mst.dk
- Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, TRnord@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomité. randers@dn.dk
- Friluftsrådet i Østjylland, eske.thoegersen@sol.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalkomité, randers@dofaarhus.dk

Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering Randers Kommunes hjemmeside.

5. KLAGEVEJLEDNING

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af de personer m.v., der er nævnt i ovenstående punkt 1, 2 og 4-6.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse.

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail natur@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Odinsgade 9, 8900 Randers C. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?

Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.