



Virksomheder  
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Tanken v/Torben Svith  
Lystrupvej 53  
8240 Risskov  
Att.: Torben Svith  
Sendes til [mail@tanken.dk](mailto:mail@tanken.dk) og [hewad@unox.dk](mailto:hewad@unox.dk)

21. marts 2023  
Side 1 af 9



## Tilsynsnotat fra uvarslet tilsyn på Tanken v/Torben Svith, Lystrupvej 53, 8240 Risskov

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har foretaget et uvarslet miljøtilsyn den 8. februar 2023 på Tanken v/Torben Svith, Lystrupvej 53, 8240 Risskov. Aarhus Kommune har som tilsynsmyndighed adgang til virksomheden i medfør af Miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>. Tilsynet vedrører virksomhedens miljøforhold herunder støjforhold, luftafkast, spildevand, olietanke og affald.

Miljøtilsyn på virksomheder skal ske efter nærmere bestemte regler fastsat i Loven om retssikkerhed<sup>2</sup>. Tilsynet skal skriftligt begrundes, men begrundelsen kan ske umiddelbart forud for tilsynets gennemførelse. Begrundelsen for dette tilsyn er, at vi ikke har modtaget svar på tidligere henvendelser. Vi mangler opfølgning på henstilling, meddelt i tilsynsrapport fra prioriteret miljøtilsyn den 24. maj 2022, med indsendelse af oplysninger om tankforhold.

Virksomheden har ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre ved tilsynet. På adressen drives en vaskehal, benzin- og diesel-salgssted og autoværksted. Autoværkstedet er udlejet til Brian Thinggaard og drives som en selvstændig virksomhed. Da der ikke var nogen til stede på tankens kontor, viste Brian os rundt. Vi fik derfor set overvågningsudstyret på driften af tankene og har derfra forsøgt at identificere hvilke tanke der kan henføres til oplysningerne i BBR.

Foto af overvågnings-systemet, der viser fire tanke i drift.

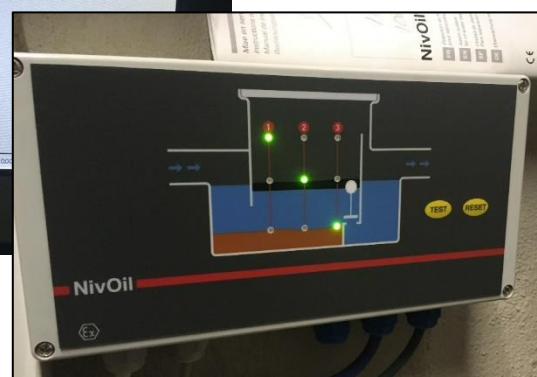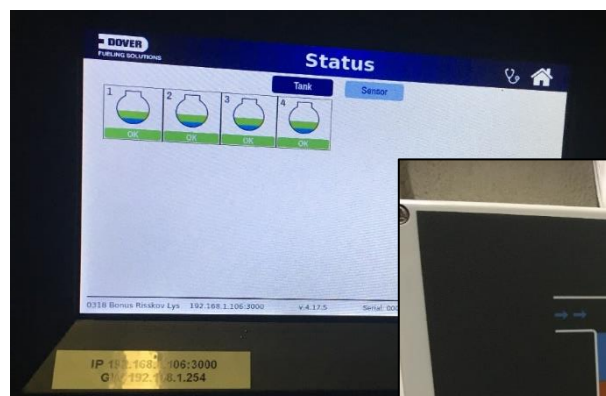

## TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø  
Aarhus Kommune

**Virksomheder**  
Karen Blixens Boulevard 7  
8220 Brabrand

Direkte telefon: 89 40 40 24

Direkte e-mail:  
amh@aarhus.dk

Sagsnr.: GEO-2013-027344  
Sagsbehandler:  
Anne Haarmark

<sup>1</sup> LBK nr. 5 af 03/05/2023

<sup>2</sup> LBK nr. 1121 af 12/11/2019



21. marts 2023  
Side 2 af 9

Det fremgår af BBR, at virksomheden har følgende tanke, som indsat i skemaet herunder. BBR-oplysningerne kan findes på [www.ois.dk](http://www.ois.dk)

Den røde tekst viser oplysninger indsendt 9. august 2022


Blå tekst er fra tilsynet.

	Tank nr.	Størrelse	Årstal	Produkt	Skal senest inspiceres i år	Bemærkninger
1	T1- 415007	1.500	1989	Fyringsgasolie	2021	Stål Nedgravet Typegodkendelsesnr.:01-000
2	T2- 420646	20.000	1989	Benzin	2021	Stål 01-004
3	T3- T03	16.000	1969	Benzin	2031	Stål Lamineret 11.11.2021
4	T4 T01	16.000	1969	Benzin	2031	Stål Lamineret 10.11.2021
5	T5 T02	8.000	1969	Dieselolie Benzin	2021 Næste kontrol: 8.11.2022	* Sensor til overvågning af tank er knækket. Da der konstant står vand i tankbrønd er der risiko for at der kan komme vand ind i overvågningskammeret. Overvågning skriver stadig at system er ok selvom føleren er knækket

Foto er taget for hver enkelt tank og sammenholdt med skemaets oplysninger.




21. marts 2023  
Side 3 of 9

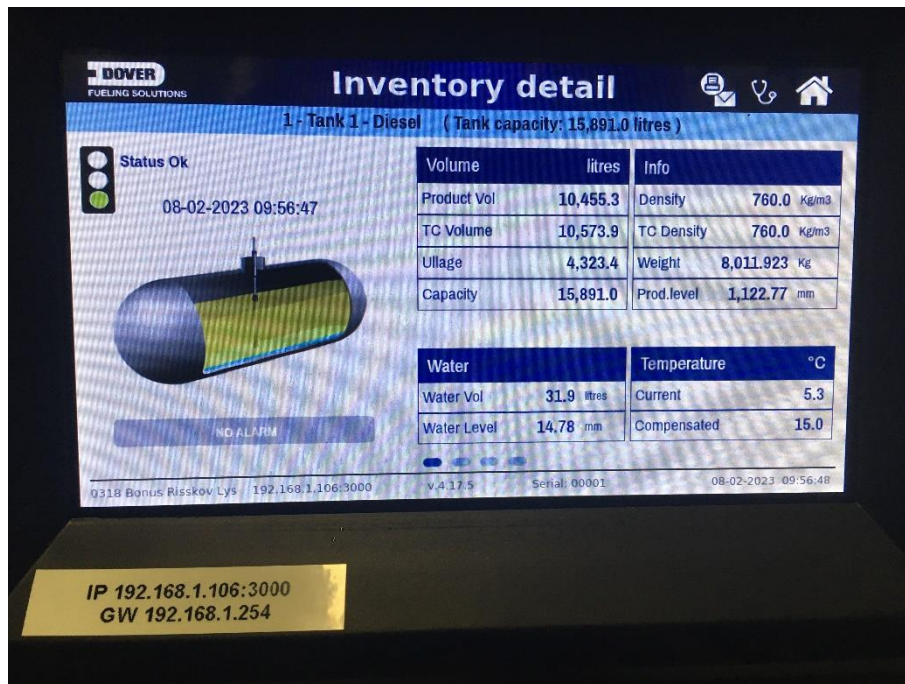

	Tank nr.	Størrelse	Årstal	Produkt	Skal senest inspiceres i år	Bemærkninger
4	T4 T01	16.000	1969	Benzin	2031	Stål Lamineret 10.11.2021




21. marts 2023  
Side 4 af 9

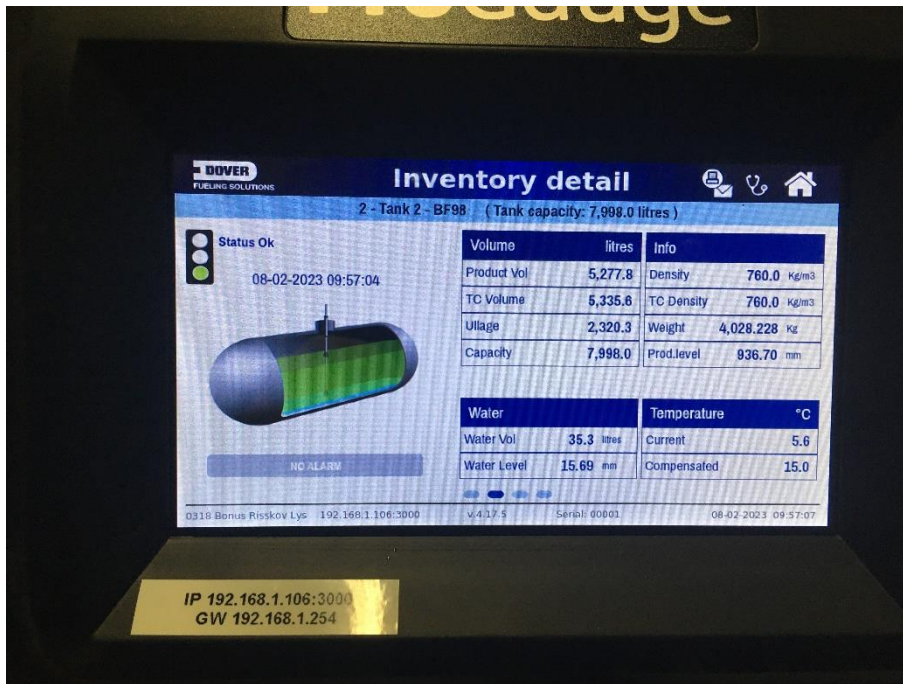

	Tank nr.	Størrelse	Årstal	Produkt	Skal senest inspiceres i år	Bemærkninger
5	T5 T02	8.000	1969	Dieselolie Benzin	2021 Næste kontrol: 8.11.2022	*




21. marts 2023  
Side 5 of 9

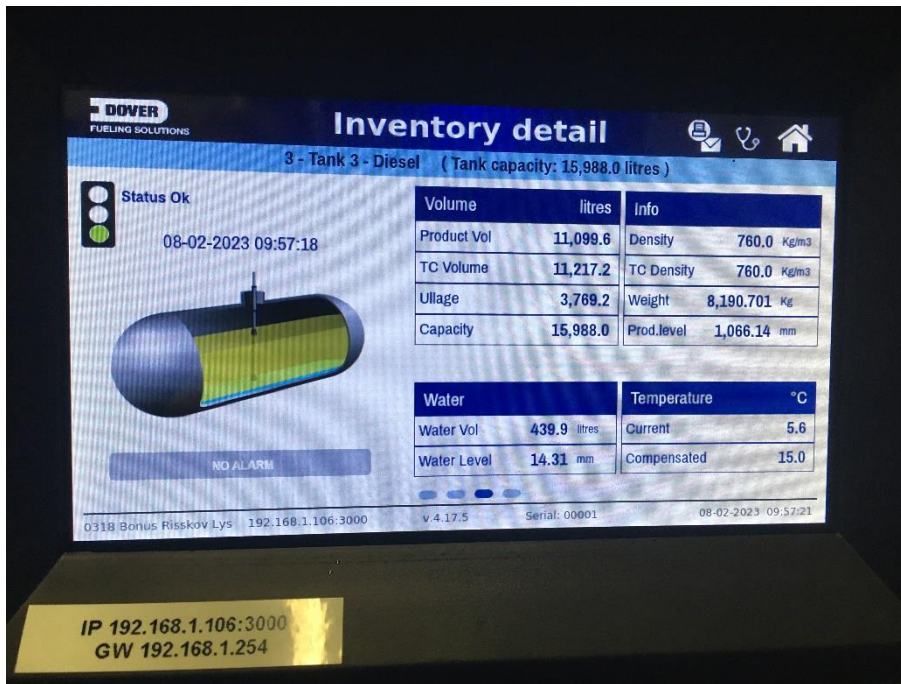

	Tank nr.	Størrelse	Årstal	Produkt	Skal senest inspiceres i år	Bemærkninger
3	T3- T03	16.000	1969	Benzin	2031	Stål Lamineret 11.11.2021



21. marts 2023  
Side 6 af 9

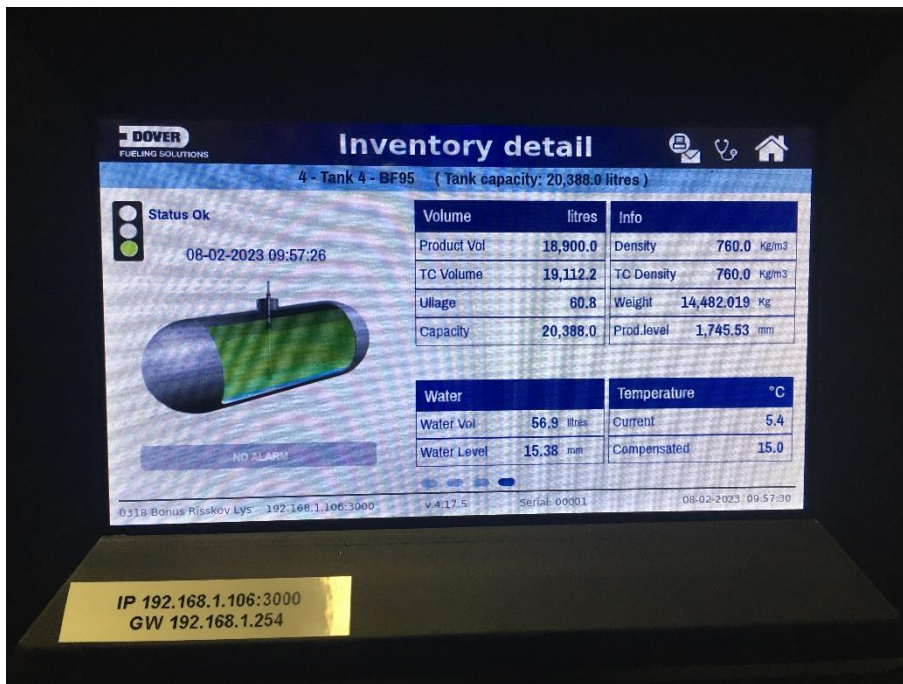

	Tank nr.	Størrelse	Årstal	Produkt	Skal senest inspiceres i år	Bemærkninger
2	T2- 420646	20.000	1989	Benzin Diesel	2021	Stål glasfibertank, ikke coatet



Tanken angivet som fyringsolietank i skemaet kunne jf. Brian være den overjordiske plasttank, som han har stående til sit oliefy.

21. marts 2023  
Side 7 af 9

Foto herunder af tankplade og placering af tanken.



Tankpladen viser følgende:

	Tank nr.	Størrelse	Årstal	Produkt	Skal senest inspiceres i år	Bemærkninger
1	8492 G.nr. 55-5820	1.225 liter	2007	Fyringsolie	Sløjfningstermin for plast-tank: Dobbeltvægget 40 år Enkeltvægget 25 år	overjordisk

Uanset tank-funktionen kunne være identificeret, så stemmer det ikke overens med oplysningerne om en nedgravet ståltank på 1.500 liter fra 1989.

**Oplysninger om tanke og rørføringer**



21. marts 2023  
Side 8 af 9

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR og oplysningerne om dem er ajourførte.

Følgende er link til Aarhus Kommunes hjemmeside om olietanke:

[Vil du etablere eller sløjfe en olietank? \(aarhus.dk\)](https://aarhus.dk/vil-du-etablere-eller-sløjfe-en-olietank/)

Som dokumentation for at forholdene er bragt i orden, kan den opdaterede BBR-meddelelse **indsendes inden den 1. maj 2023.**

#### **Andre bemærkninger**

Tilsynet gav ikke anledning til andre bemærkninger ved besigtigelse af vaskeladsen eller tankområdet. Selve vaskehallen drives semiautomatisk med svanemærkede produkter.

Der er ingen væsentlige støjpåvirkninger fra vaskehallen, da den kun kan være i drift ved lukket port.

Virksomheden er tilmeldt den kommunale tømningsskema for olie- og benzinudskillere.

Der blev ikke observeret oliespild på tilsynet eller ophobning af affald.

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser, men **det henstilles, at den opdaterede BBR-meddelelse indsendes inden den 1. maj 2023.**

Nærværende tilsynsnotat vil i henhold til reglerne i Tilsynsbekendtgørelsen blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside for digital miljøadministration: <https://dma.mst.dk/>

Hvis der er oplysninger i notatet som virksomheden ønsker holdt fortrolige af forretningshensyn, skal dette meddeles snarest muligt og inden 30 dage fra dags dato.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at bestemmelserne om fortrolighed administreres således, at væsentlige hensyn skal gøre sig





gældende, før oplysninger kan omfattes af undtagelsesbestemmelserne i offentlighedsloven.

21. marts 2023  
Side 9 af 9

Er der spørgsmål eller kommentarer til denne mail eller noget der er noteret forkert i tilsynsnotatet, kan jeg kontaktes på [amh@aarhus.dk](mailto:amh@aarhus.dk)

Nærværende tilsynsnotat fremsendes til driftsansvarlig for virksomheden Tanken v/Torben Svith på mailadressen [mail@tanken.dk](mailto:mail@tanken.dk)>  
Samt kontaktperson til UNO-X Byggeteknisk chef Hendarin Wadi [hewad@unox.dk](mailto:hewad@unox.dk)

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 21. marts 2023