

OK A.m.b.a
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Sendt via digital post

TILLADELSE TIL UNDERJORDISK ADBLUE TANK

Firma: OK A.m.b.a.
Aktivitetsadresse: Rosenkrantzvej 1, 8700 Horsens
Telefon: 89 32 22 11
Matrikel nr.: 10V, Bygholm Hgd., Hatting
CVR-nummer: 39 17 04 18

SAMMENDRAG

Virksomheden ønsker at etablere en underjordisk 10.000 L AdBlue tank i tilknytning til tankanlæg på Rosenkrantzvej 1, 8700 Horsens. Tanken etableres som en del af en større tank.



TILLADELSE

Horsens Kommune giver hermed OK a.m.b.a tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ §19 til nedgravning af 1 stk. 10.000 L AdBlue tank med tilhørende rørsystemer på Rosenkrantzvej 1, 8700 Horsens. Tilladelsen og de følgende vilkår omhandler kun den del af tanken som indeholder AdBlue:

¹ Miljø- og Fødevarerministeriets [LBK nr. 1218](#) af 25. november 2019 lov om miljøbeskyttelse.

INDRETNING

1. Påfyldnings- og tankplads skal etableres med tæt belægning og fald mod afløb til spildevandskloak. Pladserne skal være indrettet så evt. spild ikke udgør en risiko for forurening af omgivelserne herunder jord, grundvand, overfladevand og regnvandskloak.
2. Tanken skal have en overfyldningssikring.
3. Tanken med dertilhørende rørføringssystem skal være egnet til opbevaring af AdBlue.
4. Tanken må kun anvendes til AdBlue.
5. Tanken samt de tilhørende rørsystemer skal være dobbeltvæggede.
6. Anlægget skal installeres af en sagkyndig (jf. def. i olietanksbekendtgørelsen).

DRIFT

7. Et eksemplar af tilladelsen skal til en hver tid være tilgængelig for driftspersonalet. Driftspersonalet skal være orienteret om tilladelsens indhold.

EGENKONTROL

8. Tætheden af tanken og de dertilhørende rør skal kontrolleres. Kontrollen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller manuel ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Alarm til automatisk kontrol skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel kontrol skal ske mindst en gang hver måned.
9. Hvis der konstateres eller opstår begrundet mistanke om utæthed i anlægget, skal virksomheden sikre at en evt. eventuel udstrømning stoppes og yderligere udslip forhindres, f.eks. ved tømning af anlægget.

I tilfælde af konstaterede utætheder skal tilsynsmyndigheden straks underrettes.

10. Et utæt anlæg eller dertilhørende rørsystemer skal sløjfes, renoveres eller repareres. I forbindelse med sløjfning, renovering eller reparation skal det dokumenteres at utætheden ikke har forårsaget forurening.
11. Virksomheden skal føre driftsjournal for anlægget. Journalen skal opbevares i mindst 5 år og skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Driftsjournalen skal indeholde:

- Dato og resultat af kontrol af tæthed samt afprøvning af alarmer jf. vilkår 8
- Dato og dokumentation for evt. reparationer
- Regnskab for indholdet i tanken

SLØJFNING

12. Ved sløjfning af anlægget skal sløjfningen ske efter samme retningslinjer som resten af tanken dvs. i henhold til olietankbekendtgørelsens §30. Restindhold fjernes og tanken enten graves op eller afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.
13. Meddelelse omkring hvilken type sløjfning der er valg, samt dokumentation på at tanken er sløjfet, skal være Horsens Kommune i hænde senest 4 uger efter sløjfningen.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Hændelser som kræver indsats fra det kommunale beredskab eller politiet skal straks meldes til alarmcentralen på 112.

Virksomheden skal straks herefter underrette rensningsanlægget og snarest muligt Kommunens Miljøtilsyn om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Rensningsanlægget underrettes på døgnvagttelefon 20 80 13 50.

Miljøtilsynet underrettes på tlf. 76 29 29 29. Udenfor kontortid sker underretningen via Miljøvagten på tlf. 112.

Indretning og drift af tanken må ikke ændres på en måde, som indebærer forøget forurening eller risiko herfor, før ændringen er godkendt af Horsens Kommune.

Tilladelsen bortfalder jf. miljølovens § 78 a, i det omfang den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens §19 kan, jf. §20 i samme lovgivning til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til:

- a) fare for forurening af vandforsyningsanlæg,
- b) gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter §32 eller
- c) miljøbeskyttelsen i øvrigt.

Tilladelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning, herunder byggetilladelse.

MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE

Sammenfatning

Kommunen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at virksomheden kan drives på det pågældende sted, og at til- og frakørsel kan ske, uden at være til væsentlig gene for omgivelserne.

Generelt

AdBlue tanken etableres som en del af en større olietank, som er omfattet af olietanksbekendtgørelsen. Tilladelsens vilkår er fastsat med udgangspunkt i Benzinstationsbekendtgørelsen² og Olietanksbekendtgørelsen³, i det omfang de er relevante i den foreliggende sag.

Ønskes tanken anvendt til motorbrændstof gælder olietanksbekendtgørelsens §28 og tanken skal inspiceres efter retningslinjerne i bilag 8.

² Miljø- og Fødevareministeriets [BEK nr. 1254](#) af 23. november 2019 Benzinstationsbekendtgørelsen.

³ Miljø- og Fødevareministeriets [BEK nr. 1257](#) af 27. november 2019 Olietanksbekendtgørelsen.

Lokalisering

Virksomheden er placeret i område nr. 13BE01 i kommuneplanrammen. Området er udlagt til blandet bolig og erhverv svarende til områdetype 3 (55/45/40 dB(A)_{dan}) jf. Miljøstyrelsens vejledning nr.5/1984 om støj fra virksomheder.

Nærmeste beboelser er beliggende ca. 130 meter mod syd i et boligområde svarende til områdetype 5 (45/40/35 dB(A)_{dan}) jf. Miljøstyrelsens vejledning nr.5/1984 om støj fra virksomheder.

Vi vurderer, at placeringen af virksomheden er i overensstemmelse med de planmæssige bestemmelser.

Drikkevandsinteresser

Virksomheden ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser, og ca. 950 m fra indvindingsoplandet for Rugballegårdværket.

Vi vurderer, at der med de opstillede vilkår er sikret mod forurening af jord og grundvand.

Habitatvurdering

Før der træffes afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Se bilag 1

Spildevand

Virksomhedens spildevandsforhold er reguleret i benzinstationsbekendtgørelsen samt i tilslutningstilladelsen af 8. september 2020.

Jordforurening

Ejendommen er ikke kortlagt efter jordforureningsloven.

Oversvømmelse

Anlægget er placeret i kote 16 m DVR90.

OK A.m.b.a har den 21. oktober 2020 fået tilsendt et udkast til afgørelse til udtalelse.

Virksomheden havde ingen kommentar til udkastet.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer.

Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.

Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus' klageportal. Portalen findes på <https://naevneneshus.dk/>. Fra klageportalen går klagen videre til os. For at være rettidig skal klagen være tilgængelig for os i Klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er bekendtgjort.

Klage over tilladelser har ikke opsættende virkning med mindre Nævnet bestemmer andet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt, jf. offentlighedsloven⁴, forvaltningsloven⁵ og miljøoplysningsloven⁶.

SØGSMÅL

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

OFFENTLIGGØRELSE

Afgørelsen er i dag offentliggjort på <https://dma.mst.dk>

Med venlig hilsen

Anne Lucia Jansen

Biolog

Telefon direkte: 76292519
alja@horsens.dk

Kopi til:

Mogens Bang Jensen, kontaktperson.
Sundhedsstyrelsen
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Forbrugerrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Sydøstjyllandsbrandvæsen

⁴ Justitsministeriets [lbk nr. 145](#) af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.

⁵ Justitsministeriets [lbk. nr. 433](#) af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

⁶ Miljø- og Fødevareministeriets [lbk. nr. 980](#) af 16. august 2017 af miljøoplysningsloven.

HABITATVURDERING INCL. NATUR-OG FRILUFTSVURDERING

Sagsnummer: 09.08.26-P19-1-20 (§ 19 tilladelse)
 Omhandler: Rosenkrantzvej 1, 8700 Horsens, OK
 A.m.b.a., §19-tilladelse, nedgravet
 AdBlue tank


Dato: 12/10-20
 Udarbejdet af: Bente Søndergaard Andersen

Dette høringssvar forholder sig **udelukkende til varetagelse af de naturbeskyttelsesmæssige interesser**

Bemærk, at habitatvurderingen skal fremgå af afgørelsen, ellers er afgørelsen ugyldig.

Baggrunden for dette høringssvar

Der ansøges om **(Se ovenfor)**. Projektområdet fremgår af kortudsnit nedenfor.

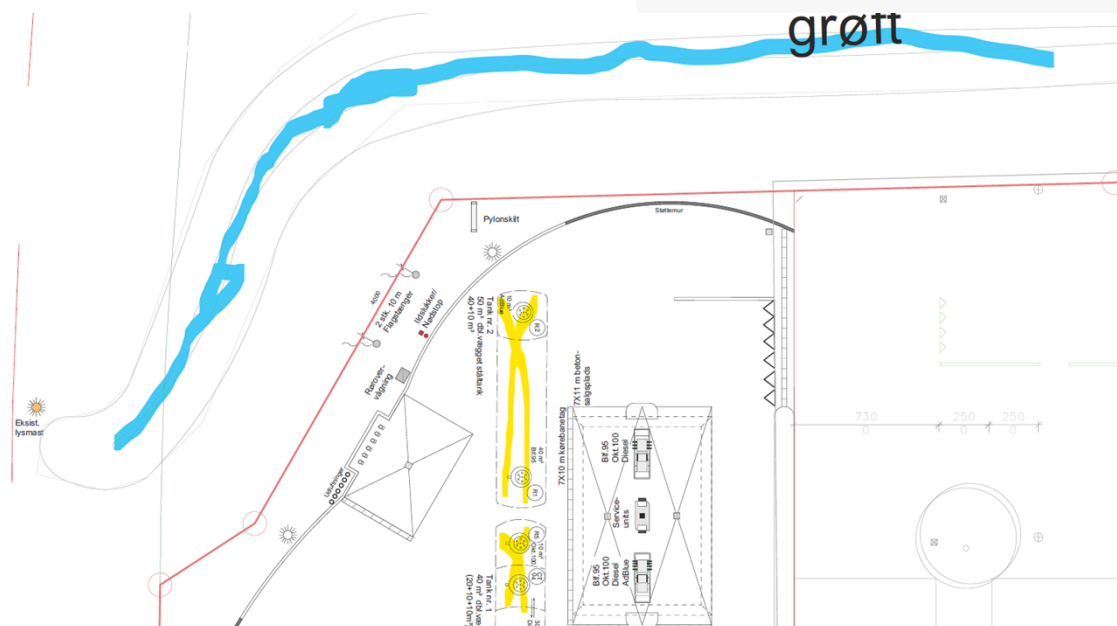

HABITATVURDERING

Jf. *habitatbekendtgørelsen*¹ skal der forud for meddelelse af afgørelse foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet ikke medfører:

- skade på de naturtyper, som området er udpeget for
- skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for
- eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 3,3 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen.

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

<https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/>

Projektområdet ligger i byzone og der bygges på et nyere tørt græsareal, som ikke vurderes at udgøre et egnet ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der omkring projektområdet lever følgende bilag IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed, strandtudse.

Byggefeltet ligger på tidligere landbrugsjord i omdrift, nu byggemodnet grund. Arealet vurderes derfor ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

¹ **Habitatbekendtgørelsen** (Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter med senere ændringer).

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
- indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

I ØVRIGT

§ 3-beskyttet natur, herunder vandløb

Ifølge ansøgningens situationsplan holdes der en afstand på ca. 260 m imellem projektområdet og det nærmeste § 3-beskyttede område, som er en mose. Projektet vurderes ikke at medføre en tilstandsændring i dette eller andre § 3-beskyttede områder.

Øvrig natur

De nedgravede tanke samt tankningspladsen ligger i en afstand af 10-20 meter fra en afvandingsgrøft mod nord. Det skal sikres, at der ikke kan løbe overfladevand fra tankstationen ned i grøften.

Bygherre bør gøres opmærksom på, at området kan være drænet, og at eventuelle dræn i forbindelse med byggemodningen skal håndteres, således at drænene stadig er i funktion, medmindre det kan fastslås, at drænene ikke afvander arealer uden for byggemodningsområdet.

Forhold vedr. fredninger, diger samt bygge- og beskyttelseslinjer

Projektområdet er ikke sammenfaldende med områder, som er omfattet af fredning, beskyttede sten- og jorddiger, åbeskyttelseslinje, søbeskyttelseslinje, skovbyggelinje eller fortidsmindebeskyttelseslinje.

Kommuneplans retningslinjer

Ingen fundne konflikter i naturtemaer.

Offentlighedens adgang

Det ansøgte har ingen betydning for offentlighedens adgang.