

Falck Redningskorps, Skagen
Kattegatvej 3
9990 Skagen
Att.: Henrik Kristensen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

E-mail: hkr@falck.dk

21. april 2026

Rapport efter miljøtilsyn hos Falcks Redningskorps, Skagen beliggende Kattegatvej 5, 9990 Skagen

Sagsnummer: GEO-2020-00311
Dokumentnummer: 8771799

Frederikshavn Kommune har den 21.04.2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Henrik Kristensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type H51 Garageanlæg > 3 stk. jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard (MAKL)
Ingeniør



Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	16271241
	P. nr.	1003125721

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.


Generelle bemærkninger

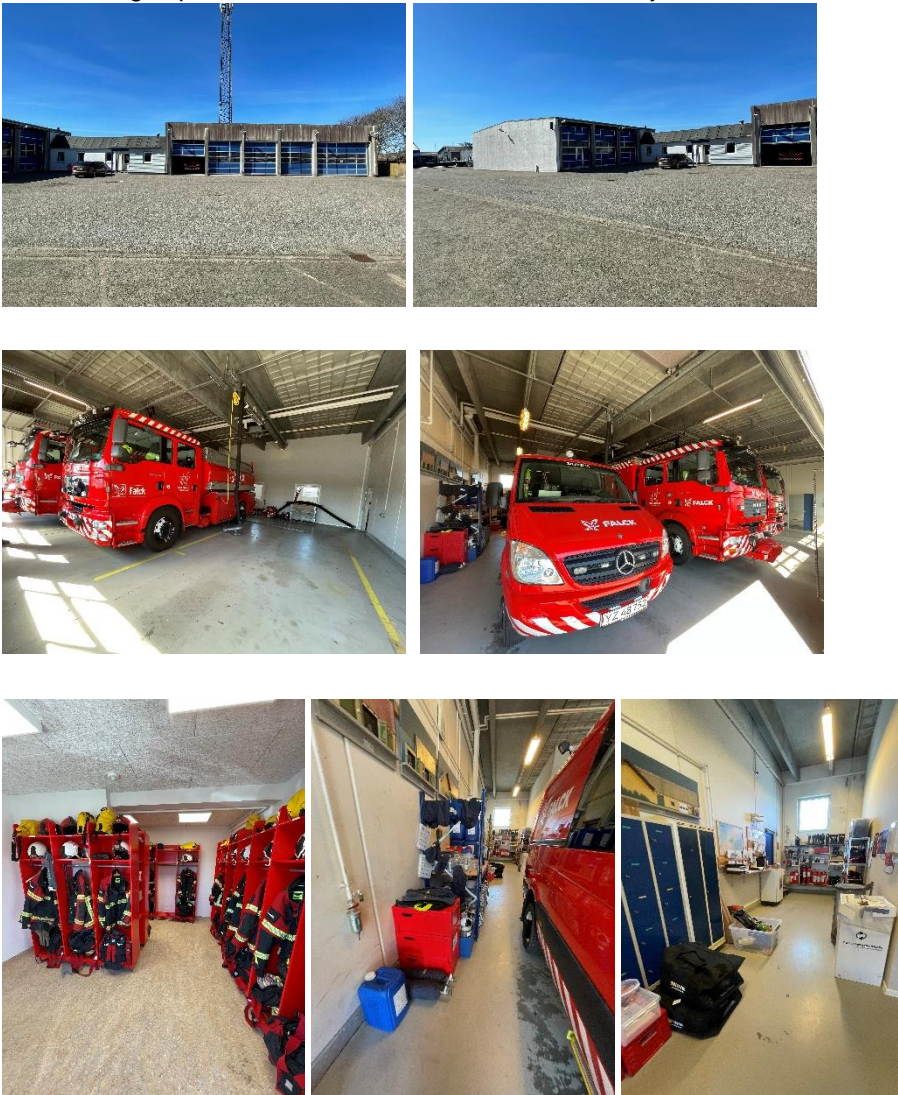Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Lokaliteten indeholder vaskehal, brand- og ambulancegarage. Ambulancedelen er siden 2022 udlejet til Regionen, som står for al ambulancekørsel. Der er fast 3 mand i Skagen på ambulancestationen. Se billeder fra tilsynet nedenfor:</p> 

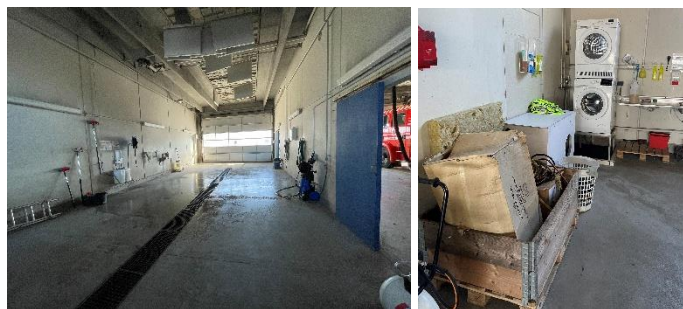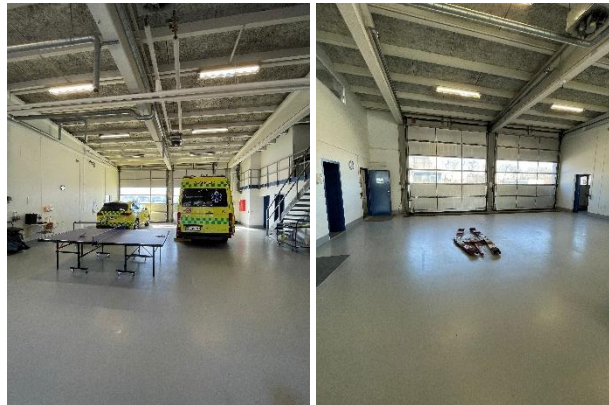

Desuden er der køkken, kontor, ophold- og sovefaciliteter.

Lokaliteten er et gammelt autoværksted, der ikke anvendes mere. Graven anvendes heller ikke mere, da den er fyldt med vand og virksomheden har ikke noget at bruge graven til.

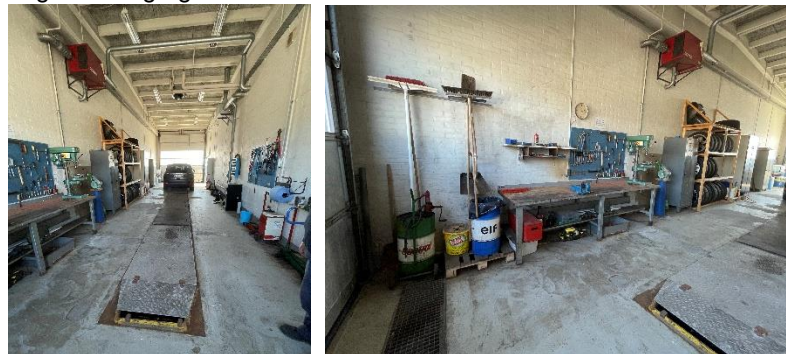

Alle køretøjer serviceres på autoriserede værksteder og hos Falck selv i Randers.


Antal ansatte: 12 fastansatte (til ambulance) og 16 deltidsansatte (til brand).

Der er foretaget miljøtilsyn med hele lokaliteten.

Egenkontrol (journal)	Virksomheden har ikke krav om egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.

Forurennet jord	Der er ikke observeret forurening af jord under tilsynet.
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med naturgas.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden har etableret punktudsug på udstødning til alle køretøjer i garagerne efter krav fra arbejdstilsynet.</p> <p>Der er filter på afkastene, som efterses en gang årligt af et eksternt firma. Desuden er der etableret alarm på afkastene, som går i gang, hvis trykket på udsugningsanlægget stiger på grund af eksempelvis tilstopning.</p> 

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Virksomheden har en lille hobby kompressor placeret i vaskehallen, som anvendes i et begrænset omfang. Vaskehal har port, der kan lukkes. Ingen aktiviteter foregår udendørs. Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klage over støj fra virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Sanitært spildevand fra håndvaske, køkken og toilet ledes til off. kloak.</p> <p>Virksomheden oplyser, at den eneste form for processpildevand virksomheden har, er vand fra vaskehal. Dette løber i en rist, som efterfølgende passerer olieudskiller.</p> 

	<p>Vaskehallen anvendes efter behov til vask af stationens ambulance- og brandbiler, når de kommer hjem fra en udrykning.</p> <p>Brønd i grav i gl. værksted anvendes ikke længere.</p>
--	---

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Alle afløb i garagerne passerer olieudskillere.</p> <p>Virksomheden oplyser, at olieudskillere tømmes en gang årligt af Cementstøberen i Skagen. Falck kontaktes, når tiden er inde til tømning og eftersyn af olieudskillere.</p> <p>Sidste tømning var i efteråret 2025.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er ikke registreret nogle aktive olietanke på lokalitetens BBR.</p> <p>Virksomheden oplyser, at bilerne ikke tankes på adressen. Dette foregår på tankstationen Shell og F24, hvor bilerne påfyldes inden de køres i garagen.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Virksomheden oplyser, at der ikke forekommer farligt affald på lokaliteten, eftersom der ikke forekommer reparation af biler på lokaliteten.</p>
Affald, generelt	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Alm. dagrenovation som sorteres ligesom ved husholdningen i pap/papir, plast, madaffald, restaffald: Frederikshavn Affald Glas: afleveres i Remas molok til glas. -Jern/skrot: yderst begrænset mængder - virksomheden afleverer selv til KD Handel.