



Dato: 10. april 2019
Sagsnummer: 06.01.15-P19-4-19
Henv. til: Sofie Hahn Iversen
Direkte tlf.: 9611 7681
Afdeling tlf.: 9611 7557
naturogmiljo@holstebro.dk

Tilslutningstilladelse

Tilslutning af spildevand samt overfladevand til forsyningens kloak

Holstebro Autogenbrug ApS

Joachim Wellers Vej 10, 7500 Holstebro



Stamblad

Godkendelsesdato	10. april 2019
Sagsnummer	06.01.15-P19-4-19
Virksomhedens navn, CVR	Holstebro Autogenbrug ApS, 37783544
Virksomhedens adresse	Joachim Wellers Vej 10, 7500 Holstebro
Matrikelnummer	14BG, Måbjerg, Holstebro Jorder
Virksomhedens kontaktoplysninger	Tlf.: 9742 1744 Ejer: Stefan Eskildsen, stefaneskildsen7@gmail.com
Hovedaktivitet	Autoophug
Væsentlig biaktivitet	Vaskeplads
Virksomhedens rådgiver, tlf. og mail	Michael Lothar Wenzel, 2371 7145, michael.lothar.wenzel@gmail.com
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune, Natur og miljø Kirkestræde 11, 7500 Holstebro E-mail: naturogmiljo@holstebro.dk Tlf.: 9611 7562
Sagsbehandler, tlf.	Sofie Hahn Iversen, 9611 7681



Indholdsfortegnelse

Stamblad	2
Indholdsfortegnelse.....	3
Ansøgning.....	5
Beskrivelse af projektet	5
Afgørelse	6
Meddelelse af tilladelse	6
Nødvendige myndighedstilladelser og dispensationer	6
Tilladelsen vilkår.....	7
Generelt	7
Overfladevand fra befæstede arealer	7
Indretning af værksted	8
Indretning af vaskeplads	8
Drift af udskillersystem	9
Prøvetagningskontrol	9
Egenkontrol	10
Uheldshåndtering	10
Ophør	10
Udnyttelse og klagevejledning.....	11
Klagevejledning.....	11
Fritagelse for brug af klageportal	11
Aktindsigt.....	11
Udnyttelse af tilladelse	11
Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering.....	12
Indretning og drift af værksted samt vaskeplads.....	12
Sammensætning af spildevandet	12
Planforhold	12
Befæstede arealer	13
Miljøfremmede stoffer	13
Påvirkning af renseanlæg og slam.....	14
Påvirkning af miljøet	14
BAT og renere teknologi	14
Begrundelse for spildevandstilladelsen.....	14
Kopi til orientering er sendt til.....	15
Bilag 1	16
Afløbstegning fra ansøgning	16



Bilag 2.....	17
Luftfoto af virksomheden, 2018.....	17
Bilag 3.....	18
Høringssvar	18



Ansøgning

Michael Lothar Wenzel har på vegne af Holstebro Autogenbrug ApS d. 22. januar 2019 søgt om tilladelse til tilslutning af spildevand via sandfang og olieudskiller fra autoværksted og vaskeplads ved Holstebro Autogenbrug ApS, Joachim Wellers Vej 10, 7500 Holstebro til Vestforsyning Spildevand A/S's spildevandssystem.

Beskrivelse af projektet

Holstebro Autogenbrug er et autoophug, hvor udtjente og skadede biler modtages og miljøbehandles, hvorefter de forskellige dele enten sælges eller bortskaffes som affald eller skrot. Virksomheden opbevarer ikke-miljøbehandlede biler indendørs i lagerhal uden afløb. Udendørs opbevares ikke-forurenende, miljøbehandlede dele på stabilgrus med fald mod sandfangsbrønde med riste med afløb til regnvandsledningen.

Virksomheden har desuden en udendørs, overdækket vaskeplads, hvor der benyttes en højtryksrenser og ingen vaskemidler. Vaskevand fra vaskepladsen samt afløbsriste foran værkstedet ledes via sandfang og olieudskiller til forsyningens spildevandsledning (jf. afløbsteget, Bilag 1).

Grunden er 6.531 m². Følgende arealer er baseret på opmåling i NetGIS: Arealet ved indgangen til virksomheden samt foran værkstedet (430m²) er belagt med sf-sten, mens den resterende belægning (3770 m²) består af stabilgrus. Bygningen samt vaskepladsens overdækning udgør jf. BBR 975 m². Den reducerede befæstelsesgrad vurderes dermed at være 54 %.

Olieudskilleren er af typen Upoclean og er en koalescensudskiller med ISO-styring, integreret flydelukke og koalescensfilter. Udskilleren har en kapacitet på 6 l/s samt et opsamlingsvolumen på 800 liter. Sandfanget er af typen Upoclean på 1000 liter.



Afgørelse

Holstebro Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven¹ til afledning af spildevand og overfladevand fra Holstebro Autogenbrug ApS, Joachim Wellers Vej 10, 7500 Holstebro til Vestforsyning Spildevand A/S's spildevandsystem.

Meddelelse af tilladelse

Holstebro Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte på de nedenfor nævnte vilkår. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgning dateret den 22. januar 2019 samt øvrige oplysninger i sagen. Der er tale om lovliggørelse af eksisterende forhold.

Tilladelsen omfatter tilslutning af gulvafløb fra vaskeplads samt riste foran værksted via sandfang og olieudskiller til Vestforsynings spildevandsledning, samt tilslutning af øvrigt tag- og overfladevand fra matriklen til Vestforsynings regnvandsledning.

Overfladevandet fra pladsen foran værkstedet på 70 m² vil blive ledt til Holstebro Renseanlæg og derfor afregnet som spildevand af Vestforsyning Spildevand A/S.

Denne tilladelse har i henhold til § 19 i Forvaltningsloven² været forelagt ansøger og øvrige parter til udtalelse inden endelig meddelelse. I den forbindelse er ansøger gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til og få aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens bestemmelser herom.

Bemærkninger er fra Vestforsyning Spildevand indkommet med skrivelse af dato 22. marts 2019 (se Bilag 3) og er indarbejdet i tilladelsen i det omfang det er fundet hensigtsmæssigt og foreneligt med lovgivningen og kommunens planlægning.

Nødvendige myndighedstilladelser og dispensationer

Etablering eller udskiftning af olie-/koalescensudskiller kræver byggetilladelse som indhentes ved Holstebro Kommune.

Ved gennemførelsen af projektet skal den jord, som skal bortskaffes fra stedet, undersøges og bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i Holstebro Kommunes regulativ for jordstyring og bestemmelserne i jordforureningsloven med tilhørende bekendtgørelser vedr. undersøgelser og dokumentation af jord.

Opstår der behov for midlertidig eller varig grundvandssænkning, herunder afledning af oppumpet grundvand i forbindelse med gennemførelsen af projektet, skal der ansøges om tilladelse hertil ved Holstebro Kommune.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019, Miljøbeskyttelseslov

² Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, Forvaltningslov



Tilladelsen vilkår

Såfremt vilkår i denne tilladelse findes utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, kan tilsynsmyndigheden efter miljøbeskyttelseslovens § 30 påbyde supplerende vilkår, så forholdene bedres og/eller gøres mere hensigtsmæssige.

Generelt

1. Spildevandsanlægget skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
2. Der må til Vestforsynings spildevandsledning tilsluttes:
 - Overfladevand fra arealet foran værkstedet
 - Vaskevand fra overdækket vaskeplads
 - Sanitært vand fra matriklen
3. Der må til Vestforsynings regnvandsledning afledes uforurennet tag- og overfladevand fra tagflader og øvrige befæstede arealer.
4. Virksomheden skal holde Holstebro Kommune orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomhedens aktiviteter.
5. De af tilladelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet.
6. Fremtidige nye aktiviteter og ændringer af spildevandssammensætningen, som kan indebære en ændring af forureningen i spildevandet, herunder ændringer i spildevandsmængder, -koncentrationer eller -sammensætning, må ikke gennemføres uden Holstebro Kommune har meddelt tilladelse hertil.
7. Eventuelle ubrugte spildevands- og regnvandsledninger i forbindelse med anlægsarbejde på grunden skal enten fjernes eller fyldes op med beton pga. risiko for rottebo. Dette arbejde skal aftales med Vestforsyning i god tid, inden arbejdet udføres, således at afblænding af kloakledninger ind til Vestforsynings ledningsnet sker i henhold til Vestforsynings retningslinjer.
8. Ved ændringer på kloaksystemet skal der **senest 1 måned** efter færdigetablering sendes en færdigmelding af kloaksystemet med kloaktegninger samt evt. reviderede oplysninger om sand/slamfang og olie/koalescensudskiller til Holstebro Kommune. Færdigmeldingen skal være underskrevet af en autoriseret kloakmester.

Overfladevand fra befæstede arealer

9. Uforurennet tag- og overfladevand fra befæstede arealer skal ledes til forsyningens regnvandsledning via sandfangsbrønde med riste.
10. Der må ikke opbevares ikke-miljøbehandlede køretøjer på befæstede arealer, der leder til regnvandssystemet. Køretøjer, der opbevares på befæstede arealer, hvorfra overfladevand ledes til regnvandsledningen, må ikke give anledning til udvaskning af olie mv. jf. virksomhedens miljøgodkendelse meddelt 25. august, 2001.
11. Sandfang skal oprensnes efter behov, dog mindst én gang årligt.



12. Der må maksimalt afledes tag- og overfladevand fra 60 % befæstelse på matriklen til forsynin- gens regnvandsledning uden neddrøsing. Afledning fra befæstede arealer herudover skal neddrø- ses til naturlig afstrømning på 1 l/s/red. ha og skal godkendes af kommunen inden etablering. Evt. hydraulisk regulering skal foregå på egen grund, eksempelvis med vandbremse og færdig- melding af reguleringen skal fremsendes til Holstebro Kommune **senest 1 måned** efter etable- ring, såfremt det etableres.
13. Afløbsinstallationer skal etableres efter DS 432, og tag- og overfladevand må ikke afledes til na- bogrunde og veje. Dette gælder også ved ekstremhændelser. Dette kan sikres evt. ved en opkant.
14. Der må ikke foregå aktiviteter med risiko for oliespild på de befæstede arealer, der afleder til regnvandssystemet. Hvis der holder biler, som lækker olie, skal der straks efter konstatering pla- ceres en spildbakke under disse eller på anden måde sikres, at overfladevandet ikke forurenes.

Indretning af værksted

15. Spildevandet fra pladsen foran autoværkstedet (ca. 65 m²), hvor der er risiko for oliespild, skal afledes via egnet sand-/slamfang og olieudskiller, der skal og dimensioneres jf. vilkår 19.
16. Aktiviteter, der kræver tilslutning til olieudskiller, må kun foregå i olieudskillers opsamlingsom- råde.
17. Kemikalier og produkter til miljøbehandling, som benyttes på virksomheden skal opbevares, så- ledes der ikke kan ske spild til kloak.

Indretning af vaskeplads

18. Alle afløb, som modtager vaskevand fra vaskeplads, skal ledes til forsynin- gens spildevandsled- ning.
19. Vaskevand fra vaskeplads skal afledes via egnet slamfang og olieudskiller (klasse I), der skal etableres og dimensioneres efter gældende normer³.
20. Der skal være en opkant, der sikrer, at vaskevandet ikke kan købe til regnvandsledningen.
21. Olie/-koalescensudskiller skal være CE-mærket og helstøbt.
22. Det skal være muligt at udtage en stikprøve af spildevandet fra en brønd eller anden anordning, hvor der skal kunne skabes en frit faldende vandstråle. Dette skal være etableret mellem olie- /koalescensudskiller og tilslutning til offentlig spildevandsledning samt før evt. tilslutning af sani- tært spildevand.
23. Dæksler til olie-/koalescensudskiller skal være tydeligt markeret og tilgængelig for tømningsspe- ronale og tilsynsmyndighed.
24. Der må ikke ledes sanitært spildevand til sandfang og olie-/koalescensudskiller.

³DS 432, DS/EN 858-2 og SBI-anvisning 185.



Drift af udskillersystem

25. Olie-/koalescensudskillers skal rengøres og vedligeholdes iht. leverandørens anvisninger. Kopi af leverandørens drifts- og vedligeholdsanvisninger skal forevises Holstebro Kommune på forlangende.
26. Drift og tømning af sand-/slamfang og olie-/koalescensudskillers skal ske i overensstemmelse med følgende:
 - Sandfang skal tømmes efter behov, dog senest når 50% af slamvolumen er fyldt op.
 - Olieudskillers skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70% af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskillers.
 - Ved tømning af olieudskillers skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov.
 - Efter tømning skal olieudskillers fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.
 - I forbindelse med hver tømning, og mindst én gang årligt, skal sandfang og olie-/koalescensudskillers inspiceres for synlige fejl og mangler. Koalescensfilter og flydelukke i udskillers skal renses eller udskiftes ved inspektionen. Inspektionen skal ske af tømt olieudskillers, medmindre virksomheden kan godtgøre, at inspektionen kan foretages hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt uden at tømme udskillers.
 - Resultat og tidspunkt for tømninger og inspektion indføres i driftsjournalen, jf. vilkår 36.
27. For løbende at vurdere behovet for tømning af sandfang og olieudskillers (jf. vilkår 26) skal disse pejles mindst 1 gang pr. år ca. et halvt år før/efter det fastsatte tømningstidspunkt. Resultatet af pejlingerne indføres i driftsjournalen, jf. vilkår 36.
28. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i udskillersanlægget (sandfang, olieudskillers og rørledninger), skal disse udbedres inden fortsat brug. Holstebro Kommune skal straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.
29. Olie og sand/slam skal bortskaffes som affald i overensstemmelse med bestemmelserne i det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ.
30. Virksomheden er ansvarlig for, at der til enhver tid er indgået aftale med en indsamler om tømning og inspektion af olieudskillers. Kopi af aftale skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende jf. vilkår 36.
31. Hvis virksomheden i fremtiden vil begynde at anvende vaskemidler, skal de ansøge Holstebro Kommune herom. Virksomheden skal indsende datablade for de konkrete vaskemidler til kommunen, som skal godkende dem inden brug.

Prøvetagningskontrol

32. Holstebro Kommune kan stille krav om analyser 1 gang årligt, til dokumentation af spildevandets indhold af eksempelvis mineralsk olie og tungmetaller. Prøven skal udtages som stikprøve og analyseres af et dertil akkrediteret laboratorium og iht. de til enhver tid gældende standarder herfor. De konkrete parametre, der skal testes for, aftales med Holstebro Kommune ved krav om prøve.
33. Stikprøven af spildevandet må tidligst udtages 8 uger efter seneste tømning af sandfang og olie-/koalescensudskillers med mindre andet aftales med Holstebro Kommune.



34. Analyseresultaterne skal fremsendes til Holstebro Kommune senest 14 dage efter, at virksomheden har modtaget analyserne.
35. Udgifter til eventuel prøvetagning og analyse, samt tæthedsprøvning afholdes af virksomheden.

Egenkontrol

36. Virksomheden skal kunne forevise dokumentation for:

- Vandforbrug pr. år
- Tidspunkt og resultat af pejlinger foretaget i slamfang og olieudskillere jf. vilkår 27.
- Tidspunkt for inspektion og tømning af sandfang og olieudskillere, jf. vilkår 26.
- Evt. udbedringer/reparationer af slamfang og olieudskillere samt evt. tæthedsprøvning
- Eftersyn/rensning/udskiftning af koalescensfilter og flydelukke jf. vilkår 26.
- Kvittering for inspektion og tømning jf. vilkår 30.

Ovenstående oplysninger skal forevises Holstebro Kommune på forlangende og opbevares tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.

Uheldshåndtering

37. Ved driftsuheld eller unormale driftssituationer, der kan medføre forurening eller have væsentlig betydning for kloak- eller renseanlægget, skal Holstebro Kommune og vagthavende hos Vestforsyning Spildevand A/S orienteres omgående:

Vestforsyning A/S kontaktes på tlf. 9612 7300 – spørg efter renseanlægget. Uden for arbejdstid henviser telefonsvareren til Falck, som kontakter de pågældende vagter.

Holstebro Kommune kontaktes på tlf. 9611 7562.

38. Virksomheden skal sikre den nødvendige oprensning, og det forurenede materiale skal bortskaffes i henhold til Holstebro Kommunes anvisninger.
39. Virksomheden skal hurtigst muligt og senest 14 dage efter uheld indsende en skrivelse til Holstebro Kommune, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.

Redegørelse for uheldet sendes til følgende:

Vestforsyning A/S vestforsyning@vestforsyning.dk att.: Spildevand
Holstebro Kommune spildevand@holstebro.dk

Der gøres opmærksom på, at ovenstående mail til Holstebro Kommune ikke er sikker. Ønskes redegørelsen sendt til en sikker mail, kan den sendes til teknik.miljoe@holstebro.dk

Ophør

40. Ved ophør af driften eller nedbrydning af virksomheden, skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Tanke, bygværker, nedløbsbrønde, beholdere m.v., hvis indhold kan forurene jord, grundvand og vandløb, skal tømmes og afproppes for at undgå forureningsfare. Ved midlertidig eller permanent ophør af driften gives skriftlig besked til Holstebro kommune.



Udnyttelse og klagevejledning

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen.

Fristen for at klage over afgørelsen er **d. 13. maj 2019**.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk. Hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på "klagenævnet", hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster et gebyr at få behandlet klagen.

Fritagelse for brug af klageportal

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Udnyttelse af tilladelse

Tilslutningstilladelsen kan udnyttes straks efter modtagelsen. Ved klage kan klagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker for egen regning og risiko, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

På Holstebro Kommunes vegne

Sofie Hahn Iversen
Biolog



Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering

Der kan meddeles tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, såfremt det findes godtgjort at:

- Tilledningen af virksomhedens spildevand til Vestforsyning Spildevand A/S's renseanlæg kan ske således, at forsyningsselskabets udledningstilladelse(r) kan overholdes.
- Tilledningen kan ske inden for spildevandsplanens rammer og renseanlæggets kapacitet.
- Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) og renere teknologi.
- Virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, at forurening mindskes mest muligt, under hensyntagen til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.

Herunder følger den spildevandstekniske vurdering, som er en redegørelse for, at forudsætningerne for at meddele tilladelsen er opfyldt. Det betyder, at tilladelsen er ledsaget af sådanne vilkår, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses.

Den spildevandstekniske vurdering omfatter en vurdering af spildevandsafledningen fra virksomheden samt en kort beskrivelse af baggrunden for de opstillede krav.

Indretning og drift af værksted samt vaskeplads

Holstebro Autogenbrug er et autoophug, hvor udtjente og skadede biler modtages og miljøbehandles, hvorefter de forskellige dele enten sælges eller bortskaffes som affald eller skrot. Virksomheden opbevarer ikke-miljøbehandlede biler indendørs i lagerhal uden afløb. Udendørs opbevares ikke-forurenende dele på stabilgrus med fald mod sandfangsbrønde med riste med afløb til regnvandsledningen.

Virksomheden har desuden en udendørs, overdækket vaskeplads, hvor der benyttes en hedvandsrenser og ingen vaskemidler. Vaskevand fra vaskepladsen samt afløbsriste foran værkstedet ledes via sandfang og olieudskiller til forsyningens spildevandsledning. Der er i tilladelsen stillet vilkår om, at virksomheden skal sende en ansøgning til Holstebro Kommune, hvis de ønsker at begynde at benytte vaskemidler.

Olieudskilleren er af typen Upoclean og er en koalescensudskiller med ISO-styring, integreret flydelukke og koalescensfilter. Udskilleren har en kapacitet på 6 l/s samt et opsamlingsvolumen på 800 liter. Sandfanget er af typen Upoclean på 1000 liter.

Sammensætning af spildevandet

Der vil ikke blive anvendt vaskemidler ved vaskepladsen. Spildevandet vil derfor hovedsageligt indeholde tungmetaller og olie fra værkstedsaktiviteter og bilvask. Produkter til miljøbehandling kan ikke komme til kloak, og de opsamles i tilfælde af spild.

Det vurderes at den valgte løsning med en olie-/koalescensudskiller på afløbet fra vaskepladsen samt pladsen foran værkstedet er hensigtsmæssig til det pågældende formål. Løsningen vurderes også som værende et udtryk for den teknologi, som er almindeligt udbredt i branchen til det ansøgte formål.

Planforhold

Virksomheden er underlagt lokalplan nr. 1106, som udlægger området til erhvervsområde. Virksomheden er beliggende i kloakopland HO108, som er separatkloakeret og beskrevet i Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 (Spildevandsplanen).



Spildevandet fra virksomheden løber via sandfang og olieudskiller til spildevandsledning og videre til Holstebro Renseanlæg. Holstebro Renseanlæg er godkendt til 188.000 PE og var i perioden 2010-15 (gennemsnit over perioden) belastet med 143.000 PE (Spildevandsplanen). Holstebro Kommune vurderer at stofmængden og den hydrauliske belastning fra virksomheden er af uvæsentlig betydning i forhold til den samlede belastning. De benytter udelukkende hedvandsrenser til bilvask.

Regnvandet ledes via regnvandsledning til udløb UHO39R i Frøjk Bæk.

Befæstede arealer

Ifølge lokalplan 1106 ligger virksomheden i erhvervsområde, og kan derfor jf. kommunens spildevandsplan befæste 60% af matriklen uden at skulle foretage neddrøsling på egen grund. Forsyningens regnvandsledning i området er ikke dimensioneret med klimafaktor. Virksomhedens matrikel har et areal på 6.531 m². 60% befæstelse af arealet giver dermed en maksimal afledning til forsyningens regnvandsledning på:

$$(0,6 \times 110 \text{ l/s/red. ha} \times 0,6531 \text{ ha}) + (0,4 \times 1 \text{ l/s/red. ha} \times 0,6531 \text{ ha}) = 43,37 \text{ l/s}$$

Virksomhedens reducerede befæstelsesgrad vurderes at være 54% på baggrund af følgende udregning:
Bygning/asfalt: 975 m²

Grus: 3770 m² x 0,6 = 2262 red. m²

Sf-sten: 430 m² x 0,7 = 301 red. m²

Reduceret befæstelsesgrad: $((975 + 2262 + 301) \text{ m}^2 / 6.531 \text{ m}^2) \times 100 = 54\%$

Ved besøg på virksomheden d. 5. marts 2019 blev virksomheden gjort opmærksom på, at de skal sikre, at regnvandet ledes via afløb til regnvandsledningen og ikke løber til offentlige veje eller nabogrunde. Dette kan sikres eksempelvis med en opkant.

Virksomheden må jf. deres miljøgodkendelse opbevare miljøbehandlede køretøjer på befæstet, ubefæstet eller impermeabelt areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie mv., er afskærmet mod nedbør.

Vilkårene stillet til drift og indretning af befæstede arealer og sandfang skal sikre, at afledningen af regnvand reguleres, og at overfladevand renses som tiltænkt.

Miljøfremmede stoffer

Der er risiko for afledning af miljøfremmede stoffer ved værkstedsaktiviteter samt ved bilvask via afsmittning fra køretøjerne. DEHP er et blødgøringsmiddel, som indgår især i PVC. Der er risiko for, at DEHP udvaskes fra PVC bl.a. i bilvask, hvor plastmaterialer i stigende grad indgår i karosseridelene. Udvaskningen øges ved stigende temperatur og ved øget mekanisk påvirkning, som begge forekommer i forbindelse med vask af biler.

Mineralsk olie er som udgangspunkt klassificeret som et A-stof⁴, som ønskes reduceret mest muligt i spildevandet. Mineralsk olie kan tilføres fra køretøjerne under vask. Olie-/koalescensudskiller bør rense afløbsvandet for mineralsk olie.

⁴ A-stoffer: Stofferne er uønsket i spildevandet og bør fjernes fra spildvandet ved erstatning med andre stoffer. B-stoffer: Stofferne skal begrænses mest muligt ved erstatning med andre stoffer. C-stoffer: Stofferne anses for uproblematisk. Leverandøren/producenten af vaske- og rengøringsmidler bør kunne oplyse om produktets indhold af A-, B- og C-stoffer.



Påvirkning af renseanlæg og slam

Renseanlæggene i Holstebro Kommune har speciel fokus på spildevand med miljøfremmede stoffer og tungmetaller pga. ønske om at udbringe spildevandsslam på landbrugsjord. Det er derfor vigtigt at nedbringe afledningen af disse uønskede stoffer ved virksomheden. Alle afledninger af tungmetaller skal som udgangspunkt begrænses efter bedst tilgængelige teknologi (BAT).

Holstebro Kommune vurderer mængden af afvasket olie, tungmetaller, miljøfremmede stoffer og mængden af vaskemidler fra vaskepladsen som minimal, og mener at korrekt dimensioneret og vedligeholdt sandfang og olieudskiller vil rense tilstrækkeligt i forhold til vandmængden.

Holstebro Kommune vil kunne forlange analyser af afløbsvandet fra olie-/koalescensudskilleren, såfremt, der er belæg for dette, dog højst en gang årligt.

Påvirkning af miljøet

Virksomheden ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Dette betyder at grundvandet i dette område er særlig vigtigt for indvindingen af drikkevand.

Virksomheden er ikke beliggende i nitratfølsom indvinding (NFI).

Virksomheden er beliggende i indvindingsopland til Nisbjerg Vandcenter, hvorfor det er vigtigt at sikre en god drift af virksomheden og sandfang for at minimere risikoen for forurening af drikkevandet.

Ved at indrette og drive virksomheden og sandfang/koalescensudskiller efter vilkårene opstillet i denne tilladelse, vurderer Holstebro Kommune at virksomheden drives på en sådan måde, at det tilgodeser placeringen inden for både indvindingsopland, OSD-området.

BAT og renere teknologi

Vurderingen af BAT i relation til spildevand har ofte udgangspunkt i begrænsning i afledning af stoffer, der er uønskede i spildevandet. Dette kan ske ved at begrænse anvendelsen af pågældende stoffer eller ved at substituere de uønskede stoffer med mere miljøvenlige stoffer. Holstebro Kommune vurderer, at virksomheden lever op til kravet om BAT, hvis vilkårene i tilladelsen overholdes, da dette så vil betyde korrekt dimensioneret sandfang og olieudskiller samt drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg, der mindsker risikoen for forurening og uheld.

Begrundelse for spildevandstilladelsen

På baggrund af ovenstående spildevandstekniske beskrivelse og vurdering finder Holstebro Kommune det godt gjort, at virksomheden er bekendt med de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik. Kommunen finder det desuden godt gjort, at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.



Kopi til orientering er sendt til

Holstebro Autogenbrug ApS, CVR 37783544, P-nr.: 1021493720

Vestforsyning Spildevand A/S, CVR 26704006, P-nr.: 1009221332

Danmarks Fiskeriforening, CVR 45812510, P-nr.: 1001874009

Danmarks Naturfredningsforening, CVR 60804214, P-nr.: 1002121278

Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR 37099015, P-nr.: 1001751945

Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Gunnar H. Pedersen Ove Krarupsvej 17, 6990 Ulfborg

Dansk Ornitologisk Forening, CVR 54752415, P-nr.: 1001712827

Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Vestjylland) v/ Lars H. Hansen, CVR 29287112, P-nr.: 1011976545

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, CVR 25145615, P-nr.: 1004659823


Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord, CVR 37105562, P-nr.: 1020864415

Sundhedsstyrelsen, CVR 12070918, P-nr.: 1003398314



Bilag 1

Afløbstegetning fra ansøgning

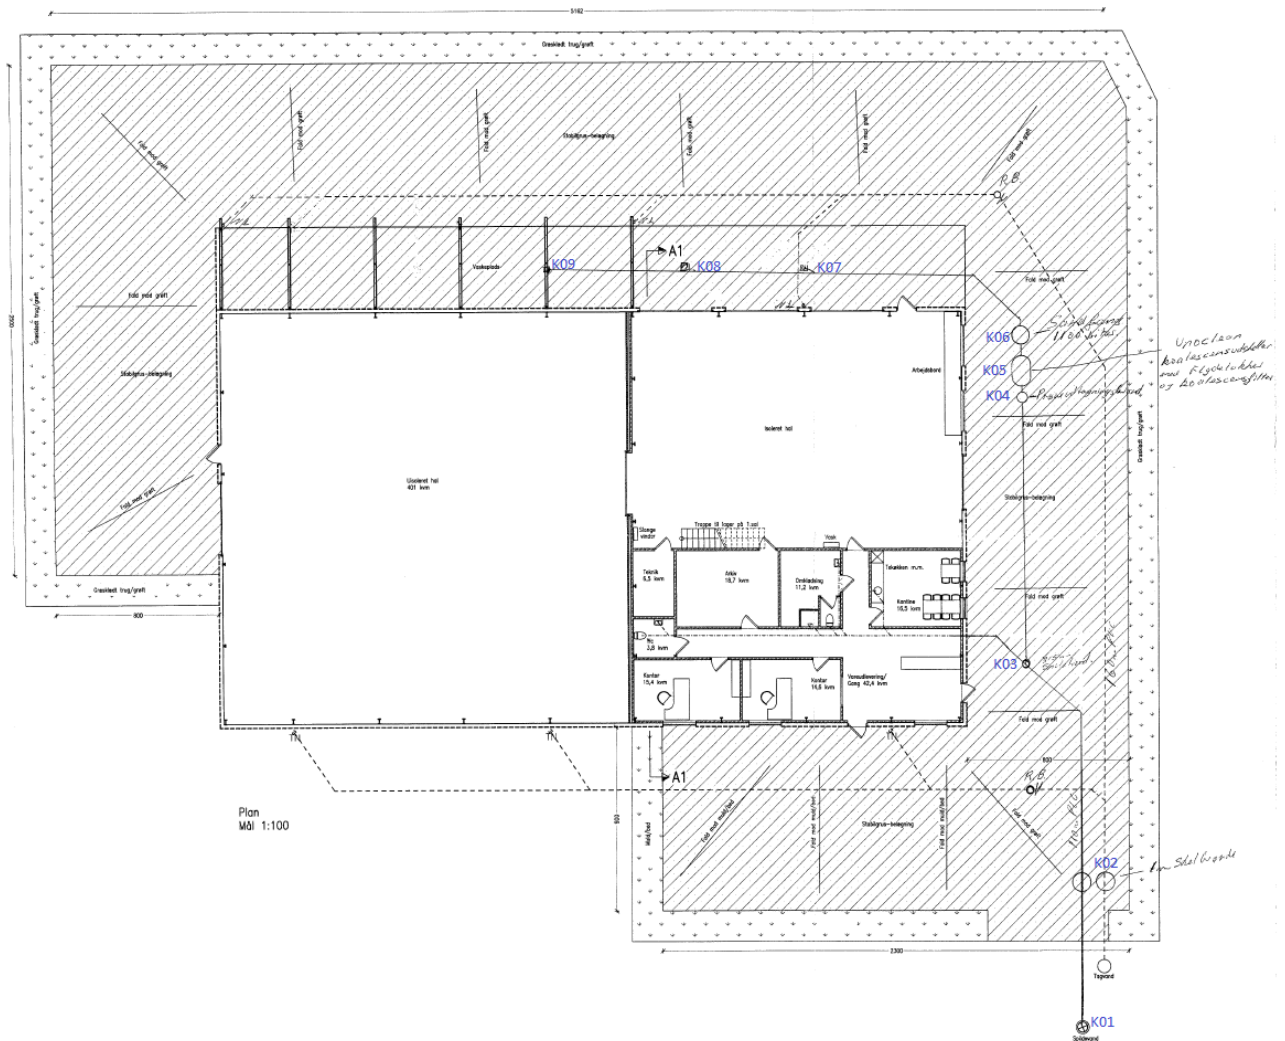

NB: Grøfter, der fremgår af tegningen, eksisterer ikke. Regnvandet ledes til sandfangsbrønde på oplagspladsen.



Bilag 2

Luftfoto af virksomheden, 2018



Kilde: NetGIS – © Orbicon



Bilag 3

Høringssvar

På baggrund af høringen af udkastet har Holstebro Kommune d. 22. marts 2019 modtaget bemærkninger fra Vestforsyning Spildevand A/S. Forsyningens bemærkninger var vedr. opbevaring af miljøbehandlede biler på grus.

Derudover havde forsyningen bemærkninger vedr. spildevandsprøver. De ønskede som udgangspunkt prøveudtagning med mulighed for nedsættelse af prøvetagningsfrekvensen, og at DEHP skal indgå som potentiel analyseparameter.

Hertil har Holstebro Kommune følgende bemærkninger:

Opbevaring af miljøbehandlede køretøjer på grus er reguleret af virksomhedens miljøgodkendelse. Ved evt. revurdering af miljøgodkendelsen, vil også denne tilslutningstilladelse blive revurderet.

Holstebro Kommune vurderer ikke at der skal stilles krav om årlige prøver på denne virksomhed, da det ikke er varierende oplag og karosserierne samtidig er miljøbehandlede. Der er i tilladelsen stillet vilkår, der sikrer, at Holstebro Kommune kan stille krav til prøveudtagning for relevante parametre, såfremt der er belæg for dette, eksempelvis ved konstatering af uregelmæssigheder ved tilsyn. Ved krav om prøver vil de specifikke parametre blive aftalt.