



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse til 2 midlertidige kedler

For:

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup



MILJØGODKENDELSE af 2 kedler

For:

LEO Parma A/S, Industriparken 55, 2750

Adresse:	Industriparken 55, 2750 Ballerup
Matrikel nr.:	Ballerup By, Ballerup 19da, 19db, 19dt, 19 d og 19dy
CVR-nummer:	56759514
P-nummer:	1003115120
Listepunkt nummer:	4.5, Kemisk industri, Fremstilling af farmaceutiske produkter. Biaktivitet G201, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motor- anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW.
J. nummer:	2025-45406

Miljøgodkendelsen omfatter:

Opsætning af to midlertidige kedler hos LEO Pharma A/S, i forbindelse med reno-
vering af virksomhedens eksisterende kedler.

Dato: 25. juni 2025

Godkendt: Karina Bang Mogensen

Annonceres den 25. juni 2025

Klagefristen udløber den 24. juli 2025

Søgsmålsfristen udløber den 25. december 2025

Godkendelsen udløber den 30. september 2025

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
B	Indretning og drift	2
C	Luftforurening	3
D	Lugt	3
E	Spildevand, overfladevand mv.	3
F	Støj	3
G	Affald	4
H	Jord og grundvand	4
I	Til- og frakørsel	4
J	Egenkontrol	4
K	Driftsforstyrrelser og uheld	4
L	Ophør	6
3.	Vurdering og bemærkninger	7
3.1	Begrundelse for afgørelse	7
3.2	Vurdering	8
A	Generelle forhold	9
B	Indretning og drift	10
C	Luftforurening	10
D	Lugt	11
E	Spildevand, overfladevand m.v.	11
F	Støj	11
G	Affald	11
H	Jord og grundvand	11
I	Til og frakørsel	12
J	Egenkontrol	12
K	Driftsforstyrrelser og uheld	12
L	Ophør	13
M	Bedst tilgængelige teknik	13
3.3	Udtalelser/høringssvar	13
4.	Forholdet til loven	14
4.1	Lovgrundlag	14
4.2	Tilsyn med virksomheden	15
4.3	Offentliggørelse og klagevejledning	15
4.4	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	17

Bilag

- Bilag A. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag B. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport
- Bilag D. Udtalelse fra Ballerup Kommune

1. Indledning

LEO Pharma A/S har i en periode på 6 uger brug for at opstille to midlertidige kedler på hhv. 3,4 MW og 4,7 MW. Kedlerne forventes at skulle benyttes i 2 uger, hvorefter de vil stå på virksomheden den resterende tid. Kedlerne lejes i denne periode. Kedlerne er indbygget i en container. Fra containerne går der en skorsten ca. 5 meter over jorden. Kedlerne vil i perioden bruge olie, den eksisterende olietank benyttes, som er installeret i bygning E. Fra bygning E vil der i perioden gå slanger/stålrør til containeren med olie. LEO Pharma A/S oplyser at det ifølge leverandøren, er en standardløsning med opsætningen af de lejede kedler. Der meddeles hermed en tidsbegrænset miljøgodkendelse til de to kedler.

Kedlerne er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (MCP bekendtgørelsen).

Miljøstyrelsen har ikke modtaget screeningsskema for miljøvurdering, dette er taget til efterretning.

Der er truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes BTR (basistilstandsrapport) for projektet. Afgørelse herom er vedlagt.

Det vurderes at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, så kedlerne kan drives uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed den midlertidige opstilling af to kedler hos LEO Pharma A/S.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag A.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen er tidsbegrænset og bortfalder den 30. september 2025.

A2 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

A4 De ansøgte projekt og driften heraf skal følge alle relevante procedurer i virksomhedens miljøledelsessystem.

B Indretning og drift

B1 Røggasser fra kedelanlægget skal opsamles og afledes igennem et afkast. Afkastet skal være minimum være 8,5 meter over terræn for kedlen på 3,4 MW og 9,6 meter over terræn for kedlen på 4,7 MW.

B2 Kedelanlægget skal opstilles på tæt og fast belægning, spild skal kunne tilbageholdes uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

B3 Det skal sikres, at alle regnvandsafløb, hvortil der ved spild/utæthed og brud på anlægget kan løbe olie til, er afspærret i den tidsperiode anlægget

står på virksomheden. Ved ophobning af regnvand skal dette løbende udledes, efter det ved tilsyn er kontrolleret at vandet ikke indeholder olie.

C **Luftforurening**

- C1 Virksomhedens samlede bidrag til tilstedeværelsen af forurenede stoffer udenfor virksomhedens skel skal overholde følgende B-værdier:

Stof	B-værdi (mg/m ³)
Støv	0,08 ¹⁾
NO _x , for den del der foreligger som NO ₂	0,125
SO ₂	0,25
CO	1

1) B-værdien gælder for støv < 10 µm.

- C2 Luftmængde i afkastet skal maksimum være 3.750 normal m³/time¹ for kedlen på 3,4 MW og 5.200 normal m³/time for kedlen på 4,7 MW.

D **Lugt**

- D1 Drift af anlægget må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for virksomhedens område. Myndigheden afgør om lugtgener er væsentlige.

E **Spildevand, overfladevand mv.**

Der stilles ikke vilkår.

F **Støj**

- F1 Kedelanlægget skal overholde de fastsatte støjgrænseværdier i vilkår 14, i Revurdering af miljøgodkendelse. Leo Pharma A/S Hovedgodkendelsen af 1. oktober 2012.

¹ Røggasmængde, tør, ref vol% O₂

G Affald

- G1 Hvis der ikke foreligger en gyldig tilladelse til afledning af olieholdigt spildevand skal evt. olieholdigt kedelfødevand og andre affaldsfraktioner fra kedlerne bortskaffes som affald efter Ballerup Kommunes anvisninger.

H Jord og grundvand

- H1 Før udnyttelse af godkendelsen skal der etableres opsamlingskar under den udendørs påfyldningsstuds ved bygning E. Opsamlingskarret skal kunne rumme 500 L.
- H2 Påfyldning af olietanken skal ske under kontinuert overvågning af en person fra virksomheden, der har kendskab til virksomhedens håndtering af spild.
- H3 Ved påfyldning af olietanken, skal afløb til regnvandssystemet aflukkes, så et evt. spild ikke kan ledes til den kommunale regnvandsledning.

I Til- og frakørsel

Der stilles ingen vilkår til, til- og frakørsel.

J Egenkontrol

- J1 Det skal ved dagligt gennemsyn/gennemgang af kedelanlægget og de tilhørende tekniske installationer, slanger mv., kontrolleres, at anlægget er tæt.
- J2 Der skal dagligt eller oftere ved behov udføres gennemsyn for kontrol af, at der ikke er ophobet regnvand i området, hvor kedelanlægget er opstillet jf. vilkår B2.
- J3 Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
- Forbrug af type og mængde brændsel.
 - Antal driftstimer
- Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 2 år.

K Driftsforstyrrelser og uheld

Spild

- K1 Der skal til enhver tid forefindes opsyningsmateriale i tilknytning til kedelanlægget, til brug for begrænsning af spildudbredelsen. Alt opsamlet

spild inkl. opslugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

K2 **Spildlog**

Der skal foretages en registrering af alle spild/udslip i en spildlog. Spildloggen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1. hvilket produkt er spildt
2. hvornår er der spildt (dato)
3. hvornår er spildet konstateret (dato)
4. mængde der er spildt med angivelse af, hvordan mængden er opgjort
5. hvor der er spildt samt angivelse af hvad arealet er befæstet med
6. hvad der er igangsat af oprensning (herunder hvad der er gjort, for at hindre spredning af forureningen)
7. årsag til spildet
8. detailkort over spildsted
9. fotodokumentation for foretaget oprensning – ved spild på befæstet areal
10. hvor meget jord er fjernet og hvortil er det disponeret – ved spild på ubefæstet areal
11. afhjælpende og korrigerende handlinger
12. status (i gang/afsluttet & dato for myndighedsvurdering)

Sammen med spildloggen skal der være et luftfoto/oversigtskort med markering af spildsteder. Spildlog og oversigtskort skal til hver en tid forefindes på virksomheden og skal til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Spildlog og oversigtskort skal være opdateret med oplysningerne punkt 1- 8 senest 5 hverdage efter et spild er konstateret. Spildloggen skal løbende opdateres, med de øvrige oplysninger som oplysningerne fremkommer og senest 6 måneder efter et spild.

K3 **Indberetning af spild**

Spild på befæstet areal:

Spild/udslip af olie på 25 L og derover, på befæstet areal, skal skriftligt indberettes til tilsynsmyndigheden senest 5 hverdage efter konstatering. Indberetningen af spildet skal minimum indeholde oplysninger pkt. 1-9 jf. vilkår K2.

Spild på ubefæstet areal:

Alle spild/udslip på ubefæstet areal skal telefonisk eller skriftligt indberettes til tilsynsmyndigheden straks efter konstatering og senest på førstkommande hverdag efter konstatering. Indberetningen af spildet skal mi-

nimum indeholde oplysninger svarende til pkt. 1, 4, 5 og 6 jf. vilkår K2. Senest 5 hverdage efter konstatering, skal alle oplysninger svarende til pkt. 1-9 jf. vilkår K2 være indberettet til tilsynsmyndigheden. Endvidere skal der suppleres med angivelse af en tidsplan for fjernelse af spildet/afgravning tilpasset i forhold til spildets størrelse og kompleksitet på stedet samt forslag til dato for fremsendelse af oprensningsrapporten. Øvrige oplysninger fra vilkår K2 indbygges i oprensningsrapporten.

L Ophør

- L1 Det skal ved nedlukning af kedelanlægget sikres, at der ikke kan ske spild af olie fra anlægget.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

LEO Pharma A/S, Ballerup er godkendelsespligtig under listepunkt 4.5 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Det ansøgte projekt godkendes efter G201, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW. Herudover hører kedlerne ind under MCP-bekendtgørelsen.

LEO Pharma A/S har ansøgt om opstilling af to kedler på hhv. 3,4 MW og 4,7 MW af ansøgningen fremgår, at der at kedlerne vil have to skorstene, (første ansøgning angiver en samlet skorsten), af MCP-bekendtgørelsen og tilhørende vejledning fremgår det, at to eller flere nye mellemstore fyringsanlæg, der udleder røggasser gennem hver sin skorsten, betragtes som ét enkelt fyringsanlæg, hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at røggasserne fra disse anlæg under hensyn til tekniske og økonomiske forhold kunne udledes gennem én fælles skorsten, dvs. kunne dele en fælles skorsten. (§ 1, stk. 2, nr. 2). Dette vurderes at være tilfældet her hvormed anlægget betragtes som ét samlet anlæg med en nominelle indfyret termiske effekt på mere end 5 MW.

Miljøstyrelsen vurderer, at betingelserne i godkendelsesbekendtgørelsens § 18 og § 19 for at meddele miljøgodkendelse til det ansøgte er opfyldt.

Det vurderes således, at LEO Pharma A/S kan etablere og anvende kedelanlægge, uden at dette giver anledning til forurening og gener, der er uforenelige med omgivelserne, når driften er i overensstemmelse med oplysningerne i bilag B, og forudsætninger og fastsatte vilkår i denne godkendelse overholdes.

Der må ikke meddeles godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, hvis det ansøgte projekt kan medføre væsentlige forringelser af habitatområders naturtype og levesteder for de arter, området er udpeget for – eller forstyrrelser, der har konsekvenser for de pågældende arter eller andre beskyttede arter, og en habitatkonsekvensvurdering viser, at projektet kan skade disse områder.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil kunne give sådanne påvirkninger. Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 3 km fra virksomhedens område. Natura 2000-områder vil derfor ikke blive påvirket negativt, som følge af deposition af emitterede stoffer fra det ansøgte.

Der er ikke kendskab til beskyttede arter i tilknytning til projektområdet.

De konkrete vilkår findes i afsnit 2. Begrundelsen for vilkårene fremgår af afsnit 3.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Forhold til kommunens planlægning

Området hvor kedelanlægget opstilles er en del af matr.nr. 19db Ballerup By, Ballerup, der ejes af LEO Pharma A/S.

Lokal- og kommuneplan Området, hvor LEO Pharma er placeret, er omfattet af lokalplan 122 ”Erhvervsområdet omkring LEO Pharma” samt af Ballerup Kommuneplan 2013-2025.

I Kommuneplan 2013-2025 er området omfattet af rammebestemmelserne 6.E18 – ”Erhvervsområde i det stationsnære kerneområde mellem Ballerup Byvej og jernbanen (LEO Pharma)”.

Af lokalplanen fremgår, at ”området kan anvendes til større fremstillings- og serviceindustri. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til administrations- og kontorformål (herunder handels- og servicevirksomhed, forsknings- og udviklingsvirksomhed samt laboratorier), til produktionsformål (herunder farmaceutisk produktion af lægemidler, pilot plants og lignende), samt til værksteds- og lagerformål med tilknytning til pågældende virksomheder, når de efter Kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i området uden at karakteren af et moderne industriområde brydes. Der kan endvidere opføres eller indrettes bebyggelse til institutioner med tilknytning til erhvervsmiljøet, herunder uddannelse og tilsvarende offentlige formål, når de efter Kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i området, uden at karakteren af et moderne industriområde brydes”.

Ballerup Kommune har udtalt at det ansøgte projekt kan etableres i overensstemmelse med planlægningen for området.

Naturforhold

Ballerup Kommune oplyser at der ikke er registreret beskyttede naturtyper eller bilag IV arter på Industriparken 55.

Udtræk fra Arter.dk angiver at der uden for virksomhedens areal findes:

Rødliste arter:

Blishøne, hærfugl, ræv, grønbenet rørhøne, hættemåge, tyrkerdue, spurvehøg, mursejler, butsnudet frø.

Bilag IV-arter:

Spidssnudet frø ca. 640 meter nord for Leo Pharma

Natura 2000:

2,7 kilometer syd for Natura 2000-område Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Det er tidligere oplyst at nærmeste §3 beskyttede lokalitet er beliggende ca. 200 meter nord for virksomheden.

Miljøstyrelsen vurdere ikke at ændringerne vil påvirke søen eller det omgivne dyreliv eller natur negativt.

Projektet er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

Virksomheden har i Revurdering af miljøgodkendelse LEO Pharma A/S Hovedgodkendelsen af 1. oktober 2012, vilkår for indretning og drift mv. Der sættes i nærværende afgørelse vilkår om at støjvilkåret herfra også gælder for dette projekt.

Det opstillede fyringsanlæg er omfattet af MCP-bekendtgørelsen og skal derfor ikke reguleres via standardvilkår i afsnit 11, i standardvilkårsbekendtgørelsen, dog undtagen standardvilkår nr. 3 om afkasthøjder.

”3) Beregninger af afkasthøjder for hvert enkelt afkast på baggrund af de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. For gasmotorer skal det undersøges, om det er lugt, formaldehyd eller NO_x, der er dimensionerende. For kulfyrede anlæg skal det undersøges, hvilket af stofferne støv, SO₂, HCl, CO, NO_x samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb, der er dimensionerende for skorstenshøjden.”

MCP-bekendtgørelsen stiller direkte bindende krav til mellemstore fyringsanlæg dog gælder kapitel 5 og 8 i bekendtgørelsens ikke for anlæg, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet til en listevirksomhed. Hermed stilles der supplerende vilkår til kapitel 5. Kapitel 8 vurderes, at være dækket ind af reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen, om ansøgning af miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelsen indeholder desuden specifikke vilkår i henhold til kapitel 6 om krav til indretning.

Kapitler i MCP-bekendtgørelsen, som ikke er direkte gældende:

Kapitel 5: Begrænsning af støj og luftimmissioner (B-værdier)

Kapitel 8: Anmeldelse og registrering mv.

Kapitler i MCP-bekendtgørelsen, som er direkte gældende:

Kapitel 3: Begrænsning af luftforurening

Kapitel 4: Egenkontrol med luftforurening

Kapitel 6: Krav til indretning og drift

Det ansøgte projekt fremgår af ansøgningen, vedlagt som bilag B.

A Generelle forhold

Vilkår A1

LEO Pharma A/S har oplyst at kedelanlægget kun skal benyttes i en begrænset periode, imens virksomhedens eksisterende kedler vedligeholdes.

Godkendelsen meddeles hermed som en tidsbegrænset miljøgodkendelse hvor det vilkårsfastsættes at godkendelsen bortfalder den 22. september 2025.

Vilkår A2

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A3

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

Vilkår A4

Der stilles vilkår om at alle relevante procedurer i virksomhedens miljøledelsessystem skal følges.

B Indretning og drift

Vilkår B1

Der stilles vilkår til afkasthøjde for at sikre, at B-værdier til omgivelserne kan overholdes og iht. standardvilkårsbekendtgørelsens vilkår 3 jf. generel begrundelse til vilkårene.

LEO Pharma A/S har i notat LEO Pharma A/S Redegørelse for emissioner fra midlertidige generatorer, Ballerup af 17. juni 2025, redegjort for den nødvendige afkasthøjde på kedlerne for at disse kan overholde B-værdierne til omgivelserne. De angivne afkasthøjderne fastsættes, hermed som vilkår.

Vilkår B2 og B3

LEO Pharma A/S har oplyst ”Containerne vil stå på fast asfaltbelægning. Rør vil ikke løbe direkte over regnvandskloakker, og hvis det vurderes at, der er en øget risiko for spild til regnvandskloak, vil regnvandskloakken blive afspærret. Der er ikke risiko for en udledning til processpildevandskloakken.”

Der stilles vilkår om, at kedelanlægget skal opstilles på tæt og fast belægning og at spild skal kunne tilbageholdes. Her udover skal LEO Pharma A/S sikre, at alle regnvandskloakker, hvortil der ved spild/utæthed og brud på kedelanlægget kan løbe olie til, skal afspærres, i den tidsperiode anlægget står på virksomheden.

Hvis der ophobes regnvand skal dette afledes under kontrollerede forhold, således at det sikres at der ikke er olie i det vand der udledes og således, at der er opsamlingskapacitet på befæstet areal i tilfælde af spild mv.

C Luftforurening

Vilkår C1 og C2

Kedlerne er direkte omfattet af bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen). MCP-bekendtgørelsen stiller direkte bindende krav til emissionsgrænseværdier og egenkontrol, hvorfor der i nærværende

miljøgodkendelse ikke er fastsat vilkår herom. For listevirksomheder skal der dog fortsat fastsættes vilkår om B-værdier, hvilket er gjort i nærværende miljøgodkendelse.

For at sikre at forudsætningerne for beregningen fastholdes stilles der i C2 vilkår om maksimal luftmængde i afkastet. Herudover stilles der vilkår til afksthøjde (vilkår B1) i helhold til standardvilkårsbekendtgørelsen.

For nye fyringsanlæg gælder jf. MCP-bekendtgørelsen, at virksomheden skal underrette Miljøstyrelsen om ændringer, hvis ændringen vil berøre de gældende emissionsgrænseværdier.

D Lugt

Vilkår D1

Der forventes ikke lugt fra kedlerne. Der stilles vilkår D1 for at fastsætte at kedlerne ikke må give anledning til lugtgener for omgivelserne.

E Spildevand, overfladevand m.v.

Der forventes ikke spildevand og ændringer i forhold til overfladevand.

F Støj

LEO Pharma A/S har oplyst ” Nødkedler er generelt undtaget krav om støjberregning. Eftersom nødkedelanlæggene ikke er en del af den normale drift skal støj herfra ikke regnes med i virksomhedens samlede støjbelastning. LEO Pharma har ud til Ballerup Byvej en støjgrænseværdi på 60 dB(A), og det forventes ikke at kedlerne støjer mere end de godkendte kedler i bygning E. Da nødkedlerne er placeret i en container, vil støjdæmpningen være mindre end den støjdæmpning der er fra kedlerne indendørs i bygning E og der forventes i perioden at være en forøgelse af støjbelastningen. Ballerup Byvej er et industriområde med en meget trafikeret hovedvej.”

Vilkår F1

Det er Miljøstyrelsens vurdering at LEO Pharma A/S til enhver tid skal kunne overholde dens fastsatte støjgrænser, hvormed vilkår F1 stilles for at omfatte kedlerne af støjvilkåret fra virksomhedens hovedgodkendelse.

G Affald

Vilkår G1

Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/Miljøstyrelsens anvisninger. Vilkåret præcisere at dette ikke kan udledes uden forudgående tilladelse.

H Jord og grundvand

Vilkår H1

Vilkår H1 har tilsvarende ordlyd som vilkår D1 i Miljøgodkendelse af mulighed for omstilling fra naturgas til gasolie på kedelanlæg af den 1. september 2022. Vilkåret findes relevant her også, hvormed det stilles tilsvarende for dette kedelanlæg.

Vilkår H2

Der stilles vilkår om overvågning ved påfyldning af en person fra virksomheden, der har kendskab til virksomhedens håndtering af spild, for at sikre at spild opda-
ges straks og håndteres korrekt og som beskrevet i virksomhedens miljøledelsessy-
stem.

Vilkår H3

Vilkåret stilles for at sikre at der ikke kan ske afledning af olie til den kommunale
regnvandsledning ved tankning.

I Til og frakørsel

Der forventes ikke væsentlige gener fra ændringerne af den øgede trafik, hvormed
der ikke stilles vilkår til, til- og frakørsler.

J Egenkontrol

Betegnelsen kedelanlægget dækker over alle installationer der er etableret i for-
bindelse med opsætning af kedlerne, dvs. kedlerne tilhørende slanger, forsynings-
ledninger mv.

Vilkår J1

Der stilles vilkår om, at anlægget skal gennemses dagligt for utætheder.

Vilkår J2

Der stilles vilkår om, at der dagligt eller oftere ved behov udføres gennemsyn for
kontrol af, at der ikke er ophobet regnvand i området, hvor kedelanlægget er op-
stillet jf. vilkår B2. Dette for at sikre at et evt. spild ikke opblandes med ophobet
regnvand og giver anledning til spredning af forureningen.

Vilkår J3

Der stilles vilkår om, at der skal føres driftsjournal, for at sikre at tilsynsmyndig-
heden har mulighed for at se disse data.

K Driftsforstyrrelser og uheld

Der stilles vilkår om at driftsforstyrrelser der kan have mulige miljømæssige på-
virkninger skal indberettes til tilsynsmyndigheden.

Vilkår K1

Der stilles vilkår om at der til enhver tid forefindes opsugningsmateriale i tilknyt-
ning til kedelanlægget, til brug for begrænsning af spildudbredelsen og at dette
skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Vilkår K2, K3

Der stilles vilkår om, hvordan virksomheden skal håndtere, registrere og underret-
te om spild. Dette vilkår er stillet for, at miljøstyrelsen kan få oplysninger om de
spild der eventuelt forekommer på virksomhedens site, at tilsynsmyndigheden kan
reagere og sikre, at spildende håndteres korrekt i samarbejde med de relevante
myndigheder, og at eventuelle forureninger kan spores tilbage til hændelser.

L Ophør

Miljøgodkendelsen er tidsbegrænset. Ved ophør af brug af anlægget, skal dette demonteres og flyttes bort fra virksomheden.

Vilkår L1

Specielt ved nedlukning kan der være risiko for dryp og udløb fra afkoblede slanger mv. Vilkåret stilles for at sikre at der er særligt fokus på dette ved afmontering af anlægget.

M Bedst tilgængelige teknik

Idet anvendelsen af de to kedler ikke er en permanent installation og løsning, vurderes det at den korte driftstid, vil have en begrænset og kortvarig øget påvirkning af omgivelserne, virksomheden har oplyst at der til kedlerne anvendes Shell GTL Fuel Offroad, der er et alternativt brændstof til dieselmotorer som forbrænder renere. Der vurderes at virksomheden anvender BAT, der stilles ikke vilkår til BAT i denne godkendelse.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra Ballerup Kommune

Ballerup Kommune har udtalt sig til projektet den 20. juni 2005, udtalelsen er vedlagt i bilag D.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 13. juni 2025. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

LEO Pharma A/S har ingen bemærkninger til udkastet.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populære navne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag B.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

4.1.2 Listepunkt

Virksomhedens hovedlistepunkt er 4.5, Kemisk industri, Fremstilling af farmaceutiske produkter.

Biaktivitet G201, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbinanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Der er den 7. marts 2019 udarbejdet en basistilstandsrapport for virksomheden. I forbindelse med nærværende afgørelse, har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for hele virksomheden, inkl. det ansøgte projekt. Afgørelsen er vedlagt som bilag C afgørelsen kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ("[direktivet for industrielle emissioner](#)") (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

4.1.5 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget ansøgning fra LEO Pharma A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

4.1.6 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 24. juli 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Ballerup Kommune: balkom@balk.dk/Digital Post

Danmarks Naturfrednings forening: dn@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftstraadet.dk

Styrelse for patientsikkerhed: stps@stps.dk

Bilag

Bilag A. Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.

Miljøvurderingsloven (MVL):

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

Naturbeskyttelsesloven:

Lovbekendtgørelse om Naturbeskyttelse, nr. 1392 af 4. oktober 2022.

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. november 2024.

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 2079 af 15. november 2021.

Luftkvalitetsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten, nr. 1472 af 12. december 2017.

MCP-bekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 1408 af 27. november 2023.

Habitatbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.

Vejledninger

Miljøgodkendelsesvejledningen:

<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Støjvejledningen:

Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder

<https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf>

**Bilag B. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk
beskrivelse**



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Ballerup Kommune

Industriparken 55, 2750 Ballerup

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2025-9411

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2025 - 45406

Indsendelse nr.: 2 (20-06-2025 10:46)

Projekt: Nødkedelanlæg under renovering

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8811561

Matrikler: Matrikel nr.: 19gv, Ejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikel nr.: 19db, Ejerlav: Ballerup By, Ballerup

Personer tilknyttet projektet

Navn

Anne-Katrine Aagaard
CVR: 56759514
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Industriparken 55, 2750 Ballerup
tkgdk@leo-pharma.com
+45 40757322

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

56759514 - LEO PHARMA A/S

P-nummer

1003115120 - LEO PHARMA A/S

Industriparken 55
2750 Ballerup

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Anne-Katrine Aagaard

Adresse

Industriparken 55, 2750 Ballerup

Virksomhedens navn

LEO Pharma A/S

Adresse

Industriparken 55, 2750 Ballerup

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Anne-Katrine Aagaard

Adresse

Industriparken 55, 2750 Ballerup

Telefonnummer

+45 40757322

Mailadresse

tkgdk@leo-pharma.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 4.5, Kemisk industri, Fremstilling af farmaceutiske produkter

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt G 201, Kraft- og varmeproduktion, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg
- Anvendelsesområde(r):
- Naturgas

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Ja
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Nej
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Ja
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Ja
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
G 201 - 11.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
		Luftforurening	– Anlæg, der fyrer med biomasseaffald: Støv, CO, PAH, NOx og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO, NOx, UHC, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med biogas: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasturbiner, der fyrer med biogas: CO, NOx og SO2. – Gasturbiner, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas:

			CO og NOx. – Motorer, der fyrer med olieholdige brændsler: CO, NOx, UHC, SO₂, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Kedler, der fyrer med naturgas eller LPG: CO og NOx. – Kedler, der fyrer med gasolie eller vegetabilsk olie: Støv, CO og NOx. – Kedler, der fyrer med fuelolie: Støv, SO₂, CO, NOx samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb. – Kedler, der fyrer med kul: Støv, SO₂, HCl, HF, CO, NOx samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.
		Støj	– Støj fra rumudsugning, skorstene og transportaktiviteter og fra anlæggene.
		Affald	– Fra kedler, der fyrer med biomasseaffald og kul, fremkommer bundaske og fra røggasrensingsanlæg flyveaske, mens de andre brændsler giver lidt aske og sod ved rensning. – Slam fra røggaskondenseringsanlæg, scrubberanlæg eller varmevekslere kan indeholde tungmetaller og PAH-forbindelser. – Spildolie fra gasmotorer. – Oliefiltre og luftfiltre fra gasmotorer
		Spildevand	– I anlæg, der fyrer med vådt brændsel som f.eks. skovflis, renses røggassen ofte i en våd-scrubber. Scrubbervandet recirkuleres og renses, men skal løbende bortskaffes, da røggaskondenseringsanlæg er vandproducerende. – Restindhold af tungmetaller (Cd) og eventuelt PAH i afløbsvandet. – Formaldehyd i et eventuelt kondensat fra rensning af røggasser fra gasmotorer. – Spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet. – Vaskevand fra vask af gasturbinens kompressor.
		Risiko for jord, grundvand eller overflade- vand	– Opbevaring af smøreolie, fuelolie og andre fyringsolier. – Oplag af kul og andet fast brændsel. – Opbevaring af affald.

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede dokument

Bilag

[Miljøansøgning til nødkedelanlæg ved bygning E.pdf](#)
[Oversigtskort placering af nødanlæg.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der er ingen ændringer i oplagsmængderne

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
G 201 - 11.4 Standardvilkår 1	Ikke relevant	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
G 201 - 11.4 Standardvilkår 2	Ja	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
G 201 - 11.4 Standardvilkår 3	Nej	I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.
G 201 - 11.4 Standardvilkår 4	Vilkåret kan ikke besvares	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder.]
G 201 - 11.4 Standardvilkår 5	Ikke relevant	Fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet må ikke anvendes i brændere med en indfyret effekt, der er mindre end 2 MW. Kul, petcoke og brunkul må ikke anvendes i anlæg med en indfyret effekt, der er mindre end 5 MW.
G 201 - 11.4 Standardvilkår 6	Ikke relevant	Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i inddækket aftipningsgrube. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte noget andet, hvis en lokalplan for området tillader udendørs oplag, eller hvis virksomheden ligger i landzone.] Porte til aftipningshal eller aftipningsgrube skal holdes lukkede, når der ikke foregår trafik eller aftipning.

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Bilag[Tegning afkast Ballerup.pdf](#)**Luftudledning fra hvert afkast**

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede miljøansøgning og notat fra C7. Der ansøges om nødkedelanlæg som højst er i drift 500 timer og er derfor undtaget emissionsgrænseværdierne.

Emission fra diffuse kilder

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant da det er et nødkedelanlæg.

Emission der afviger fra normal drift

UDFYLDT

Redegørelse:

Ved opstart af nødkedlerne vil der være et øget forbrug af olie og en øget emission. Der forventes ikke at anlæggene skal opstartes og nedlukkes flere gange, men primært drifte i døgn drift de 14 dage hvor de er i brug.

Beregning af afkasthøjder

UDFYLDT

Redegørelse:

Se notat fra C7. Afkasthøjden vil være 9,6m og 8,5m.

Bilag

[Notat - LeoPharma - Midlertidige kedler Ballerup_00c.pdf](#)

Luftafkast fra kraftproducerende anlæg

UDFYLDT

Vedhæft beregninger af afkast/skorstenshøjder for hvert afkast

For hvert afkast angives det stof, der er dimensionerende for afkasthøjden

Se beskrivelse af projektet

Hvis der fyres med biomasseaffald skal det oplyses, om der er etableret støvrensning

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forslag til vilkår for luftforurening

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
G 201 - 11.4 Standardvilkår 7	Ikke relevant	De enkelte kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført i tabel 1.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ingen ændringer i oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald.

Beskyttelse af jord og grundvand

UDFYLDT

Redegørelse:

Se beskrivelse af projektet

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Der er ingen ændringer i oplaget af olie. BTR indsendt i 2019 for hele sitet har vurderet olietanken i bygning E. Der vil gå rør fra olietanken til nødkedlerne.

Containerne vil stå på fast asfaltbelægning. Rør vil ikke løbe direkte over regnvandskloakker, og hvis det vurderes at, der er en øget risiko for spild til regnvandskloak, vil regnvandskloakken blive afspærret. Der er ikke risiko for en udledning til processpildevandskloakken.

SDS på olien er vedhæftet.

Bilag

[Shell GTL Fuel Offroad TDS DA.pdf](#)

[Shell GTL Fuel MSDS DA.pdf](#)

Forslag til vilkår for jord og grundvand

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
G 201 - 11.4 Standardvilkår 9	Ja	Slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede og tætte beholdere, der skal være mærket med indhold.
G 201 - 11.4 Standardvilkår 10	Ja	De ovenfor nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares på det.
G 201 - 11.4 Standardvilkår 11	Ja	Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
G 201 - 11.4 Standardvilkår 12	Ikke relevant	Overjordiske tanke med fast tag, der er større end 50 m ³ , skal forsynes med tryk/vacuum ventil, hvis de anvendes til opbevaring af mædd dieselolie og fyringsolie, der anvendes som brændsel på fyringsanlægget. Ventilen kan undlades på eksisterende tanke, der ikke er konstrueret til varierende tryk. Den udvendige væg og taget skal være malet i en farve med en samlet strålerefleksionskoefficient på mindst 70 %. Tankene skal fyldes, så væsken strømmer ind under væskeoverfladen.

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Oplys om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift

Ved opstart og nedluk af nødkedlerne er der en øget luftemission og et øget forbrug af olie.

Oplys om særlige emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld.

Kedler, der fyrer med fuelolie: Støv, SO₂, CO, NO_x samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.

Beskriv de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld.

Det er nød anlæg og der vil kun være i drift i en kortere periode. Kedlerne vil være i i 24 timers drift i de 14 dage og derefter være på standby. Kedlernes drift vil løbende blive monitoreret.

Beskriv de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker og miljø ved driftsforstyrrelser eller uheld.

Det er nød anlæg og der vil kun være i drift i en kortere periode. Der er ikke andre muligheder for midlertidige kedler.

Eventuelle yderligere bemærkninger

nej

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:
nej

Øvrige forhold

UDFYLDT

Redegørelse:
nej

Fortrolighed

UDFYLDT

Redegørelse:
Ikke relevant

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 2. indsendelse (20-06-2025)	Dokumentationskrav
Miljøansøgning til nødkedelanlæg ved bygning E.pdf	Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
Notat - LeoPharma - Midlertidige kedler Ballerup_00c.pdf	Ansøgning: Beregning af afkasthøjder
Miljøansøgning til nødkedelanlæg ved bygning E.pdf	Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
Bilag for 1. indsendelse (10-06-2025)	Dokumentationskrav
Shell_GTL_Fuel Offroad TDS_DA.pdf	Ansøgning: Basistilstandsrapport
Tegning afkast Ballerup.pdf	Ansøgning: Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
Shell_GTL_Fuel MSDS_DA.pdf	Ansøgning: Basistilstandsrapport
Miljøansøgning til nødkedelanlæg ved bygning E.pdf	Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
Oversigtskort placering af nødanlæg.pdf	Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
10-06-2025 15:49	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/f250067c-a051-4a8a-af02-ad04bf240a41



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Ballerup Kommune

Industriparken 55, 2750 Ballerup

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2025-9411

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2025 - 45406

Indsendelse nr.: 2 (20-06-2025 10:46)

Projekt: Nødkedelanlæg under renovering

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8811561

Matrikler: Matrikel nr.: 19gv, Ejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikel nr.: 19db, Ejerlav: Ballerup By, Ballerup

Personer tilknyttet projektet

Navn

Anne-Katrine Aagaard
CVR: 56759514
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Industriparken 55, 2750 Ballerup
tkgdk@leo-pharma.com
+45 40757322

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

56759514 - LEO PHARMA A/S

P-nummer

1003115120 - LEO PHARMA A/S

Industriparken 55
2750 Ballerup

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Anne-Katrine Aagaard

Adresse

Industriparken 55, 2750 Ballerup

Virksomhedens navn

LEO Pharma A/S

Adresse

Industriparken 55, 2750 Ballerup

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Anne-Katrine Aagaard

Adresse

Industriparken 55, 2750 Ballerup

Telefonnummer

+45 40757322

Mailadresse

tkgdk@leo-pharma.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 4.5, Kemisk industri, Fremstilling af farmaceutiske produkter

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt G 201, Kraft- og varmeproduktion, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg
- Anvendelsesområde(r):
- Naturgas

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

nej

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Ballerup Kommune

Industriparken 55, 2750 Ballerup

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2025-9411

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2025 - 45406

Indsendelse nr.: 2 (20-06-2025 10:46)

Projekt: Nødkedelanlæg under renovering

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8811561

Matrikler: Matrikel nr.: 19gv, Ejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikel nr.: 19db, Ejerlav: Ballerup By, Ballerup

Personer tilknyttet projektet

Navn

Anne-Katrine Aagaard
CVR: 56759514
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Industriparken 55, 2750 Ballerup
tkgdk@leo-pharma.com
+45 40757322

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

56759514 - LEO PHARMA A/S

P-nummer

1003115120 - LEO PHARMA A/S

Industriparken 55
2750 Ballerup

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Anne-Katrine Aagaard

Adresse

Industriparken 55, 2750 Ballerup

Virksomhedens navn

LEO Pharma A/S

Adresse

Industriparken 55, 2750 Ballerup

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Anne-Katrine Aagaard

Adresse

Industriparken 55, 2750 Ballerup

Telefonnummer

+45 40757322

Mailadresse

tkgdk@leo-pharma.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede dokument

Bilag[Miljøansøgning til nødkedelanlæg ved bygning E.pdf](#)[Oversigtskort placering af nødanlæg.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der er ingen ændringer i oplagsmængderne

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Bilag[Tegning afkast Ballerup.pdf](#)**Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ingen ændringer i oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald.

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

nej

Bilag Vilkår

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

G 201 - 11.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000014

Version: 8

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Luftforurening	– Anlæg, der fyrer med biomasseaffald: Støv, CO, PAH, NOx og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO, NOx, UHC, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med biogas: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasturbiner, der fyrer med biogas: CO, NOx og SO2. – Gasturbiner, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO og NOx. – Motorer, der fyrer med olieholdige brændsler: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Kedler, der fyrer med naturgas eller LPG: CO og NOx. – Kedler, der fyrer med gasolie eller vegetabilsk olie: Støv, CO og NOx. – Kedler, der fyrer med fuelolie: Støv, SO2, CO, NOx samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb. – Kedler, der fyrer med kul: Støv, SO2, HCl, HF, CO, NOx samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.
Støj	– Støj fra rumudsugning, skorstene og transportaktiviteter og fra anlæggene.
Affald	– Fra kedler, der fyrer med biomasseaffald og kul, fremkommer bundaske og fra røggaskondenseringsanlæg flyveaske, mens de andre brændsler giver lidt aske og sod ved rensning. – Slam fra røggaskondenseringsanlæg, scrubberanlæg eller varmevekslere kan indeholde tungmetaller og PAH-forbindelser. – Spildolie fra gasmotorer. – Oliefiltre og luftfiltre fra gasmotorer
Spildevand	– I anlæg, der fyrer med vådt brændsel som f.eks. skovflis, renses røggassen ofte i en våd-scrubber. Scrubbervandet recirkuleres og renses, men skal løbende bortskaffes, da røggaskondenseringsanlæg er vandproducerende. – Restindhold af tungmetaller (Cd) og eventuelt PAH i afløbsvandet. – Formaldehyd i et eventuelt kondensat fra rensning af røggasser fra gasmotorer. – Spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet. – Vaskevand fra vask af gasturbinens kompressor.
Risiko for jord, grundvand eller overflade- vand	– Opbevaring af smøreolie, fuelolie og andre fyringsolier. – Oplag af kul og andet fast brændsel. – Opbevaring af affald.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

G 201 - 11.4 Standardvilkår 1**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000459**Version:** 9**Beskrivelse**

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

Det ansøgte nødanlæg har ikke noget med den øvrige drift af virksomheden.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 2**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000460**Version:** 7**Beskrivelse**

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja**Forslag til vilkår til indretning og drift**

UDFYLDT

G 201 - 11.4 Standardvilkår 3**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000462**Version:** 5**Beskrivelse**

I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.

Noter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden indsætter krav om spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald.]

Vilkåret kan overholdes: Nej**Kommentar**

MCP-bekendtgørelsen:

§11 Stk. 4. Bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW, der fungerer som nødanlæg, og er i drift i højst 500 timer om året udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, er undtaget fra at overholde emissionsgrænseværdierne for SO₂, NO_x, støv og CO i bilag 3.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000463
Version: 9

Beskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder.]

Vilkåret kan ikke besvares

G 201 - 11.4 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000465
Version: 5

Beskrivelse

Fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet må ikke anvendes i brændere med en indfyret effekt, der er mindre end 2 MW.

Kul, petcoke og brunkul må ikke anvendes i anlæg med en indfyret effekt, der er mindre end 5 MW.

Noter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden indsætter krav om spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald.]

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Nødanlæggene er på henholdsvis 3,4 MW og 4,7 MW.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000466
Version: 3

Beskrivelse

Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i inddækket aftipningsgrube. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte noget andet, hvis en lokalplan for området tillader udendørs oplag, eller hvis virksomheden ligger i landzone.] Porte til aftipningsshal eller aftipningsgrube skal holdes lukkede, når der ikke foregår trafik eller aftipning.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Der vil blive brugt olie til nødanlæggene

Forslag til vilkår for luftforurening

UDFYLDT

G 201 - 11.4 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000468
Version: 11

Beskrivelse

De enkelte kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført i tabel 1.

G 201 - Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg

Brændsel	Nominel indfyret effekt	Emissionsgrænseværdier mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas						
		Støv	CO	NOx*	Hg	Cd	HCl	Tungmetaller
LPG	120 kW – <50 MW	-	80	140	-	-	-	-
Naturgas og Biogas	120 kW – <50 MW	-	75	65***	-	-	-	-
Forgasningsgas	120 kW – <50 MW	-	100	100	-	-	-	-
Biomasseaffald	120 kW – <1 MW	300	500	-	-	-	-	-
	≥1 MW – <5 MW	40 **	625	-	-	-	-	-
	≥5 MW – <50 MW	40 **	625	300*****	-	-	-	-
Stenkul, petcoke og brun- kul eller andre brændsler af tilsvarende kvalitet	≥5 MW – <50 MW	25	100	200	0,1	0,1	10	Summen af emissionen af tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu og Pb må ikke være større end 5 mg/normal m3
Gasolie og vegetabilsk olie	120 kW – <5 MW	-	100	110****	-	-	-	-
	≥5 MW – <50 MW	30	100	110****	-	-	-	-
Fuelolie	≥2 MW – <50 MW	100	100	300	0,1	0,1	-	Summen af emissionen af tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu og Pb må ikke være større end 5 mg/normal m3
Orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet	≥2 MW – <50 MW	25	100	300	0,1	0,1	-	Summen af emissionen af tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu og Pb må ikke være større end 5 mg/normal m3

* NOx regnet vægtmæssigt som NO2. ** dog 100 mg/normal m3 for anlæg, der anvender vådretningsanlæg. *** For kedelanlæg, som er miljøgodkendt før juni 2001, kan tilsynsmyndigheden, hvis det viser sig nødvendigt, acceptere en emissionsgrænseværdi for NOx regnet som NO2 på op til 125 mg/normal m3 ved 10 % O2. **** For gasoliefyrede kedelanlæg, som er miljøgodkendt før juni 2001, kan tilsynsmyndigheden, hvis det viser sig nødvendigt, acceptere en emissionsgrænseværdi for NOx regnet som NO2 på op til 250 mg/normal m3 ved 10 % O2. ***** For kedelanlæg, som er miljøgodkendt før juni 2001, kan tilsynsmyndigheden, hvis det viser sig nødvendigt, acceptere en emissionsgrænseværdi for NOx regnet som NO2 på op til 475 mg/normal m3 ved 10 % O2.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant, da det er et nødanlæg der skal drifte i mindre end 500 timer.

Forslag til vilkår for jord og grundvand

UDFYLDT

G 201 - 11.4 Standardvilkår 9

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000472

Version: 3

Beskrivelse

Slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede og tætte beholdere, der skal være mærket med indhold.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

Olie opbevares i den godkendte tank i bygning E. Tanken er overjordisk og i spildkar.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 10

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000474

Version: 3

Beskrivelse

De ovenfor nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares på det.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

Olie opbevares i den godkendte tank i bygning E. Tanken er overjordisk og i spildkar.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 11

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000475

Version: 3

Beskrivelse

Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

Olie opbevares i den godkendte tank i bygning E. Tanken er overjordisk og i spildkar.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 12

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000476

Version: 7

Beskrivelse

Overjordiske tanke med fast tag, der er større end 50 m³, skal forsynes med tryk/vacuum ventil, hvis de anvendes til opbevaring af ~~med~~ diesellole og fyringsolie, der anvendes som brændsel på fyringsanlægget. Ventilen kan undlades på eksisterende tanke, der ikke er konstrueret til varierende tryk. Den udvendige væg og taget skal være malet i en farve med en samlet strålerefleksionskoefficient på mindst 70 %. Tankene skal fyldes, så væsken strømmer ind under væskeoverfladen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Tanken er 30 m³

Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for opsætning af midlertidige kedler hos LEO Pharma A/S

Miljøstyrelsen har den 11. juni 2025 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til opstilling af to kedler midlertidigt fra LEO Pharma A/S.

LEO Pharma A/S er omfattet af bilag 1, listepunkt 4.5, Kemisk industri, Fremstilling af farmaceutiske produkter i godkendelsesbekendtgørelsen².

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden jf. LEO Pharma A/S Basistilstandsrapport, Ballerup af den 7. marts 2019.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Oplysninger

Miljøstyrelsen har modtaget oplysninger om, i hvilket omfang det ansøgte er en bilag 1-aktivitet og om det indebærer aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Herunder er det oplyst hvilke anlægsområder disse aktiviteter foregår på.

Herudover har Miljøstyrelsen modtaget oplysninger om mængder i forbindelse med brug, håndtering, levering, opbevaring og anvendelse af kedlerne. Eksisterende kedleanlæg er tidligere vurderet i forbindelse afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport for hele virksomheden.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke udløser at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens §14, stk. 1.

Årsagen er, at det farlige stof, som virksomheden bruger, i forbindelse med den ansøgte bilag 1-virksomhed og de teknisk og forureningsmæssigt forbundne aktiviteter, ikke vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende forurening af jord- og grundvand. Da kedlerne og olieforsyningen kun skal anvendes over en kortere periode, vil sandsynligheden for uheld og betydelig påvirkning af omgivelserne mindskes. LEO Pharma A/S har redegjort for, at det ved brud på installatio-

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

ner vil være muligt, at opsamle olien på fast belægning uden væsentligt risiko for spredning til omgivelserne. Miljøgodkendelsen fastlægger yderligere vilkår til sikring af omgivelserne og løbende besigtigelse af anlægget.

Partshøring

Der er foretaget høring af LEO Pharma A/S i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget høringssvar den 24. juni 2025. LEO Pharma A/S havde ingen bemærkninger til udkastet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101³. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Karina Bang Mogensen

³ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Bilag D. Udtalelse fra Ballerup Kommune

**Ballerup
Kommune**



Natur Klima og Miljø

Maja Rohr Hansen (MAJH)
E-mail MAJH@balk.dk

Sagsnr.: 09.35.00-K08-1-25


Dato: 20. juni 2025

Vedr høring BK ansøgning om miljøgodkendelse til opsætning

Plan: Det ansøgte har ingen væsentlig påvirkning set fra planområdet. Den faktiske anvendelse adskiller sig ikke fra det planlagte.

Spildevand: der er ikke noget ved projektet som berører spildevand

Ballerup Kommune oplysninger om rødlistede arter og bilag IV-arter

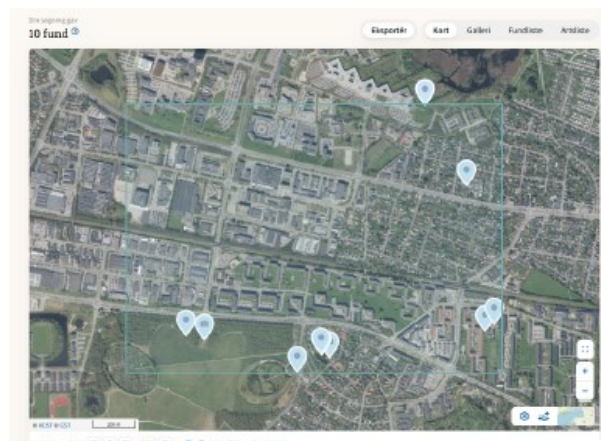

Udtræk fra Arter.dk

Rødliste arter:

Blishøne

Hærfugl

Ræv

Grønbenet rørhøne

Hættemåge

Tyrkerdue

Spurehøg

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Telefon 4477 2000
ballerup.dk



Mursejler
Butsnudet frø

Bilag IV-arter:
Spidssnudet frø ca. 640 meter nord for Leo Pharma

Natura 2000:
2,7 kilometer syd for Natura 2000-område Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Med venlig hilsen
Maja Rohr Hansen (MAJH)