



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af trans- formerstation

For:

I/S Vestforbrænding Spidslastcentral



TILLÆGSGODKENDELSE af transformerstation

Miljøgodkendelsen er et tillæg til revurdering af 16. januar 2025

For: I/S Vestforbrænding Spidslastcentral

Adresse: Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Matrikel nr.: EJB Y 7 Ai og 7av
CVR-nummer: 10866111
P-nummer: 1003387416
Listepunkt nummer: 1.1. Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet en
nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover:
b) Hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion
J. nummer: 2025 - 12033

Miljøgodkendelsen omfatter:

132/10 kV transformerstation til forsyning af 50 MW elkedel og et fremtidigt Carbon
Capture anlæg på VF Affaldsenergi ApS.

Dato: 5. september 2025

Godkendt: Marie Elgaard Bay



Annonceres den 5. september 2025

Klagefristen udløber den 3. oktober 2025

Søgsmålsfristen udløber den 5. marts 2026

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Revurdering påbegyndes senest i 8-10 år fra godkendelsesåret.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
B	Indretning og drift	3
C	Jord og grundvand	3
3.	Vurdering og bemærkninger	4
3.1	Vurdering og begrundelse for afgørelse	4
A	Generelle forhold	6
B	Indretning og drift	7
C	Jord og grundvand	8
3.2	Udtalelser/høringssvar	9
4.	Forholdet til loven	12
4.1	Lovgrundlag	12
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	13
4.3	Tilsyn med virksomheden	14
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	14
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	15

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

I/S Vestforbrænding har søgt om miljøgodkendelse til at etablere en 132/10 kV transformerstation til forsyning af 50 MW elkedel og et fremtidigt Carbon Capture anlæg.

Transformerstationen vil komme til at bestå af en bygning og et udendørs areal. I bygningen vil der blive etableret et 10 kV anlæg og på udendørsarealet vil der opsættes transformer og højspændingskomponenter. Transformer er overdækket for vejrlig, men også for støjafskærmning.

Stationen forsynes fra nærmeste Energinet 132 kV transformerstation, Ejbygård – hvilket ligger ca. 5 km fra Vestforbrænding.

De væsentligste miljøpåvirkninger fra transformeren er støj og mulig påvirkning af jord og grundvand med transformatorolie. Der er stillet vilkår for disse påvirkninger.

Ibrugtagning af transformerstationen er betinget af, at virksomheden forinden har gennemført støjdæpende tiltag på affaldsforbrændingsanlægget så forbrændingsanlæggets og spidslastcentralens samlede støjkrav kan overholdes.

Miljøgodkendelsen er et tillæg til miljøgodkendelse og revurdering af 16. januar 2025. Alle øvrige vilkår i revurderingen, der vedrører spidslastcentralen er også gældende for transformerstationen. Revurderingen blev meddelt i en samlet afgørelse til I/S Vestforbrænding (spidslastcentralen) og VF Affaldsenergi ApS (affaldsforbrændingsanlægget).

Samlet set vurderes det, at projektet kan gennemføres på stedet uden væsentlig påvirkning af miljøet, når driften sker i overensstemmelse med afgørelsen.

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra I/S Vestforbrænding i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven (VVM). Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning da driften af transformerstationen ikke vurderes at kunne give anledning til væsentlig påvirkning af det omgivne miljø.

Miljøstyrelsen har desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke udløser krav om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, idet der ikke bruges, fremstilles eller frigives yderligere relevante stoffer eller blandinger af stoffer i forbindelse med driften af transformerstationen. Se bilag E.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed transformerstation på I/S Vestforbrænding.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er rets beskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato.

Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

Miljøstyrelsen har desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke udløser krav om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, idet der ikke bruges, fremstilles eller frigives yderligere relevante stoffer eller blandinger af stoffer i forbindelse med driften af transformerstationen. Se bilag E.

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra I/S Vestforbrænding i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

- A1 Transformerstationen kan først tages i anvendelse når der er gennemført støjdæmpende tiltag på virksomheden (forbrændingsanlægget) der gør, at de gældende støjkrav i vilkår S3 i revurdering af miljøgodkendelse af 16. januar 2025 kan overholdes og at dette er dokumenteret over for tilsynsmyndigheden.
- A2 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.
- A3 Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:
- Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 måneder.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold) eller beslutningen om ændringen (indstilling).

- A4 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

B Indretning og drift

- B1 Transformerstationen må være i drift døgnet rundt alle dage.

C Jord og grundvand

- C1 Transformer og højspændingskomponenter i forbindelse med transformerstationen skal stå i en transformergrube af beton med mulighed for automatisk aflukning af afløb, og med en tæt belægning, som er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres.

- C2 Gruberne skal kunne rumme minimum 110 % af den største transformers indhold. Gruben skal tømmes, så regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af grubens volumen.

- C3 Gruberne/tankgårdene skal være indrettet med en oliedetektor, som giver alarm i kontrolrummet. Alle hændelser skal registreres i anlæggets SRO system.

- C4 Der skal mindst én gang årligt foretages en visuel kontrol af alle befæstede arealer og transformergrube i forbindelse med transformerstationen.

Viser gennemgangen revner, utætheder eller skader, skal disse udbedre hurtigst muligt efter de er konstateret.

Vilkåret er et supplement til vilkår V3 i revurderingen af 16. januar 2025.

- C5 Resultater af besigtigelsen (utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand) samt dato for udbedringer for transformerstationen skal noteres i en journal, der kan fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende.

Vilkåret er et supplement til vilkår V4 i revurderingen af 16. januar 2025.

3. Vurdering og bemærkninger

I/S Vestforbrænding ønsker at etablere en transformerstation til forsyning af en 50 MW elkedel og et fremtidigt Carbon Capture anlæg.

Der opføres en bygning, hvori et 10 kV anlæg vil blive placeret. Selve transformeren vil placeres udenfor, hvor der vil blive etableret et større område med tæt belægning og overdækning, dels for vejrlig og dels for støjdæmpning. Transformeren fyldes on site med 30.000-40.000 kg olie. Transformeren vil opføres i en transformergrube, som sikre opsamling ved olieudslip.

Regnvand fra transformerstationen er forventeligt begrænset og der forventes kun en lille mængde spildevand, som tilkobles eksisterende spildevandssystem.

3.1 Vurdering og begrundelse for afgørelse

I/S Vestforbrænding har ansøgt om etablering af transformerstation den 17. februar 2025. Det ansøgte projekt er ikke i sig selv omfattet af et listepunkt på godkendelsesbekendtgørelsen, men er tilknyttet driften af I/S Vestforbrænding, og dermed underlagt krav om miljøgodkendelse.

De væsentligste miljøpåvirkninger fra transformerstationen er støj og mulig påvirkning af jord og grundvand med transformatorolie. Der er stillet vilkår for disse påvirkninger som supplerende vilkår til revurderingen af 16. januar 2025.

For støj er der sat vilkår om at transformerstationen først kan tages i brug når der er gennemført støjdæpende tiltag på det eksisterende anlæg, da virksomheden skal kunne overholde af grænseværdier for støj.

Der er ikke fastsat vilkår for spildevand, da Miljøstyrelsen vurderer, at overfladevand fra transformerstationen kan rummes inden for revurdering af 16. januar 2025 og Glostrup Kommune har som spildevandsmyndighed bekræftet at Vestforbrænding har tilladelse til at tilslutte overfladevand og drænvand fra den nye transformerstation til det eksisterende regnvandssystem.

Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering, at transformatorstationen med de fastsatte vilkår kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet og uden væsentlige gener for omgivelserne/indvirkning på miljøet, når etableringen og driften sker i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

3.1.1 Planforhold og beliggenhed


Området er omfattet af Glostrup Kommunes lokalplan EL8.2 – Vestforbrænding, som fastsætter anvendelsen til tekniske anlæg.

Lokalplanområdet omfatter samlet affaldsforbrændingsanlægget og spidslastcentralen.

Lokalplanen blev i juni 2023 udarbejdet for at sikre plads til fremtidig udvidelse med et CO2 fangstanlæg.

Transformerstationen består af en bygning og et udendørs areal på det nordvestlige areal på Vestforbrænding kaldet "Baglandet". Lokalplanen sætter krav til bebyggelse og dens ydre fremtræden. Bygningen vil have en maksimal højde på 8 meter, hvilket ligger inden for lokalplanens EL8.2, som fastsætter en grænse på 30 meter i højden.

I/S Vestforbrænding har meddelt Glostrup Kommune, at transformatorstationen vil udelukkende blive placeret inden for byggefelt B1 og B3, hvilket vil være i overensstemmelse med den gældende lokalplan EL8.2 og den nye forventede EL8.3.

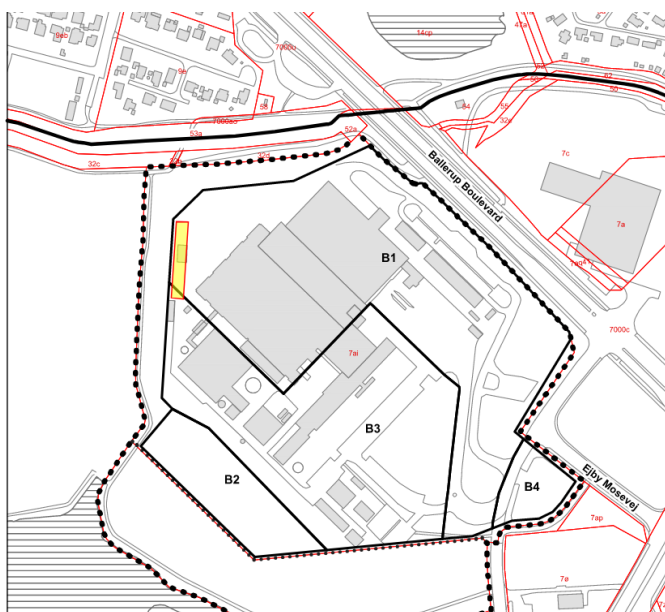

Glostrup Kommune meddeler, at såfremt placeringen i det ansøgte ændres til ovenstående er der ikke nogen problemer i forhold til lokalplanen.

Miljøstyrelsen har accepteret placeringen af transformatorstationen i forhold til igangværende jordforureningssag på arealet. Placering af transformatorstationen antages derved ikke at være til hinder for en eventuelt fremtidig yderligere forureningsundersøgelser eller oprensning.

3.1.2 VVM

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra I/S Vestforbrænding i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning, da driften af transformestationen ikke vurderes at kunne give anledning til væsentlig påvirkning af det omgivne miljø.

3.1.3 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Vilkåret er fastsat for at sikre, at anlægget ikke kan tages i drift før der er foretaget støjdæmpende foranstaltninger på den samlede virksomhed der gør, at støjkravene hertil kan overholdes.

Vestforbrænding har de seneste år gennemført mange støjdæmpende tiltag da støjkortlægninger har vist, at støjkravene om natten i visse referencepunkter ikke har kunnet overholdes.

I/S Vestforbrændings har stillet krav til leverandøren af anlægget, at bidraget fra transformatorstationen ikke må forøge støjniveauet ved naboer. Dette resulterer i et bidrag fra transformestationen på maksimalt 20 dB (A) om natten.

I/S Vestforbrændings rådgiver har lavet en støjberregning for en ny transformestation med kildestyrke på 86 dB (A). Transformeren har vægge omkring sig mod nord, vest og syd samt tag over. Mod øst er der delvis afskærmet med støjvæg, der har en åbning på 1 m i hhv. bund og top for at sikre luftindstrømning til afkøling af transformeren.

Støjberregningen viser, at støjbidraget fra transformestationen overholder kravet på maksimalt 20 dB (A) om natten.

Beregningspunkt	Støjkrav, Lr	Støjbidrag fra transformator, Lr
BP1	20 dB(A)	0,0 dB(A)
BP2	20 dB(A)	0,0 dB(A)
BP3	20 dB(A)	18,3 dB(A)
BP4	20 dB(A)	13, 4 dB(A)
BP4-1	20 dB(A)	4,8 dB(A)
BP 5	20 dB(A)	0,0 dB(A)
BP6	20 dB(A)	0,0 dB(A)

Virksomheden oplyser, at delvis afskærmning med åbning i top og bund kan erstattes med akustiske riste, der også kan give både støjafskærmning og sikre luftindstrømning, da den støjreducerende virkning er sammenlignelig.

Den 4. juni 2025 fremsendte VF Affaldsenergi ApS en opdateret støjkortlægning for hele den eksisterende virksomhed (affaldsforbrændingsanlægget og spidslastcentralen). Kortlægningen viste, at virksomhedens støjkrav ikke kan overholdes i referencepunkterne søndag nat og i et enkelt referencepunkt også søndag i dagtimerne. Dette skyldes primært et øget støjbidrag fra de mange afkast fra ovnhalsventilatorerne på anlæg 5 på taget af ovnhalsbygningen som efter genmåling er ca. 10 db(A) højere end ved målingen 5 år tidligere.

Den nye transformerstation er en nødvendig installation til energiforsyning til det kommende CO₂ fangstanlæg som blev godkendt efter miljøbeskyttelsesloven den 22. januar 2025. Som nævnt har en fornyet støjkortlægning af hele virksomheden i juni 2025 vist, at støjgrænser ikke kan overholdes.

Virksomheden har også ansøgt om ændringer af miljøgodkendelsen fra januar 2025 bl.a. til at etablere et Liquefaction anlæg til at gøre den fangede CO₂ flydende.

I godkendelsen hertil samt i nærværende godkendelse stilles der derfor vilkår om, at virksomheden skal foretage støjdæmpninger på det eksisterende anlæg og dokumentere overholdelse af støjkrav inden henholdsvis transformerstationen og liquefaction anlægget kan tages i drift.

Vilkår A2

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A3

Der fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis der sker ejerskifte af virksomheden eller udskiftning af driftsherren. Dette er blandt andet for at fastlægge, om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registreret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 40a og b. Hvis dette er tilfældet, kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41d.

Baggrunden for at stille vilkår om, at virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden ved indstilling af driften i mere end 6 måneder skyldes, at det kan have betydning for planlægning af tilsyn og opkrævning af gebyrer.

Vilkår A4

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

B Indretning og drift

Vilkår B1

Der er fastsat vilkår om tilladt driftstid for at sikre, at afgørelsen tydeligt definerer, hvilken driftstid anlægget har godkendelse til.

C Jord og grundvand

Der er ikke noget forbrug, som følge af drift på transformeren. Transformeren installeres på en sådan vis, at der er opsamling af et totalt olieudslip fra transformeren i enten sammenkoblede fundamentskar eller et støbt fundament (transformergruben). Kar/oliesump dækkes med brandhæmmende "låg", der tillader olien at løbe ned og sikrer en evt. brændende olie ikke tilføres luft og ikke brænder. Herfra er kar/oliesump tilsluttet til betjeningsbrønd med niveaualarmer, hvor evt. udslip kan fjernes med slamsuger.

Vilkår C1

Vilkåret er fastsat for at sikre, at eventuelt spild ikke kan forurene jord eller grundvand og med krav om tæt belægning.

Vilkår C2

Der er fastsat vilkår til størrelse og til tømning af regnvand i gruber. Beton/transformergruben indrettes med et pumpesystem, således at de løbende kan tømmes for regnvand og pumpe industrielt belastet overfladevand ud med slamsuger.

Vilkår C3

Der er fastsat vilkår om installation af oliedetektor.

Transformergruben skal have detektorer, som giver alarm såfremt, der er utæthed og olie er blevet udledt i gruben. Alarmen skal tilgå forbrændingsanlæggets kontrolrum og registreres i anlæggets SRO system.

Vilkår C4 og C5

Der er fastsat vilkår om løbende tilsyn og vedligehold for at eventuelt spild ikke kan forurene jord og/eller grundvand samt journalføring som dokumentation for eftersyn og evt. udbedringer.

3.2 Udtalelser/høringssvar

Miljøstyrelsen har den 10. april 2025 hørt Glostrup Kommune jf. §7 stk. 3 i Godkendelsesbekendtgørelsen om oplysninger om planforhold, spildevandsforhold samt trafikale forhold m.m.

Den 5. maj modtog Miljøstyrelsen svar fra Glostrup Kommune:

Dette er Glostrup Kommunes § 7 udtalelse til VF Affaldsenergi's ansøgning om etablering af ny transformator. Udtalelsen er givet jævnfør § 7 i Bekendtgørelsen om listevirksomheder (nr. 1027 af 02/09/2024). Udtalelsen skal omfatte oplysninger om kommunalbestyrelsens holdning til spildevandsforhold, trafikale forhold og forholdet til kommunens planlægning, herunder handleplaner til efterlevelse af vandområde- og naturplaner, samt oplysninger om bilag 4-arter i lov om naturbeskyttelse.

Kommunens planlægning

I ansøgningsmaterialet ligger transformatorstationen uden for byggefeltene i lokalplan EL8.2 – Vestforbrænding. Glostrup Kommune har derfor kontaktet Inga Damgaard Sørensen fra Vestforbrænding. Hun har oplyst, at den endelige placering (og størrelsen) ikke er fastlagt endnu, men at transformatorstationen vil ligge inden for byggefelt B1 og B3.

Relevant mail mailkorrespondance med VF Affaldsenergi er vedlagt.

Hvis placeringen ændres jf. vedlagte mailkorrespondance så der er ikke nogen problemer i forhold til lokalplanen. Glostrup Kommune arbejder pt. på en ny lokalplan, hvor de gældende byggefelt bliver overført.

Trafikale forhold

Ingen bemærkninger i forhold til trafik.

Spildevand/bilag 4-arter

Nærmeste Natura 2000 område er Vadsby og Sengeløse Moser og ligger ca. 9 km fra Vestforbrænding. Glostrup Kommune vurderer, at Natura 2000 området ikke vil blive påvirket af det nye anlæg.

Bilag IV arter: Der er registreret spidssnudet frø i den vestlige del af Ejby Mose mere end 400 meter fra den nye transformerstation på Vestforbrænding. Etablering af ny transformerstation betyder kun en mindre ændring af bygningsmassen og det vil ikke have nogen negativ påvirkning af spidssnudet frø. Det vil heller ikke have indflydelse på vandområdeplanerne, da Ejby Mose ikke er omfattet af vandområdeplanerne.

Glostrup Kommune stiller i spildevandplanen krav til tilbageholdes tag – og overfladevand i forbindelse om- og tilbygninger. Disse regler skal overholdes.

Spildevand

Ingen bemærkninger til spildevand fra anlægget som er skønnet til beskedne 0,5 til 1 l/min og som er kondensvand fra ventilations- og kølesystemet.

3.2.1 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 6. marts 2025. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.2.2 Udtalelse fra virksomheden

Miljøstyrelsen har den 8. august 2025 sendt udkastet i høring hos virksomheden. Virksomheden har den 20. august 2025 fremsendt en række kommentarer til udkastet, som fremgår herunder med Miljøstyrelsens kommentering.

Virksomheden: Tilføjelse af 7av under matrikel nr. Da tinglysning af de nye matrikler er gået igennem for nyligt, ift. opsplitning af Vestforbrænding i nye virksomheder.

Miljøstyrelsen: Rettet til og ingen yderligere kommentarer.

Virksomheden: Under "5.1 Overflade og spildevand under drift":
Fremgår følgende: "Regnvand fra tagflader og udvendige fast belægning ledes til eksisterende regnvandssystem på VF, hvor der er etableret olieudskiller og sandfang."

Blot t.o. har vi den 13. juni 2025 afholdt et møde med Glostrup Kommune, som er myndighed for overflade- og spildevandsområdet, og det blev besluttet, at VF skal ansøge om en tilladelse til tilslutning af overfladevand og drænvand fra den nye transformerbygning til spildevandssystemet.

Miljøstyrelsen: Kommunen er igen blevet hørt og har den 4. september svaret på høringen.

"Det kan bekræftes at vi har holdt møde med Vestforbrænding I/S. Og jeg kan bekræfte, at Glostrup Kommune vil give Vestforbrændings tilladelse til at tilslutte overfladevand og drænvand fra den nye transformerstation til det eksisterende regnvandssystem".

Vilkår C3

Virksomheden: For god ordens skyld vil vi blot gøre opmærksom på, at efter vores forståelse har CO₂-anlæg inklusive liquefaction ikke noget med transformerstationen at gøre. Derfor vil det være at foretrække at holde disse to adskilt. Det er også værd at bemærke, at CO₂-anlægget først idriftsættes i 2029.

Vil det være muligt at præcisere at E1 og E2 er iht. udkast for MILJØGODKENDELSE, ændring af CO₂ fangstanlæg d.03.07.2025.

Miljøstyrelsen: Miljøstyrelsen har slettet detaljerede vilkår om støjdem্পningen og –dokumentation på den øvrige virksomhed da det allerede indgår i det generelle tilsyn med virksomheden.

Miljøstyrelsen har i stedet ændret vilkår A1 til også at indeholde krav til at transformerstationen først kan tages i anvendelse efter de støjdem্পende tiltag er gennemført på virksomheden.

3.2.3 Udtalelse fra øvrige

Der er ikke foretaget yderligere høring af øvrige.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens revurdering af 16. januar 2025 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse, som vilkår i førnævnte afgørelse overholdes for de vilkår der i revurderingen er markeret til også at gælde spidslastcentralen.

4.1.2 Listepunkt

Det ansøgte projekt er i sig selv ikke omfattet af et listepunkt på godkendelsesbekendtgørelsen, men er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med bilag 1-aktiviteten, Spidslastcentralen, som er ejet af I/S Vestforbrænding, som er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1, listepunkt 1.1 b).

4.1.3 Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen vurderer, at transformerstationen ikke udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens §15, stk. 1.

Årsagen er, at de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger eller frigiver i forbindelse med den ansøgte bilag 1-virksomhed og de teknisk og forureningsmæssigt forbundne aktiviteter, ikke vurderes at kunne medføre risiko for forurening af jord- og grundvand.

Miljøstyrelsen vurderer, at der med projektet etableres barrierer, der muliggør spildopsamling og forebygger nedsivning på de lokaliteter, hvor farlige stoffer håndteres.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag E og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Der er ikke udarbejdet BAT-referencedokumenter for listepunkt 1.1.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

4.1.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

4.1.7 Miljøvurderingsloven

I/S Vestforbrænding har ændret ansøgningen efter første indsendelse således, at den opdaterede ansøgning ikke indeholder en anmeldelse efter miljøvurderingslovens § 18 hvilket Miljøstyrelsen tager til efterretning, da driften af transformerstationen ikke vurderes at kunne give anledning til væsentlig påvirkning af det omgivne miljø.

4.1.8 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan på grund af opbygning og senere drift ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:

- Revurdering af 16. januar 2025

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

[Afgørelsen omhandler både miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og en miljøvurderingsproces efter miljøvurderingsloven, som kan påklages jf. hhv. miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevne-neshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 3. oktober 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Glostrup Kommune, glostrup.kommune@glostrup.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, trost@stps.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

Bilag A - Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

MILJØANSØGNING FOR 132KV TRANSFORMERSTATION

Dato
03.03.2025

Sagsnr.
25-00858

Init.
INGS

Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup

+45 44 85 70 00
vestfor@vestfor.dk
vestfor.dk

CVR: 10866111

Indhold

1.	Indledning	2
2.	Stamdata.....	2
3.	Projektbeskrivelse.....	3
4.	Bygge-/ anlægsfase	4
4.1	Tidsplan for anlægsarbejde	4
4.2	Grundvands- og funderingsforhold	4
4.3	Konstruktioner	5
4.4	Støj, vibrationer og støv.....	5
4.5	Affald- og jordhåndtering	5
5.	Driftsfase	6
5.1	Overflade- og spildevand under drift	6
5.2	Kemikalier, håndtering af evt. udslip	6
5.3	Støj og støv i driftsfasen	7



1. Indledning

Vestforbrænding skal etablere en ny 132/10 kV transformerstation til forsyning af bl.a. 50 MW elkedel og et fremtidigt Carbon Capture anlæg.

Transformerstationen består af en bygning og et udendørs areal. Bygningen indeholder 10 kV anlæg, UPS, DC-anlæg, relæer, DCS mv. Udendørsarealet indeholder transformer og alle højspændingskomponenter (bryder, CTer, jord-slutter mv).

Stationen forsynes fra nærmeste Energinet 132 kV transformerstation, Ejbygård – hvilket ligger ca. 5 km fra Vestforbrænding.

I projektet medtages følgende anlægsarbejder: spunsning, gravearbejde i mindre del af voldskråning, støbning af fundamenter, bygningen skal være pælefunderet med fast betonplade ovenpå, jording af bygningsdele, lynbeskyttelse af transformerstationen, opsamlingskar under transformer, desuden tilslutning til Vestforbrændings afvandingssystem.

2. Stamdata

Virksomhed

I/S Vestforbrænding

Matrikel nr.: 7ai

Ejerlav: Ejby By, Glostrup

CVR nr.: 10866111

P-nr. 1003387416

Listebetegnelse: 5.2 a. (BEK. 2080 15/11/2021)

Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: a) For dagrenovations- eller dagrenovationslig-nende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.

Ejer af matriklen

19 kommuner:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Høje Tåstrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårnbæk, Rødovre, Vallensbæk



Ved gennemgang af nærliggende borer og sammenligning med øvrige boreprofiler fra VF-grund, vurderes det at borer i byggefeltet vil give samme resultat, som viser at de øverste godt 3-4 meter består af fyld.


Bygningen og øvrige konstruktioner forventes funderet på pæle, enten rammede eller borede.

Ved udgravning i skrænten udføres dette enten ved spuns eller udgravning med anlæg.

Der vil ikke være behov for grundvandssænkning. Der udføres en høj kælder og transformergrov, men begge vil ligge væsentligt over grundvandsspejl, som ligger omkring +9.00.

4.3 Konstruktioner

Bygning, fundamenter og transformergrove udføres i beton enten pladsstøbt eller prefabriceret.

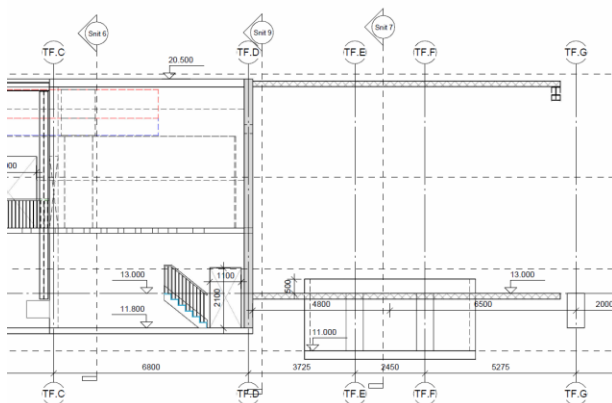

Overdækning af transformer udføres i stål.

4.4 Støj, vibrationer og støv

Projektet vil overholde Glostrup Kommunes forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter bl.a. forhold omkring støj, støv og vibrationer.

Der vil være fokus på at reducere støv fra anlægsarbejdet mest muligt således, at der ikke opstår væsentlige støvgener i omgivelserne, bl.a. ved brug af almindelige foranstaltninger som god rengøring og befugtning i særlig tørre perioder.

4.5 Affald- og jordhåndtering



Vestforbrænding indhenter §8 tilladelse hos Glostrup Kommune.

Overskydende jord afgraves og bortskaffes. Mængde af overskudsjord vurderes at være ca. 450 m³. Overskudsjord køres til kartering og bortskaffelse hos godkendte modtager efter anmeldelse af jordflytning til Glostrup Kommune.


Byggeaffald, husholdningsaffald fra evt. skurby og lignende, og i form af byggeaffald, som f.eks. stumper af præisolerede rør, træ, beton, fliser, som bortskaffes til godkendte modtager efter anmeldelse til Glostrup kommune iht. affaldsbekendtgørelse.

5. Driftsfase

5.1 Overflade- og spildevand under drift

Regnvand fra tagflader og udvendige fast belægning ledes til eksisterende regnvandssystem på VF, hvor der er etableret olieudskillers og sandfang.

Område med fastbelægning øges med godt 360 m². Tillægsområdet er her vist med rød, se nedenstående udklip fra konstruktionsprojekt.

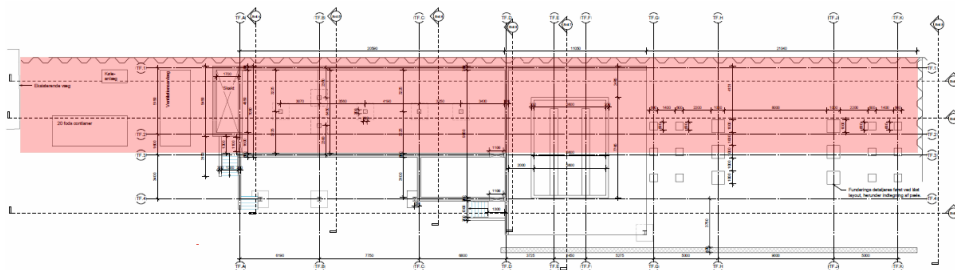

Regnvand fra transformerområdet forventes at være meget begrænset, da området er overdækket, samt delvis afskærmet med vægge. Regnvand håndteres i lukket system (transformergrube), som forbindes med betjeningsbrønd ved transformerområdet. Regnvand afhentes fra betjeningsbrønd med slamsuger (se afsnit 7 for yderligere beskrivelse). Vand/slam leveres til godkendt modtager.

Der forventes kun en meget lille mængde spildevand fra ventilations- og kølesystemet. I størrelsesordenen 0,5-1 l/min afhængig af luftfugtighed og temperatur. Tilkobles eksisterende spildevandssystem.

Der indrettes ikke toilet, vask eller bad i bygningen.

5.2 Kemikalier, håndtering af evt. udslip



Transformerolie som ENVIROTEMP FR3, se bilag 1.

Transformeren leveres uden olie/transformer Esther som fx af typen FR3, der er en grønnere løsning end mineralsk olie. På site påfyldes dette. Forventeligt i størrelsesordenen 30.000-40.000 kg.

Der er ikke noget forbrug eller spild som følge af drift på transformeren. Transformeren installeres på en sådan vis, at der er opsamling af et totalt olieudslip fra transformeren i enten sammenkoblede fundamentskar eller et støbt fundament (transformergruben). Kar/oliesump dækkes med brandhæmmende "låg", der tillader olien at løbe ned og sikrer en evt. brændende olie ikke tilføres luft og ikke brænder. Herfra er kar/oliesump tilsluttet til betjeningsbrønd med niveaualarmer, hvor evt. udslip kan fjernes med slamsuger.

132 kV højspændingsanlægget er fyldt med en gas, der enten kan være SF₆ eller et renere alternativ såfremt markedet udvikler sig til at kunne levere dette. I skrivende stund findes der ikke teknisk alternativ til SF₆ gas. Anlæggene leveres fyldt med en begrænset mængde gas fra fabrik.

SF₆-gas (svovlhexafluorid) bruges i el-anlæg som en isolerings- og afbrydergas. Mængden afhænger af de endelige leverancer men forventes at være omkring samlet 50-100 kg. Det er ikke en gas som forbruges, så den vil være indkapslet i hele levetiden og bortskaffes sammen med el-udstyr, den dag det skal nedtages.

5.3 Støj og støv i driftsfasen

Projektet vil ikke give anledning til støvgener i driftsfasen.

Nyt udstyr ved Vestforbrænding må ikke bidrage til en forøgelse af støjniveauet ved naboer. Dette resulterer i støjkrav på max. Lr 20 dB(A) om natten (støjgrænser er mest restriktive om natten, så hvis støjkravet er overholdt her vil det også være overholdt på andre tidspunkter på døgnet).

Der er lavet støjberegning for ny transformer med kildestyrke Lw 86 dB(A). Transformeren har vægge omkring sig mod nord, vest og syd, samt tag over sig. Mod øst er der delvis afskærmet med støjvæg, der har åbning på 1,0 m i hhv. bund og top for at sikre luftindstrømning til afkøling af transformeren. Denne løsning kan alternativt erstattes med akustiske riste, der også kan give både støjafskærmning



og sikre luftindstrømning, da det vurderes at den støjreducerende virkning er sammenlignelig.

Resultat af støjberegninger fremgår af tabel. Støjen er beregning i de modtagerpunkter som anvendes i Vestforbrændings Miljøgodkendelse for støjemission i omgivelserne.

Vestforbrændings eget krav om at alt nyt udstyr maks. må give støjbidrag ved naboer på 20 dB(A) om natten, er overholdt.

Beregningspunkt	Støjkrav, Lr	Støjbidrag fra transformer, Lr
BP1	20 dB(A)	0,0 dB(A)
BP2	20 dB(A)	0,0 dB(A)
BP3	20 dB(A)	18,3 dB(A)
BP4	20 dB(A)	13, 4 dB(A)
BP4-1	20 dB(A)	4,8 dB(A)
BP 5	20 dB(A)	0,0 dB(A)
BP6	20 dB(A)	0,0 dB(A)

Støjen er beregnet i SoundPLAN version 9.0, og følger Miljøstyrelsens vejledning for ekstern støj fra virksomheder.

Basistilstandsrapport trin 1-3

Cowi har udarbejdet nedenstående vurdering ift. jeres anmodning om basistilstandsrapport trin 1-3. Vestforbrænding skal etablere en ny 132/10 kV transformerstation til forsyning af 50 MW elkedel og et fremtidigt Carbon Capture anlæg.

Det ansøgte projekt er i sig selv ikke omfattet af et listepunkt på godkendelsesbekendtgørelsen, men er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med bilag 1-aktiviteten, (Vestforbrænding) som er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen (bilag 1, listepunkt 5.2 a. (BEK nr 1027 af 02/09/2024): "Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: a) For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time. (s)".)

Transformeren er dermed omfattet af reglerne om basistilstandsrapport jf. godkendelsesbekendtgørelsens §15, såfremt der på det ansøgte bruges, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer.

Udgangspunktet for at vurdere om der skal udarbejdes basistilstandsrapport er, om der bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer, som er klassificeret i henhold til EU/CLP-forordningen (trin 1). Efterfølgende vurderes det, om der er tale om stoffer, som er relevante i forhold til risiko for forurening af jord- og/eller grundvand (trin 2). Til slut vurderes den reelle forureningsrisiko, på baggrund af mængde, håndtering og evt. forureningsbegrænsende foranstaltninger (trin 3).


Det eneste produkt som bruges, fremstilles eller frigives i forbindelse med transformeren, er ENVIROTEMP FR3. ENVIROTEMP FR3 er en brandhæmmende, naturlig esterbaseret dielektrisk kølervæske, der er specifikt formuleret til brug i distributionstransformatorer, hvor dens unikke miljømæssige, brandsikre, kemiske og elektriske egenskaber er fordelagtige. FR3 er fremstillet af spiselige planteolier og tilsætningsstoffer i fødevarekvalitet, der forbedrer ydeevnen. Den indeholder ikke petroleum, halogener, silikoner eller andre problematiske stoffer. Den nedbrydes hurtigt og fuldstændigt i både jord- og vandbaserede toksicitetstests.

Produktet er ikke klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]. På baggrund af trin 1-2 vurderes det, at der i forbindelse med transformeren ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der kan betragtes som "relevante farlige stoffer".

Sig til hvis du mangler yderligere informationer

Med venlig hilsen
Inga Damgaard Sørensen

Bilag B - Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000

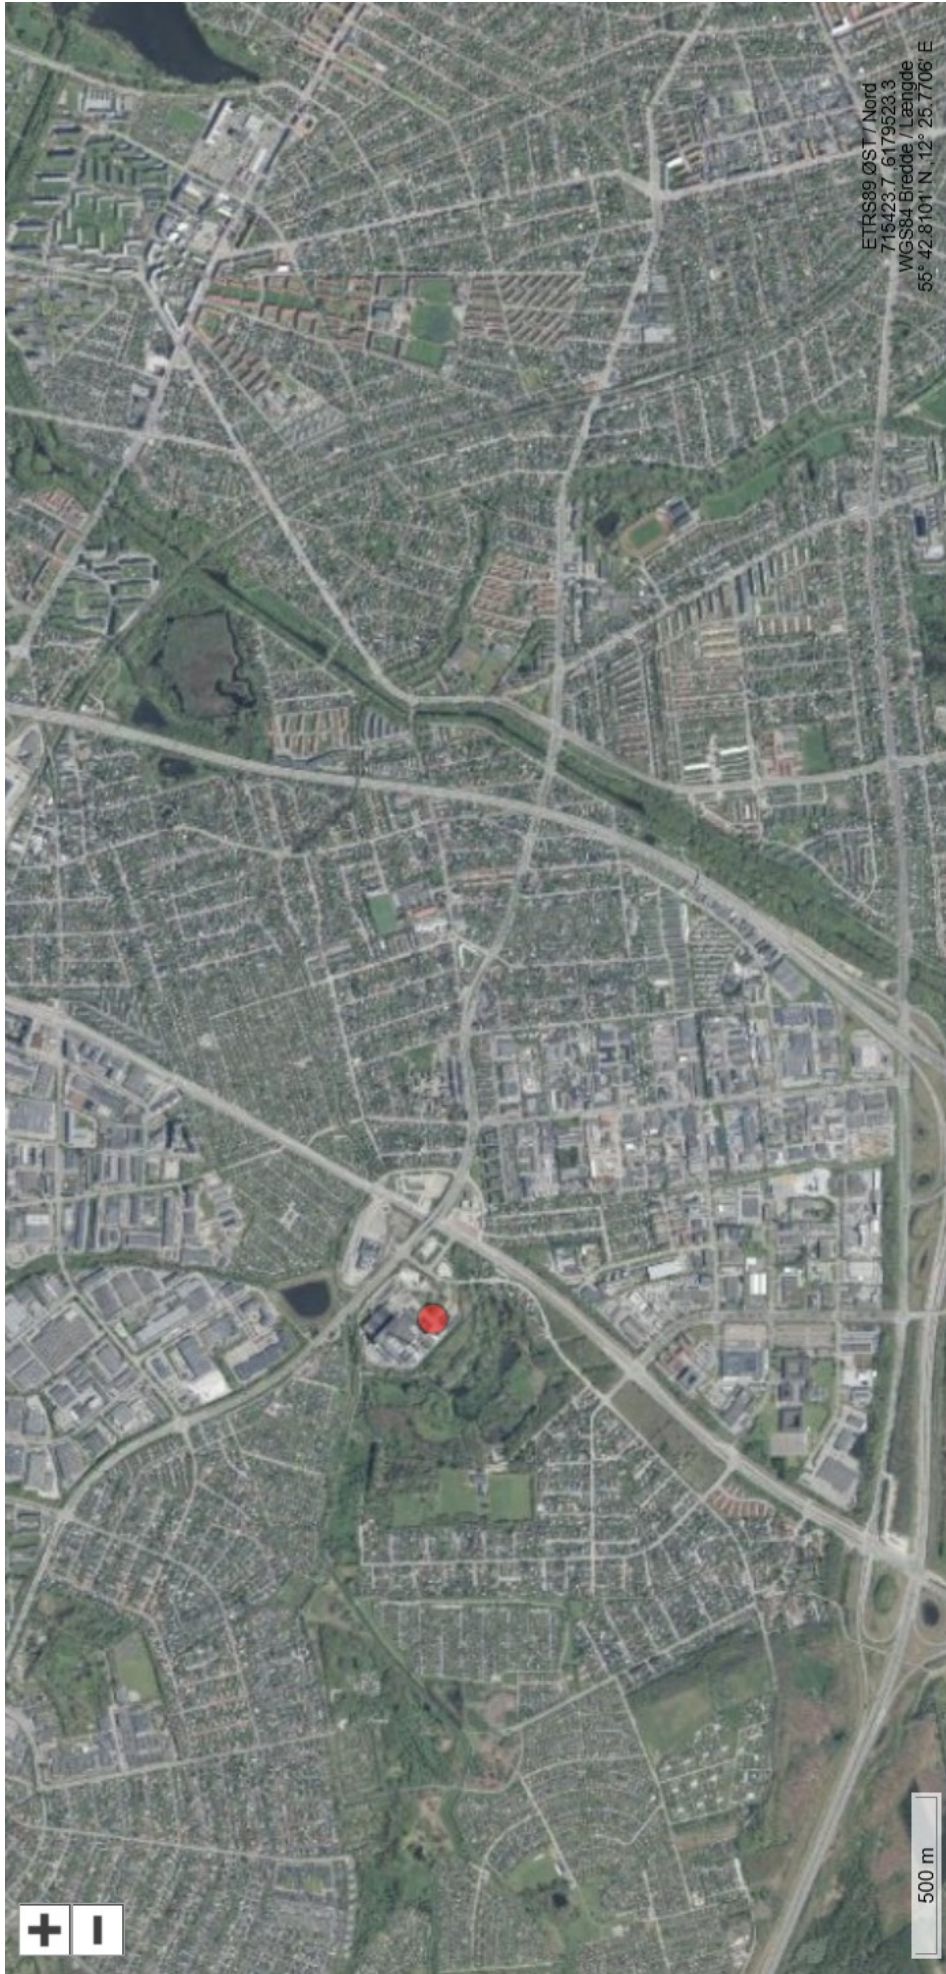

500 m

ETRS89 ØST / Nord
7164237, 6179523.3
WGS84 Bredde / Længde
55° 42.8101' N, 12° 25.7706' E

Bilag C - Virksomhedens omgivelser (temakort)



Bilag D - Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023.

Planloven (PL):

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning.

Miljøvurderingsloven (MVL):

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1083 af 9. august 2023.

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 806 af 14. juni 2023.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021.

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Støjvejledningen:

Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder <https://www2.mst.dk/Ud-giv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf>

Supplement til støjvejledningen:

Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder

Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder

Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.

Bilag E - Afgørelse om basistilstandsrapport



I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup

Virksomheder
J.nr. 2025-12033
Ref. MABEB / PRECH
5. september 2025

Sendt som digital post til CVR 10866111
og på e-mail til Inga Damgaard Sørensen,
INGS@vestfor.dk

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for I/S Vestforbrænding

Miljøstyrelsen har den 3. marts 2025 modtaget en ansøgning om transformerstation fra I/S Vestforbrænding.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

I/S Vestforbrænding er omfattet af bilag 1, listepunkt 1.1 b) i godkendelsesbekendtgørelsen².

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret den juli 2020.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Oplysninger

I/S Vestforbrænding har den 2. juni 2025 oplyst til Miljøstyrelsen, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen³ i forbindelse med det ansøgte projekt. Det eneste produkt som bruges, fremstilles eller frigives i forbindelse med transformeren, er ENVIROTEMP FR3

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

³ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

Produktet er en brandhæmmende, naturlig esterbaseret dielektrisk kølervæske, som er specifikt formuleret til brug i distributionstransformatorer. FR3 er fremstillet af spiselige planteolie og tilsætningsstoffer i fødevarekvalitet, der forbedre ydeevnen. Den indeholder ikke petroleum, halogener, silikoner eller andre problematiske stoffer. I/S Vestforbrænding har oplyst, at produktet nedbrydes hurtigt og fuldstændigt i både jord- og grundvand.

I/S Vestforbrænding vurderer ikke, at der i forbindelse med transformeren fremstilles eller frigives stoffer, som kan betragtes som "relevante farlige stoffer".

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at transformerstationen ikke udløser krav om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer der er omfattet af direktivet og der etableres miljøbeskyttende foranstaltninger til sikring mod forurening af jord og grundvand..

Partshøring

Der er foretaget høring af I/S Vestforbrænding i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget høringssvar den 20. august 2025 og virksomheden havde ingen bemærkninger.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning vil fremgå af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 1014. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

⁴ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Med venlig hilsen
Marie Elgaard Bay

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.