

# Spildevandstilladelse

til

## Indendørs vaskeplads

### Højland Biler A/S

N. A. Christensens vej 22, 7900 Nykøbing M



#### Spildevandstilladelse til:

- Afledning af vand fra indendørs vaskeplads til offentlig spildevandsledning.

9. september 2024

## Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn:	Højland Biler A/S
Virksomhedens adresse:	N. A. Christensens Vej 22 7900 Nykøbing M
Grundejer	Højland Ejendomme ApS
Virksomhedens kontaktperson:	Kaj højland, tlf. 97 92 66 77
Ejendomsnummer	114617
Virksomhedens matrikelnummer:	180x, Nykøbing M Markjorder
Tlf.nr. og e-mail:	Tlf. 97 72 33 55, <a href="mailto:info@hojlandbiler.dk">info@hojlandbiler.dk</a>
CVR-nr./P-nr.:	29798710/1022450855
Virksomhedens hovedaktivitet:	Autoværksted
Lokalplaner	Lokalplan 17.136 - Erhvervsområde ved N A Christensens Vej

## Offentliggørelse og søgsmål

Annonceres på <a href="http://www.mors.dk">www.mors.dk</a> den:	10. september 2024
Klagefristen (4 uger) udløber den:	8. oktober 2024
Søgsmålsfristen (½ år) udløber den:	10. marts 2025

## Godkendelsesmyndighed

Kommune:	Morsø Kommune
Afdeling:	Teknik og Miljø
Tlf.nr. og e-mail:	99707070 og <a href="mailto:teknikogmiljo@morsoe.dk">teknikogmiljo@morsoe.dk</a>

## Indhold

<b>1. Baggrund .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Afgørelse om spildevandstilladelse .....</b>	<b>4</b>
Generelle vilkår .....	4
Vilkår for indretning, drift og vedligehold .....	5
Indretning.....	5
Drift og vedligehold .....	5
Vilkår for kontrol og egenkontrol.....	6
<b>3. Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger .....</b>	<b>7</b>
Miljøteknisk beskrivelse – oplysninger fra ansøger .....	7
Miljøteknisk vurdering .....	7
Spildevandsplanen .....	7
Beliggenhed og planforhold .....	8
Vurdering af vilkår .....	8
Renere teknologi .....	10
<b>4. Lovgrundlag, gyldighed og retsbeskyttelse .....</b>	<b>10</b>
Lovgrundlag .....	10
Gyldighed og retsbeskyttelse .....	11
<b>5. Høring og klagevejledning .....</b>	<b>11</b>
Høringer .....	11
Klagevejledning .....	11
Klagefrister .....	12
Søgsmål og aktindsigt .....	12
<b>6. Kopimodtagere .....</b>	<b>12</b>
<b>7. Bilag .....</b>	<b>12</b>

## 1. Baggrund

Virksomheden Højland Biler A/S råder over en indendørs vaskeplads på adressen N. A. Christensens Vej 22, 7900 Nykøbing M. Vaskepladsen er via sandfang og olieudskiller tilsluttet den offentlige spildevandsledning.

Af tidligere meddelt byggetilladelse og af kloaktegning fra 2001 fremgår det, at vaskepladsen er etableret i 2001. Olieudskilleren har dog eksisteret længere tid. Den optræder første gang på en kloaktegning fra 1976, da autoværkstedet blev bygget.

På baggrund af miljøtilsyn i foråret 2024 blev det klart, at der aldrig var meddelt spildevandstilladelse til denne tilslutning til den offentlige spildevandsledning. Derfor har Morsø Kommune anmodet Højland Biler A/S om at indsende ansøgning om spildevandstilladelse.

Virksomheden Højland Biler A/S har med skrivelse af 14. august 2024 ansøgt om spildevandstilladelse til tilslutning af den indendørs vaskeplads til den offentlige spildevandsledning via eksisterende sandfang og olieudskiller.

## 2. Afgørelse om spildevandstilladelse

Morsø Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af spildevand fra indendørs vaskeplads via eksisterende sandfang og olieudskiller til den offentlige spildevandsledning.

Tilladelsen omfatter udelukkende vand fra vaskepladsen og vand fra værkstedet, der udledes via eksisterende sandfang og olieudskiller. Spildevandstilladelsen omfatter hverken sanitært spildevand eller overfladevand i form af tagvand og vand fra pladser/befæstede arealer.

Tilladelsen meddeles i medfør af kapitel 4, § 28, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>.

Vilkårene i spildevandstilladelsen kan til enhver tid ændres, hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt af hensyn til spildevandssystemet. Der er ikke retsbeskyttelse på spildevandsvilkår. Eventuelle ændringer vil blive meddelt som påbud i hht. Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen meddeles til Højland Biler A/S på adressen N. A. Christensens Vej 22, 7900 Nykøbing M., 180x; Nykøbing M Markjorder, Nykøbing M på nedenstående vilkår.

### *Generelle vilkår*

1. Tilladelsen omfatter:

- a. Tilslutning af vaskevand fra indendørs vaskeplads via eksisterende sandfang og olieudskiller til offentlig kloak.

---

<sup>1</sup> [Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse](#). LBK nr. 5 af 3. januar 2023.

- b. Tilslutning af vand fra værksted via eksisterende sandfang og olieudskiller til offentlig kloak.
2. tilladelsen omfatter ikke sanitært spildevand.
3. Tilladelsen omfatter ikke afledning af tagvand og vand fra befæstede arealer.
4. En kopi af denne tilladelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for driften af anlægget.
5. Placeringen af sandfang og olieudskillere skal være kendt og tilgængelig for den driftsansvarlige.
6. Den driftsansvarlige skal kontakte Morsø Forsyning tlf. [82 13 04 04](tel:82130404), hvis der sker uheld eller driftsforstyrrelser, hvor der er fare for forurening med kemikalier eller farlige stoffer. Ved akutte uheld skal beredskabet alarmeres på tlf. 112.
7. Alle ændringer virksomhedens indretning, der kan få betydning for afledningen af vand, skal meddeles Morsø Kommune, inden ændringen gennemføres.
8. Morsø Kommune skal orienteres, hvis ejerforhold omkring virksomheden ændrer sig.

### *Vilkår for indretning, drift og vedligehold*

#### **Indretning**

9. Spildevand fra den indendørs vaskeplads skal afledes via eksisterende sandfang og olieudskiller til den offentlige spildevandsledning
10. Der må ikke tilkobles yderligere afløb til eksisterende sandfang og olieudskiller.

#### **Drift og vedligehold**

11. Olieudskiller og sandfang skal vedligeholdes efter leverandørens anvisninger.
12. Vilkår i Morsø Kommunes "Vejledning for olieudskilleranlæg" skal efterkommes.
13. Sandfang og olieudskiller skal være tilmeldt en fast tømningssordning. Der skal foreligge en skriftlig aftale.
14. Sandfanget skal tømmes, når det er 1/2 fyldt, og olieudskilleren skal tømmes, når den indeholder 3/4 af det samlede opsamlingsvolumen.
15. Olieudskilleren skal dog tømmes mindst én gang årligt.
16. Sandfanget skal som udgangspunkt tømmes én gang årligt.
17. Der må IKKE benyttes rengøringsmidler og sæber, der indeholder A- og B-stoffer (En definition af A- og B-stoffer findes i vurderingsafsnittet: "Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger").

## Vilkår for kontrol og egenkontrol

18. Spildevandet fra vaskepladsen skal ved afledning overholde følgende grænseværdier (Tilslutningsvejledningen<sup>2</sup>):

Parameter	Grænseværdi
pH	6,5-9,0
Mineralsk olie	20 mg/l

Tabel 1: Grænseværdier

19. Morsø Kommune kan forlange, at der bliver udtaget prøver af spildevandet til kontrol for stofferne angivet i tabel 1.
20. Morsø Kommune kan maksimalt forlange, at der bliver udtaget prøver af spildevandet én gang årligt.
21. Prøvetagning og analyse skal ske i overensstemmelse med Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger<sup>3</sup>.
22. Udgifter til prøveudtagning og analysearbejde skal afholdes af ejer af virksomheden.
23. Hvis en spildevandsprøve overskrider grænseværdien for en parameter, kan Morsø Kommune forlange, at der udtages en supplerende prøve af spildevandet inden for én måned. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne kan overholdes, så betragtes vilkår 18 som værende overholdt.
24. Morsø Kommune kan, ved begrundet mistanke, dog kun én gang årligt, forlange, at virksomheden får udtaget spildevandsprøver til dokumentation for, at grænseværdierne i vilkår 18 kan overholdes.
25. Prøvetagning skal udføres af akkrediteret firma, og skal analyseres på et akkrediteret laboratorium. Analyseresultaterne skal fremsendes til Morsø Kommune umiddelbart efter, de foreligger.
26. Morsø Kommune kan forlange, at der analyseres for flere parametre, end de her angivne i tilfælde af, at der bliver problemer med andre stoffer på renseanlægget, end de i tabel 1 angivne.
27. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt kontrollere tætheden af tætte belægninger. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

<sup>2</sup> [Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg](#), Vejl. Nr. 2 af 1. feb. 2006.

<sup>3</sup> Analyse kvalitetsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. [BEK. nr. 529 af 14/05/2023](#).

### 3. Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger

#### *Miljøteknisk beskrivelse – oplysninger fra ansøger*

Højland Biler A/S beliggende N. A. Christensens Vej 22, 7900 Nykøbing M har d. 14. august 2024 indsendt ansøgning om spildevandstilladelse om tilslutning af vand fra indendørs vaskeplads og vand fra udendørs vaskeplads via sandfang og olieudskiller til den offentlige spildevandsledning.

Spildevand fra den indendørs vaskeplads udledes, ifølge ansøgningsmaterialet, via sandfang på 1000 liter efterfulgt af olieudskiller til den offentlige spildevandsledning. Olieudskilleren optræder første gang på kloaktegning fra 1976, hvor olieudskilleren har benævnelser 1000/100, hvilket betyder, at olieudskilleren har en opsamlingskapacitet på 1000 liter og en diameter på 100 cm. Kloaktegninger fremsendt med ansøgningsmaterialet illustrerer placeringen af vaskeplads, sandfang og olieudskiller.

Vaskepladsen er på 35 m<sup>2</sup>, og er etableret med tæt belægning i form af beton. Vaskepladsen anvendes til vask af person- og varebiler vha. vandslange (ikke højtryksrens). Der vaskes i gennemsnit 2 biler pr. uge med koldt vand, og vandforbruget pr. vask er ca. 35 liter. det anslåede vandforbrug pr. år er 2500 liter.

Virksomheden anvender sæber på vaskepladsen i form af:

- Voks væk 80 – kemiservice
- Alt væk – kemiservice
- Nano fast dry finish

Der anvendes ikke koldaffedtningsmidler, malerrens eller andre affedtningsmidler på vaskepladsen.

#### *Miljøteknisk vurdering*

##### **Spildevandsplanen**

Vaskepladser skal jvf. spildevandsplanen<sup>4</sup> være forsynet med et olie- og benzinudskilleranlæg, som består af et sandfang, en olie- og benzinudskiller og en prøveudtagningsbrønd.

En vaskeplads skal befæstes, så der ikke kan ske nedsivning i jorden eller afstrømning til de omkringliggende arealer. Befæstelsen skal derfor være udført af et materiale, der er svært gennemtrængeligt for vaskevandet. Oftest vil den bestå af et betondække. Befæstelsen skal kunne modstå påvirkninger fra køretøjer og redskaber.

Vaskepladser skal som udgangspunkt overdækkes for at undgå, at spildevandssystemet unødigt tilføres regnvand. Pladsen skal ligeledes sikres, så regn- og overfladevand fra de omkringliggende arealer ikke kan løbe ind på pladsen. Dette gøres evt. ved at etablere en kant rundt om pladsen.

---

<sup>4</sup> [Spildevandsplan 2019](#)

Det er ligeledes beskrevet i spildevandsplanen, hvordan olieudskilleranlæg skal indrettes, drives og vedligeholdes. Der henvises til *Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Morsø Kommune*<sup>5</sup>.

Vaskepladsen hos Højland Biler er en indendørs vaskeplads med tæt belægning, hvorfra vandet afledes via sandfang og olieudskiller. Morsø Kommunes vurdering er derfor, at virksomhedens vaskeplads lever op til vilkårene i spildevandsplanen.

### **Beliggenhed og planforhold**

Virksomheden er beliggende indenfor lokalplanområde "*Lokalplan 17.136 - Erhvervsområde ved N A Christensens Vej*". Området er udlagt til erhvervsformål, så virksomhedens beliggenhed er i overensstemmelse med lokalplanen.

### **Vurdering af vilkår**

Vilkår i spildevandstilladelsen er fastsat i med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, Spildevandsplan 2019 og "*Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Morsø Kommune*".

#### Generelle vilkår

Tilladelsen omfatter:

- Tilslutning af vaskevand fra indendørs vaskeplads via sandfang og olieudskiller til offentlig kloak.
- Tilslutning af vand fra værksted via eksisterende sandfang og olieudskiller til offentlig kloak.

Tilladelsen omfatter ikke afledning af sanitært spildevand og afledning af tagvand og vand fra befæstede arealer.

Eventuelle ændringer skal altid meddeles Morsø Kommune forud for ændringernes gennemførelse. Dette vilkår er stillet for at sikre, at eventuelle ændringer gennemføres i overensstemmelse med miljølovgivningen.

Den driftsansvarlige for anlægget skal være bekendt med tilladelsens indhold, og skal ved uheld eller ved driftsforstyrrelser, hvor der er fare for forurening, alarmere beredskabet og Morsø Forsyning.

Derudover skal Morsø Kommune orienteres, hvis ejerforholdene omkring virksomheden ændrer sig.

#### Indretning

Vilkår vedr. indretning af vaskepladsen er stillet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg "*Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Morsø Kommune*" samt "*Spildevandsplan 2019*"<sup>6</sup> gældende for Morsø Kommune.


<sup>5</sup> [Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Morsø Kommune](#). Juli 2006.

<sup>6</sup> [Spildevandsplan 2019](#).



Der er tale om en eksisterende virksomhed, hvor sandfang og olieudskillere er dimensioneret tilbage i 1976.

Olieudskilleren er en beton-udskiller, som illustreret i Figur 1.

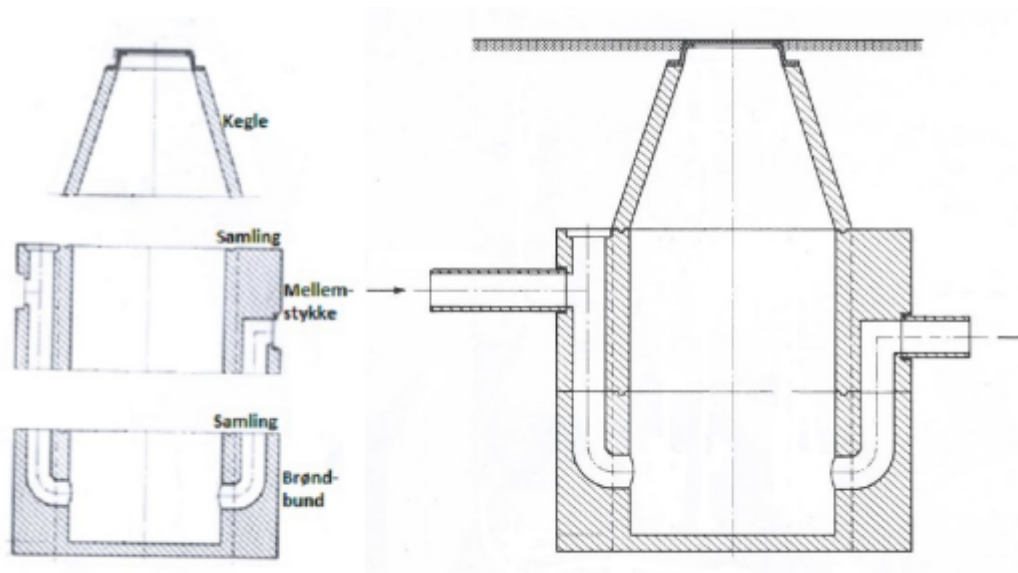

FIGUR 13  
TRIX-BENZINUDSKILLER AF PRÆFABRIKEREDE ELEMENTER, DER DOG STADIG SAMLES MED CEMENTMØRTEL

Figur 1: Illustrerer hvordan olieudskilleren i princippet er bygget op. Fra [Olieudskillere og jordforurening](#). Miljøprojekt nr. 1831, 2016.

Olieudskilleren er bygget op, som illustreret i Figur 1.

Olieudskilleren optræder første gang på kloaktegning fra 1976, hvor olieudskilleren har benævnelsen 1000/100, hvilket betyder, at olieudskilleren har en opsamlingskapacitet på 1000 liter og en diameter på 100 cm.

Oplysningerne på kloaktegningen fra 1976 stemmer overens med affaldsdata indberettet til ADS. Ifølge affaldsdata fra ADS-systemet fremgår det, at der årligt afleveres 800 – 1200 kg olieholdigt vand fra olieseparator, hvilket svarer til, at olieudskilleren har en størrelse på 1000 liter.

Der er stillet vilkår om, at der ikke må tilkobles yderligere afløb til eksisterende sandfang og olieudskiller. I tilfælde af, at flere afløb skal kobles på, så skal dimensioneringen af sandfang og olieudskiller vurderes på ny.

#### Drift og vedligehold

Olieudskiller og sandfang skal driftes og vedligeholdes i overensstemmelse med Morsø Kommunes "Vejledning for olieudskilleranlæg" for at sikre, at sandfang og olieudskiller virker, som de skal. Det betyder, at sandfang og olieudskiller skal være tilmeldt en fast tømningsskema. Tømning af sandfang og olieudskiller er en forudsætning for, at disse kan tilbageholde hhv. sand og oliepartikler.

### *Vaske- og rengøringsmidler*

For at begrænse belastningen af det offentlige renseanlæg og udledningen af uønskede stoffer, er der stillet krav om, at der ikke må benyttes vaske- og rengøringsmidler, der indeholder A- og B-stoffer til vask af standere, salgsplads mv.:

- A-stoffer er stoffer, der potentielt kan medføre uheldelige skadevirkninger overfor mennesker, og/eller stoffer, der ikke er let nedbrydelige, og som samtidig har en høj giftighed overfor vandlevende organismer. A-stoffer er uønskede i spildevandet.
- B-stoffer er stoffer, der ikke er let-nedbrydelige og som samtidig har en middel akut giftighed overfor vandlevende organismer eller er potentielt bioakkumulerbare.

Procentandelen af ikke-vurderede stoffer i produkterne må ikke være større end 1 %.

Hvis der anvendes produkter, der er mærket med et af de to officielle miljømærker i Danmark:

- Det europæiske miljømærke - EU-blomsten
- Det nordiske miljømærke - Svanen

Så anses ovennævnte krav for at være overholdt.

### Kontrol og egenkontrol

Morsø Kommune kan forlange, at der bliver udtaget prøver af spildevandet til analyse for indholdet af mineralsk olie samt måling af pH. Vilkåret er stillet for at kunne gennemføre kildeopsporing i forbindelse med uregelmæssigheder på renseanlægget. Morsø Kommune kan maksimalt forlange, at der udtages én prøve årligt til kontrol af spildevandet.

Belægnings skal kontrolleres løbende, og eventuelle utætheder skal udbedres straks. Dette vilkår er stillet for at forhindre forurening af jord og grundvand.

### **Renere teknologi**

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedst tilgængelige teknik (BAT).

Spildevandet fra salgsplads og påfyldningsplads afledes via sandfang og olieudskillere; og der er stillet vilkår om, at der ikke må anvendes sæber og vaskemidler, der indeholder A- og B-stoffer. Morsø Kommune vurderer, at sandfang og olieudskillere er BAT for afledning af spildevand fra vaskepladser.

## **4. Lovgrundlag, gyldighed og retsbeskyttelse**

### *Lovgrundlag*

Tilslutningstilladelsen meddeles i medfør af § 28 i Miljøbeskyttelsesloven.

## *Gyldighed og retsbeskyttelse*

Tilladelsen træder i kraft, i det øjeblik, den er meddelt. Tilladelsen er ikke tidsbegrænset. Ved klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Morsø Kommune er tilsynsmyndighed og har jf. Miljøbeskyttelseslovens kap. 9 tilsynsforpligtelsen på anlægget, og kan til enhver tid kontrollere, at tilladelsens vilkår overholdes.

Morsø Kommune kan til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene i tilladelsen. Tilladelsen er ikke omfattet af retsbeskyttelse. En eventuel ændring af tilladelsens vilkår vil blive varslet og meddelt med klagefrist i hht. Miljøbeskyttelsesloven.

## **5. Høring og klagevejledning**

### *Høringer*

Udkast til spildevandstilladelse har været sendt i høring hos ansøger og hos Morsø Spildevand A/S.

Ansøger har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Morsø Forsyning har ikke haft bemærkninger til udkastet.

### *Klagevejledning*

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den
- konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på denne hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk) og kræver login med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Kommunen videresender herefter din

anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### Klagefrister

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget via Klageportalen senest den 8. oktober 2024.

### *Søgsmål og aktindsigt*

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

## 6. Kopimodtagere

Følgende er underrettet ved kopi af spildevandstilladelse:

Navn	E-mailadresse
Danmarks Naturfredningsforening	<a href="mailto:dn@dn.dk">dn@dn.dk</a>
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling på Mors	<a href="mailto:morsoe@dn.dk">morsoe@dn.dk</a>
Danmarks Sportsfiskerforbund	<a href="mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk">lbt@sportsfiskerforbundet.dk</a>
Greenpeace	<a href="mailto:hoering.dk@greenpeace.org">hoering.dk@greenpeace.org</a>
Dansk Sejlunion	<a href="mailto:ds@sailing.dk">ds@sailing.dk</a>
Danmarks Idrætsforbund	<a href="mailto:dif@dif.dk">dif@dif.dk</a>
Dansk Ornitologisk Forening	<a href="mailto:natur@dof.dk">natur@dof.dk</a>
Dansk Ornitologisk Forening (lokalafdeling)	<a href="mailto:morsoe@dof.dk">morsoe@dof.dk</a>
Friluftsrådet	<a href="mailto:fr@friluftsradet.dk">fr@friluftsradet.dk</a>

## 7. Bilag

Bilag 1: Ansøgningsmateriale

Bilag 2: Kloaktegning

# Bilag 5. Ansøgning om afledning af spildevand fra vaskeplads

## Virksomhedens navn og beliggenhed

Virksomhedens navn		CVR-nr.
Adresse		
Matrikelnummer og ejerlav		
Postnummer og by	Kommune	
Ejer		Telefon
Evt. kontaktperson		Telefon

## Baggrund for ansøgningen

Ny udledning	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Andet: påbud, lovliggørelse	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

## Oplysninger om etablering

Kræver det ansøgte bygningsmæssige udvidelser/ændringer	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvornår forventes arbejdet at starte?	-----
Hvornår forventes arbejdet at være afsluttet?	-----

## Vaskepladsen

Har vaskepladsen tæt belægning?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Angiv typen af belægning	Type af belægning:
Er vaskepladsen overdækket	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvor stor er vaskepladsen	-----m <sup>2</sup>
Type af køretøjer der vaskes	Angiv typen af køretøjer der vaskes:

**Vandforbrug**

Hvor kommer vandet fra?	<input type="checkbox"/> Spulehane	Vandforbruget fra vaskepladsen:	m <sup>3</sup> /år	Beregnet?	
	<input type="checkbox"/> Højtryksrensere			Målt?	
				Skønnet?	
Antal vognvask pr. uge?	Gns. [stk.]: Maks. [stk.]:	Forbrug af vand pr. vask ca.	Liter		
Hvor stor er spildevandsstrømmen ved vask?	Liter/sek.	Anvendes der koldt eller varmt vand?	<input type="checkbox"/> Koldt <input type="checkbox"/> Varmt		

**Anvendte rensmidler (der skal medsendes datablade over de anvendte midler)**

Anvendes der rensmidler?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>Hvis ja skal følgende oplyses:</b>	
Art og nærmere betegnelse/handelsnavn/producent:	Årligt forbrug:
Anvendes der koldaffedtningsmidler, malerrens eller andre affedtningsmidler?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

**Olie-/benzinudskiller og sandfang**

Dimensioneringsgrundlag for olieudskilleren Dimensioneringen skal være vedlagt.	Rørcenter-anvisning 006 (ja/nej): DS/EN 858-2 (ja/nej):		
Type (navn og evt. nr.)			
Udskillerens gennemstrømningskapacitet	Liter/sek.	Udskillerens opsamlingskapacitet	Liter
Er udskilleren forsynet med koalescensfilter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Er udskilleren forsynet med alarm?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis ja – type (???)	
Er udskilleren forsynet med flydelukke?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Modtager udskilleren kun vand fra vaskepladsen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis nej – hvorfra?	
Modtager udskilleren regnvand?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis ja – skal angives arealet af det befæstede areal, der afvandes til udskiller	M2
Hvor stort er sandfanget?	Liter	Evt. mål: LxBxH	

**Øvrige oplysninger om vaskepladsen**

Fremkommer der olieholdigt spildevand fra andre steder end vaskepladsen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis ja – hvorfra?
I hvilket år er vaskepladsen etableret?	Årstal	
Kan der udtages en prøve i en frit faldende stråle	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

**Evt. supplerende bemærkninger**

Tegning over vaskepladsen (med nordpil)
---

**Dato og underskrift**

Dato	Ejers underskrift
Dato	Ansøgers underskrift

# Skitseforslag til: Ombygning/tilbygning af autoværksted **PEUGEOT** N.A. Christensenevej 22, Nykøbing Mors


Udvidelse ialt: Værksted 213m<sup>2</sup> & kundeområde 19m<sup>2</sup>

v. Arne S. Jensen & Ove Villadsen

Udarbejdet Maj 2000 af:  
Arkitektgruppen Limfjorden Aps.  
Algade 26, 7900 Nykøbing Mors  
tlf: 9772 0098 fax: 9772 0955  
E-mail: arklim@mail.tele.dk

Murermester  
**Poul Bak Pedersen**  
Aut. Kloakmester  
Lærkevej 8 · 7900 Nykøbing Mors  
Telefon 97 711771 • Bilsolf. 20 331771

*Poul Bak Pedersen*

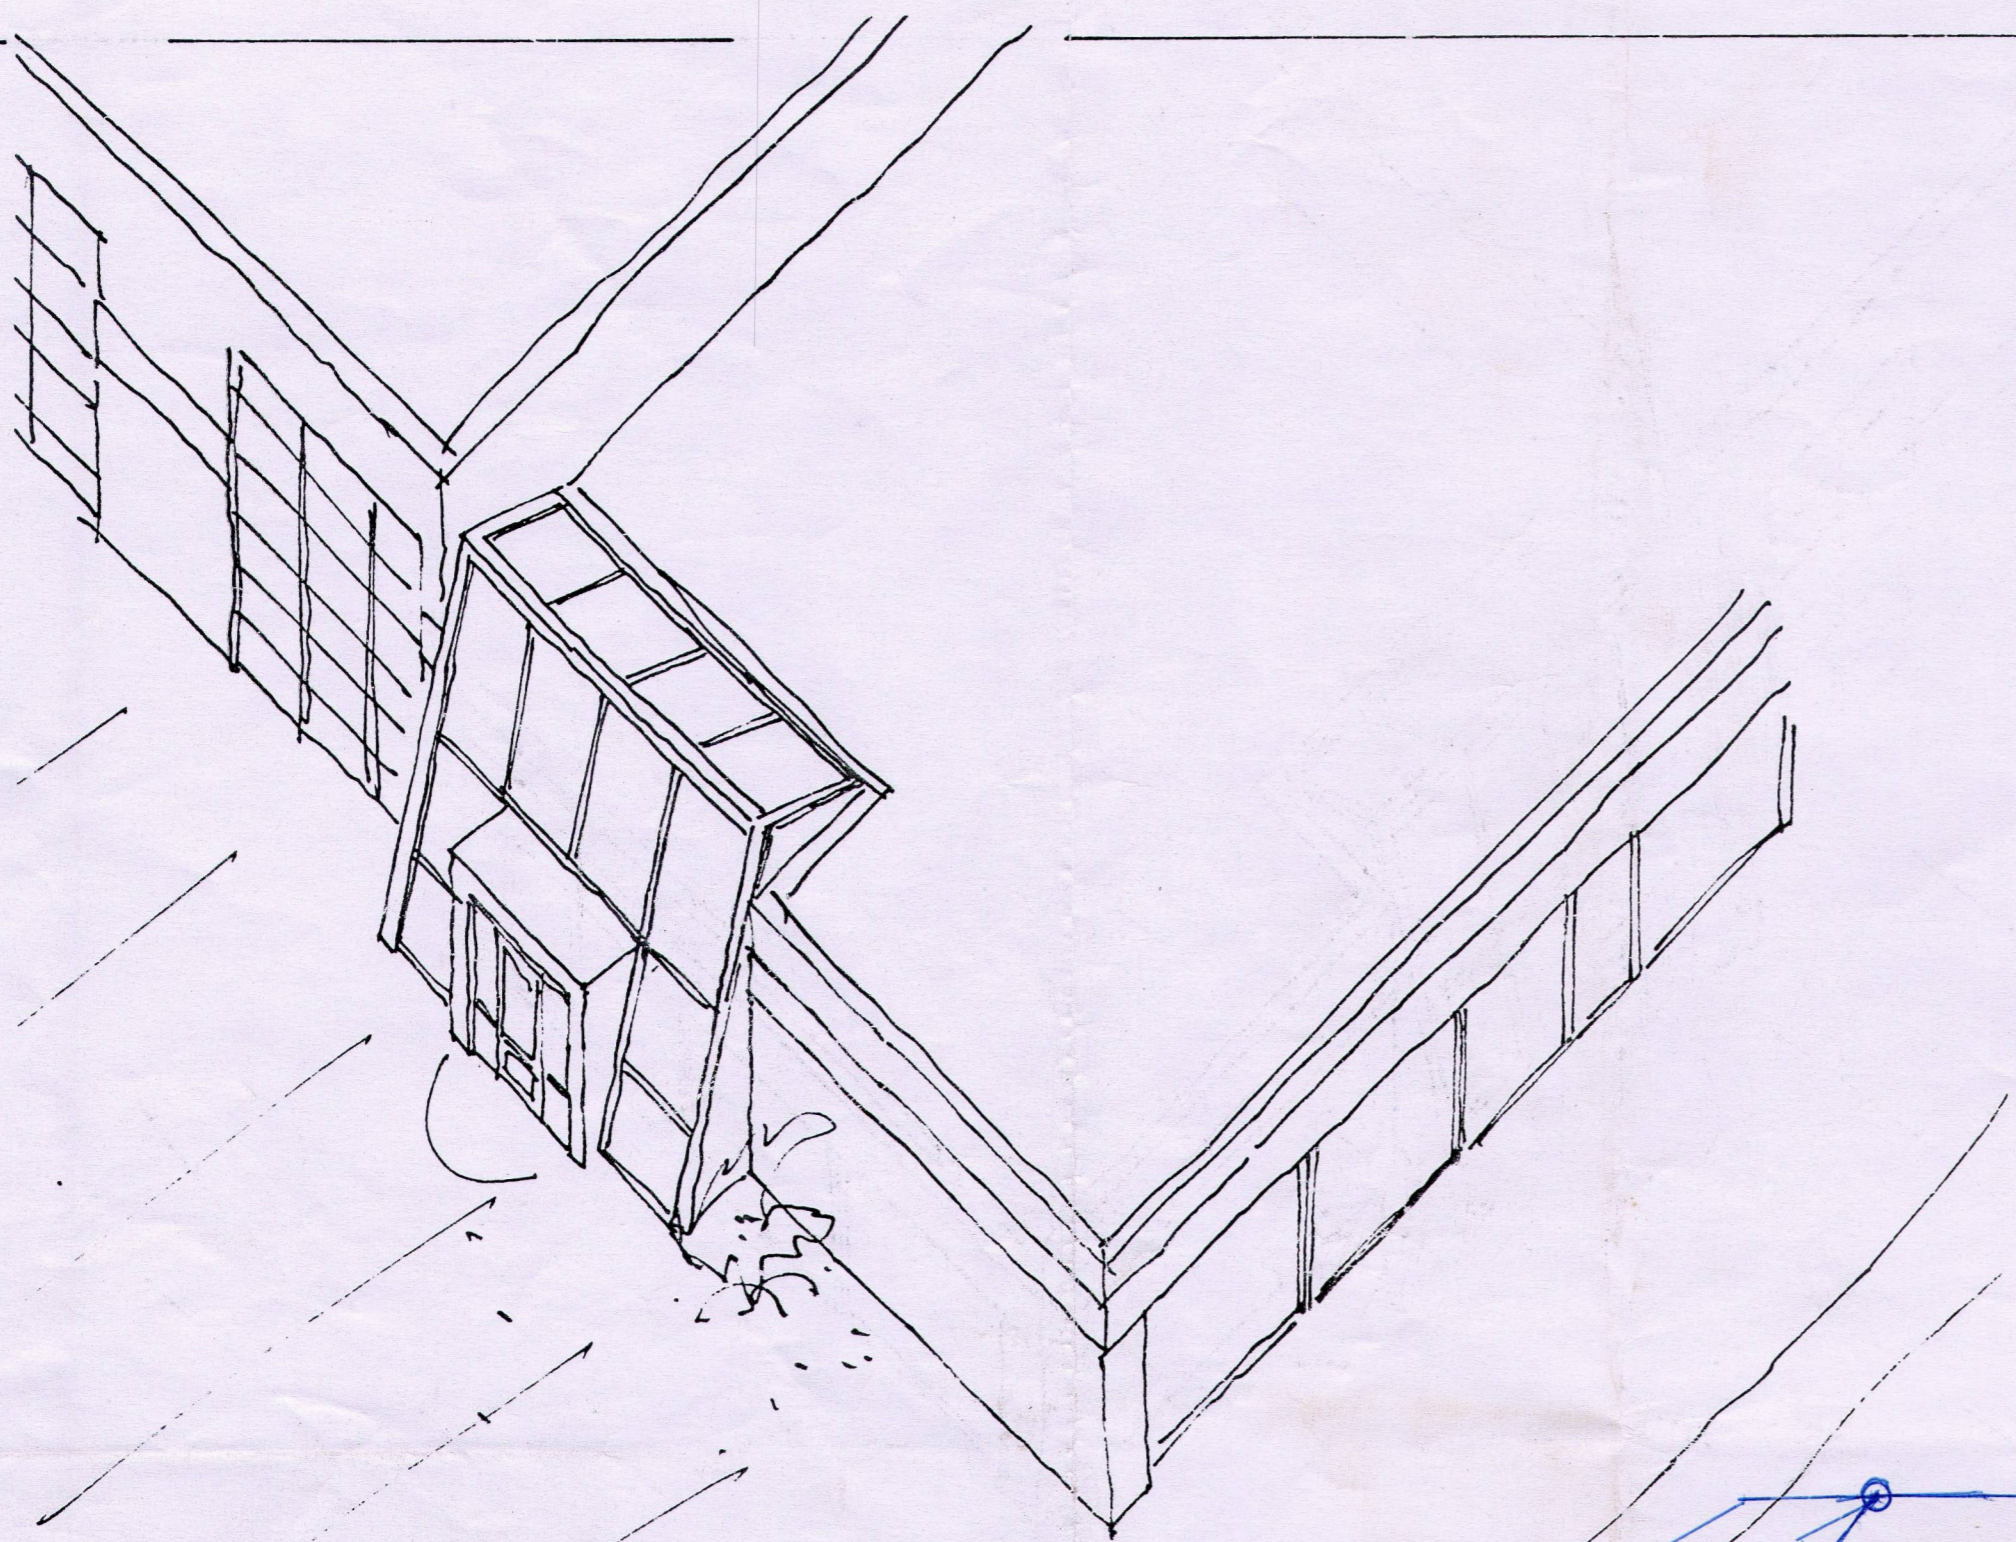


Rejst-plan v. ny indgang 1:100


Tilbygning

Poul Bak Pedersen  
d 5/1-2001

Murermester  
**Poul Bak Pedersen**  
Aut. Kloakmester  
Lærkevej 8 · 7900 Nykøbing Mors  
Telefon 97 711771 • Bilsolf. 20 331771

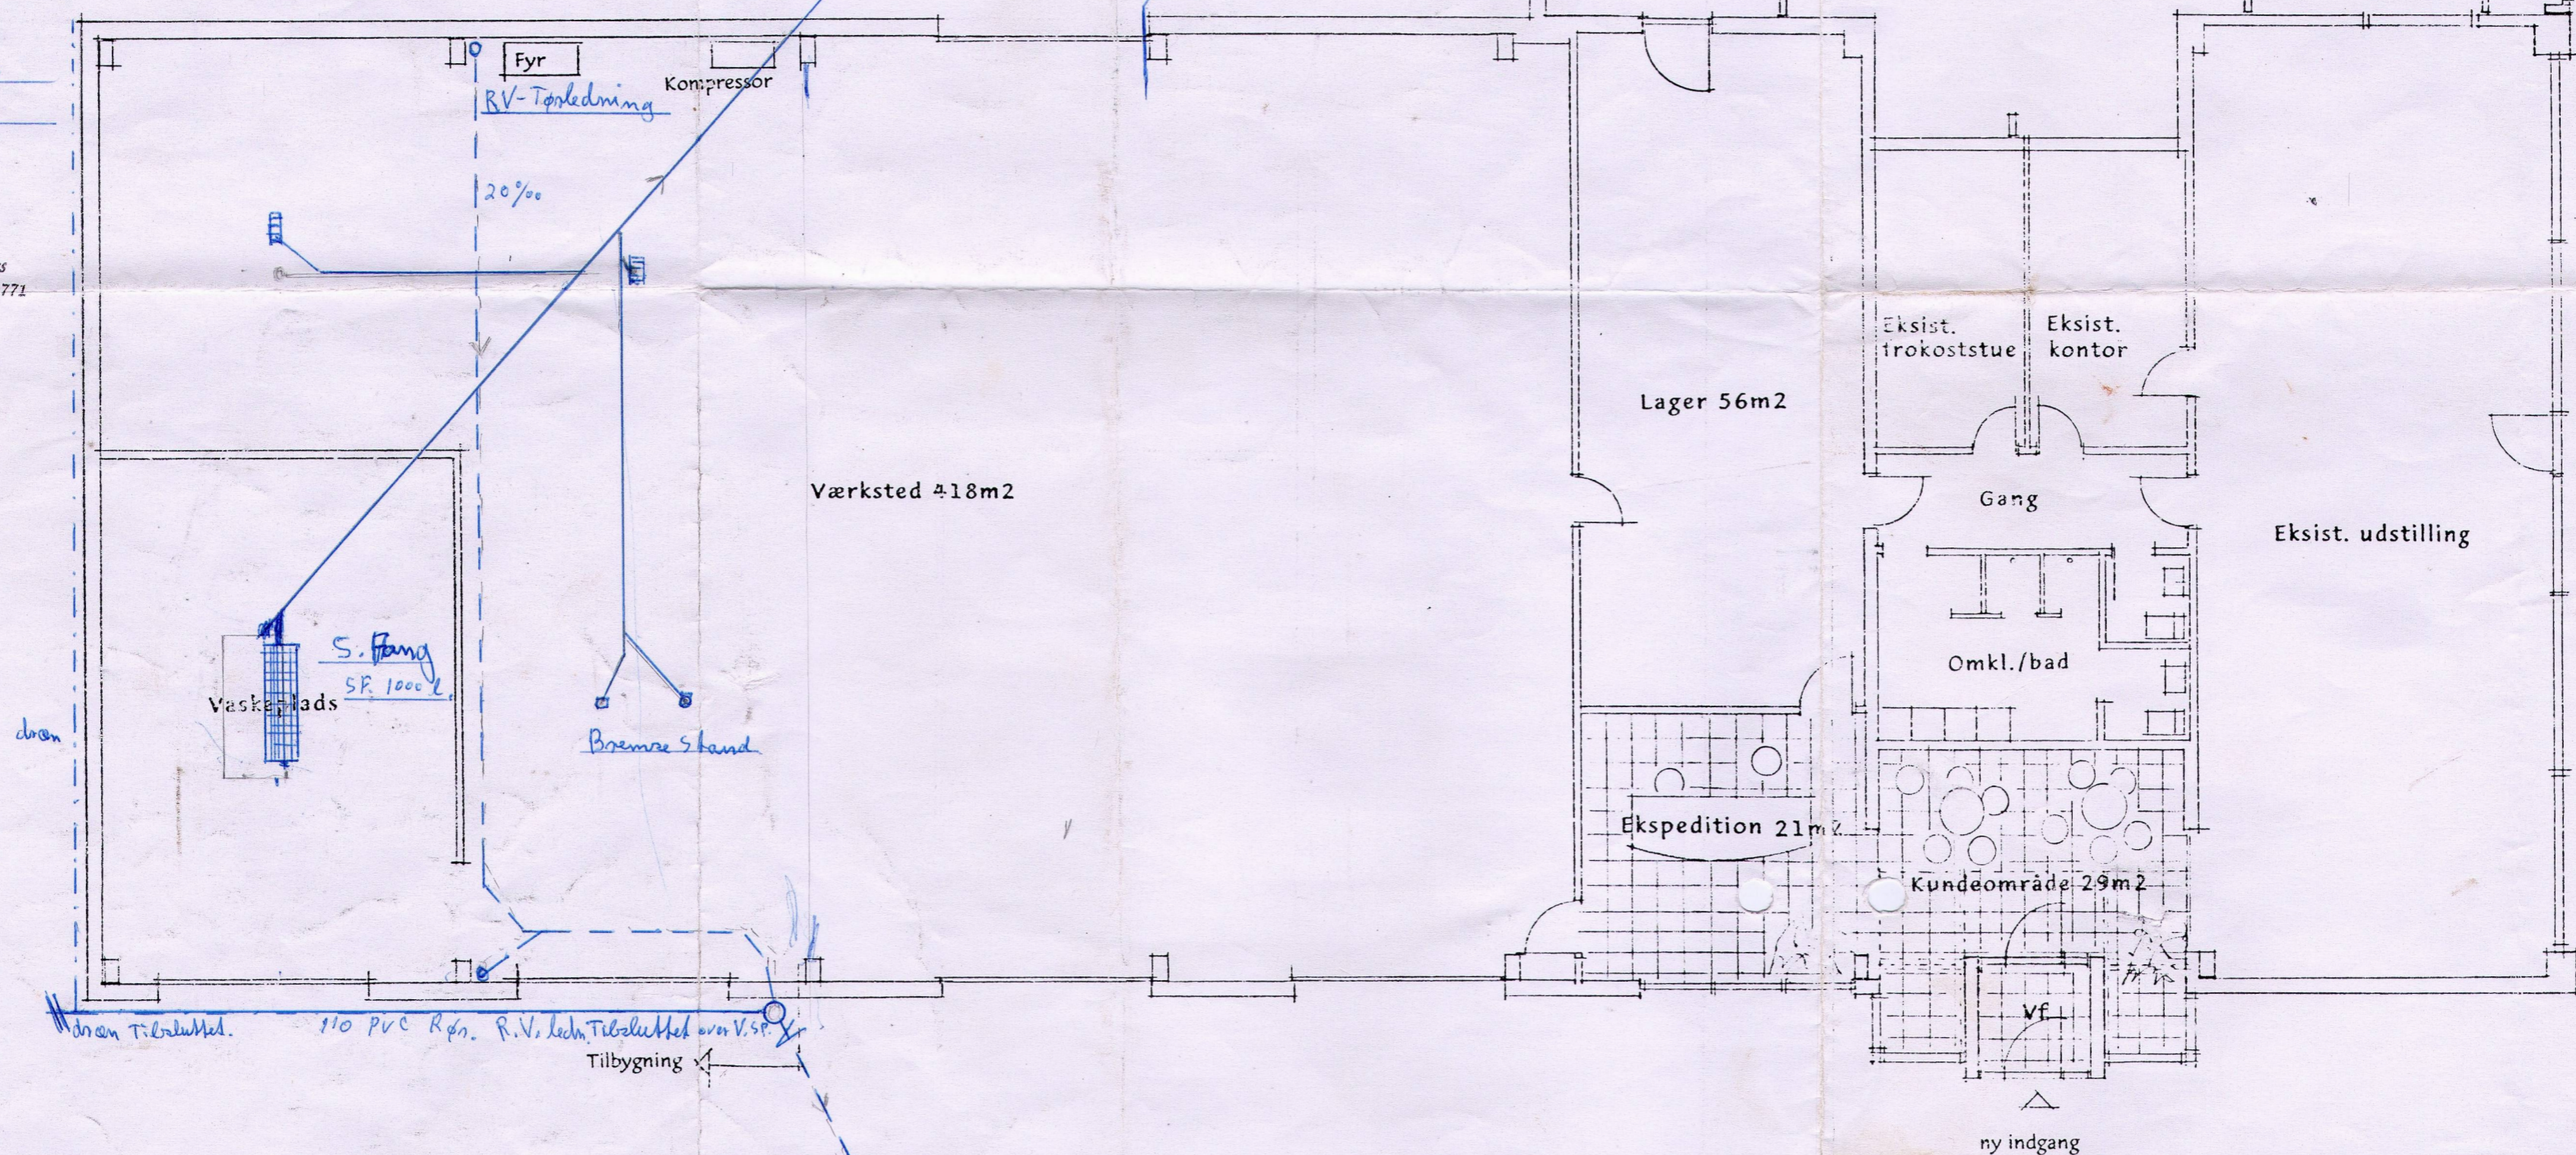

Plan 1:100

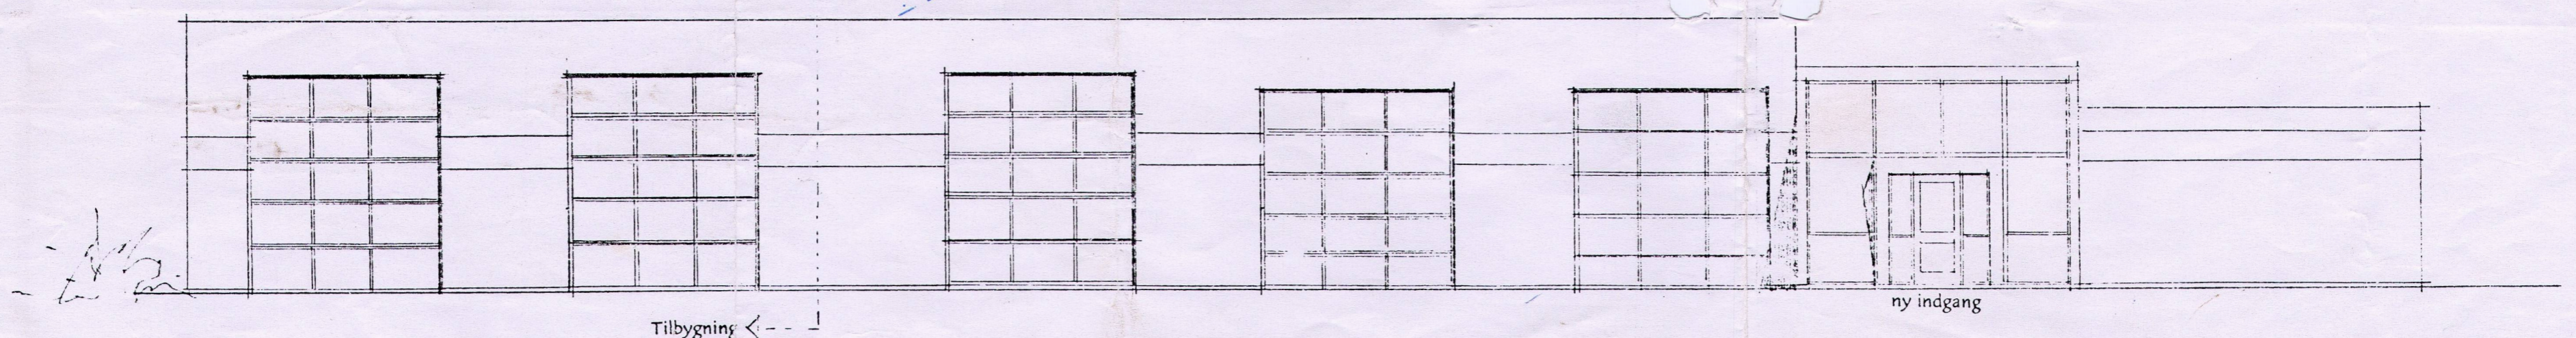

Tilbygning

Facade mod vest 1:100



Poul Bak Pedersen d 5/1-2002

Murermester  
Poul Bak Pedersen  
Aut. Kloakmester  
Lærkevej 8 · 7900 Nykøbing Mors  
Telefon 97 711771 • Biltelf. 20 331771

315 Rensebønd  
~~plumbørst~~

Nye Pvc. Rør 110

Fjernel

Tilbygning

L-SERIS 60x60

LØDRET ENDT 1:20  
? GALVPLUNJEMÆJST.

G.T. rør m. cementbeton  
Sambinding

LØSBÆNKEN FOR L-SERIS

SNEDFANG  
15 OR STØVROG

UDLØB FOR VANDLØSEREN

STANDLØSER  
UDLØFTNING  
EVT. Ø.TAG. Ø 65

BENZOLØSKILLER  
1000/100.

1M.  
SNEDFANG

1M

SPILDEVANE

1M.

REGNVAND

MODTAGE

14 SEP. 1976

MORSØ KOMMUNE  
TEKNISK FORVALT

1616

21 600

30

600

600

560

600


19

600

19

3040

EYGERRE: MAZDA AUTOFORRETNING VED  
IC. NØRREG & A. SPØRGERGÅRD  
MÅL: 1:100 DATO: 11-09-1976  
MURERMESTER ERLING JENSEN  
RØDSTED, MORS

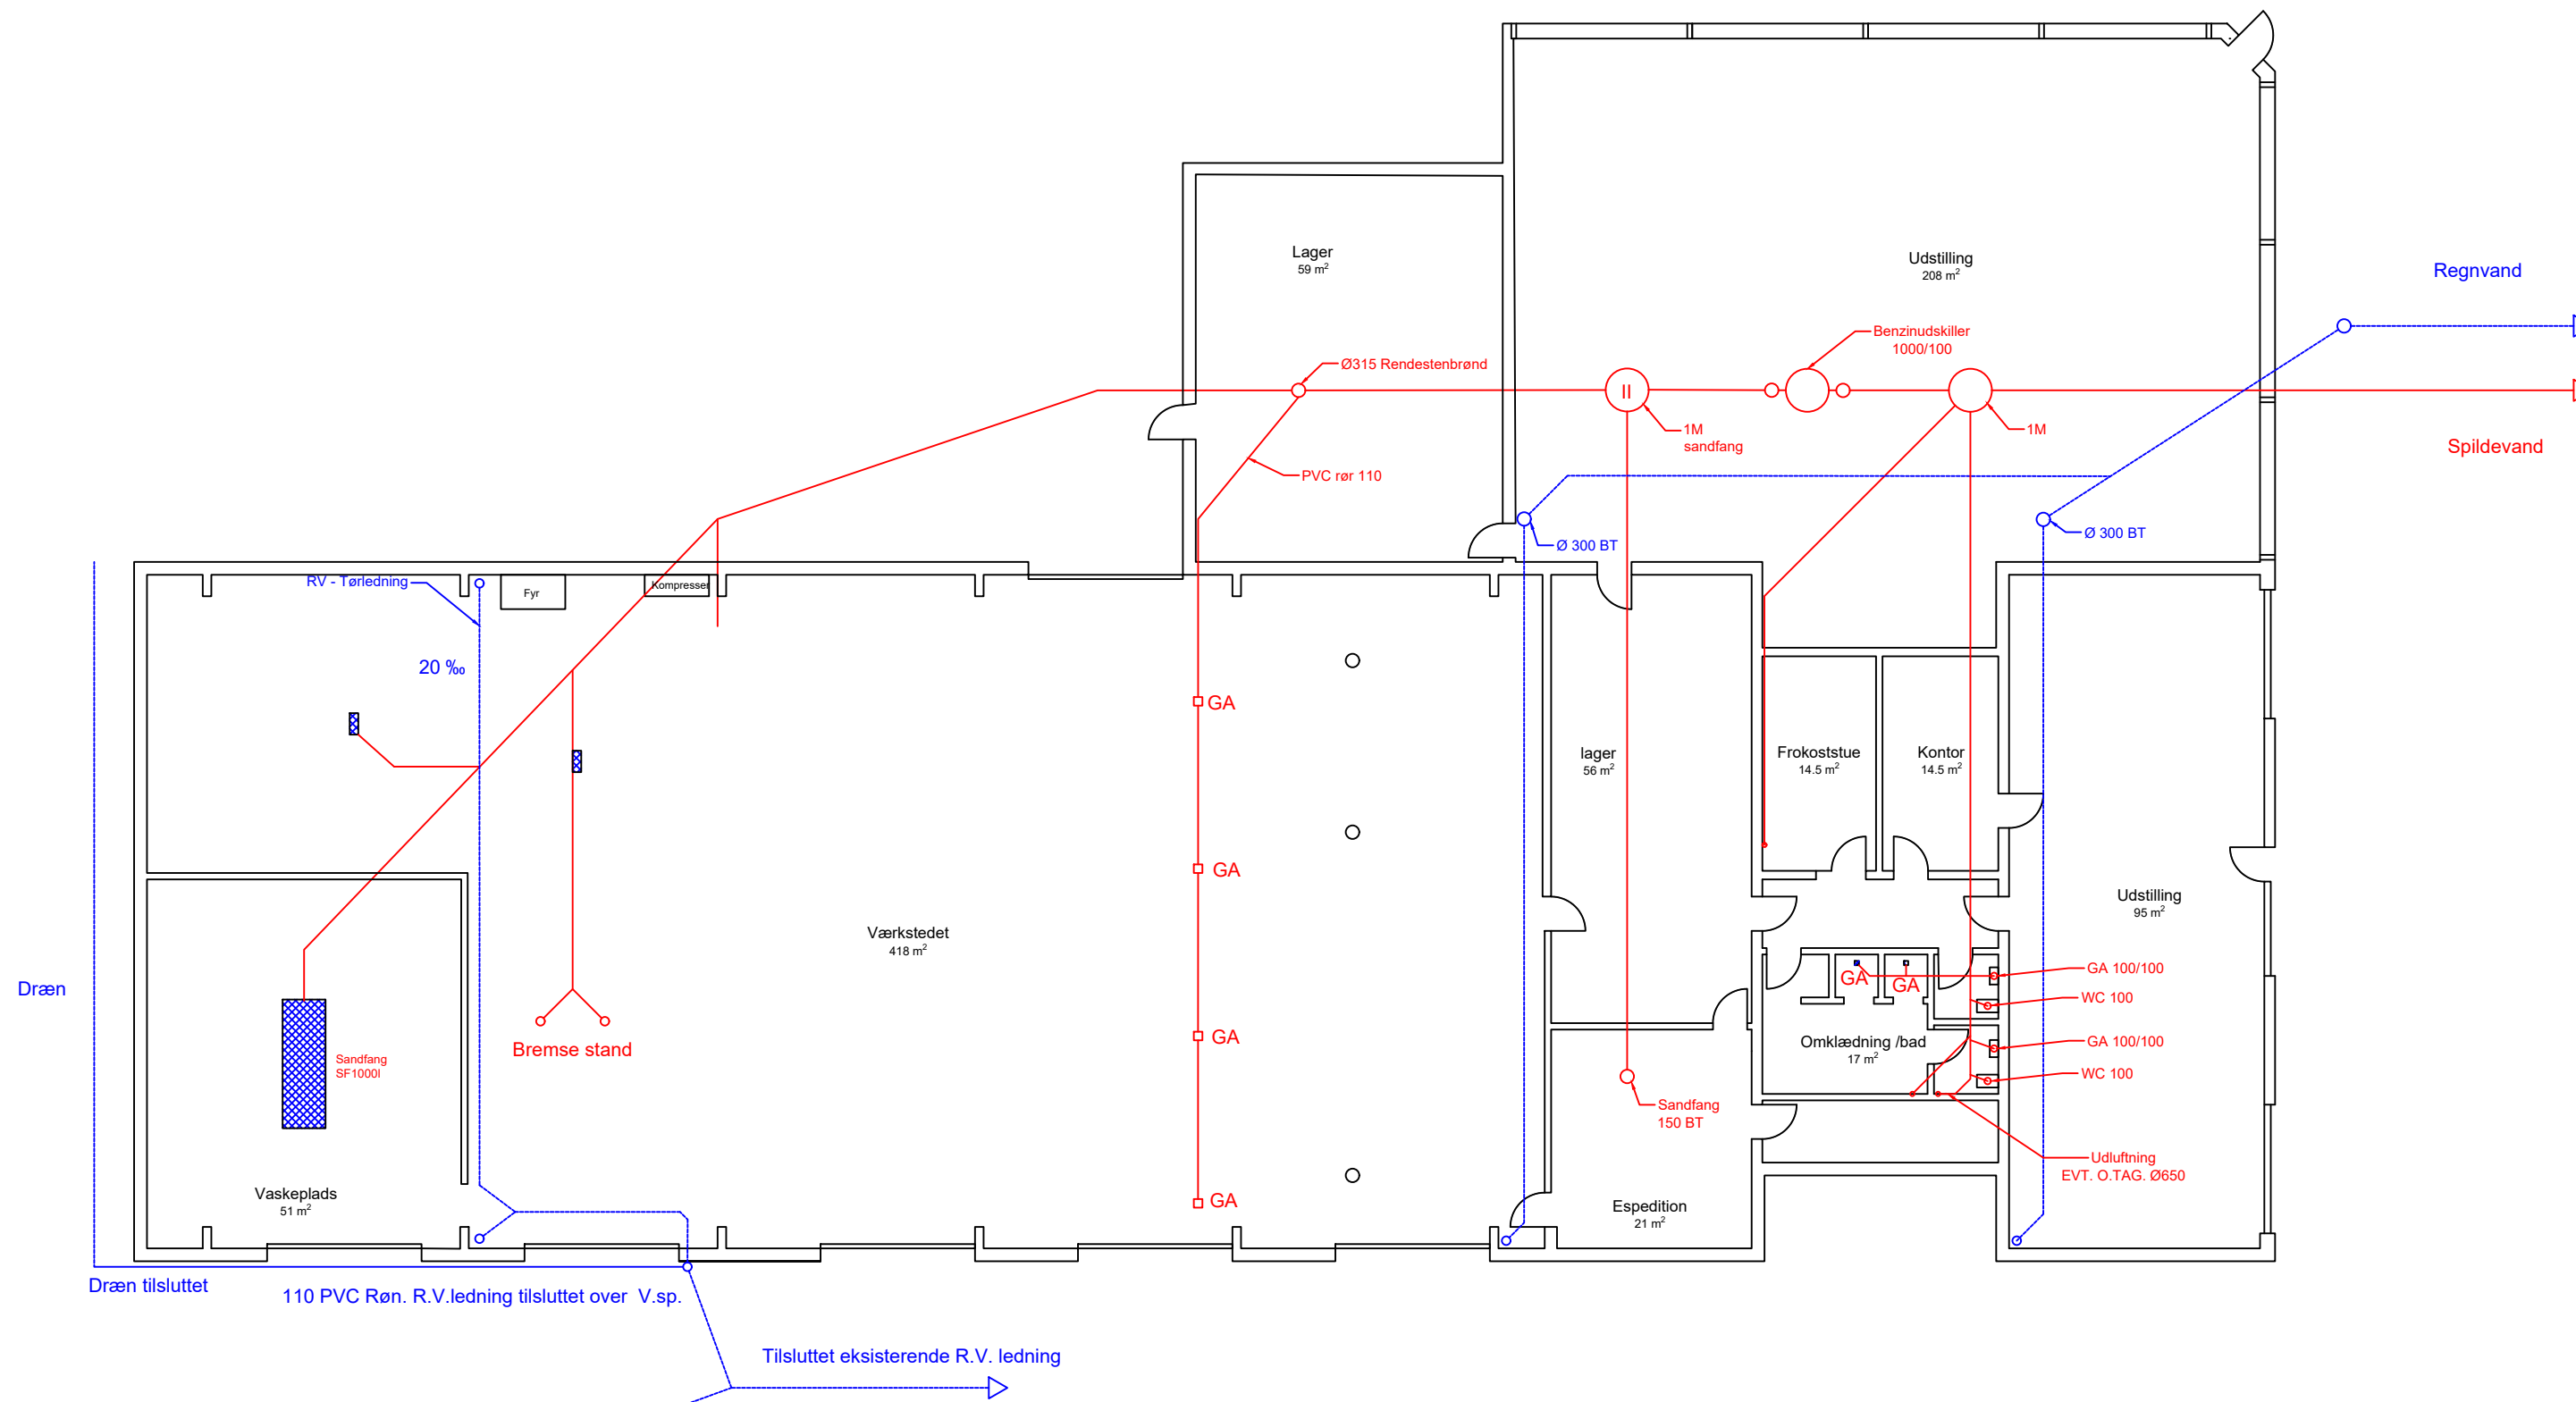

 <p>MORS.DK</p>	<b>MORSØ KOMMUNE</b> <b>Natur, Miljø og Infrastruktur</b> Jernbanegade 7 7900 Nykøbing Mors			Tegn. nr.:
	Sag:			1
	Skitse			
Dato:	27.06.2024	Rev.:	Sagsbehandler:	Mål:
			SIAD	1:150